
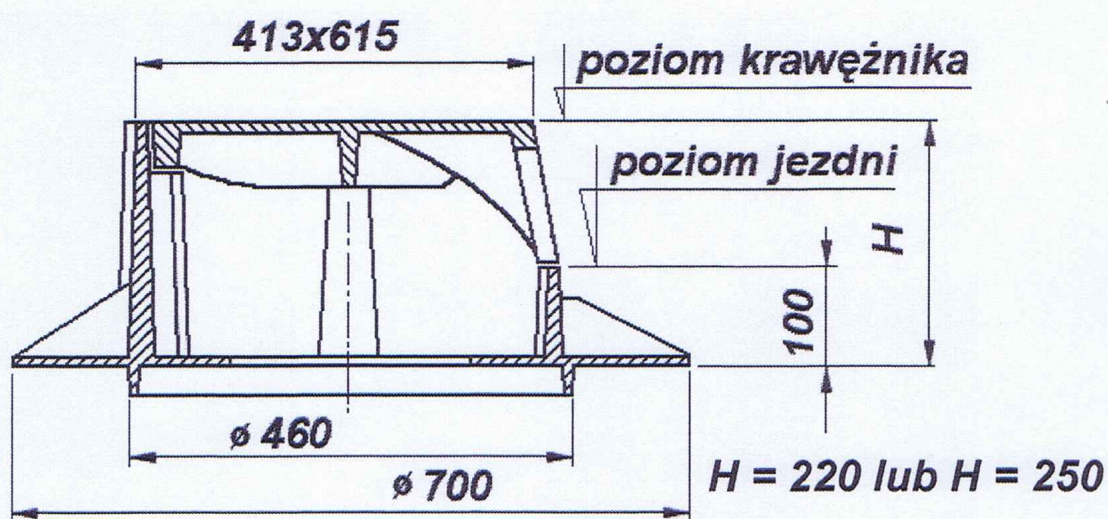


**Wpusty ściekowe krawężnikowe
wg PN-EN 124 : 2000
z uchylną klapą – na zawiasach
o wysokości lica krawężnikowego 120 lub 150 mm
Klasa C 250, D 400**

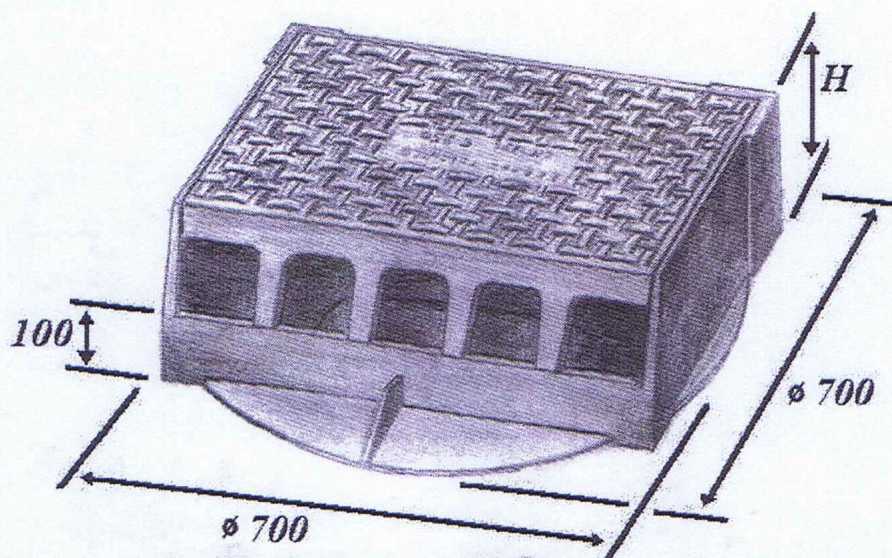

Funkcję osadnika zanieczyszczeń może spełniać (wg wyboru) wewnętrzna krata zbierająca lub kosz (wiadro kanalizacyjne) D1 lub C3 wg DIN 4052

Odlewnia Żeliwa w Tułowicach Małych

„Ekopol Opolski” sp. z o.o.
www.ekopol-opolski.pl

tel. 077/46 00 541, fax 46 00 180
e-mail: info@ekopol-opolski.pl

Rok 1700 – Rok 2000

300 lat tradycji hutniczych i odlewniczych