RZUT 3 PIĘTRA

1:100

UWAGI:
1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiazany jest do zapoznania się się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach.
Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
3.Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– Prawo budowlane;
– warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych (wg Ministerstwa Budownictwo i Instytutu Techniki Budowlanej),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
– instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
– przepisy tech. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

RYSUNEK ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ
Z RYSUNKAMI BRANZOWYMI
–INSTALACJI SANITARNYCH
–INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ISTNIEJACY DACH DREWNIANY POZ.1.1
KROKWIE ~14/14cm co 85-95cm

1. KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU DO OBUDOWY PŁYTAMI g-k PŁYTY OGIEŃ PLUS - 2x15mm NA STELARZU
2. PRZED WYKONANIEM w/w ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ OBUDOWĘ KROKWI UZUPEŁNIĆ WEŁNĘ MINERALNĄ DO WYMAGANEJ wg ARCHITEKTURY GRUBOŚCI - min 25cm
3. KROKWIE USZKODZONE WZMOCNIĆ OBUSTRONNIE ELEMENTEM 12/4cm I SKRĘCIĆ ŚRUBAMI M12 co 35cm

ZAKRES ROBÓBKI I PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO DACHU

PROJEKTOWANA OBUDOWA WYJŚCIA Z WINDY

1. KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETOWA
2. SŁUPKI 14/14cm
3. RYGLE ŚCIENNE 14/14cm
4. POSZYCIE ZEWNĘTRZNE ŚCIAN PŁYTA sklejka o grubości 15mm
5. OD WEWNĄTRZ OBUDOWA Z PŁYT g-k NA RUSZCIE OCIEPLENIE PŁYTY PIR 12cm
6. NOWE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ DO NRO np Fobos M1
7. KONSTRYKCJA USTAWIONA NA WZMOCNIONEJ I NOWEJ BELCE STROPOWEJ ORAZ NABUDOWANA NA PODWÓJNYCH KROKWIACH

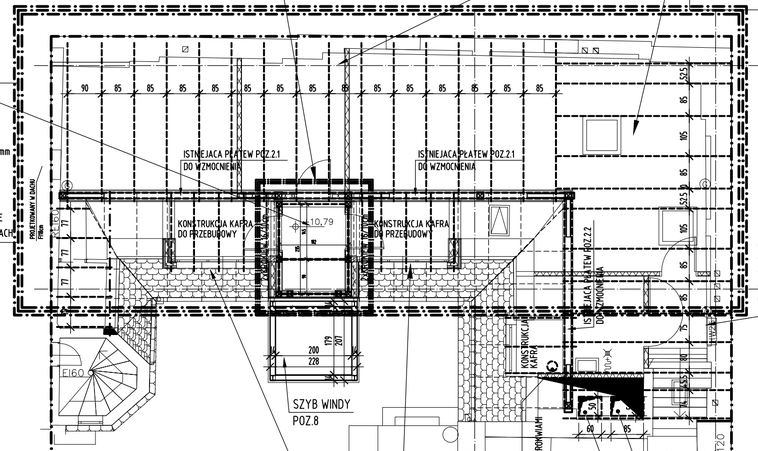

PROJEKTOWANE OTWORY W DACHU

1. WYKONAĆ POMIĘDZY ISTNIEJĄCYMI KROKWIAMI DACHU NA KRAWĘDZI OTWORÓW DODAĆ WYMIANY W2 O PRZEKROJU 10/5cm
2. W PRZYPADKU KOLIZJI OTWORÓW Z ISTNIEJĄCĄ KROKWIĄ KROKWIEW NALEZY USUNĄĆ I WSTAWIĆ W JEJ MIEJSCE ELEMENT O PRZEKROJU 16/10cm,
3. PRZED WYKONANIEM w/w PRAC POKRYCIE DACHU WRAZ Z DESKOWANIEM I WARSTWAMI DACHOWYM ROZEBRAĆ.
4. PO MONTAŻU NOWEJ KROKWI ORAZ WYMIANÓW PRZY OTWORACH ODTWORZYĆ WARSTWY DACHU.

ISTNIEJACE KAFRY DO PRZEBUDOWY POZ.1.2
KROKWIE 16/5cm oraz 14/14cm co 85-90cm

1. WARSTWY DACHU W PROJEKTOWANYM ZAKRESIE DOJŚCIA DO SZYBU WINDOWEGO ROZBERAĆ.
2. KROKWIE KOLIDUJĄCE Z DOJŚCIEM USUNĄĆ.
3. ZAMONTOWAĆ NOWE ELEMENTY O PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ ISTNIEJĄCE lub min 16/8cm
4. ISTNIEJĄCA I PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU DO OBUDOWY PŁYTAMI g-k PŁYTY OGIEŃ PLUS - 2x15mm NA STELARZU
5. PRZED WYKONANIEM w/w ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ OBUDOWĘ KROKWI UZUPEŁNIĆ WEŁNĘ MINERALNĄ DO WYMAGANEJ wg ARCHITEKTURY GRUBOŚCI - min 25cm
6. KROKWIE USZKODZONE WZMOCNIĆ OBUSTRONNIE ELEMENTEM 12/4cm I SKRĘCIĆ ŚRUBAMI M12 co 35cm
7. PO MONTAŻU NOWYCH ELEMENTÓW WYKONAĆ WARSTWY DACHOWE (DESKOWANIE WRAZ Z NOWYM POKRYCIEM, OCIEPLENIEM oraz OBUDOWĄ z PŁYT g-k NA STELARZU, UKŁAD WARSTW wg ARCHITEKTURY)
8. NOWE ELEMENTY DREWNIANE ZABEZPIECZYĆ DO NRO - np Fobos M1

ISTNIEJĄCA WIĘŹBA DACHOWA DO REMONTU
ROZSTAW KROKWI ~85-100cm
KROKWIE ~14/14cm
PŁATWIE ~16/16cm
SŁUPKI 14/14cm
DESKOWANIE ~2,0-2.5cm

PŁATWIE
KROKWIE
SŁUPKI

±0,00m=61,17m n.p.m

PŁATEW POZ.2.2

1:50

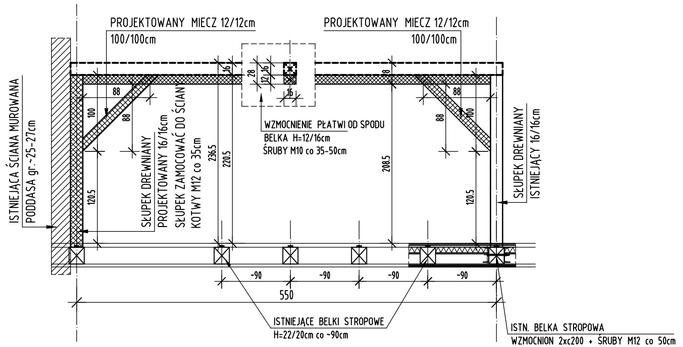

PŁATEW POZ.2.1

1:50

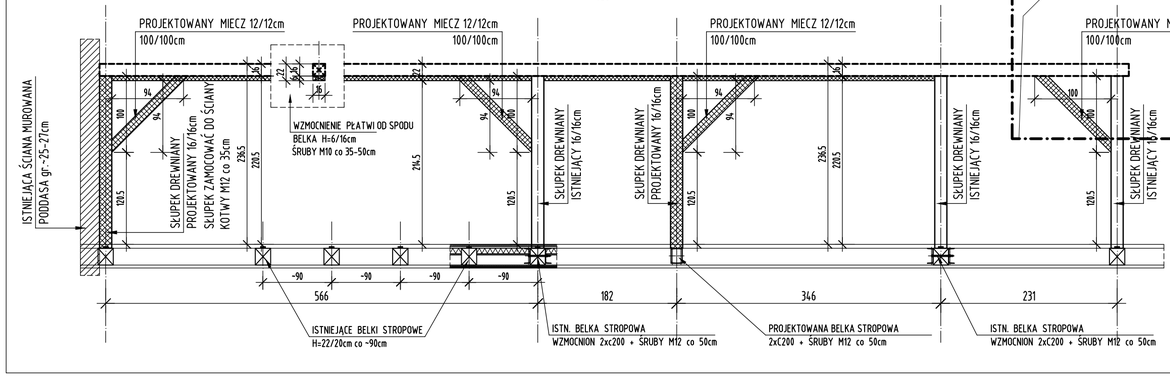

front architects
61-666 Poznań, ul. Dwsiana 17; tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zmiana sposobu użytkowania w części mieszkalnej na użyteczność publiczną, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury z częścią mieszkalną wielorodzinną, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
BRANŻA	KONSTRUKCJA
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY
	RZUT 3 PIĘTRA ELEMENTY PROJEKTOWANE

PROJEKTANT
mgr inż. Wojciech HAREMZA
upr. proj. nr 94/P/99, WKP/BO/0030/03
mgr inż. Maciej WIŚNIEWSKI
upr. proj. nr MAZ/0863/PBKb/18, MAZ/BO/0191/19

PODPIS

DATA	20.02.2024
SKALA	1:100/1:50
	Kz05
REWIZJA	00

M PLOT 20240220 ES PWz.dwg 20.02.2024 godz.19:40
M CAD