


I;Pl. Metziga 29 -I PIĘTRO

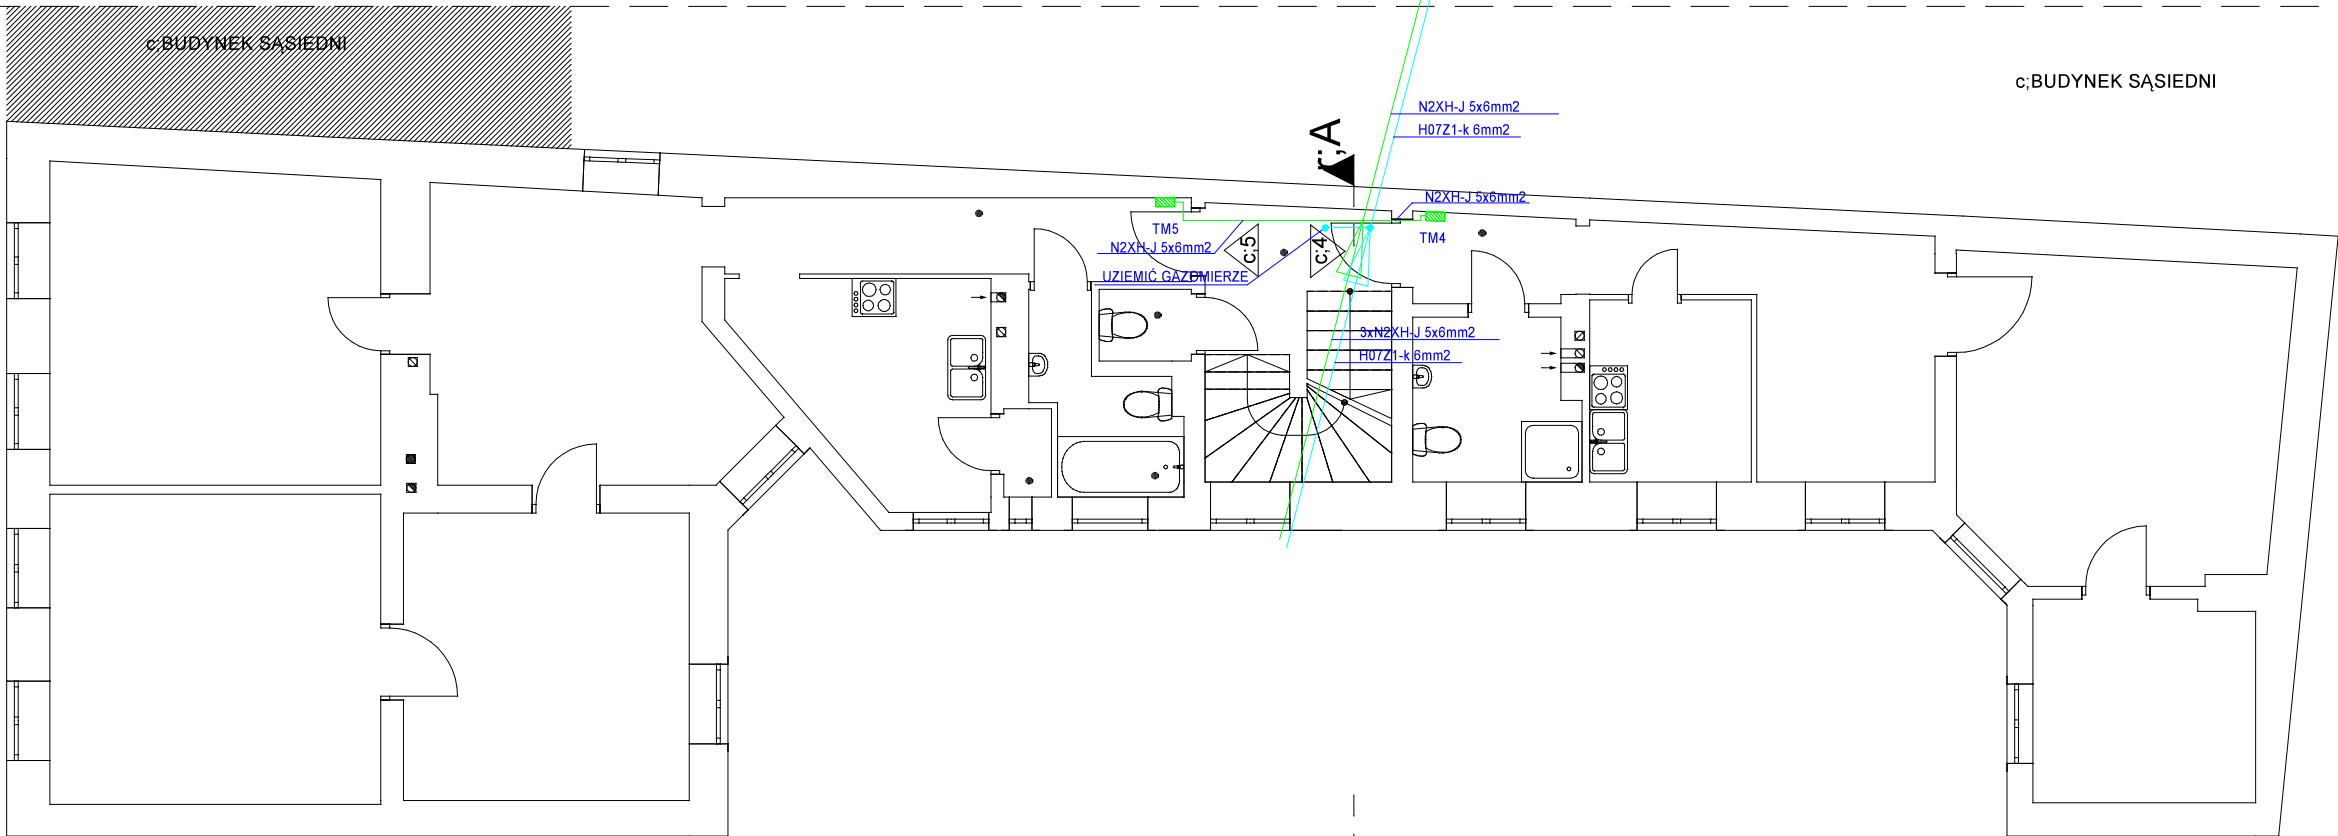

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

LEGENDA:
"TM" TABLICA MIESZKANIOWA ZAMYKANA, 18-MOD.
WEWNĘTRZNE LINIE ZASILAJĄCE PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH (PO KONSTRUKCJACH DREWNIANYCH NATYNKOWO W RURKACH INSTALACYJNYCH).
WLZ ZALICZNIKOWE DO TABLIC MIESZKANIOWYCH "TM" PROWADZIĆ PRZEWODEM N2XH-J5x6mm2 KLASY B2CA. TABLICE MIESZKANIOWE MONTOWAĆ W MIESZKANIACH W MIEJSCACH WSAZANYCH NA RYSUNKU LUB W MIEJSCU TABLIC ISTNIEJĄCYCH (JEŚLI WYSTĘPUJĄ). PRZEWÓD ZASILAJĄCY W MIESZKANIU DOPOROWADZIĆ DO TM NATYNKOWO W KORYCIE KABLOWYM. ISTNIEJĄCE OBOWODY MIESZKAŃ ZASILIĆ Z PROJ. TABLIC. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI DOSZTUKOWANIA PRZEWODÓW, STOSOWAĆ PRZEWODY HDhp KLASY B2CA, POŁĄCZENIA WYKONAĆ W PUSZKACH PODTYNKOWYCH. STOSOWAĆ ZABEZPIECZENIA O WARTOŚCI ZABEZPIECZEŃ ISTNIEJĄCYCH. NALEŻY MIEĆ NA UWADZE ABY PRZEWODY MIEDZIANE O PRZEKROJU Żył 1,5mm2 (ALUMINIOWE 2,5mm2 - JEŚLI WYSTĘPUJĄ) ZABEZPIECZAĆ WYŁĄCZNIKAMI NADPRĄDOWYMI O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10A, NATOMIAST PRZEWODY O PRZEKROJU Żył 2,5mm2 ZABEZPIECZAĆ WYŁĄCZNIKAMI NADPRĄDOWYMI O WARTOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 16A.
ISTNIEJĄCE SIECI TELETECHNICZNE (JEŚLI WYSTĘPUJĄ) - WKUĆ W TYNK. W PRZYPADKU BRAKU TAKIEJ MOŻLIWOŚCI GŁÓWNE CIĄGI OBUDOWAĆ KANAŁAMI Z PŁYT GK.

PROJEKT TECHNICZNY



autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

| | | |
|---------------------|--|------------|
| TYTUŁ PLANSZY | POZOSTAŁE INSTALACJE I PIĘTRA | |
| INWESTOR | MIASTO LESZNO | |
| ADRES INWESTORA | ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno | |
| ADRES INWESTYCJI | Pl. Metziga 29 64-100 Leszno | |
| PROJEKTANT | mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo | |
| SPRAWDZAJĄCY | inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo | |
| NR RYSUNKU | | SKALA |
| E05 | | 1:100 |
| BRANŻA | STRONA | DATA |
| IE | 23 | 13.11.2024 |