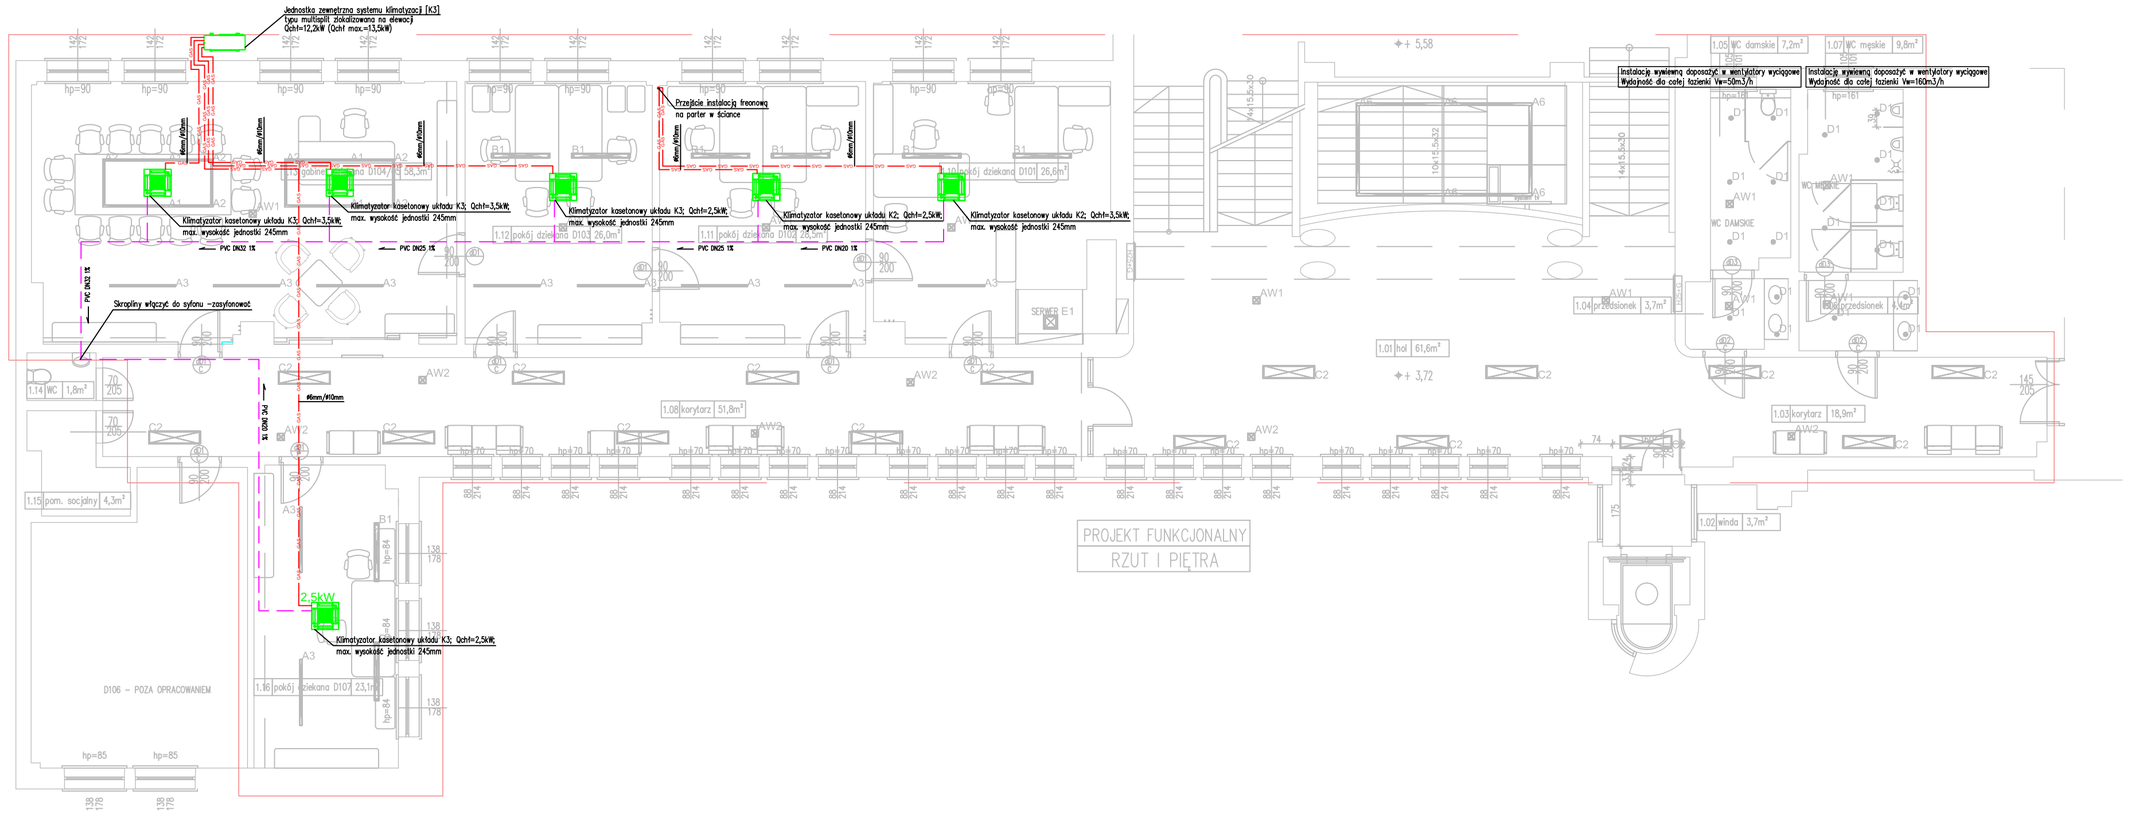


UWAGI:
1.Domiar rurociągów i elementów wykonać na budowie.
2.Wysokość montażu elementów dopasować podczas montażu
3.Wykonać rewizje pod wszystkie elementy intalacji wymagających serwisu, przeglądu, legalizacji itp.-dokładną lokalizację uzgodnić na etapie wykonawstwa
4.Wszystkie urządzenia montować zgodnie z ich DTR.
5.Przejścia przez przegrody ppoż wykonać w klasie odporności przegrody
6.Przed każdym anemostatem należy montować przepustnice regulacyjne lub regulator stałego wydatku
7.Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, powinny być obudowane elementami o klasie odporności ogniowej (EI), wymaganej dla oddzielenia przeciwpożarowego tych stref pożarowych, bądź też wyposażone w przeciwpożarowe klapy odcinające.
8.Anemostaty należy łączyć z kanałami ocynkowanymi za pomocą kanałów elastycznych izolowanych
9.Wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze i w razie potrzeby skonsultować się z projektantem.
10.Skropliny prowadzić ze spadkiem min 1%, w przypadku braku spadku zastosować pompki skroplin.
11.Instalację freonową prowadzić w sufitach podwieszanych, bruzdach lub zabudowach gk.

Oznaczenia:

- instalacja skroplin
- instalacja freonowa

Schemat podłączenia skroplin




| | |
|---|---|
| **STORKE Sp. z o.o.** **93-331 Łódź, ul. Rzgowska 100/102, tel. 604636716** | |
| Branża: Sanitarna | Nr rys. S-2 |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: Projekt wykonawczy instalacji wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji na potrzeby projektu remontu parteru i pierwszego piętra bud. D wydziału Ekon.-Socj. Uniwersytetu Łódzkiego | |
| Adres inwestycji: UL. POW 3/5 90-255 ŁÓDŹ | Data: 01.2025 r. |
| Tytuł rysunku: Rzut I piętra - instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji | Skala: 1:100 |
| Projektant: mgr inż. Marcin Bocian upr. bud. LOD/1706/PWOS/11 | |
| Asystent: mgr inż. Jakub Linowiecki | |