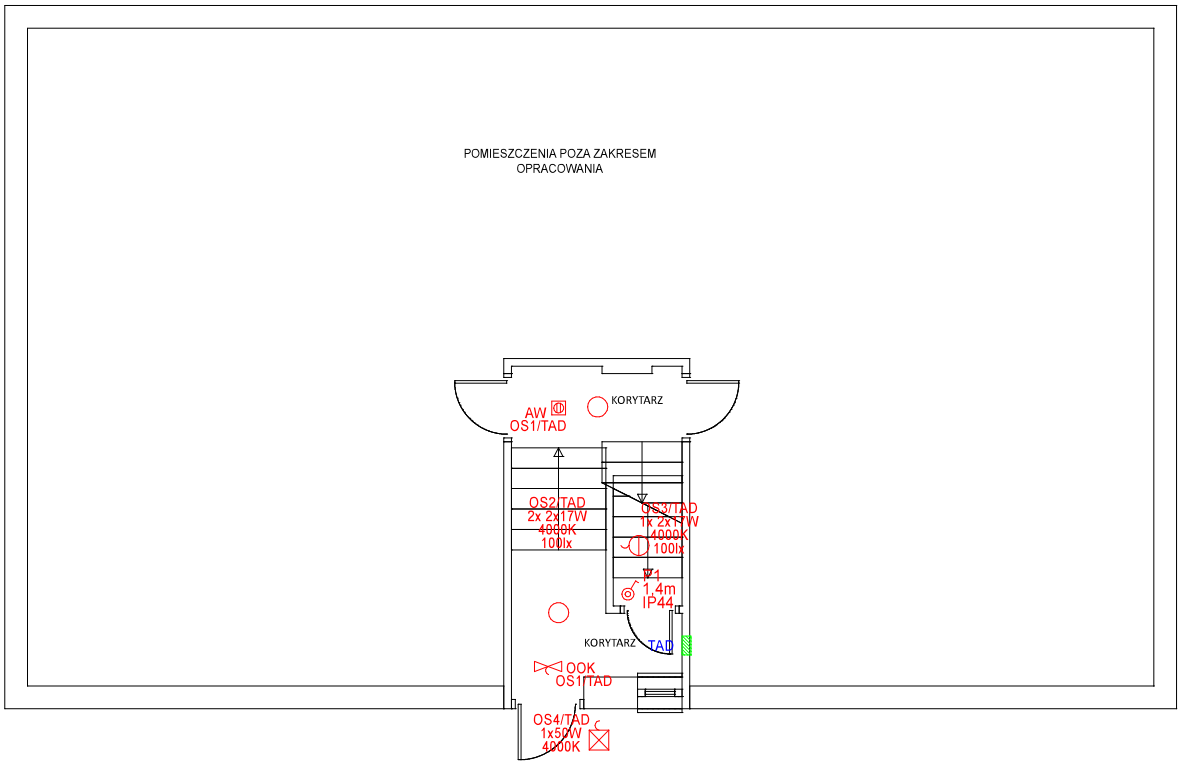

UKŁAD SIECIOWY: TN-S
SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE

LEGENDA:

- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU I ZMIERZCHU, MONT. NA SUFICIE
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. TYPU PLAFON, IP44, E27, 2x17W, 4000K, MONT. NA ŚCIANIE
- NATYNKOWA OPRAWA OŚW. ZEWNĘTRZNEGO, NAŚWIETLACZ, IP44, 1x50W, 4000K, Z WBUDOWANYM CZUJNIKIEM RUCHU
- AW NATYNKOWA OPRAWA OŚWIETLENIA EWAKUACYJNEGO TYPU LED 3W 1H PODTRZYMANIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
- OOK OPRAWA OSWIETLENIA KIERUNKOWEGO MONTOWANA NA ŚCIANIE

OBWODY PROWADZIĆ PODTYNKOWO W BRUZDACH KUTYCH W ŚCIANACH PEŁNYCH. W POMIESZCZENIACH PIWNICY DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIE PRZEWODÓW NATYNKOWO W RURKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH Z WYKORZYSTANIE SYSTEMOWYCH UCHWYTÓW, KOLANEK, ŁĄCZNIKÓW ITD.
UŻYWAĆ PRZEWODÓW PŁASKICH O Un=750V I PRZEKROJU ŻYŁY 1,5mm2.
PRZEWODY MUSZĄ SPEŁNIAĆ ODPORNOŚĆ OGNIOWĄ KLASY B2ca. PUSZKI ROZDZIELCZE Z SZYBKOZŁĄCZKAMI.
OŚWIETLENIE PIWNICY - JEDEN OBWÓD ZAŁĄCZANY PRZY DRZWIACH WEJŚCIOWYCH.
ZAŁĄCZANIE POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK MOŻLIWE PO WŁĄCZENIU OBWODU OGÓLNEGO, INDYWIDUALNYMI WŁACZNIKAMI.
POWYŻSZE MA ZAPEWNIĆ WYŁĄCZENIE CAŁEGO OŚWIETLENIA W PIWNICY W PRZYPADKU NIE WYŁĄCZENIA OŚWIETLENIA W KOMÓRCE.

PROJEKT TECHNICZNY

aap

autorska agencja projektowa
ul. Dembińskiego 14, 64-100 Leszno
tel. +48 601 863 806
autorska@post.pl

Przedsięwzięcie remontowe wybranych kamienic będących w administracji MZBK w Lesznie, realizowane w trybie ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U.2023.2496 ze zm.)

TYTUŁ PLANSZY	INSTALCJA OŚWIETLENIOWA PARTERU	
INWESTOR	MIASTO LESZNO	
ADRES INWESTORA	ul. K. Karasia 15 64-100 Leszno	
ADRES INWESTYCJI	ul. Osiecka 2a 64-100 Leszno	
PROJEKTANT	mgr inż. Jerzy Woźniak upr. nr 877/86/Lo	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Kazimierz Pawlicki upr. nr 820/86/Lo	

NR RYSUNKU	SKALA	
E02	1:100	
BRANŻA	STRONA	DATA
IE	20	13.11.2024