


P.p.=105.00m n.p.m.			
Rzędna proj. terenu [m n.p.m.]	112.67		
Rzędna dna kanału [m n.p.m.]	111.71		
Zagłębienie [m]	0.96		
Odległość [m]	9.15	5.9%	5.75
			1.5%
Materiał , średnica	PCV □ 160x4.7 SN8 ilita		
Hektonetr i odległości [m]	9.15		14.9


D2

D3

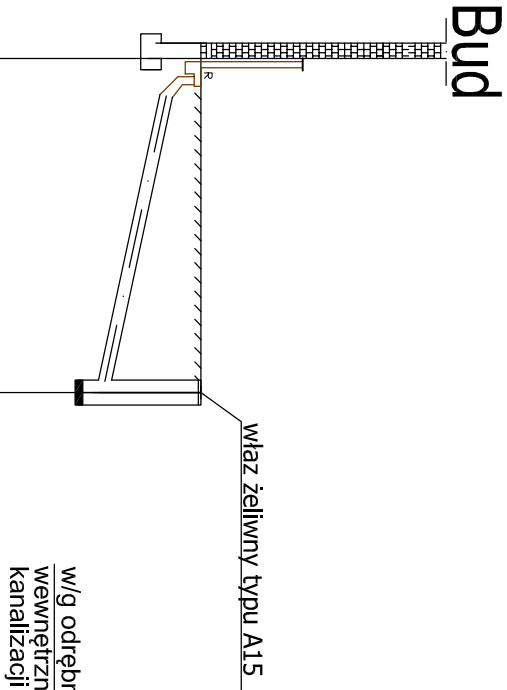

0.96 111.71 112.67			
10.6	3.2%		
PCV □ 160x4.7 SN8 ilita			
	10.6		

D2

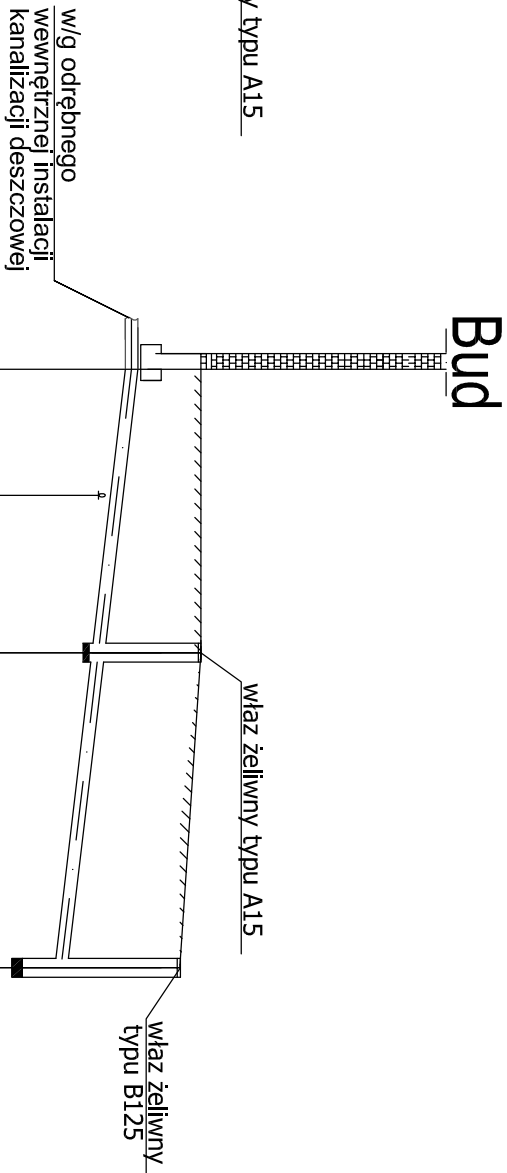

0.96 111.71 112.67			
9.0	4.7%		
PCV □ 160x4.7 SN8 ilita			
	9.00		

D1

D3

PRACOWNIA PROJEKTOWA SANICAD

mgr inż. Kamila Dyjas

ul. Franciszkańska 18 75-234 Koszalin

sanicad@wp.pl NIP 669 234 99 04

SANICAD

OBJEKT: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIAŁU PSYCHIATRII NA OBSZARZE 107 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYGODNIA SPZOZ W WAŁCZU

INWESTOR: 107 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYGODNIA SPZOZ UL. KOŁOBRZESKA 44/78-600 WAŁCZ

ADRES: WAŁCZ, UL. KOŁOBRZESKA 44, DZ. NR 1856/22 OBR. 0001 - Miasto Wałcz

Tytuł rysunku: ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

FUNKCJA:	PROJEKTOWAŁA:	SPRAWDZIŁ:	NR. RYS.:
INIE I	mgr inż. Kamila Dyjas	mgr inż. Małgorzata Wajs	
NR. UPR.:	ZAP/0092/POOS/09	ZAP/0100/POOS/09	
DATA:	PODPIS:		SKALA:
08.2023			1:100/250