


BUD

Sk1

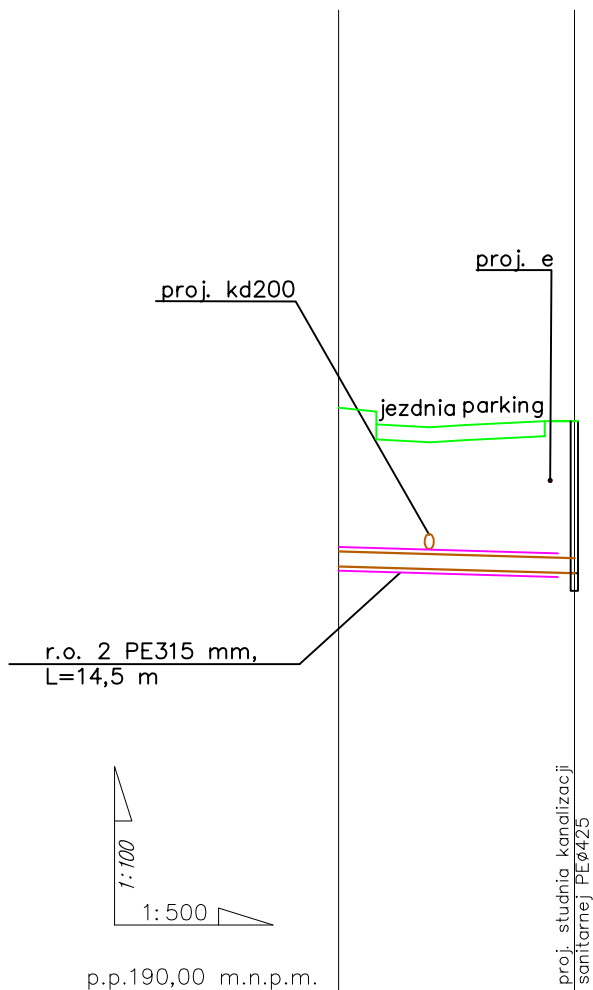

rzędna terenu (m)	197,78	197,60
rzędna dna kanału (m)	195,68	195,59
głębokość (m)	2,10	2,01
średnica (mm)	PVC SN8 lite Ø200mm	
spadek (%)	0,6	
długość odcinka (m)	15,6	

UWAGA: NA PROFILACH ZAZNACZONO ORIENTACYJNE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. PRZED WYKONANIEM PRZYŁĄCZA NALEŻY SPRAWDZIĆ RZECZYWISTE RZĘDNE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI ROZMIESZCZENIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY LUB NAPOTKANIA NIEZINWENTARYZOWANEGO UZBROJENIA WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z ZGW-Ś GMINY TRZEBOWNISKO.

NAZWA INWESTYCJI	Budowa budynku żłobka przy Zespole Szkół w Jasionce oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej, parkingów i placu zabaw		STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY	
ADRES INWESTYCJI	gm. Trzebowniko, m. Jasionka, cz. dz. nr ewid. 1251/110, 1251/8, 1370		BRANŻA: SANITARNA	
NAZWA I ADRES INWESTORA	Gmina Trzebowniko 36-001 Trzebowniko 976		DATA:02.2025	
			SKALA: 1:100/500	NR RYS. P/4
PRZEDMIOT RYSUNKU	Profil przyłącza kan. sanitarnej	NR. UPR.		
PROJEKTANT	mgr inż. Wojciech Pasiński	PDK/0274/POOS/13		
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Magdalena Kościółko			