RZUT 2 PIĘTRA

SKALA 1:50

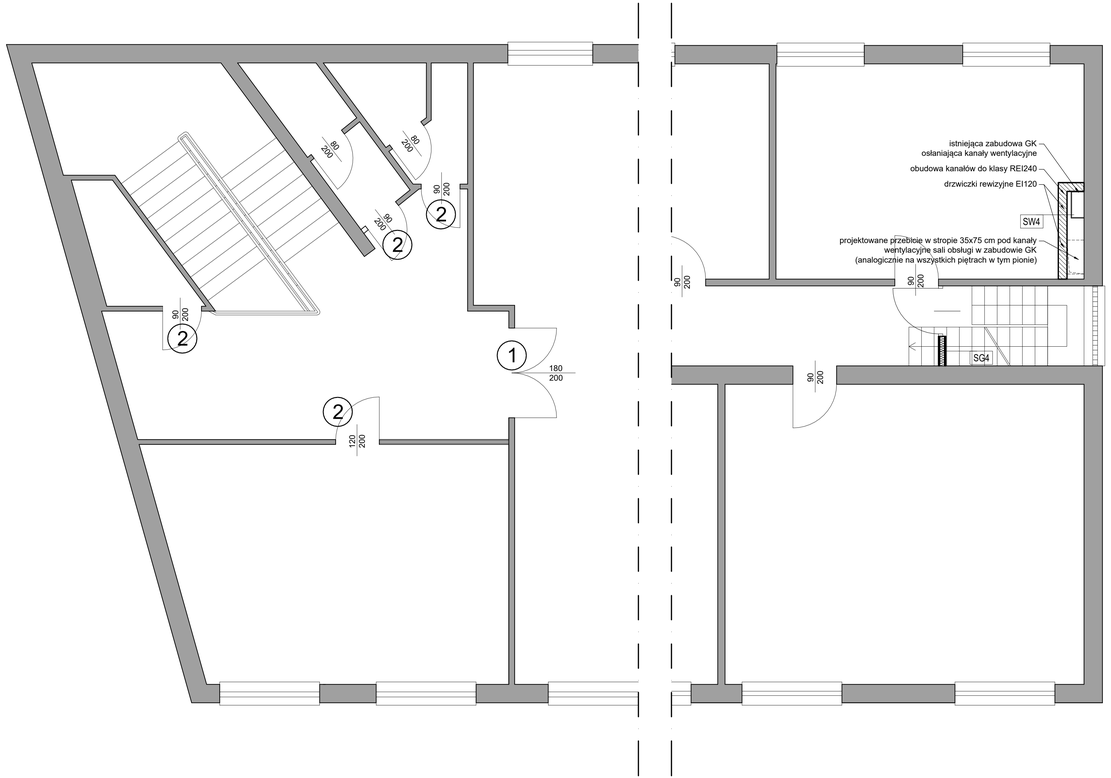

RZUT PODDASZA

SKALA 1:50

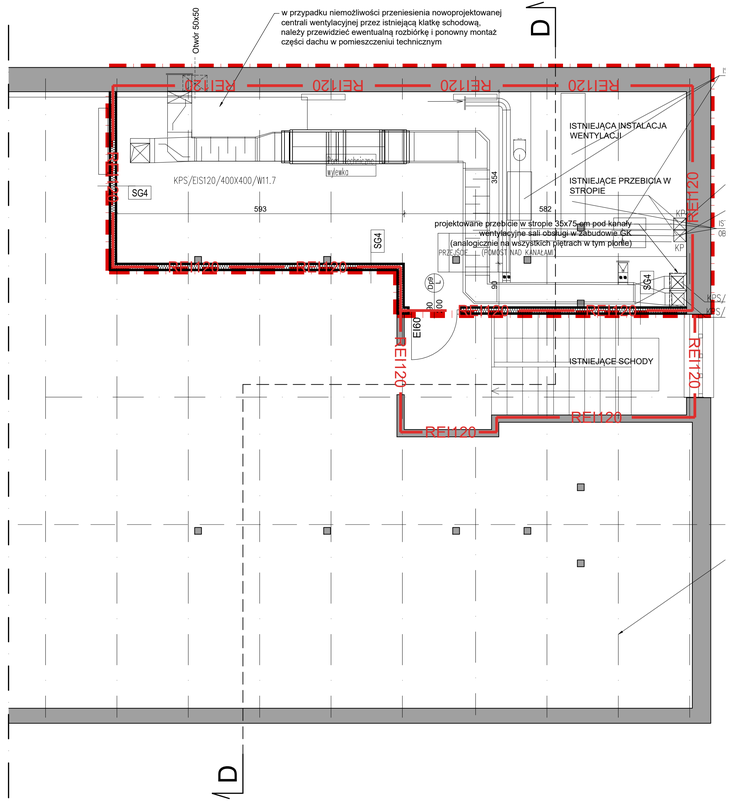

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ1	Istniejąca ściana murowana wykończona płytą elewacyjną HPL	
istniejąca ściana murowana		24,0-64,0cm
wełna mineralna		15,0cm
podkonstrukcja stalowa/drewniana z pustką powietrzną		25,0cm
płyty włókno - cementowe w kolorze szarym klejone do podkonstrukcji		0,8cm
łobuzie/łamele elewacyjne		12cm
SZ2	Projektowana ściana murowana wykończona płytą elewacyjną HPL	
Tynk gipsowy maszynowy		1,5cm
projektowana ściana murowana bloczki silikatowe np. Silka E-18		24,0cm
wełna mineralna		17,0cm
podkonstrukcja stalowa/drewniana z pustką powietrzną		26,0cm
płyty hpl w kolorze ciemnoszarym klejone do podkonstrukcji		0,8cm
SZ3	Zamurowany otwór okienny	
Tynk gipsowy maszynowy (ścianowy z istniejącą ścianą)		1,5cm
Bloczki silikatowe np. Silka E-18		18,0cm
styropian ścienny 0,038W/mK		18,0cm
siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejąco-szpachlowej		
tynk cienkowarstwowy		
SZ3.1	Zamurowany otwór okienny	
Tynk gipsowy maszynowy (ścianowy z istniejącą ścianą)		1,5cm
Bloczki silikatowe np. Silka E-12		18,0cm
styropian ścienny 0,038W/mK		16,0cm
siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejąco-szpachlowej		
tynk cienkowarstwowy		
SZ4	Istniejąca ściana murowana z dodatkową warstwą ocieplenia	
tynk gipsowy maszynowy		1,5cm
istniejąca ściana murowana		51,0cm
styropian ścienny 0,038W/mK		5,0cm
siatka zbrojąca z włókna szklanego zatopiona w zaprawie klejąco-szpachlowej		
tynk cienkowarstwowy		
SZ5	Ściana szkieletowa przebiśnika	
Płyta włóknocementowa		0,8cm
Podkonstrukcja duminowa/listowa		20,0cm
Wełna min. z wełowem 0,038W/mK		15,0cm
Membrana paroizolacyjna		
Płyta OSB		2,2cm
Konstrukcja stalowa		12,0cm
Wełna min. w szerokości konstrukcji 0,038W/mK		12,0cm
Paroizolacja		
Płyta OSB		2,2cm
Podkonstrukcja duminowa/listowa		20,0cm
Płyta HPL drewnopodobna		0,8cm
SZ5.1	Ściana fundamentowa z okładziną elewacyjną przebiśnika	
Płyta włóknocementowa		0,8cm
Podkonstrukcja duminowa/listowa		14,0cm
Folia kubełkowa		
Styropian XPS		9,0cm
Izolacja przeciwwodna		
Ściana fundamentowa		24cm
Podkonstrukcja duminowa/listowa		14,0cm
Płyta HPL drewnopodobna		0,8cm
SZ5.2	Ściana fundamentowa przebiśnika	
Folia kubełkowa		
Styropian XPS		9,0cm
Izolacja przeciwwodna		
Ściana fundamentowa		
SZ5.3	Ściana attyki przebiśnika	
Płyta włóknocementowa		0,8cm
Podkonstrukcja duminowa/listowa		3,0cm
Płyta OSB		2,2cm
Konstrukcja stalowa		
Płyta OSB		2,2cm
Izolacja przeciwwodna		

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW1	Lekka ściana działowa REI 60	
Tynk gipsowy maszynowy		1,25cm
Bloczki silikatowe np. Silka E12 klasy 15		12cm
płyta GK		1,25cm
SW2	Zamurowanie otworów w ścianach gr > 29cm	
Tynk gipsowy maszynowy		1,25cm
Bloczki silikatowe np. Silka E12 klasy 15		12cm
pustka		
Bloczki silikatowe np. Silka E12 klasy 15		12cm
Tynk gipsowy maszynowy		1,25cm
SW3	Zamurowanie otworów w ścianach gr 29cm REI 120	
Tynk gipsowy maszynowy		1,25cm
płyta GK mocowana na klej		1,25cm
Bloczki silikatowe np. Silka E-524		24cm
płyta GK mocowana na klej		1,25cm
Tynk gipsowy maszynowy		1,25cm
SG1	Lekka ściana działowa (EI 30, izolacyjność akustyczna Rw=53db Ro=49db)	
płyta GK		1,25cm
podkonstrukcja z profili stalowych wypełnienie z wełny mineralnej		10,00cm
płyta GK		1,25cm
SG2	Lekka ściana działowa gr.7,5cm	
płyta GK		1,25cm
podkonstrukcja z profili stalowych wypełnienie z wełny mineralnej		5,00cm
płyta GK		1,25cm
SG3	Ścianka techniczna na rusztce	
Tynk gipsowy maszynowy		1,25cm
istniejąca ściana murowana		50cm
podkonstrukcja z profili stalowych		10,00cm
płyta GK		1,25cm
SG4	Lekka ściana działowa (REI 120, izolacyjność akustyczna Rw=53db Ro=49db)	
2 x płyta GK ogniochronna		2,5 cm
podkonstrukcja z profili stalowych wypełnienie z wełny mineralnej		10,00cm
2 x płyta GK ogniochronna		2,5 cm
SG5	Lekka ściana działowa z okładziną meblową okleinowaną HPL (EI 30, izolacyjność akustyczna Rw=53db Ro=49db)	
płyta meblowa okleinowana HPL		1,8cm
podkonstrukcja z profili stalowych wypełnienie z wełny mineralnej		10,00cm
płyta GK		1,25cm

WSZELKIE PRAWA DO NINIEJSZEGO OPRACOWANIA SĄ ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE I UDOSTĘPNIANIE PROJEKTU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORÓW JEST ZABRONIONE

WYKONAWCY I PODWYKONAWCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO SPRAWDZENIA PROJEKTU A W SZCZEGÓLNOŚCI WYMIARÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W WOŁOMINIE NA TERENIE DZIAŁEK EW.NR 165/5 I 165/4 OBR. 26 WOŁOMIN

INWESTOR: Powiat Wołomiński, ul Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

ETAP OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA: ARCHITEKTURA

GENERALNY ARCHITEKT:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA JAKUB SZATKOWSKI PAWEŁ ZAWADZKI
tel. 501 187 320, 501 051 534
ul. Krypska 29 lok. U2, 04-082 Warszawa
tel. 22 624 73 76

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	ARCH. JAKUB SZATKOWSKI	MA/0944/08	
OPRACOWAŁ	ARCH. SŁAWOMIR GRYGORCZUK		
	ARCH. MIKOŁAJ WYMOCZYL		
SPRAWDZIŁ	ARCH. PAWEŁ ZAWADZKI	MA/1389/08	

TREŚĆ RYSUNKU: ŚCIANY PROJEKTOWANE 2 PIĘTRA I PODDASZA

SKALA: 1:50

DATA OPRACOWANIA: grudzień 2024

BRANŻA: A

NR RYSUNKU: PW-A-304.2

REWIZJA: 0