

Bydgoszcz, 17.03.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Realizacja robót budowlanych w ograniczonym zakresie (III etap branży elektroenergetycznej) dla zadania 11609 pn.: „Budowa instalacji i sieci zewnętrznych wod. – kan. i co., Etap I” w m. Grupa.

(WIB/TP1/5/R/2)

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści SWZ, na które zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o potwierdzenie, że zakres jest opisany w OPZ i jest to m.in. budowa kontenerowej stacji ST II, zabudowanie w ST II transformatorów, zabudowa agregatu, budowa linii kablowej SN-15kV od ST VI do ST II oraz od ST V do ST II, budowa linii kablowych nn-0,4kV oświetleniowych oraz złączy kablowych oraz demontaż istniejącej stacji ST II.

W projekcie budowlanym opisana jest całość i w skład wchodzi m.in. stacje ST I-VI oraz 5 agregatów prądotwórczych. W celu uniknięcia nieścisłości proszę o potwierdzenie, że zakres jest ujęty w OPZ.

Odpowiedź:

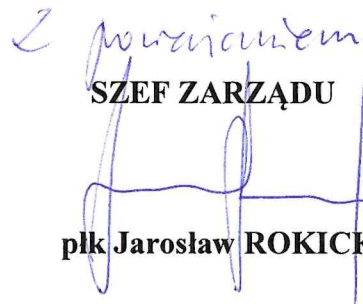
Zakres prac został szczegółowo opisany w Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia i obejmuje przebudowę stacji ST II wraz z powiązanymi sieciami. Pozostałe stacje nie są objęte zakresem niniejszego postępowania.

Pytanie 2

Zgodnie ze schematem głównym zasilania zaprojektowano rozdzielnicę SN Stacji ST-II jako 3- polową, natomiast na rysunku rozmieszczenia urządzeń Stacji ST-II umieszczona została rozdzielnica SN 4-polowa. Proszę o wskazanie jaką rozdzielnicę należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

W stacji ST II należy zamontować rozdzielnicę SN 3-polową zgodnie ze schematem. W budynku stacji transformatorowej należy pozostawić miejsce na ewentualną rozbudowę o dodatkowe pole liniowe SN.


SZEF ZARZĄDU
plk Jarosław ROKICKI

Wykonała:
Katarzyna Szulczyńska
☎ 261 41 18 03
2025-03-17, T-2612