

Zalecenia

Temat: Wymiana zasilania WLZ oraz tablic licznikowych układów pomiarowych

Miejsce instalacji: ul. Wodna 7, 58-420 Lubawka

Data oględzin istniejącej instalacji: 02.10.2023r

Typ przyłącza zasilania: Przyłącze napowietrzne


Umieszczenie układów pomiarowych: Korytarz na pierwszym piętrze

Na podstawie oględzin instalacji elektrycznej w części wspólnej zaleca się:	
1	Wymianę istniejącego kabla WLZ na kabel YKY 4x16 mm ² Cu.
2	Podłączenie WLZ z przyłącza napowietrznego zabezpieczyć bezpiecznikiem gG 63A.
3	Zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy drzwiach wejściowych.
4	Zabudować zabezpieczenia przedlicznikowe, uwzględniając wszystkie układy pomiarowe. Zastosować ograniczniki mocy Etimat.
5	Wymienić WLZ z zabezpieczeń przedlicznikowych (ograniczników mocy) do każdego z liczników na YKY 4mm ² do lokali mieszkalnych, oraz 2,5 mm ² do licznika części wspólnej.
6	Wymienić wszystkie tablice licznikowe starego typu na nowe.
7	Uwaga: Tablice licznikowe są zamontowane na ścianie komina, która podczas opadów deszczu staje się wilgotna i w skutek tego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Należy odizolować tablice licznikowe od ściany komina zapobiegając ich zawilgotnieniu.

Opracował:

GRZEGORZ PRUSAK
Uprawnienia elektryczne
Prace kontrolno-pomiarowe do 1kV
Świad. nr 166/E/0712/2019
166/D/0712/2019
Wyd. przez SIMP w Wałbrzychu

**Schemat jednokreskowy WLZ, układy pomiarowe -
zalecenia
ul. Wodna 7, 58-420 Lubawka**

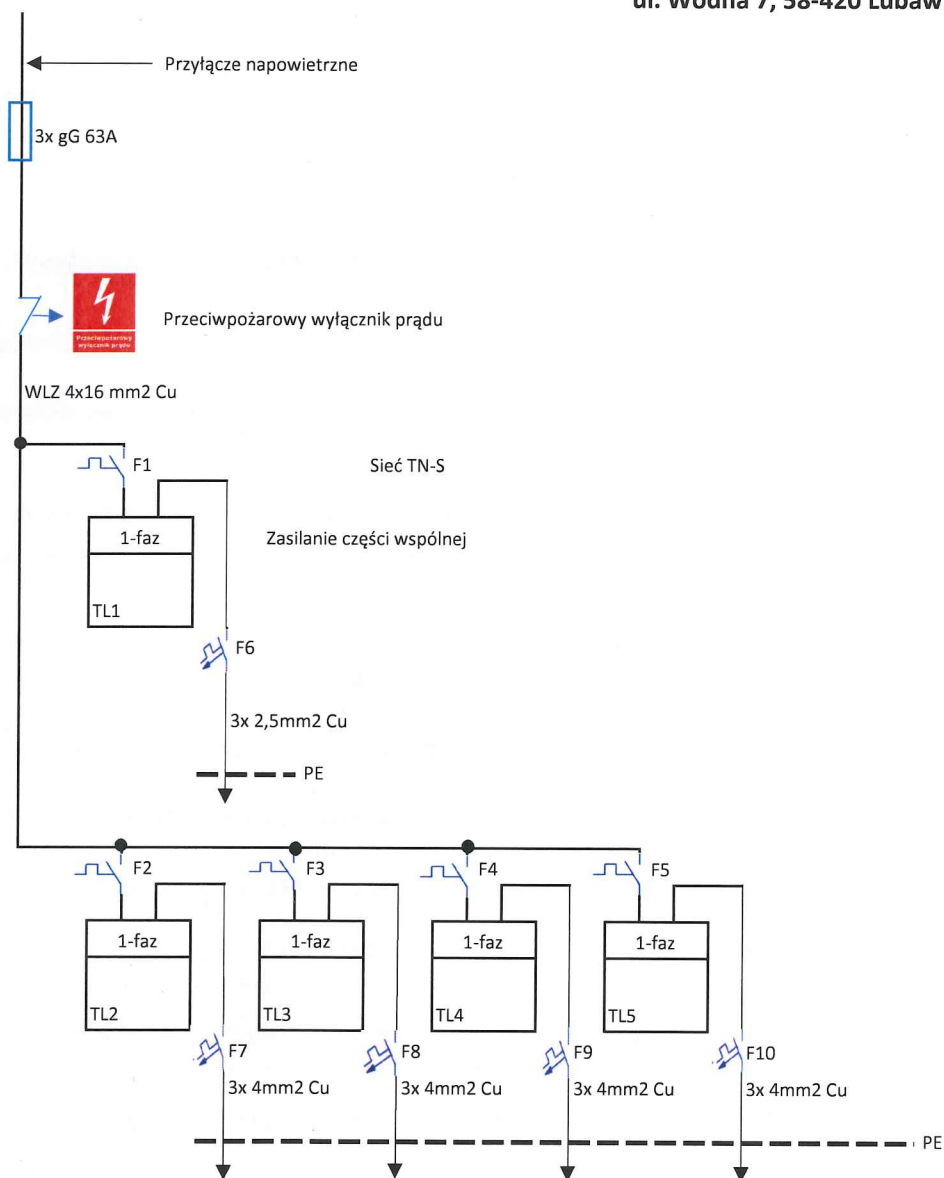

1. Ograniczniki mocy F1 - F5 dobrac na podstawie warunkow przylaczenia poszczegolnych odbiorcow lub istniejacych obecnie zabezpieczen.
2. Zastosowac ograniczniki mocy Etimat

GRZEGORZ PRUSAK
Uprawnienia elektryczne
Prace kontrolno-pomiarowe do 1kV
Swiad. nr 186/E/0712A/2019
186/D/0712/2019
Wyd. przez SIMP w Walbrzychu