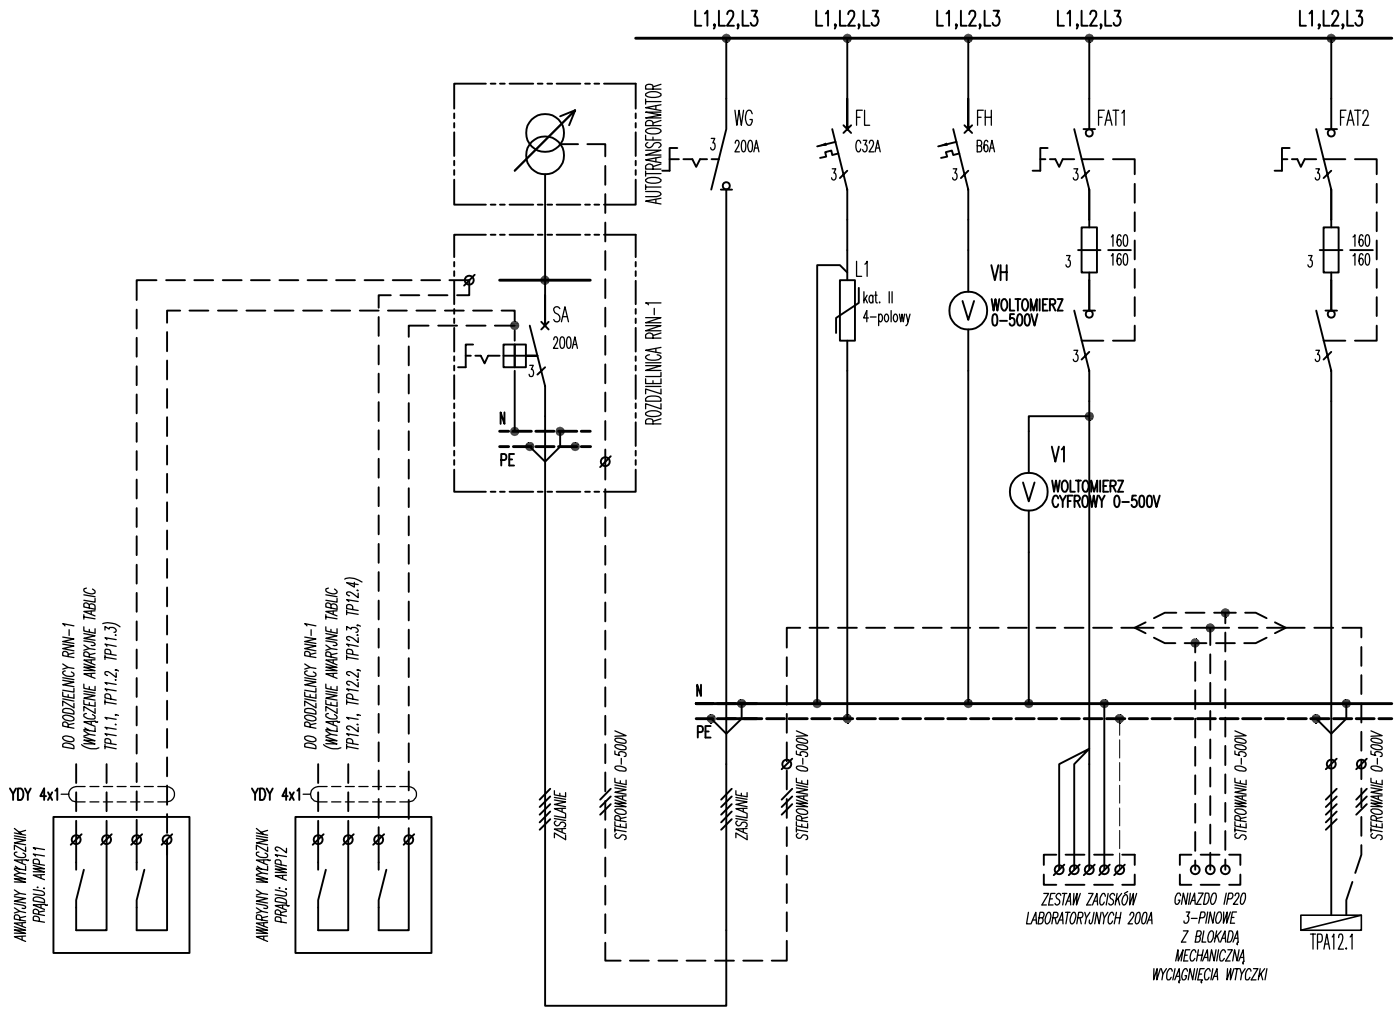

FAT1, FAT2 TO ROZŁĄCZNIKI IZOLACYJNE Z BEZPIECZNIKAMI Z WYPROWADZONYMI CIĘGNAMI RĄCZEK OBROTOWYCH NA ELEWACJĘ.
UWAGA:
W UŻYCIU POWINNA BYĆ TYLKO JEDNA RĄCZKA OBROTOWA, KTÓRA ZAKŁADANA BĘDZIE TYLKO PO ZAMKNIĘCIU DRZWICZEK OBUDOWY.

L1 – OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ O NAJWIĘKSZYM NAPIĘCIU TRWAŁEJ PRACY: 320V (NAPIĘCIE FAZOWE)

V1 – WOLTOMIERZ CYFROWY MONTOWANY W DRZWIACH TABLICY (NATABLICOWY) ZE ŚWIECĄCYMI CYFRAMI O WIELKOŚCI MIN. 4cm

OBWÓD			RNN-1_TPA11.1					TPA11.1_TPA12.1
ILOŚĆ			1					1
MOC [kW]			115kVA					115kVA
PRZEWÓD	AWARYJNY WYŁĄCZNIK PRĄDU DEDYKOWANY DLA TABLIC LABORATORYNYCH W POMIESZCZENIU LABORATORIUM 11	AWARYJNY WYŁĄCZNIK PRĄDU DEDYKOWANY DLA TABLIC LABORATORYNYCH W POMIESZCZENIU LABORATORIUM 12	5x YKXS 1x70	OCHRONNIKI PRZECIW-PRZEPIĘCIOWE	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI FAZ	ZACISKI	SYGNALIZACJA OBECNOŚCI FAZ	5x YKXS 1x70
LOKALIZACJA			PARTER					LABORATORIUM 12

EL_LUK_ELE_Schematy_2024.07.04.dwg

INSTAL

TEMAT/OBIEKT:

WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
DLA TRZECH POMIESZCZEŃ LABORATORIUM
W BUDYNKU 20

ul. Mieczysława Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

TREŚĆ

SCHEMAT TABLICY LABORATORIUM TPA11.1 (0-500V)

PROJEKTOWAŁ	MICHAŁ WIECZOREK	MAZ/0282/POOE/09	
SPRAWDZIŁ	BOGDAN JARUS	357/73/OL	
BRANŻA ELEKTRYCZNA	ARKUSZ: 1/1	RYSUNEK:	ES-TPA11.1
DATA: LIPIEC 2024r.	REWIZJA:		