Legenda:	
	czujnik ruchu MF 360°
	łącznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V
	łącznik dwubiegunowy 10AX 250V
	łącznik jednobiegunowy 10AX 250V
	łącznik jednobiegunowy schodowy 10AX 250V
TABLICA OBWÓD TYP	punkt świetlny – typ oprawy wg wykazu
TABLICA OBWÓD TYP	punkt świetlny – typ oprawy wg wykazu
TABLICA OBWÓD TYP	oprawa awaryjna z inweterem 1h (CNBOP)
TABLICA OBWÓD TYP	oprawa awaryjna kierunkowa z inweterem 1h (CNBOP)
TABLICA OBWÓD	gniazdo ~1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD	gniazdo ~1f podwójne 2*2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD	gniazdo ~1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD 13	gniazdo ~3f szczelne 4P+Z 32A ~500V
	rozdzielnica elektryczna
	przycisk wyłącznika ppoż z sygnalizacją świetlną
CSW	centrala sygnalizacji włamania
	klawiatura systemowa (manipulator)
	sygnalizator akustyczno – optyczny
	czujnik PIR+MW
	LPD – szafa rack 19"
	gniazdo RJ 45
	przycisk przywoławczy sznurkowy
	lampka sygnalizacyjna systemu przywoławczego
	reset alarmu systemu przywoławczego
	kamera zewnętrzna min. 5MPix, 2,7–13,5mm, H.265+ PoE IP67 IR50
	kamera wewnętrzna min. 5MPix, 2,7–13,5mm H.265+ PoE IP67 IR50
	monitor CCTV 42"

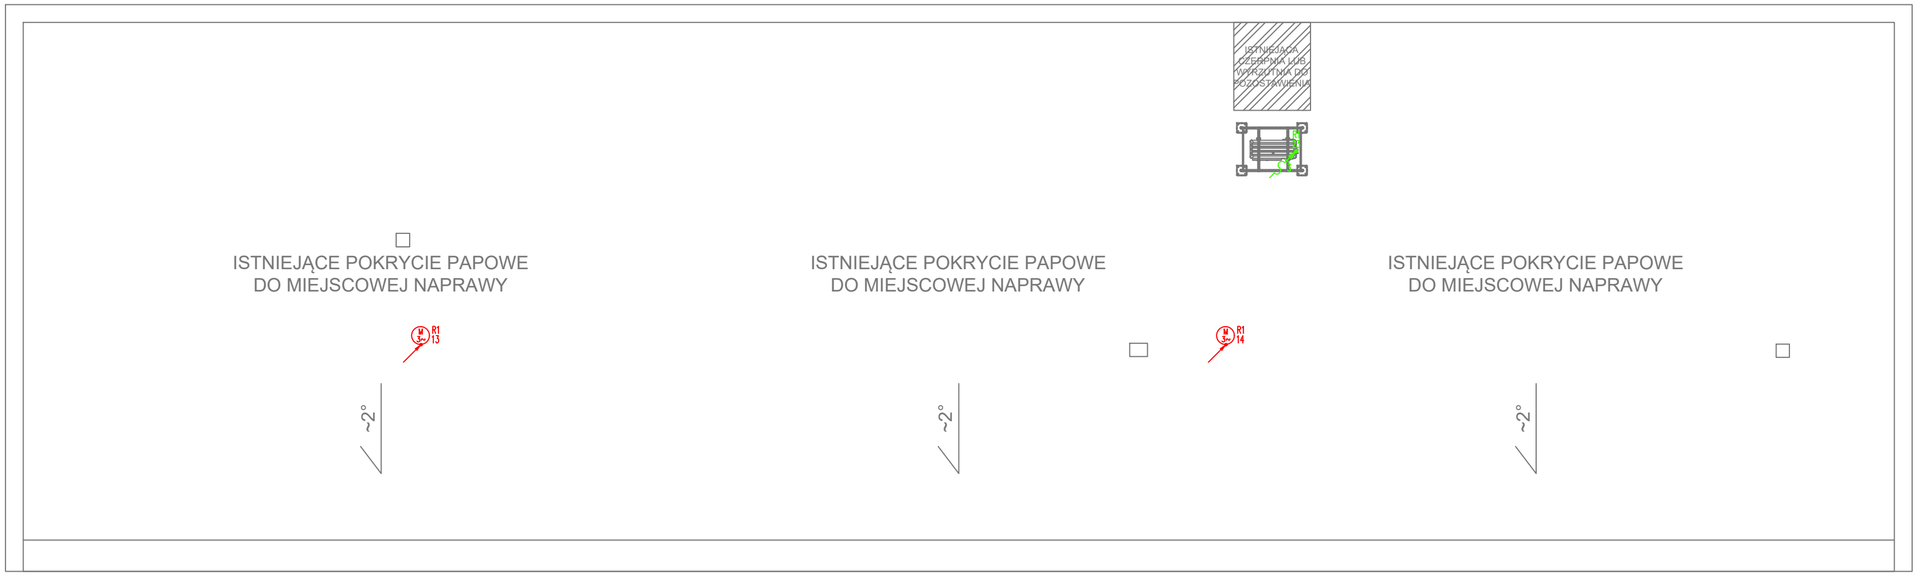

UWAGI:

1. Szczegółowego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa – stosownie do postanowień PN–EN 12464–1.
2. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa.
3. Oświetlenie awaryjne wykonać zgodnie z normą PN–EN 1838 oraz PN–EN 50172. Ostatecznego doboru opraw dokona Wykonawca na etapie wykonawstwa.
4. Ostateczny typ piktogramów uzależnić od planu ewakuacji budynku.
5. Do oświetlenia awaryjnego należy stosować oprawy wyposażone w moduł awaryjny 1h oraz posiadające świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP.
6. W pomieszczeniach wilgotnych, technicznych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP 44 – IP 65.
7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
8. Koryta kablowe oraz system ich mocowań należy dobrać z zapasem:
   – 20% dla spodziewanego obciążenia,
   – 15% dla spodziewanego wypełnienia.
10. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN–IEC(HD) 60364.

MAZE BIURO PROJEKTOWE
MAGDALENA RETELSKA
ul.Rzemieślnicza 7-9, 59-220 Legnica
tel. 697-208-033, mail: mazebiuro@mazebiuro.pl,
strona www: www.mazebiuro.pl, NIP: 691-238-76-93

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT PARTERU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przebudowa części socjalnej hali widowiskowo - sportowej przy ul. Lotniczej 52 w Legnicy

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
ul. Lotnicza 52, 59-220 Legnica

INWESTOR:
Gmina Legnica

ADRES INWESTORA:
Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inż. Remigiusz Przystaj
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
nr uprawnień: 115/DOS/08

SPRAWDZAJĄCY: PODPIS:
mgr inż. Włodzimierz Boguta
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej do projektowania bez ograniczeń
nr uprawnień: 29/90/Lw

FAZA PROJEKTU:	BRANŻA:	NR RYS:
PT	ELEKTRYCZNA	**ET 02**
SKALA: 1:100	DATA: 10.02.2025 r.	STR.