

20	Rurka abs. $\phi 15$	stal
19	Zagębienie na wodę	
18	Przewód pompowy $\phi 150$	stal
17	Płyta żelbetonowa	beton
16	Warstwa izolująca	lepek
15	Ściski do rur	stal
14	Wierznice ramy okładzinowe	stal
13	Płyta podtrzymująca	stal
12	Przewód pompowy	stal
11	Uszczelka	guma
10	Kolano $\phi 150$	stal
9	Zasuwa $\phi 150$	żeliwo
8	Warstwa izolująca	lepek
7	Spoina cementowa	cement
6	Stal zbrojeniowa	stal
5	Klamry wiazowe	stal
4	Kręgi betonowe	żelbet
3	Strop obudowy	żelbet
2	Właz hermetyczny	żeliwo
1		
Nr. części	Nazwa części	Materiał

POZIOMY WÓDNY HYDROSTATYCZNY


POZIOMY WÓDNY DLA $Q_{eks} = 20 \text{ m}^3/\text{godz.}$
 $S = 12 \text{ m}$
II etap

POZIOMY WÓDNY DLA $Q_{eks} = 29,2 \text{ m}^3/\text{godz.}$
 $S = 17 \text{ m}$
I etap

POZIOMY WÓDNY DLA $Q_{maks} = 31,6 \text{ m}^3/\text{godz.}$
 $S = 18,3 \text{ m}$

POMPA GŁĘBINOWA 680 B
 $Q = 20 \text{ m}^3/\text{godz.}$
 $H = 36,4 \text{ m. sł. wody.}$
 $N = 10 \text{ kW}$
SIŁNIK 50 Hz, 30/75

LEGENDA
elementy do wymiany

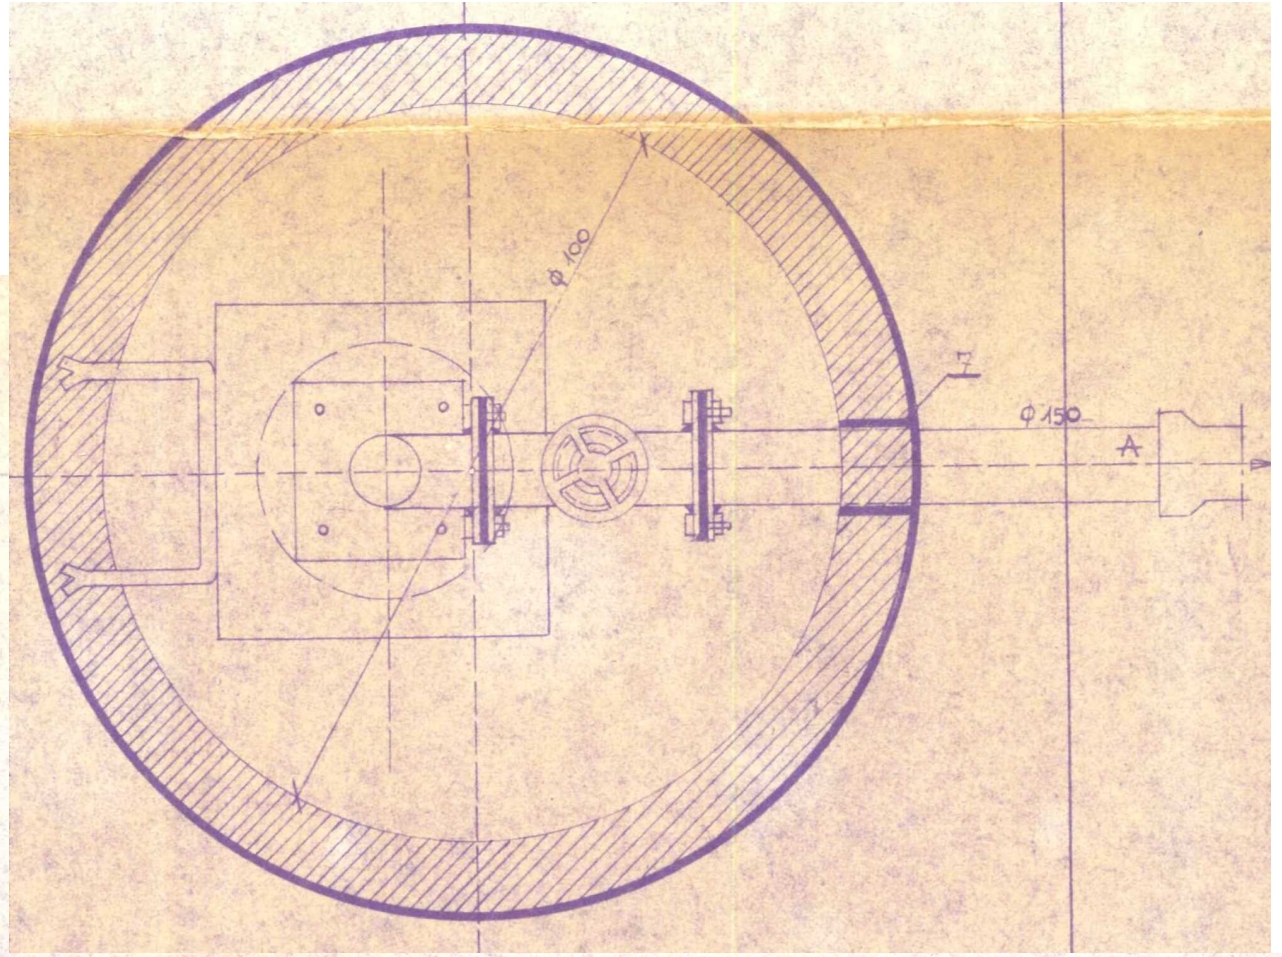

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH						ul. Starowapiennikowa 42A/61; 25-112 Kielce tel. +48 41 346 35 39 / +48 500 228 860 biuro@saniprojekt.pl	
<div>SANIPROJEKT</div>							
Temat:		Projekt wykonawczy modernizacji ujęcia wody w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5					
Inwestor:		ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY					
Adres:		ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica					
Faza:		P. W.	Branża	Sanitarna	Upr. nr	Podpis	
Projektował:		mgr inż. Paweł Śmiech			KL-56/2002		
Sprawdził:		mgr inż. Iwona Zalińska			SWK/0057/P00S/07		
Tytuł rysunku:		Schemat istniejącej studni głębinowej				Data: 03.2025	Nr rys. ISZ-04