

Legenda

- AW


Oprawa awaryjna LOVATO N3 /SE / 1W /1h wersja n/t
- EW

Oprawa ewakuacyjna EXIT S /SE / 1W / wersja n/t naścienna
- Oprawa zewnętrzna LED Floor Light 20W
- GSU

Główna szyna uziemień

UWAGA:

- Niniejszy projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Istniejąca instalacja elektryczna nie podlega modyfikacji.
- Istniejąca połączeń wyrównawczych wykonanę linką Lg żółto zieloną i w ramach zadania należy połączyć wszystkie instalacje oraz konstrukcje metalowe.
- Istniejąca oświetlenia AW/EW wykonać w listwach n/t PCV.
- Oprawa zewnętrzna do zabudowania na istniejącym wypuszcie oświetlenia.
- Zasilanie urządzenia do automatycznego dozowania Podchlorynu Potasu. wykonać kablem N2XH-j 3x2,5mm oraz zabudować zabezpieczenie w rozdzielnicy.
- Wszelkie połączenia nowych urządzeń automatyki uruchamiania pomp wykonać z zachowaniem identycznych połączeń styków NO/NC. Instalacja automatyki na obiekcie polega na wymianie czujników i nie może zmienić obecnej zasady działania.

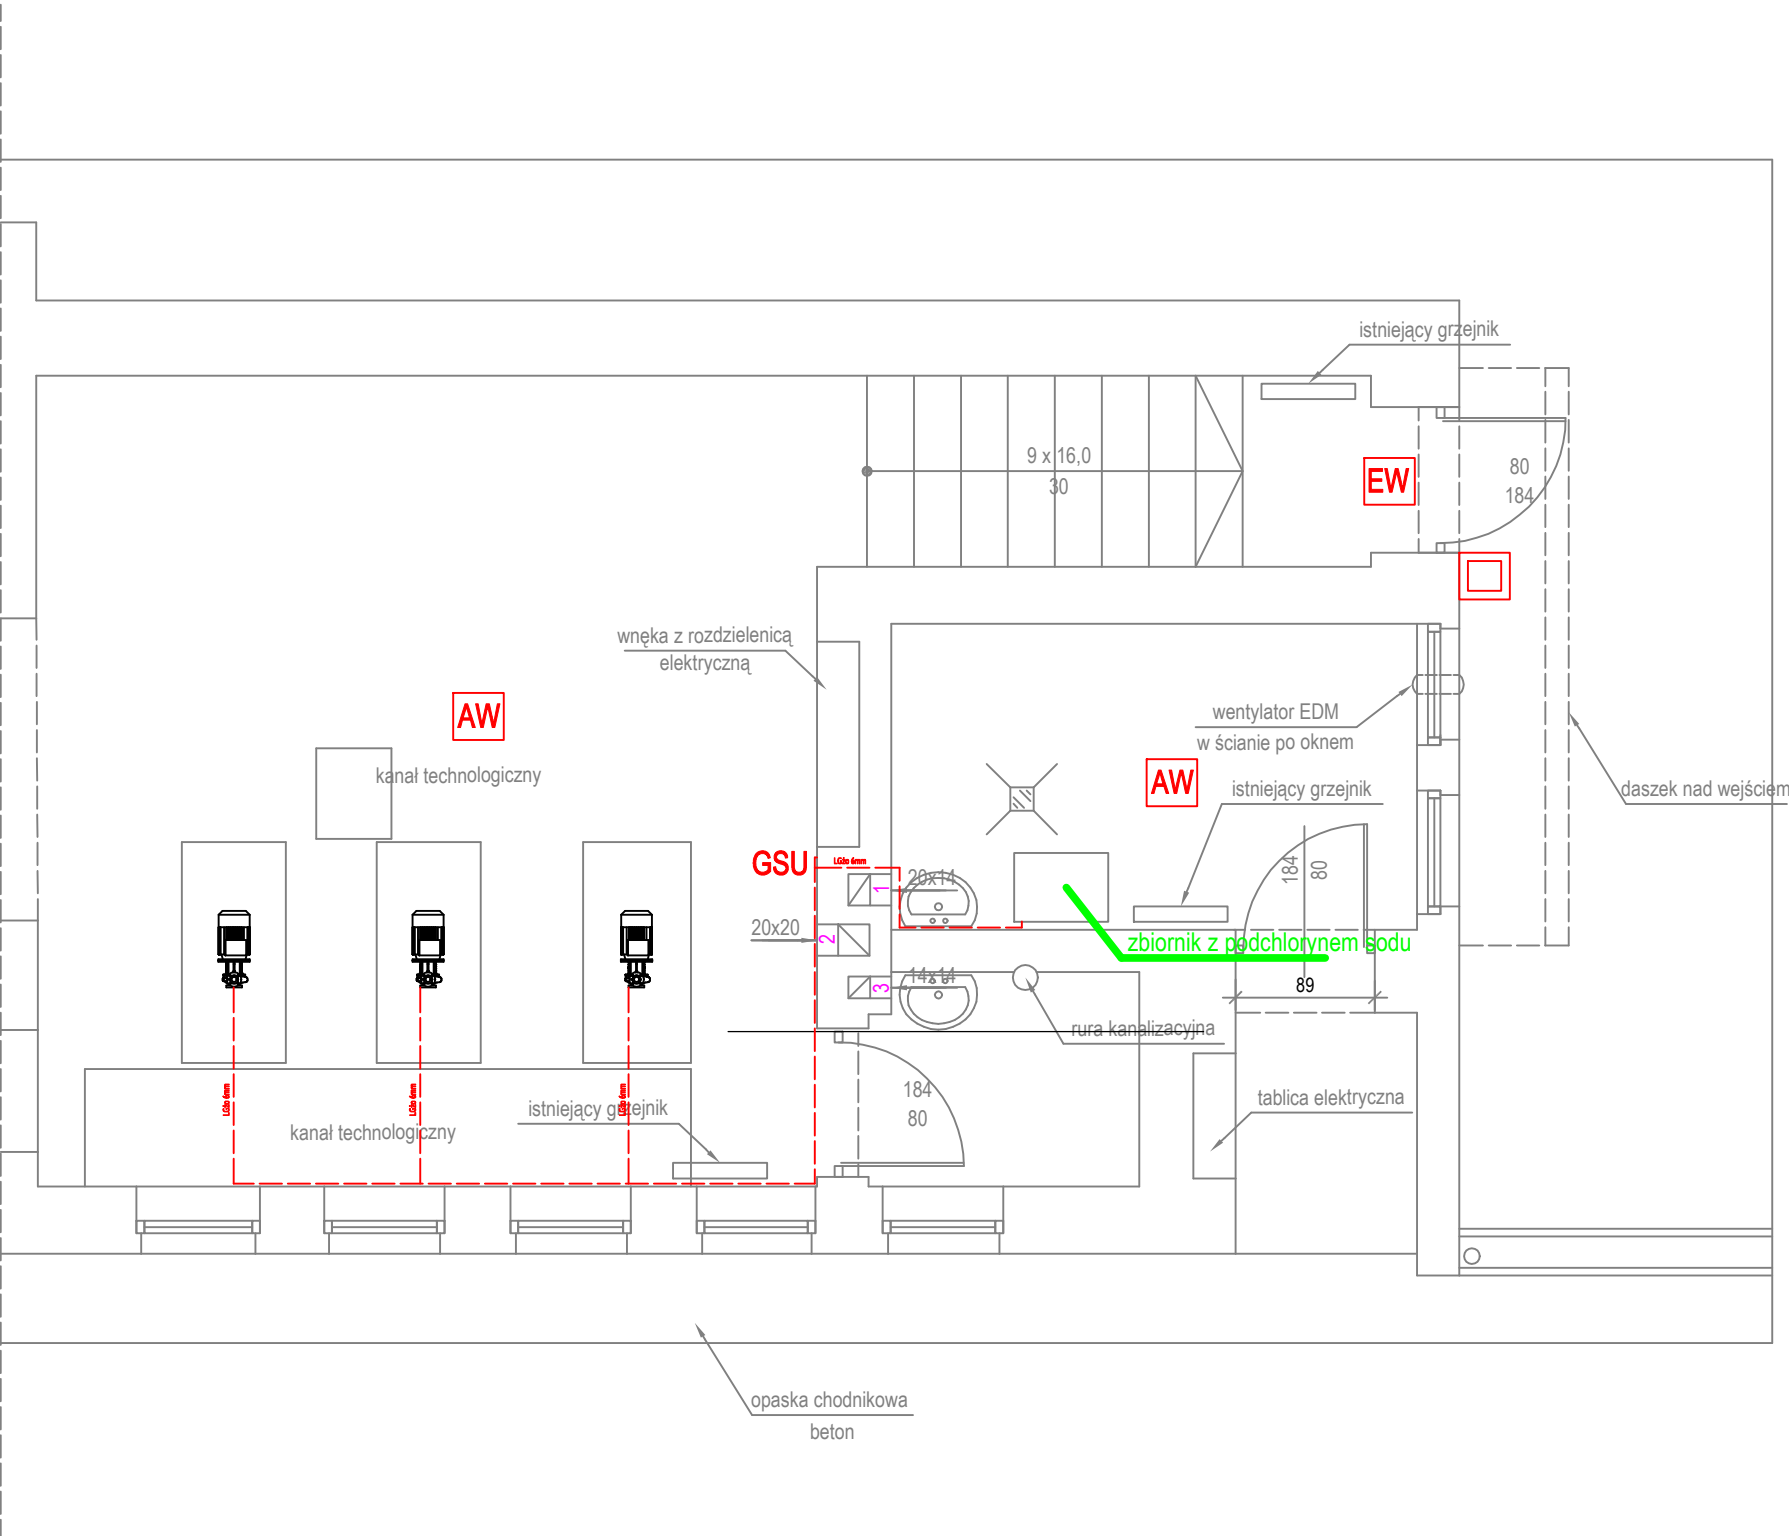

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INSTALACJI SANITARNYCH

SANIPROJEKT

ul. Starowapiennikowa 42A/61; 25-112 Kielce
tel. +48 41 346 35 39 / +48 500 228 860
biuro@saniprojekt.pl

Temat:	Projekt wykonawczy modernizacji ujęcia wody w Świątokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy przy ul. Spacerowej 5				
Inwestor:	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY				
Adres:	ul. Spacerowa 5, 26-026 Morawica				
Faza:	P. W.	Branża	Elektryczna	Upr. nr	Podpis
Projektował:	mgr inż. Sławomir Cholewka			SWK/0280/PWBE/15	
Sprawił:	dr hab. inż. Sebastian Różowicz			SWK/0117/PWOE/13	
Tytuł rysunku: Budynek hydroforni Rzut piwnic - instalacje elektryczne				Data: 03.2025	Nr rys. E-01