



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

ZEZWOLENIE – OPINIA NR 71 / 2024.

z dnia 24.06.2024 r.

MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.
ULICA : SIKORSKIEGO NR 33 / 4 (1 PIĘTRO)

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m³ (TAK)

UWAGA : zabezpieczyć przewód spalinowy atestowanym wkładem przed działaniem spalin z kotła gazowego C.O. (§ 140 pkt. 4) .
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 75 poz. 690.

MISTRZ KOMINIARSKI
Wiktor Stabrowski
ul. Majora Hubala 10/1
tel. 502 578 036
66-400 Gorzów Wlkp.....
nr upr. 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

UWAGA : potwierdzić prawidłowość podłączenia kotła gazowego centralnego ogrzewania.
do wskazanego przewodu kominowego, przez uprawnionego **Mistrza Kominarskiego.**



USŁUGI PROJEKTOWE Kazimierz Śliwiński	
Temat/Obiekt : Rzut I piętra - stan projektowany	
z instalowaniem instalacji gazowej wewnątrz, użytkowanego budynku mieszkalnego	
Lokalizacja : Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 33, dz. nr 1659 obręb nr 5 Śródmieście	
Projektował : mgr inż. Łukasz Pazarczycki	Strona: 1
Sprawdził : mgr inż. Arkadiusz Ziolkowski	Strona: 2
Opracował : Kazimierz Śliwiński	Strona: 3
NR RYS. 9	skala : 1:50
Data : 29 czerwca 2024r.	
Str. nr 8	

OZNACZENIA:

Projektowana instalacja gazowa

- 3 Terma gazowa istniejąca do zachowania **będzie kocioł gaz**
- 2 Kuchenka gazowa istniejąca do zachowania
- G4 Proj. podejście pod gazomierz dla lokalu nr 4



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

ZEZWOLENIE – OPINIA NR 72 / 2024.

z dnia 24.06.2024 r.

MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.
ULICA : SIKORSKIEGO NR 33 / 5. (2 PIĘTRO)

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m³ (TAK)

UWAGA : zabezpieczyć przewód spalinowy atestowanym wkładem przed działaniem spalin z kotła gazowego C.O. (§ 140 pkt. 4) .

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 75 poz. 690.

MISTRZ KOMINIARSKI
Wiktor Stabrowski
ul. Majora Hubala 10/1
tel. 502 578 036
66-400 Gorzów Wlkp.
nr upr. 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

UWAGA : potwierdzić prawidłowość podłączenia kotła gazowego centralnego ogrzewania.
do wskazanego przewodu kominowego, przez uprawnionego **Mistrza Kominarskiego.**



USŁUGI PROJEKTOWE		Kazimierz	Świątki
Temat/Objekt: Remont II piętra - stan projektowany i niezbędne inwestycje związane z użytkowanym budynkiem mieszkalnym			
Lokalizacja: Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 33, dz. nr 1639, obręb nr 5 Śródmieście			
Projektował: mgr inż. Łukasz Pozarycki		Pełniący:	
Sprawdził: mgr inż. Arkadiusz Ziółkowski		Pełniący:	
Opracował: Kazimierz Świątki		Pełniący:	
NR RYS. 10	skala: 1:50	Data: 29 czerwca 2024r.	Str. nr 8



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.
NIP : 599-106-42-09.
Tel. 502 578 036.

ZEZWOLENIE – OPINIA NR 73 / 2024.

z dnia 24.06.2024 r.

MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.
ULICA : SIKORSKIEGO NR 33 / 6. (3 PIĘTRO)

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej , przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku , na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m³ (TAK)

UWAGA : zabezpieczyć przewód spalinowy atestowanym wkładem przed działaniem spalin z kotła gazowego C.O. (§ 140 pkt. 4) .
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 75 poz. 690.

MISTRZ KOMINIARSKI
Wiktor Stabrowski

ul. Majora Hubala 10/1

tel. 502 578 036

66-400 Gorzów Wlkp.

nr wpis. 0077/90.....

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

UWAGA : potwierdzić prawidłowość podłączenia kotła gazowego centralnego ogrzewania.
do wskazanego przewodu kominowego, przez uprawnionego **Mistrza Kominarskiego.**

[illegible]



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.
NIP : 599-106-42-09.
Tel. 502 578 036.

ZEZWOLENIE – OPINIA NR 74 / 2024.

z dnia 24.06.2024 r.

MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.
ULICA : SIKORSKIEGO NR 33 / 7. (3 PIĘTRO)

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej, przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku, na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.


KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m³ (TAK)

UWAGA : zabezpieczyć przewód spalinowy atestowanym wkładem przed działaniem spalin z kotła gazowego C.O. (§ 140 pkt. 4) .
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 75 poz. 690.

MISTRZ KOMINIARSKI
Wiktor Stabrowski
ul. Majora Hubala 10/1
tel. 502 578 036
.....66-400-Gorzów-Wlkp:.....
nr upr. 0077/90

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

UWAGA : potwierdzić prawidłowość podłączenia kotła gazowego centralnego ogrzewania, do wskazanego przewodu kominowego, przez uprawnionego **Mistrza Kominarskiego.**

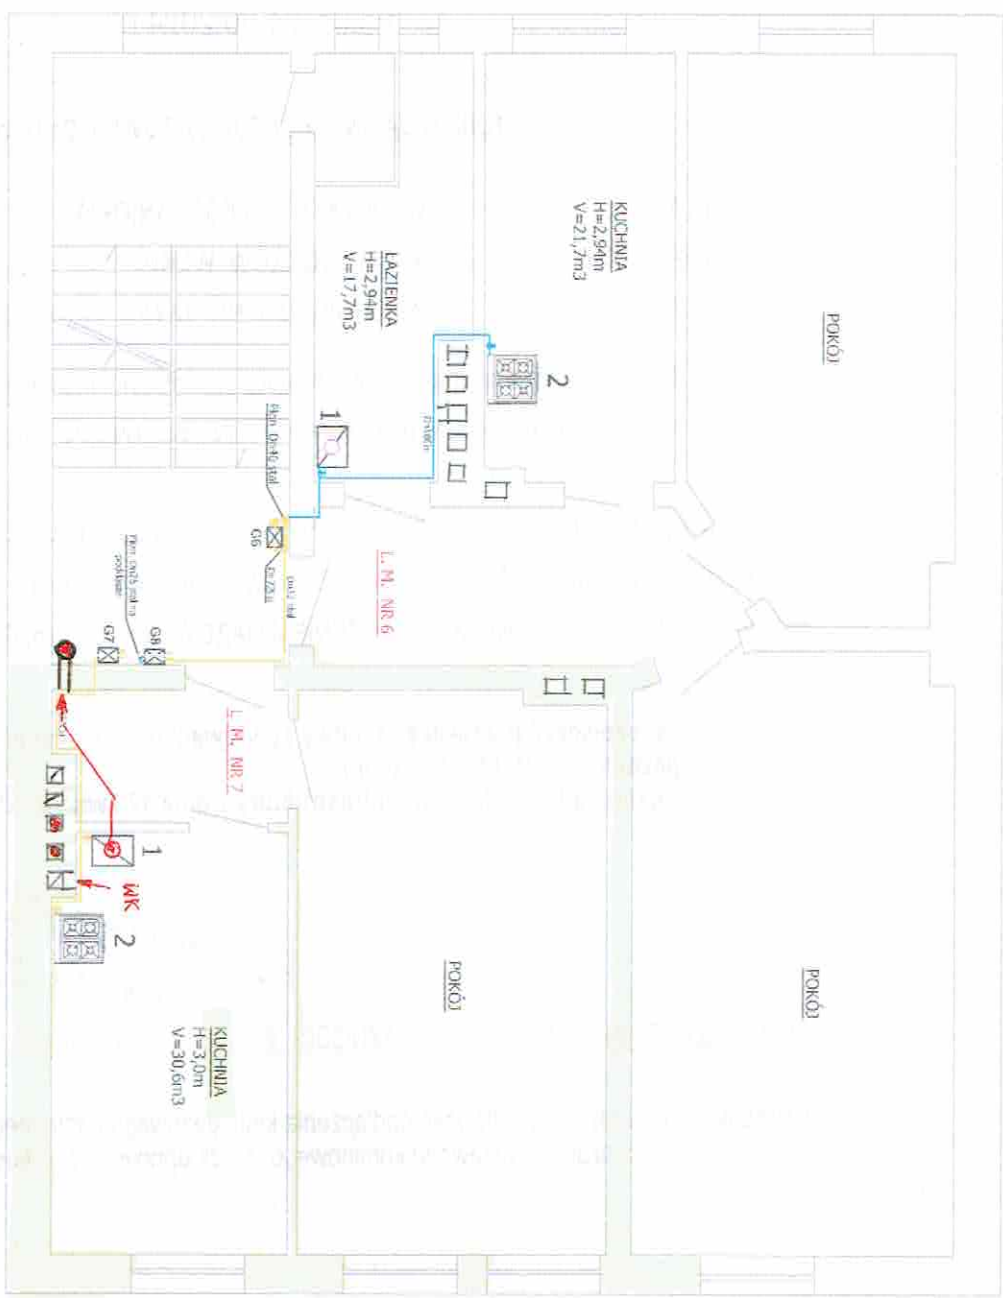

STR. UL. SIKORSKIEGO

OZNACZENIA:

- Projektowana instalacja gazowa
- Istn. instalacja gazowa niepodlegająca przebudowie
- Kocioł gazowy istniejący do zachowania i proj. w lok. nr 7
- Kuchienka gazowa istniejąca do zachowania i proj. w lok. nr 7
- Proj. podejścia pod gazomierze dla lokali nr 6, 7, 8

USŁUGI PROJEKTOWE Kierownik: Sławek	
Temat/Obiekt: Rzut III piętro - strop projektowany	
Instalowanie instalacji gazowej i wentylacji w apartamentach budynku mieszkalnego	
Lokalizacja: Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 33, dz. nr 1658 obręb nr 5 Śródmieście	
Projektował: mgr inż. Łukasz Pozarzycki	Pełnia:
Sprawił: mgr inż. Arkadiusz Ziolkowski	Pełnia:
Opracował: Kacimierz Słowiński	Pełnia:
NR RYS. 11 skala: 1:50	Data: 29 czerwca 2024r.
Str. nr 8	



ZAKŁAD USŁUG KOMINIARSKICH

Wiktor Stabrowski

66-400 Gorzów Wlkp. ul. Mjr. Hubala 10/1.

NIP : 599-106-42-09.

Tel. 502 578 036.

ZEZWOLENIE – OPINIA NR 75 / 2024.

z dnia 24.06.2024 r.

MODERNIZACJA INSTALACJI GAZOWEJ BUDYNKU.

INWESTOR : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA.
MIEJSCOWOŚĆ : 66-446 GORZÓW WLKP.
ULICA : SIKORSKIEGO NR 33 / 8. (4 - PODDASZE)

Do odprowadzenia spalin oraz wentylacji grawitacyjnej, przeznacza się przewody kominowe oznaczone w przedstawionym szkicu – rysunku, na drugiej stronie opinii.

KONSTRUKCJA KOMINÓW WENTYLACYJNYCH : murowane – pełna cegła ; 14 x 21 cm.

KONSTRUKCJA KOMINÓW SPALINOWYCH : murowane – pełna cegła : 14 x 21 cm.

KUBATURA POMIESZCZENIA Z URZĄDZENIEM GAZOWYM : min. 8 m³ (TAK)

UWAGA : zabezpieczyć przewód spalinowy atestowanym wkładem przed działaniem spalin z kotła gazowego C.O. (§ 140 pkt. 4).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku Dz. U. Nr 75 poz. 690.

MISTRZ KOMINIARSKI

Wiktor Stabrowski

ul. Majora Hubala 10/1


tel. 502 578 036

66-400 Gorzów Wlkp.

nr upr. 0077790

POWYŻSZA OPINIA MA OKRES WAZNOŚCI 6 (SZEŚĆ) MIESIĘCY DO CZASU POTWIERDZENIA.

UWAGA : potwierdzić prawidłowość podłączenia kotła gazowego centralnego ogrzewania. do wskazanego przewodu kominowego, przez uprawnionego **Mistrza Kominarskiego.**

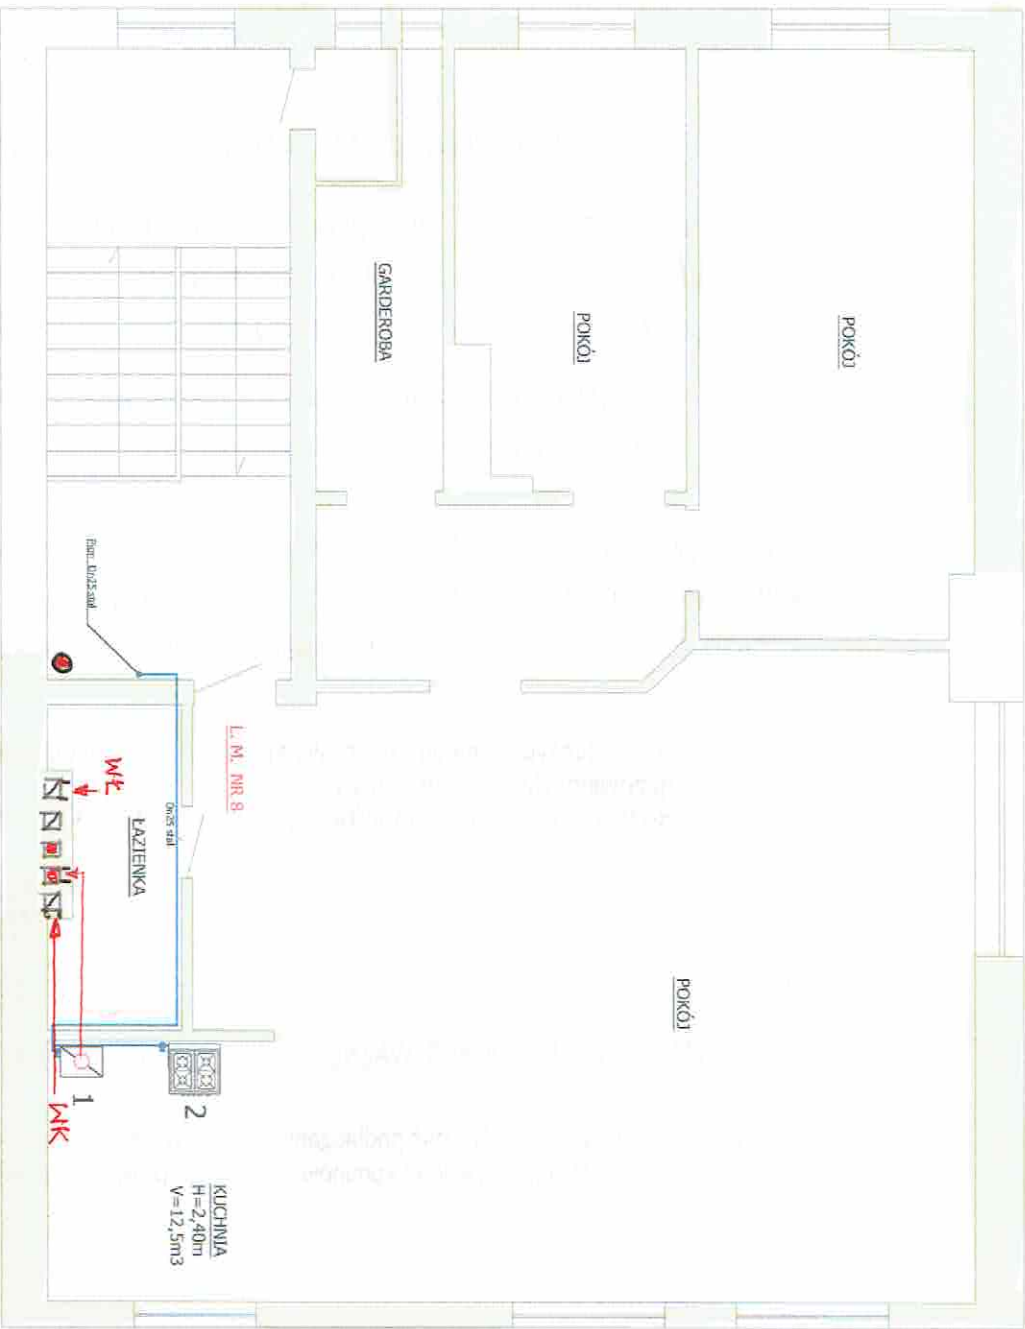

STR. UL. SIKORSKIEGO

OZNACZENIA:

- 1 Istn. instalacja gazowa niepodlegająca przebudowie
- 2 Kocioł gazowy istniejący do zachowania

USŁUGI PROJEKTOWE Kaczmierz Świrski			
Temat/Obiekt : Rzut poddasza - stan istniejący / instalowane instalacji gazowej wewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego /			
Lokalizacja : Gorców Włko, ul. Sikorskiego 33, dz. nr 1659 obręb nr 5 Śródmieście			
Projektował : mgr inż. Łukasz Pozarzycki	Prosta :		
Sprawdził : mgr inż. Arkadiusz Ziolkowski	Uzasadnienie: BUDOWAŁE w art.1659(3) p.1 pkt.12 do projektu: 1. Istniejąca instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, która jest w pełni sprawna i nie wymaga wymiany. 2. Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, która jest w pełni sprawna i nie wymaga wymiany. 3. Instalacja gazowa w budynku mieszkalnym, która jest w pełni sprawna i nie wymaga wymiany.		
Opracował : Kaczmierz Świrski	Prosta :		
NR RYS. 6	skala : 1: 50	Data : 29 czerwca 2024r.	
Str. nr 8			Prosta :