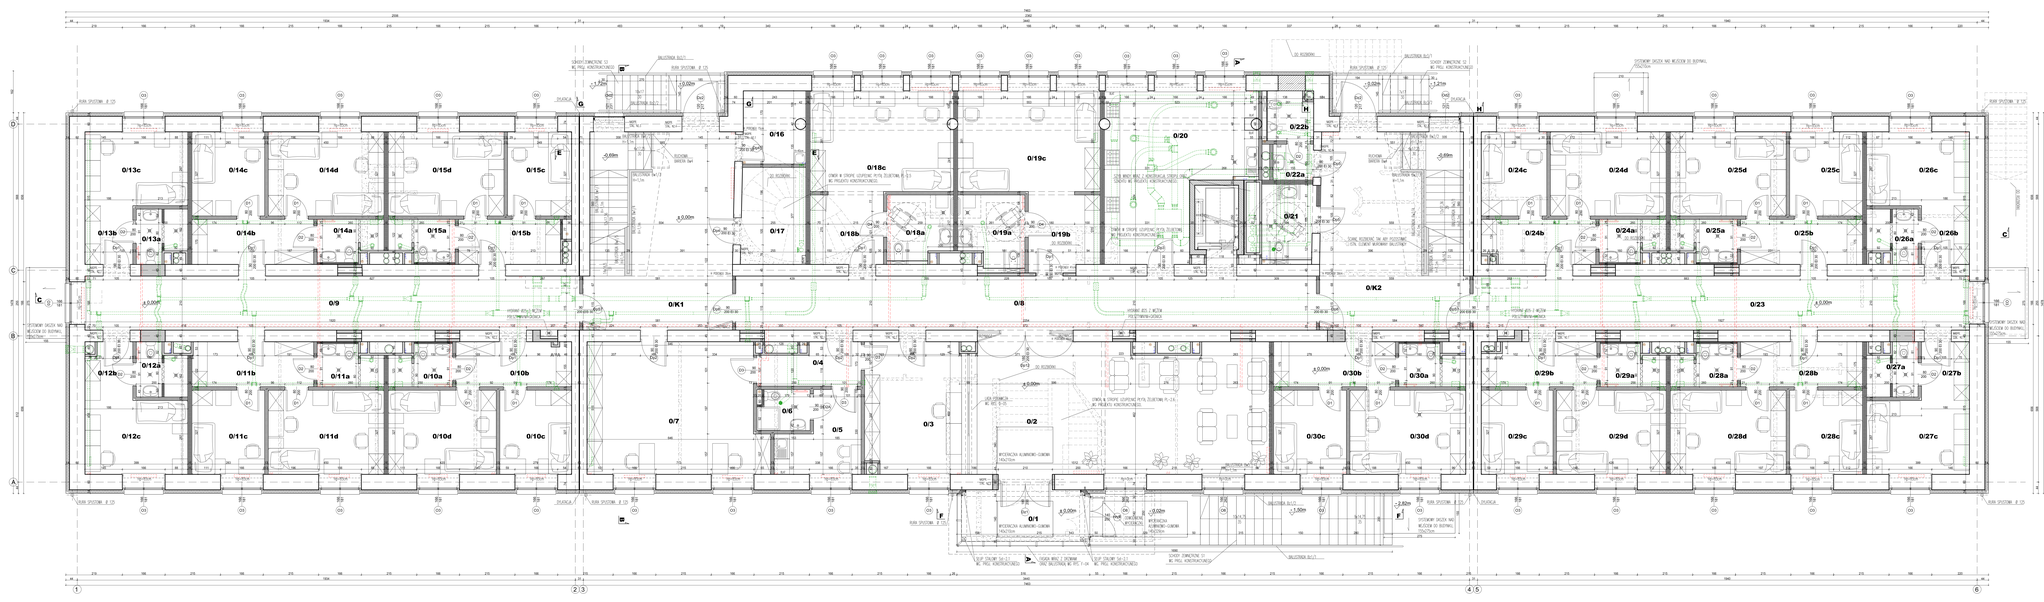

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

NR	NAZWA POM.	RODZAJ POSADZKI	[M²]
0/K1	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA PCV	45,0
0/K2	KLATKA SCHODOWA	WYKŁADZINA PCV	45,0
0/1	WIATROŁAP	GRES antypoślizgowy	9,6
0/2	KOMUNIKACJA	GRES antypoślizgowy	36,6
0/3	KLATKA WEJŚCIOWA	GRES antypoślizgowy	9,6
0/4	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	3,8
0/5	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	3,8
0/6	WIATROŁAP	GRES antypoślizgowy	3,1
0/7	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	3,8
0/8	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	45,0
0/9	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	3,7
0/10a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/10b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/10c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/10d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/11a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/11b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/11c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/11d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/12a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/12b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/12c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/13a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/13b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/13c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/14a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/14b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/14c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/14d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/15a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/15b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/15c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/15d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/16	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/17	KOMUNIKACJA	WYKŁADZINA PCV	3,8
0/18a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/18b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/18c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/19a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/19b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/19c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/20	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/21	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/22a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/22b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/23	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/24a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/24b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/24c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/24d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/25a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/25b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/25c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/25d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/26a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/26b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/26c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/27a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/27b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/27c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/28a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/28b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/28c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/28d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/29a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/29b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/29c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/29d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/30a	LAZIENKA	GRES antypoślizgowy	3,8
0/30b	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/30c	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
0/30d	PRZECHOWALNIA	WYKŁADZINA PCV	7,8
RAZEM			681,7

FUNKCJONALNE

- PODŁOŻENIE ŚCIANY W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY
- PODŁOŻENIE ŚCIANY MUROWANEJ LUB ZBROJONEJ
- PODŁOŻENIE ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWYCH
- PODŁOŻENIE ELEMENTÓW ZŁOŻONYCH WG PROJ. KONSTRUKCYJNEGO
- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- WYKUSZENIA

RZUT PARTERU skala 1:50

1. PODŁOŻENIE ŚCIANY:

1) ŚCIANA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr. 75cm:
- podłożenie posiadać płytę gipsową wodoodporną grubości 12,5cm
- wnęka instalacyjna 30 / 60cm
- podłożenie dwuwarstwowe: 60 / 60cm
- zamocowanie wzmocnień na etapie stanowiącym płytę wodoodporną

2) ŚCIANA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr. 125cm:
- podłożenie posiadać płytę gipsową wodoodporną grubości 12,5cm
- wnęka instalacyjna 30 / 60cm
- podłożenie dwuwarstwowe: 60 / 60cm
- zamocowanie wzmocnień na etapie stanowiącym płytę wodoodporną

3) ŚCIANA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr. 175cm / 200cm:
- podłożenie posiadać płytę gipsową wodoodporną grubości 12,5cm
- wnęka instalacyjna 30 / 60cm (ściana 175cm) lub 60 / 60cm (ściana 200cm)
- podłożenie dwuwarstwowe: 60 / 60cm
- zamocowanie wzmocnień na etapie stanowiącym płytę wodoodporną

4) ŚCIANA ZŁOŻONA W SYSTEMIE LEKKIEJ ZABUDOWY gr. 75cm:
- podłożenie posiadać płytę gipsową wodoodporną grubości 12,5cm (dla ściany wykonanej w technologii wodoodpornej z płytą cementową)
- wnęka instalacyjna 30 / 60cm (ściana 175cm) lub 60 / 60cm (ściana 200cm)
- podłożenie dwuwarstwowe: 60 / 60cm
- ściana złożona wykonana z płyt cementowych

5) ŚCIANA ZŁOŻONA MUROWANA:
- ściana wykonana z pustaków ceramicznych gr. 25cm
- wnęka instalacyjna 30 / 60cm (ściana 175cm) lub 60 / 60cm (ściana 200cm)
- podłożenie dwuwarstwowe: 60 / 60cm

6) ŚCIANY MUROWANE ORAZ ZBROJONE:
- ściany wykonane z płyt cementowych

7) ŚCIANY ŻELBETOWE:
- ściany wykonane z betonu

8) ŚCIANY PŁYTOWE:
- ściany wykonane z płyt cementowych

2. ŚCIANY PODDATKOWE:

- W1, W3, S-01 – S-05

3. ŚCIANY DZIELENIE:

- W1, W3, S-01 – S-05

UWAGI: WG. RYS. A-01

Projekt:
PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DOMU STUDENCKIEGO NR 3 POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ PRZY ul. DO STUDZIENKI 51 W GDAŃSKU

Inwestor:
POLITECHNIKA GDAŃSKA
ul. G. NARUTOWICZA 11/12
80-233 GDAŃSK

Generalny Projektant:
KENTON
Spółka z o.o.
80-750 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55 tel. +48 58 3051174

Rzeczoznawcy	Nr upr.	Podpis
mgr inż. arch. Rafał Kowalski	Upr. Bud./0373/PO/07	
mgr inż. arch. Katarzyna Zalewska		
mgr inż. arch. Ewa Kenton	Upr. Bud./0373/PO/07	

Nazwa rysunku:				Nr:	Oznaczenie:
RZUT PARTERU					**ARCH.**
Skala:	Data:	Nr tomu:	Nr rysunku:		**A-02**
1:50	06/2015	STUDENCKI			