

Zalecenia

Temat: Wymiana zasilania WLZ oraz tablic licznikowych układów pomiarowych

Miejsce instalacji: ul. Sudecka 22, 58-420 Lubawka (część wspólna, 9 układów pomiarowych)

Data oględzin istniejącej instalacji: 18.04.2023r

Typ przyłącza zasilania: Przyłącze napowietrzne


Umieszczenie układów pomiarowych: Parter - 4 szt, pierwsze piętro - 3 szt, drugie - 2 szt.

Na podstawie oględzin instalacji elektrycznej w części wspólnej zaleca się:	
1	Wymianę istniejącego kabla WLZ na kabel YKY 4x35mm ² Cu.
2	Podłączenie WLZ do złącza kablowego ZK3 na zewnątrz budynku, zabezpieczenie gG 63A
3	Zamontować przeciwpożarowy wyłącznik prądu przy drzwiach wejściowych.
4	Zabudować rozdzielnicę z zabezpieczeniami przedlicznikowymi na każdym piętrze uwzględniając wszystkie układy pomiarowe. Zastosować ograniczniki mocy Etimat.
5	Wymienić WLZ z zabezpieczeń przedlicznikowych (ograniczników mocy) do każdego z liczników na YKY 6mm ² . Sieć TN-S.
6	Wymienić tablice licznikowe: Parter 3 szt., pierwsze piętro 2szt.

Opracował:

GRZEGORZ PRUSAK
Uprawnienia elektryczne
Prace kontrolno-pomiarowe do 1kV
Świad. nr 166/E/0712/2019
166/G/0712/2019
Wyd. przez SIMP w Wałbrzychu

Schemat jednokreskowy WLZ, układy pomiarowe - zalecenia
ul.Sudecka 22 , Lubawka

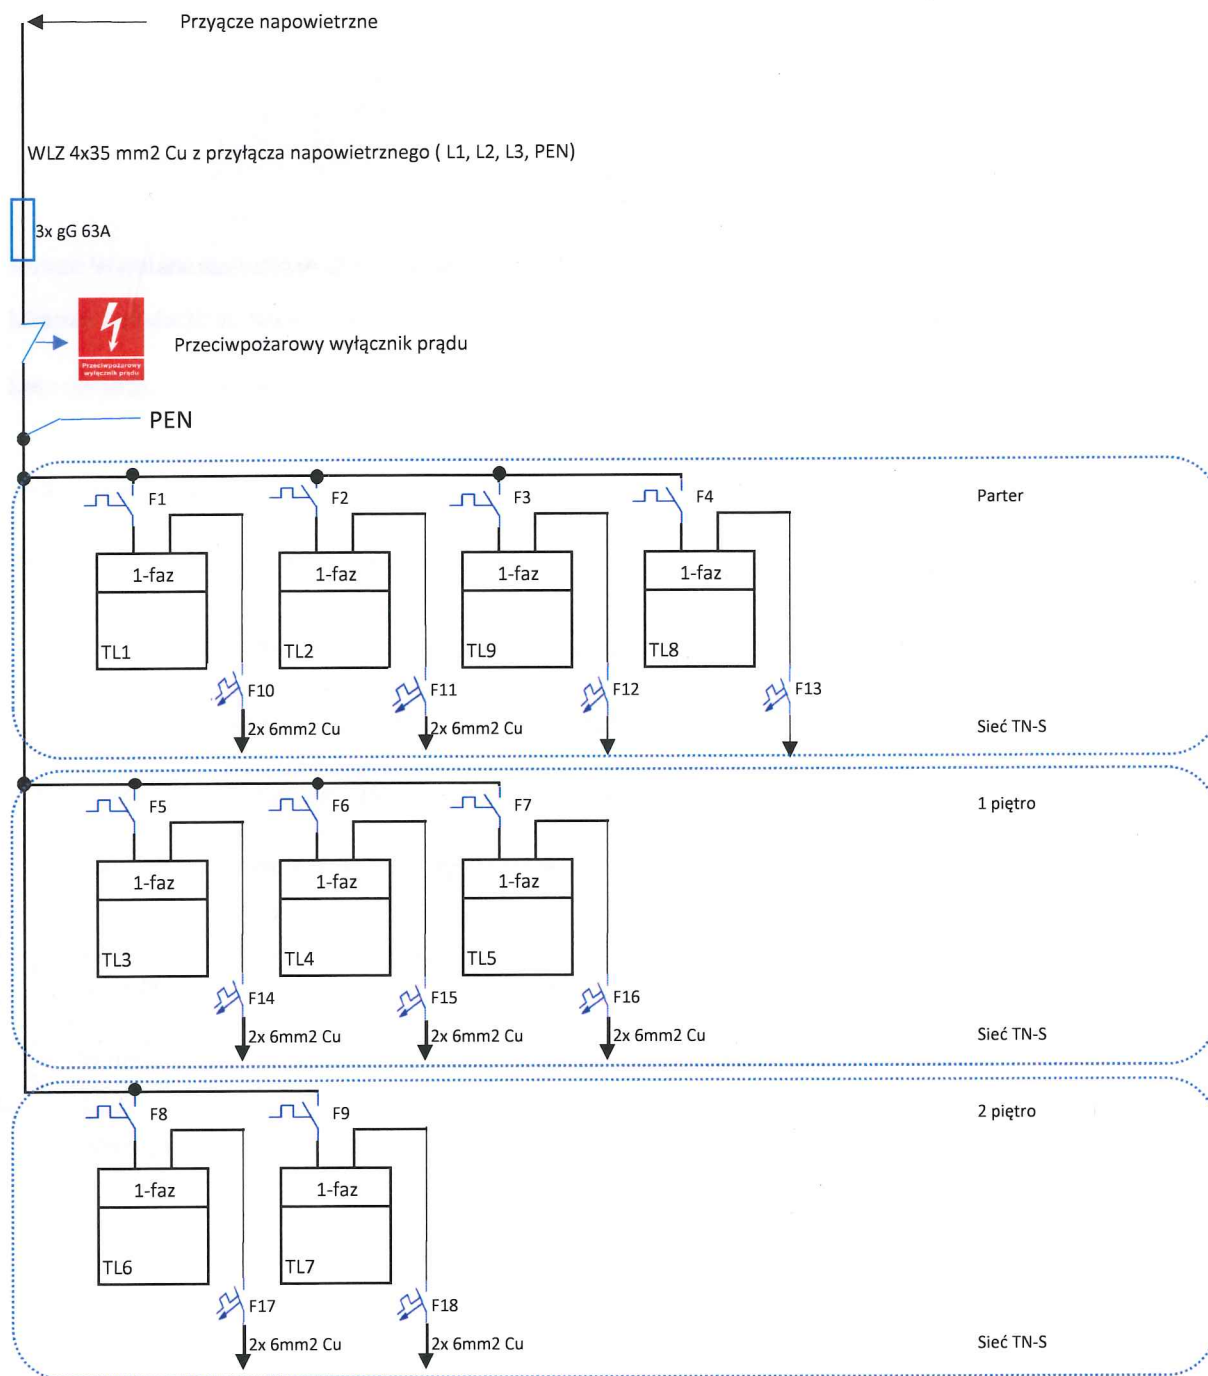

Uwagi:

1. Ograniczniki mocy F1 - F9 dobrać na podstawie warunków przyłączenia poszczególnych odbiorców lub istniejących obecnie zabezpieczeń.
2. Zastosować ograniczniki mocy Etimat

GRZEGORZ PRUSAK
 Uprawnienia elektryczne
 Prace kontrolno-pomiarowe do 1kV
 Świad. nr 186/E/0712A/2019
 186/D/0712/2019
 Wyd. przez SIMP w Wałbrzychu