


WYNIKI BADAŃ SONDĄ STATYCZNĄ CPT

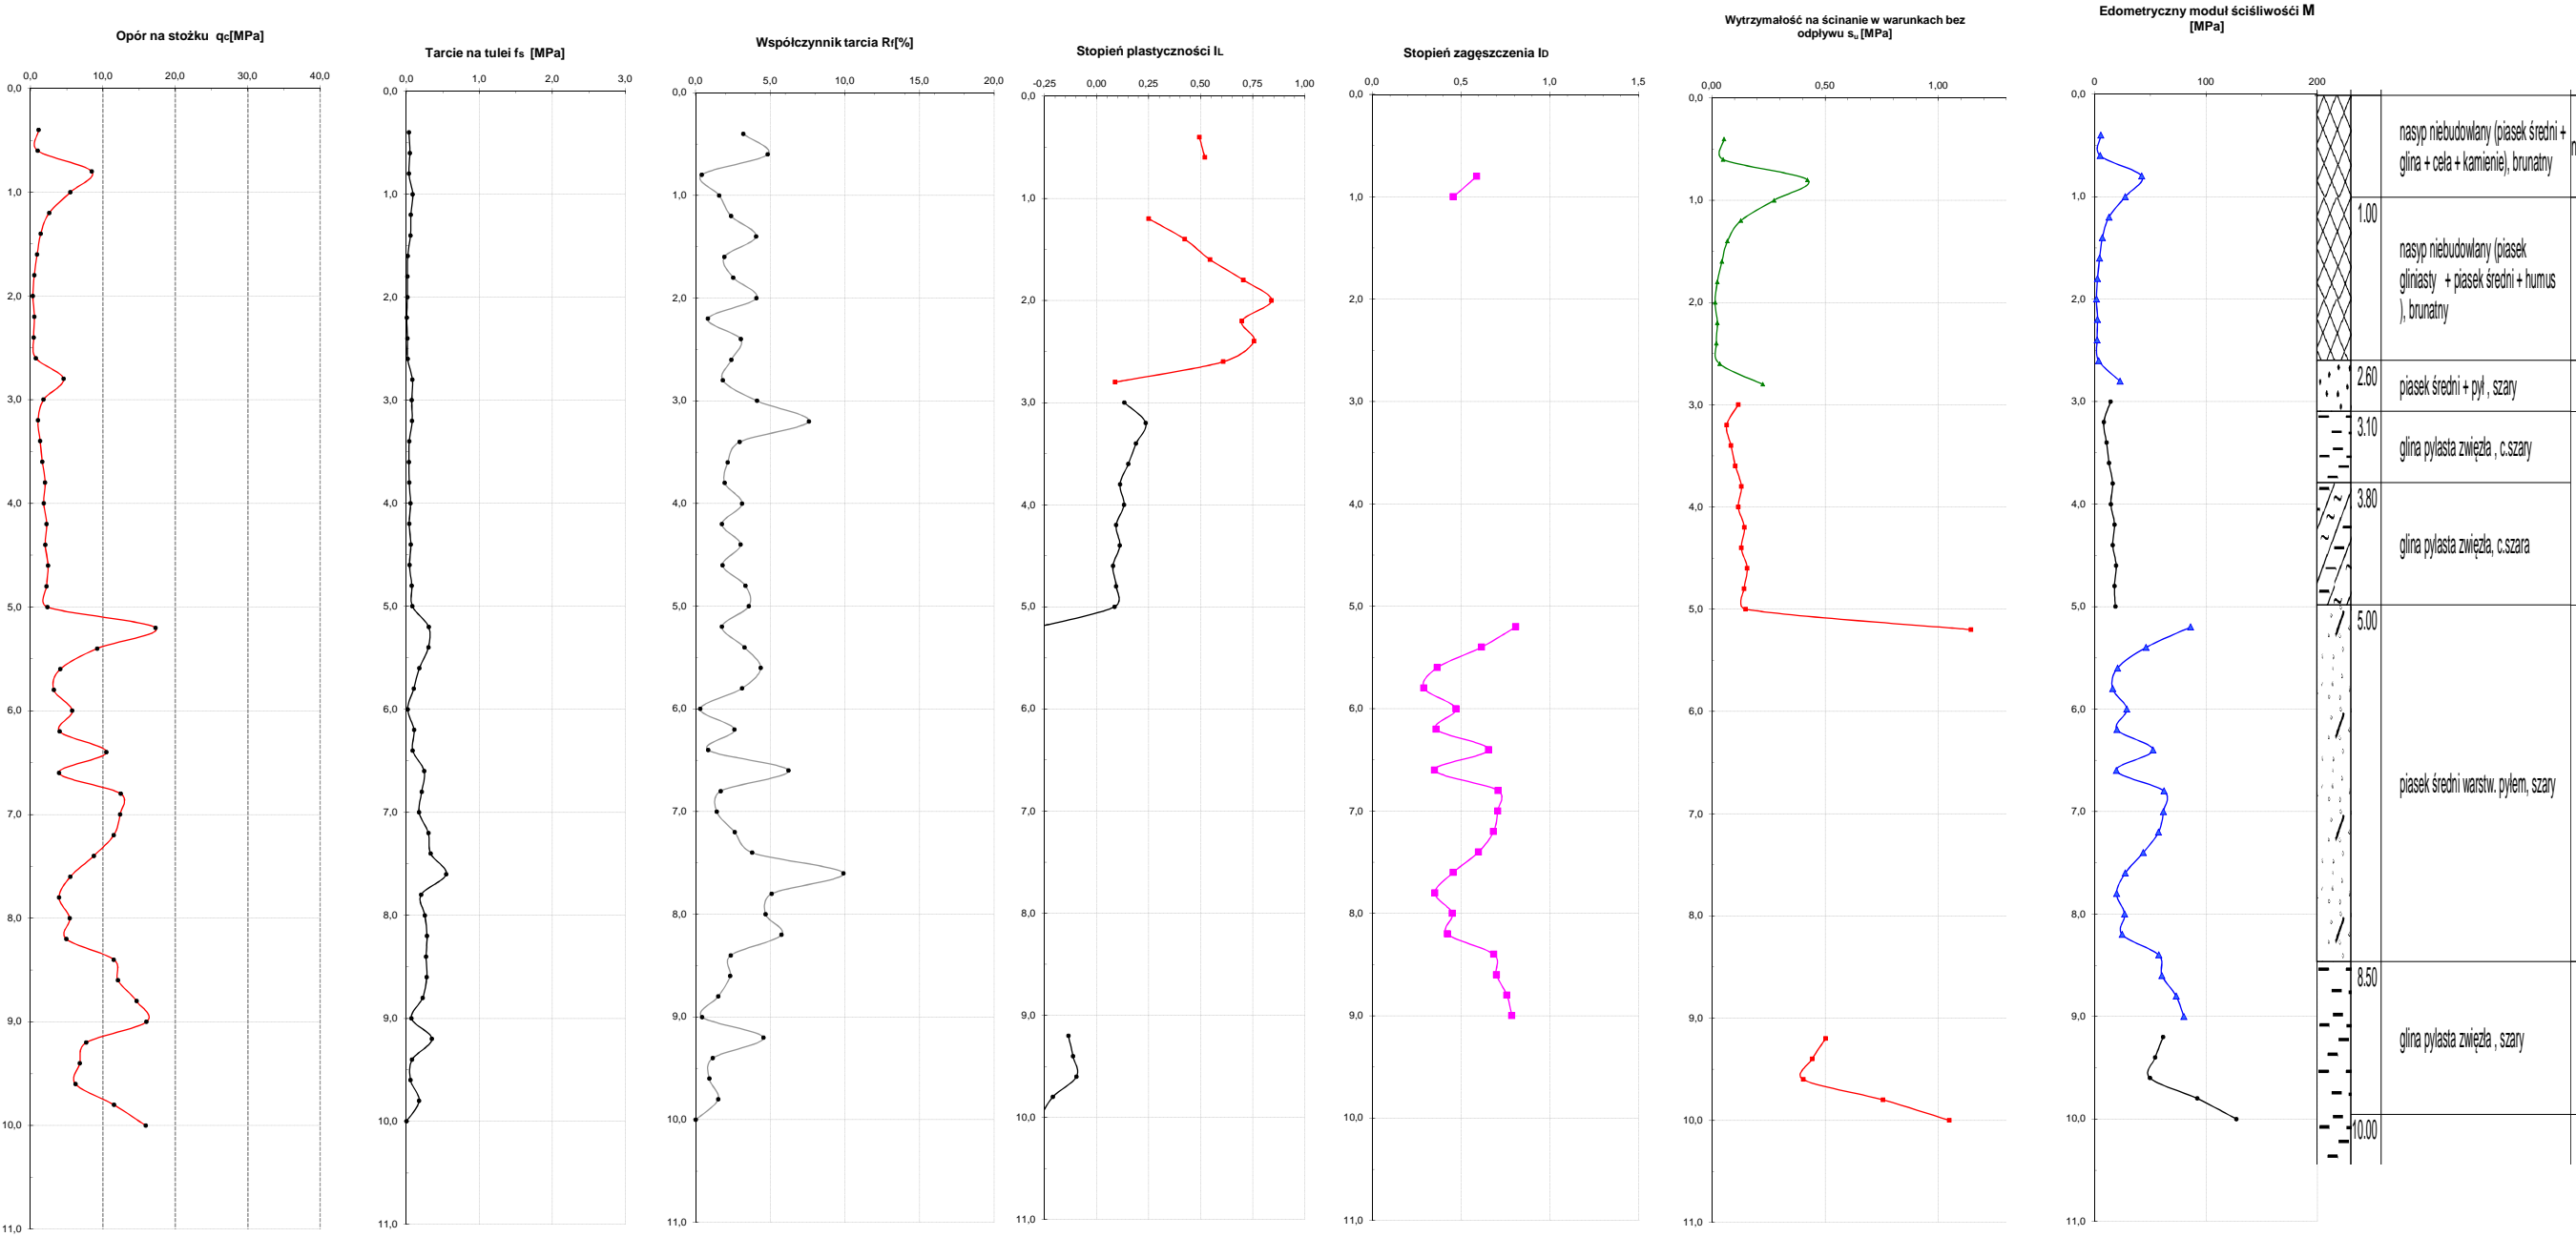

Sonda CPT 1 przy otworze nr V  
Częstochowa DK 1

zał.nr 9.1