


WYNIKI BADAŃ SONDĄ STATYCZNĄ CPT

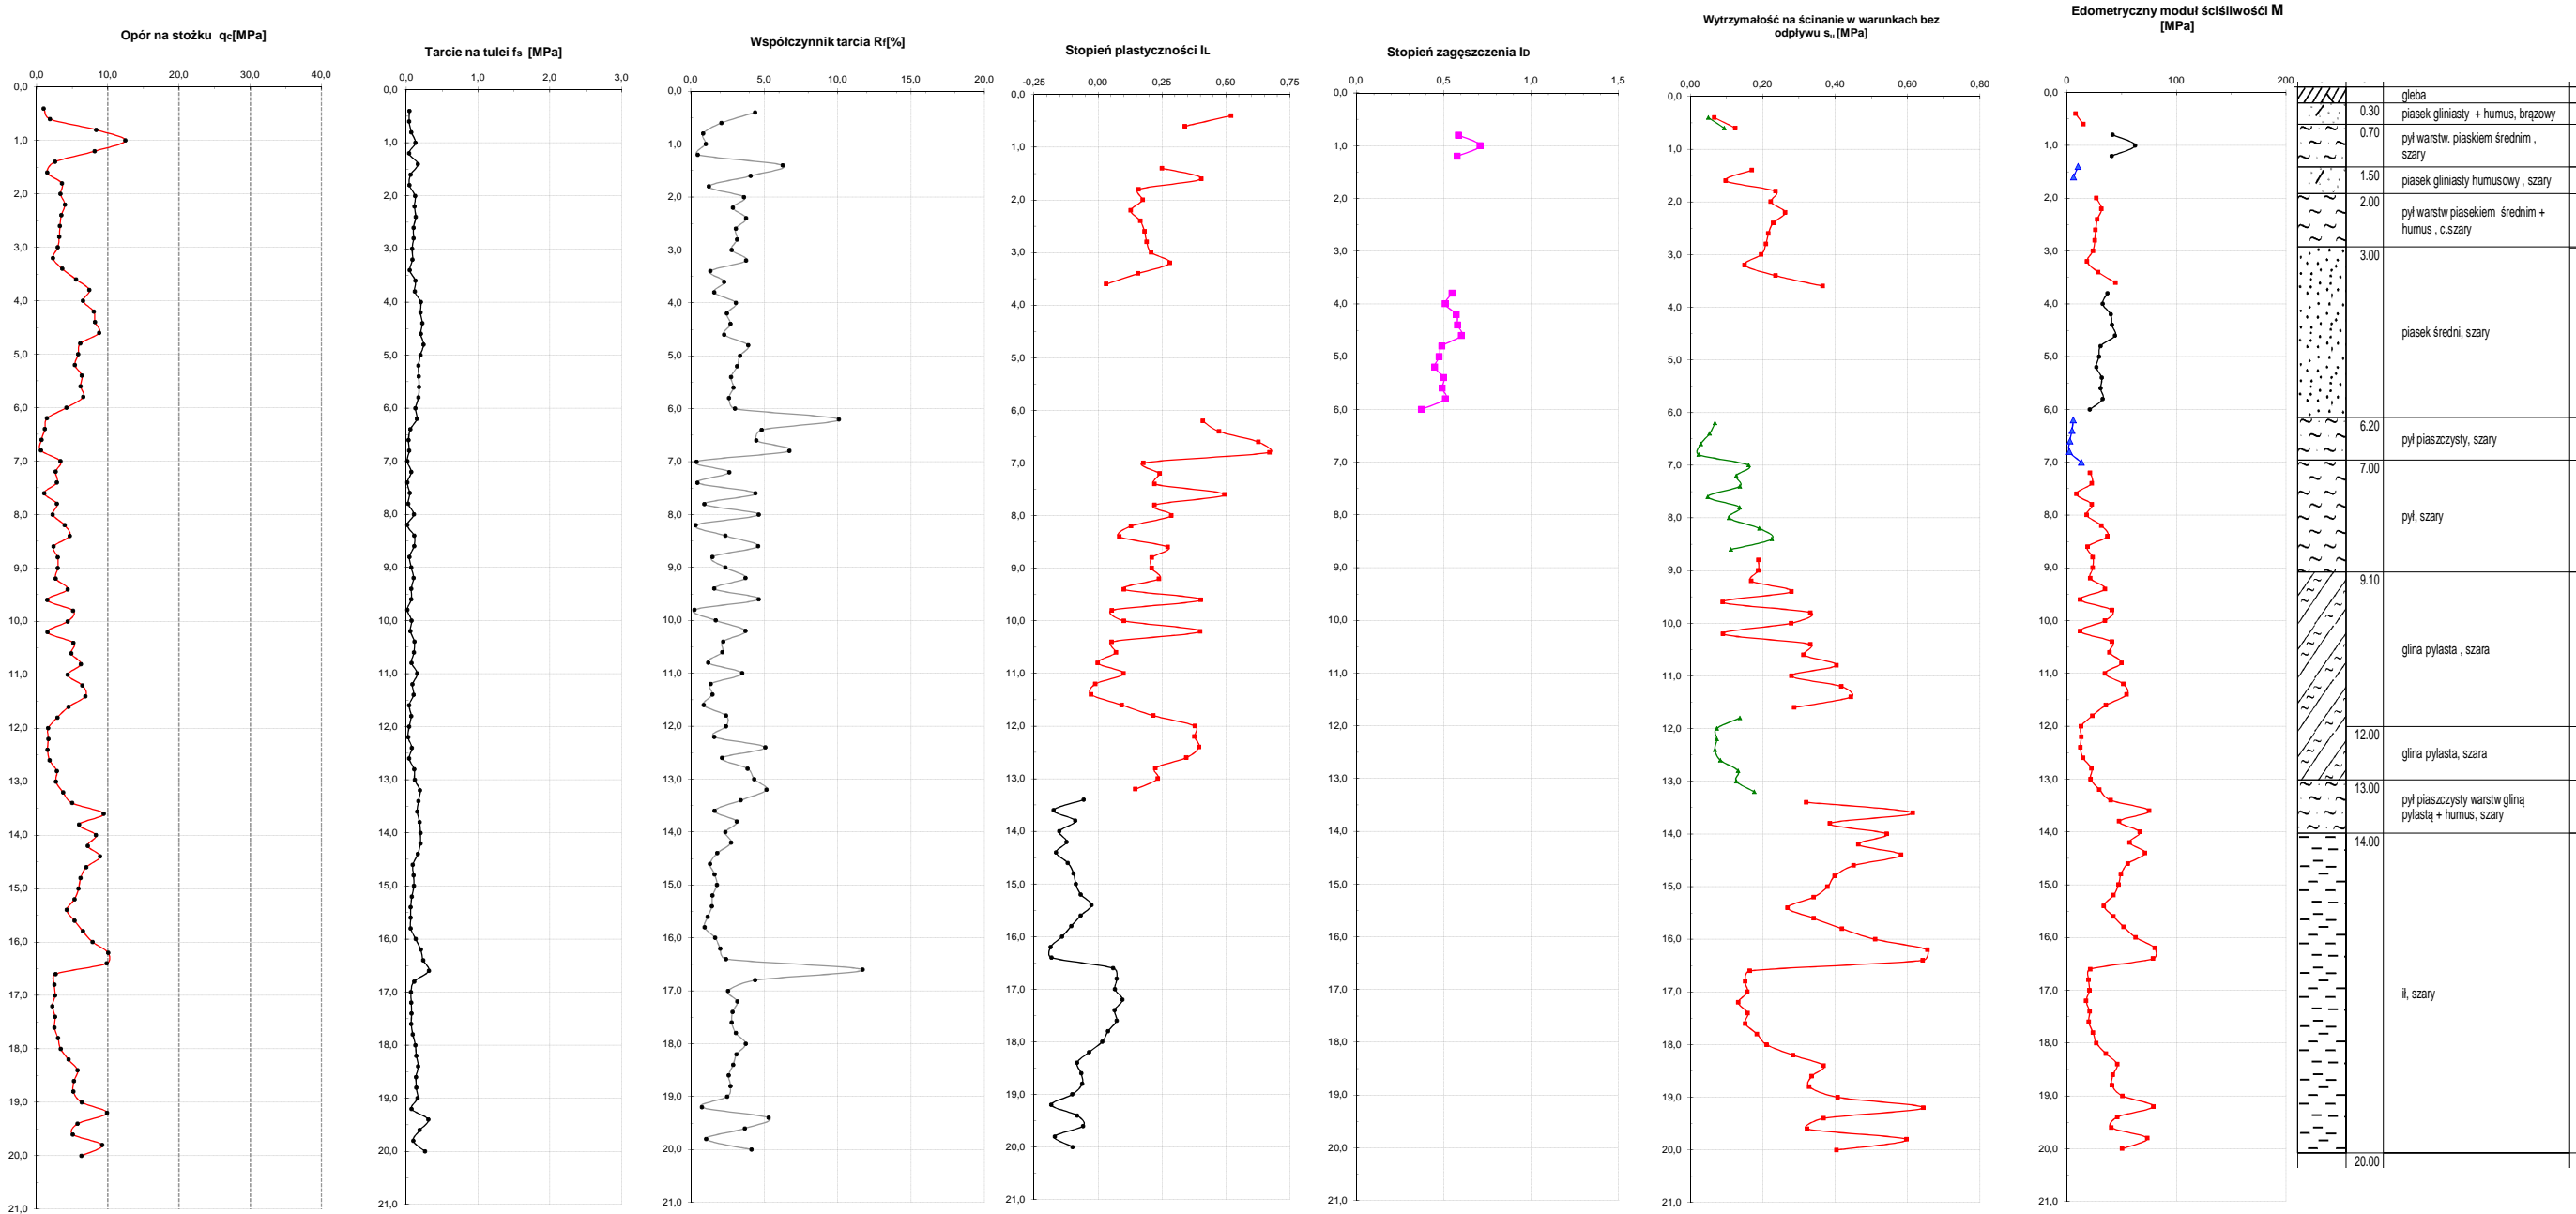

Sonda CPT 2 przy otworze nr X
CZĘSTOCHOWA, DK1

zał.nr 9.2