


Podjęcia kan. san. pod urządzenia sanitarne należy wykonać w następujących średnicach:

- miski ustępowe - Ø110 PVC
- natryski - Ø50 PVC
- pisuary - Ø50PVC
- wpust podłogowy - Ø110 PVC
- umwalka - Ø50PVC

OZNACZENIA:

- Instalacja kanalizacji pod posadzkowej
- Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

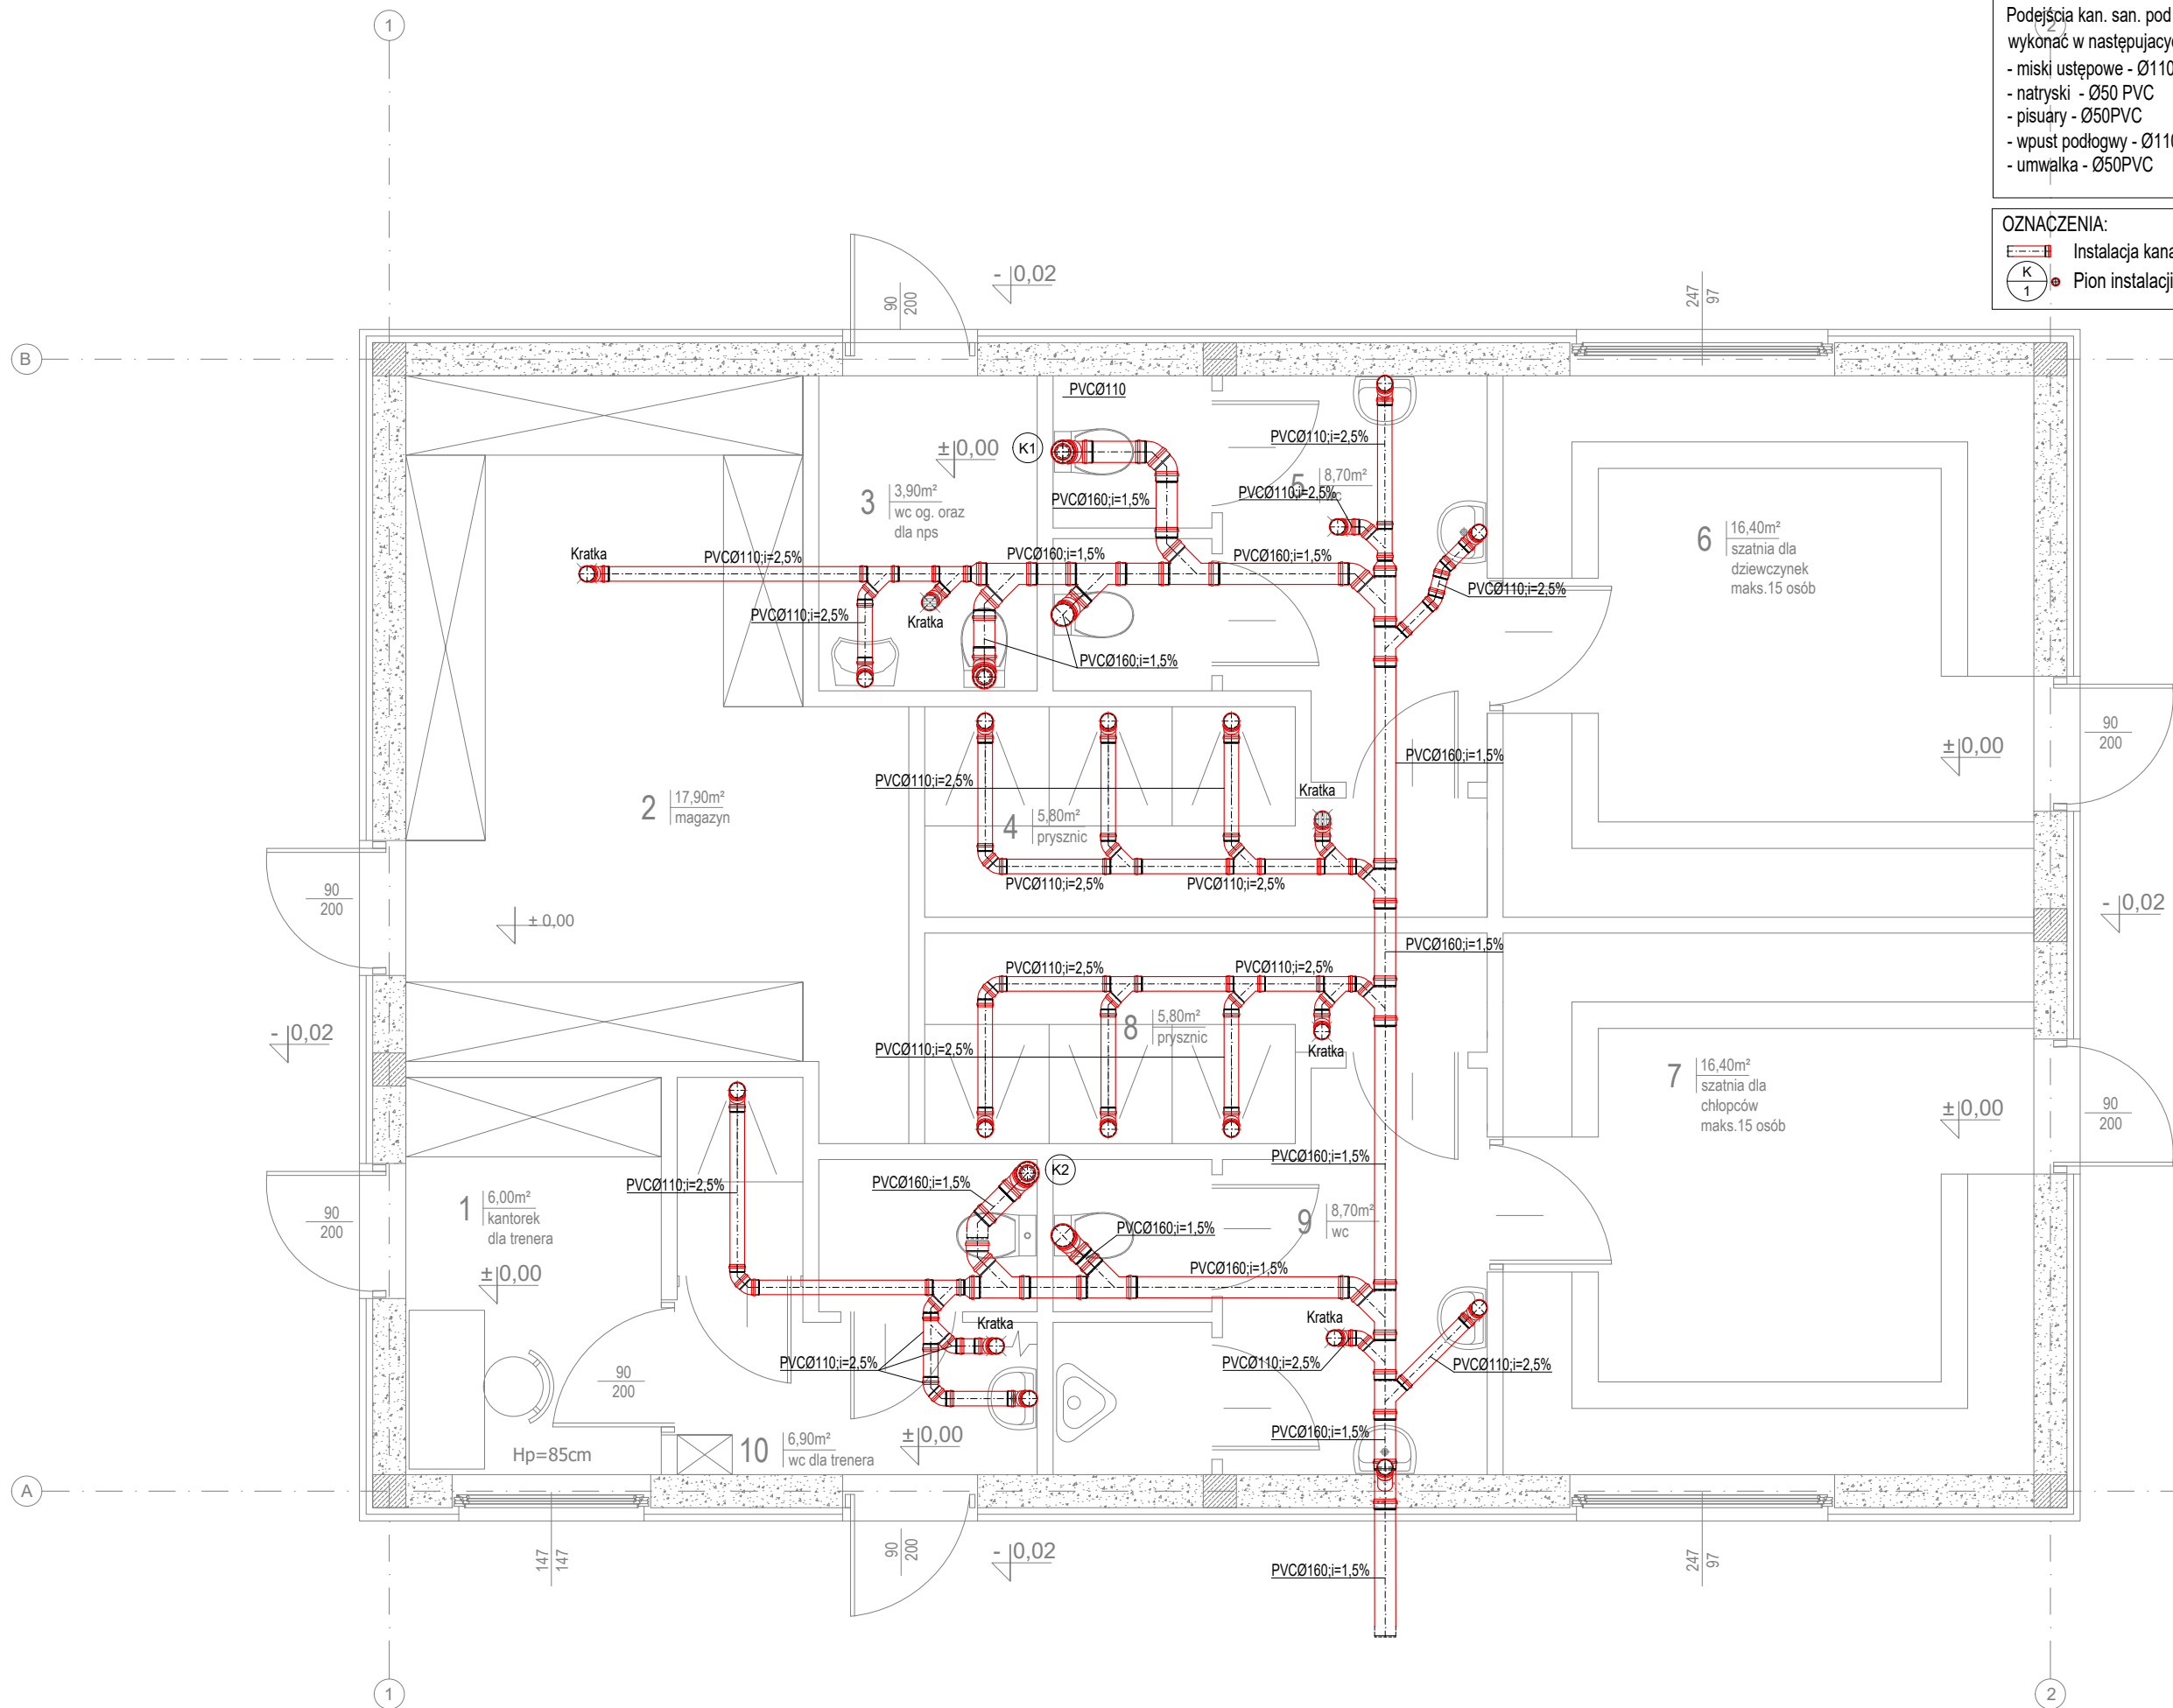

KALDO

Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędras
siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antoniego 6
biuro: 64-100 Leszno, ul. Młocińska 1
tel/fax: 65/2222344
e-mail: kaldo@kaldo.net.pl
www.kaldo.net.pl

**PROJEKT
BUDOWLANY**

OBJEKT
Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego
z magazynkiem i kantorkiem dla boisk
sportowych

RYSUJEK

**RZUT PARTERU INSTALACJA
KANALIZACYJNA**

PROJEKTANT

mgr inż. Leszek KOŁODZIEJ
specj. instalacyjna
upr. nr W070346/PODS/12

SPRAWDZAJĄCY

mgr inż. Łukasz FICZER
specj. instalacyjna
upr. nr W070344/PODS/09

BRANŻA

sanitarna

SKALA

1 : 50

NR RYS.

S.1