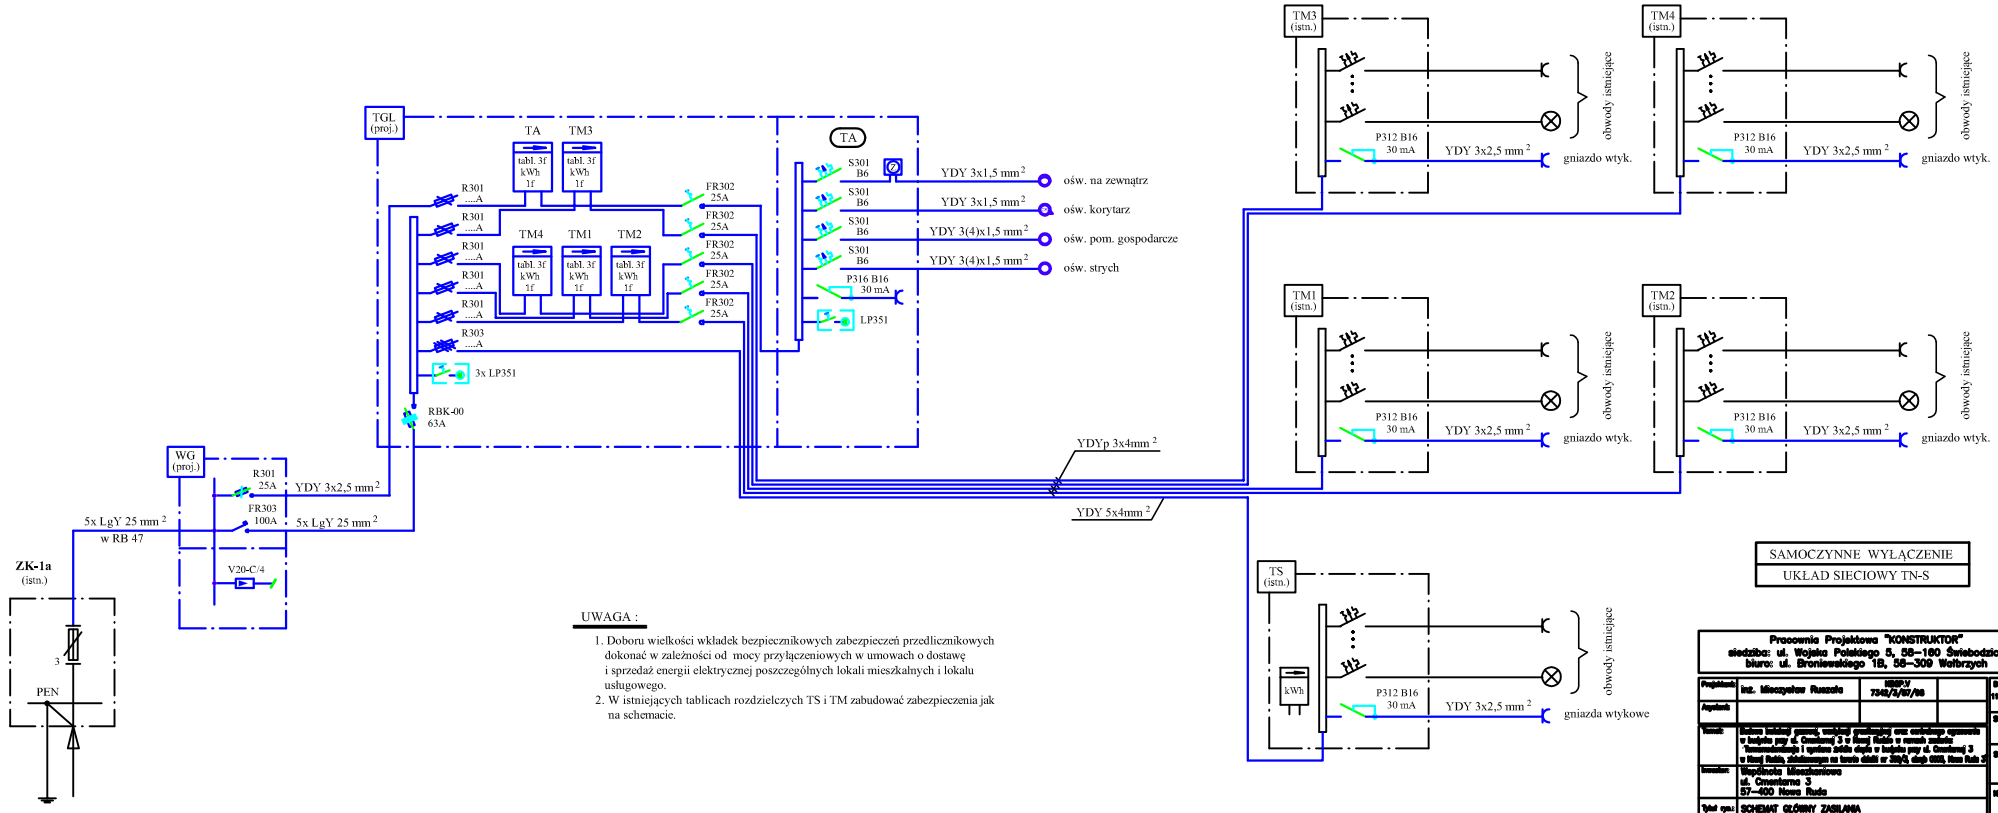

UWAGA :

1. Doboru wielkości wkładek bezpiecznikowych zabezpieczeń przedlicznikowych dokonać w zależności od mocy przyłączeniowych w umowach o dostawę i sprzedaż energii elektrycznej poszczególnych lokali mieszkalnych i lokalu usługowego.
2. W istniejących tablicach rozdzielczych TS i TM zabudować zabezpieczenia jak na schemacie.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
UKŁAD SIECIOWY TN-S

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice
biuro: ul. Broniewskiego 18, 58-309 Wałbrzych

Projektował:	inż. Mieczysław Ruszała	MGPiV 7343/5/97/98		Data: 11.10.2010r.
Sprawdził:				Skala: PT
Temat:	Budowa budynku garażu wielostanowiskowego wraz z instalacją sygnalizacji w budynku przy ul. Chemicznej 3 w Nowej Rudzie, z remontem instalacji "Termobiologia" i systemu zdalnego odczytu w budynku przy ul. Chemicznej 3 w Nowej Rudzie, położonego na działce nr 3/43, obręb 0005, Nowa Ruda 3			
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Chemiczna 3 57-400 Nowa Ruda			Nr. rys: E-1
Tytuł rys.:	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA			