


Budynek 2

Lista opraw

Φ_{razem} 99946 lm	P_{razem} 754.0 W	Skuteczność świetlna 132.6 lm/W
-----------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
24	LUXIONA	19.3054.0022.34	EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840	29.0 W	3857 lm	133.0 lm/W
2	LUXIONA	19.3054.0024.34	EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840	29.0 W	3689 lm	127.2 lm/W

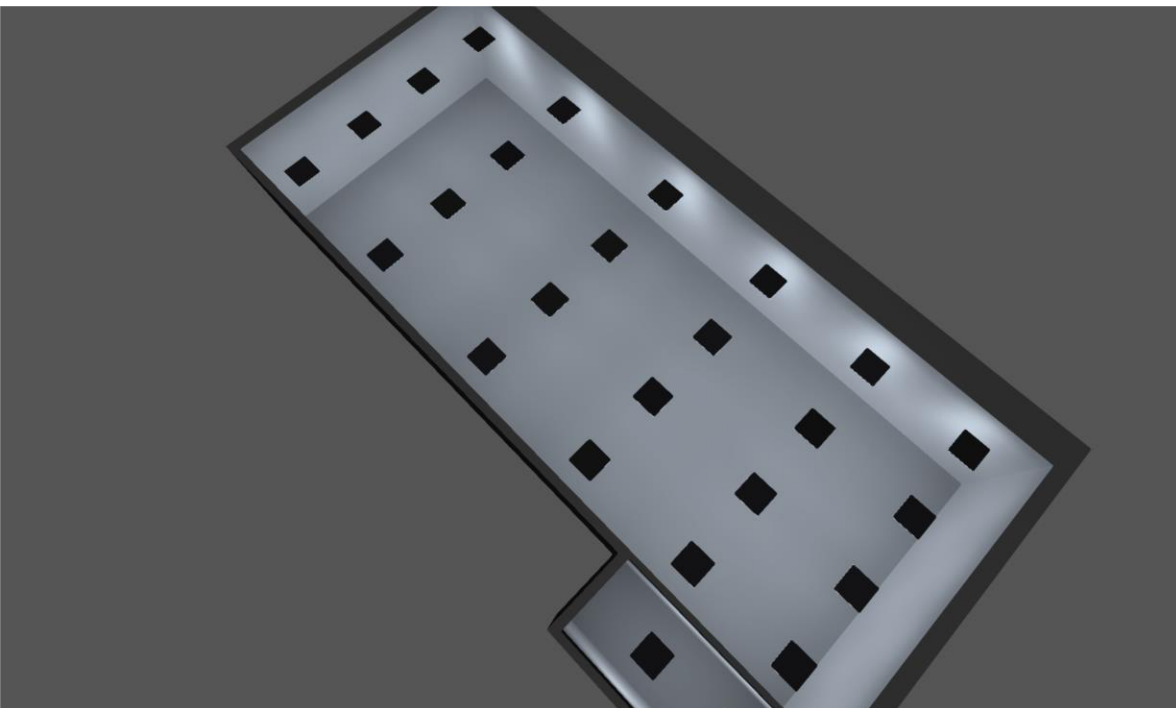


Budynek 2 · Piętro 1

Opis

Budynek 2 · Piętro 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

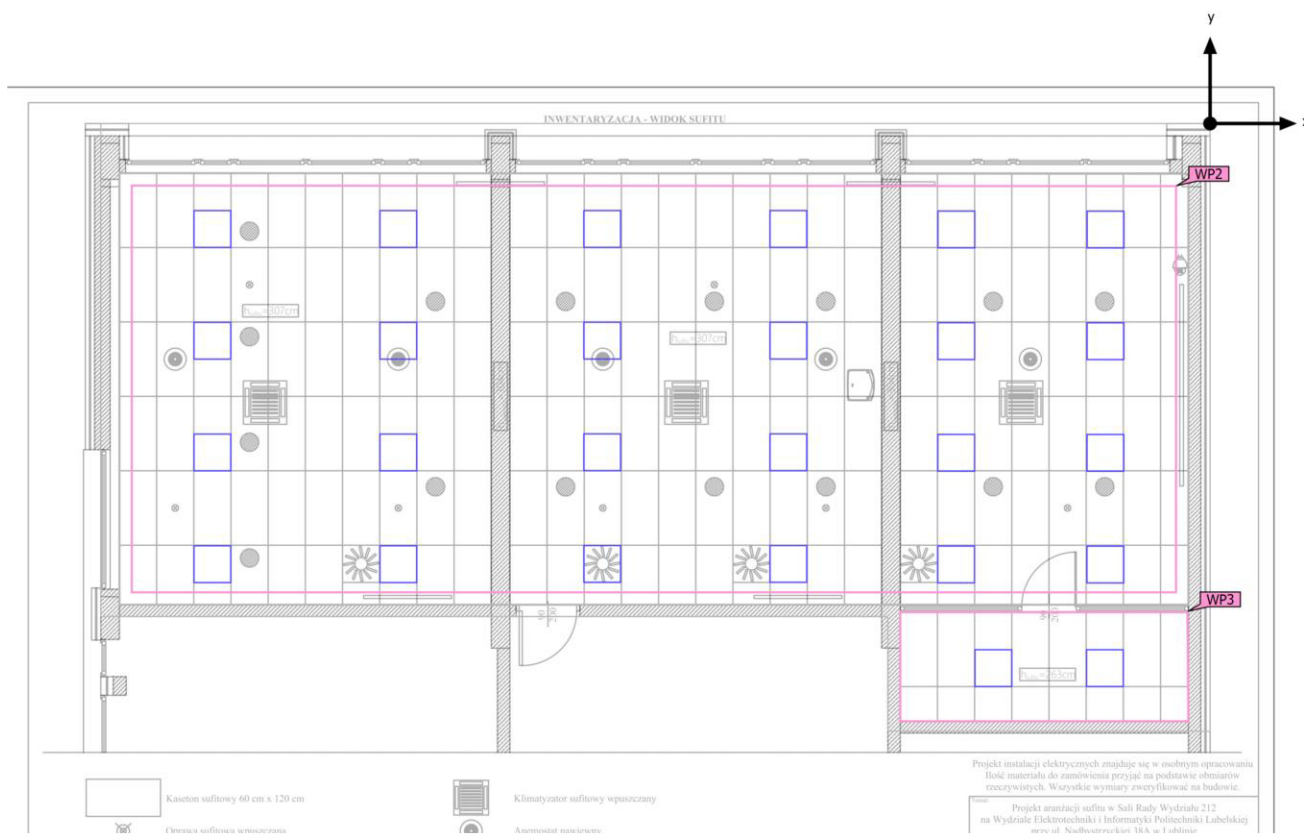


Budynek 2 · Piętro 1 (Scena świetlna 1)

Obiekty obliczeniowe

Poziomy użytkowe

Właściwości	\bar{E} (Zad.)	$E_{min.}$	E_{maks}	$U_o (g_1)$ (Zad.)	g_2	Indeks
Płaszczyzna pracy (Sala Rady wydziału 212) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.200 m	552 lx (≥ 500 lx) ✓	345 lx	730 lx	0.63 (≥ 0.60) ✓	0.47	WP2
Płaszczyzna pracy (zaplecze) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	388 lx (≥ 300 lx) ✓	211 lx	514 lx	0.54 (≥ 0.40) ✓	0.41	WP3

Budynek 2 · Piętro 1 · Sala Rady wydziału 212 (Scena świetlna 1)

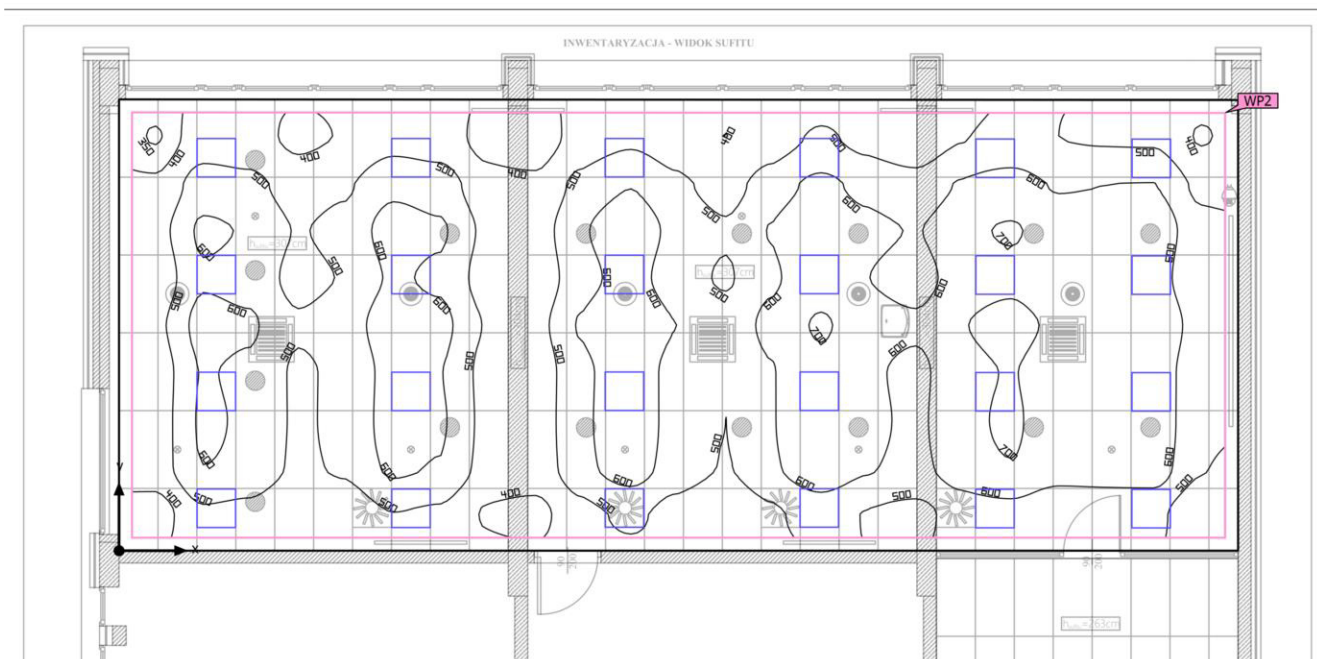Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa 119.97 m²

Współczynniki odbicia
Sufit: 70.0 %,
Ściany: 50.0 %,
Podłoga: 20.0 %

Współczynnik konserwacji 0.80 (ogólny)

Wysokość od podłogi do sufitu 3.100 m

Wysokość montażu 3.100 m

Wysokość płaszczyzna pracy 0.800 m

Margines płaszczyzna pracy 0.200 m

Budynek 2 · Piętro 1 · Sala Rady wydziału 212 (Scena świetlna 1)

Podsumowanie

Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zgodność	Indeks
Płaskczyzna pracy	\bar{E}_{pionowa}	552 lx	✓	WP2
	$U_o (g_1)$	0.63	✓	WP2


Profil użytkowania: Ustawienie wstępne DIALux (34.2 Standard (biuro))

Lista opraw

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
24	LUXIONA	19.3054.0022.34	EUROPANEL LED 4800 MICRO-PRM EDD 34 IP20/44 840	29.0 W	3857 lm	133.0 lm/W

Budynek 2 · Piętro 1 · zaplecze (Scena świetlna 1)

Podsumowanie

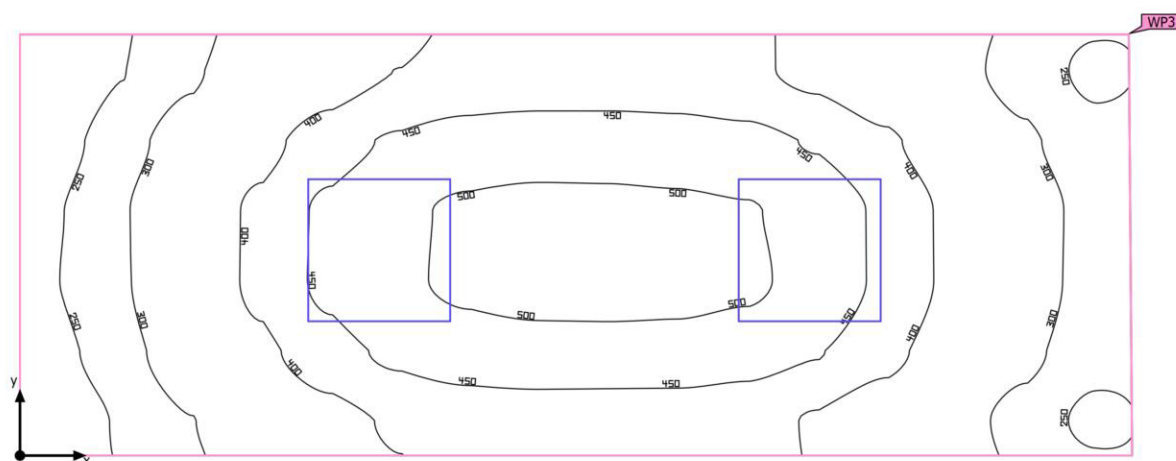

Powierzchnia podstawowa 8.17 m²

Współczynniki odbicia
Sufit: 70.0 %,
Ściany: 50.0 %,
Podłoga: 20.0 %

Współczynnik konserwacji 0.80 (ogólny)

Wysokość od podłogi do sufitu 2.650 m

Wysokość montażu 2.650 m

Wysokość płaszczyzna pracy 0.800 m

Margines płaszczyzna pracy 0.000 m

Budynek 2 · Piętro 1 · zaplecze (Scena świetlna 1)

Podsumowanie

Wyniki

	Rozmiar	Obliczono	Zgodność	Indeks
Płaszczyzna pracy	\bar{E}_{pionowa}	388 lx	✓	WP3
	$U_o (g_1)$	0.54	✓	WP3

Profil użytkowania: Biura (34.1 Przechowalnie, pomieszczenia kopiarek itp.)

Lista opraw

Szt.	Producent	Numer artykułu	Nazwa artykułu	P	Φ	Skuteczność świetlna
2	LUXIONA	19.3054.0024.34	EUROPANEL LED 4800 PLX E 34 IP20/44 840	29.0 W	3689 lm	127.2 lm/W