


Wytyczne dla słupów oświetleniowych:

Słupy wykonane z aluminium anodowanego w kolorze inox, stożkowe, cylindryczne, bez szwu, jednoelementowe, zabezpieczone elastomerem od podstawy do wysokości wnęki słupowej, montowane na prefabrykowanym betonowym fundamencie przewidzianym do typu słupa.

Słupy mają spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu klasy 100NE2 wg EN 12767.


Prefabrykowane betonowe fundamenty mają być zabezpieczone masą bitumiczną, śruby mocujące słup mają być zabezpieczone kapturkami ochronnymi w kolorze słupa.

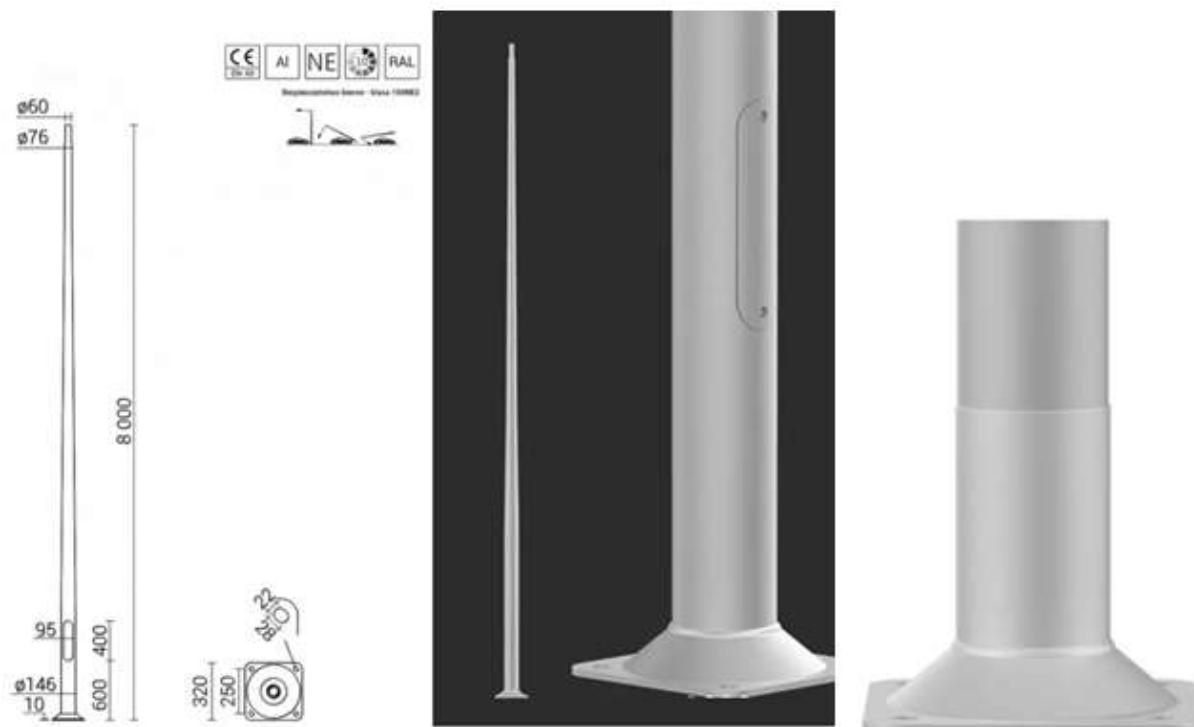

Przykładowe zdjęcie

Wytyczne dla wysięgnika:

Wysięgnik wykonany z aluminium anodowanego w kolorze inox o budowie łukowej, średnicy zakończenia 60 mm oraz wysokości i wysięgu 1m.

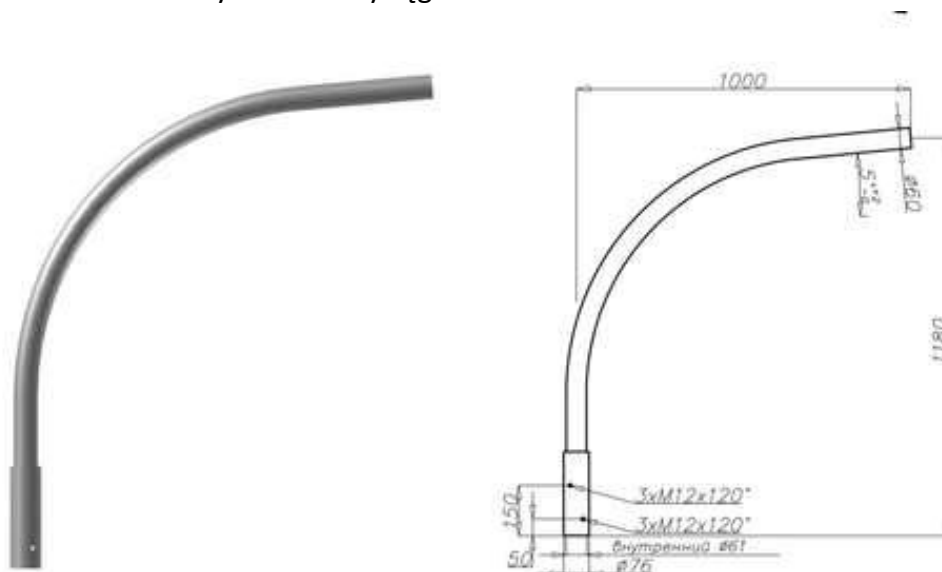

Przykładowe zdjęcie

Oznakowanie słupów:

Słupy mają być oznakowane na wysokości 2m od strony jezdni w sposób trwały tabliczką zawierającą nazwę ulicy, nr szafki oświetleniowej, nr obwodu i nr słupa. Pokrywa wnęki słupa ma być oznakowana w sposób trwały tabliczką zawierającą piktogram wraz z informacją, że jest to urządzenie elektryczne i nie wolno go dotykać.



Przykładowe zdjęcie



Przykładowe zdjęcie