Legenda opraw oświetleniowych

C2	Oprawa biurowa -, montaż pt 3840lm PLX II kl IP65 595x595 940 (42W)
C4	Oprawa biurowa -, 4360lm, 52W, 82lm/W, cos ϕ=0,9, Znamionowy prąd diody: 200mA, 4000K, Ra >90, IP65/20, SDCM ≤ 3, L70B50 115000h, IK07, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy od -20 do +25°C, Materiał korpusu ABS, biały, Wymiary 71/595/595/0mm, Atest PZH
C5	Oprawa biurowa -,montaż Pt, 4600lm PRM II kl IP65 595x595 940 (42W)
D1	Oprawa kasetonowa -, 3000lm, 30W, 98lm/W, cos ϕ=0,9, 4000K, Ra >80, IP40/IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 54000h, IK07, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu aluminium, biały, Wymiary 1195/295/9mm, Atest PZH, mozliwość montażu natynkowego za pomocą dedykowanej ramki
D2	Oprawa kasetonowa -, 4000lm, 36W, 110lm/W, cos ϕ=0,9, 4000K, Ra >80, IP40/IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 54000h, IK07, Temperatura pracy od -20 do +35°C, Materiał korpusu aluminium, biały, Wymiary 1195/295/9mm, Atest PZH, mozliwość montażu natynkowego za pomocą dedykowanej ramki
E1	Oprawa biurowa -, 4700lm, 33W, 142lm/W, cos ϕ=0,95, Znamionowy prąd diody: 150mA, 4000K, Ra >80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50 132000h, Materiał korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH
F1	Oprawa typu downlight, - 17W 1650lm IP44 P
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250lm, 5000K, IP65, Tryb pracy awaryjnej NM, Czas pracy modulu awaryjnego 1h, Rozsył ogólny, Autotest
AW2	Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250lm, IP65, Autotest

Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodnić ze strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozmieszczenie oraz rodzaj piktogramów kierunkowych należy traktować jako poglądowe.

	łącznik pojedyńczy (hermetyczny IP44)
	łącznik podwójny (hermetyczny IP44)
	łącznik schodowy (hermetyczny IP44)
D	przycisk stabilny (dzwonek)
CR	czujnik ruchu i obecności sufitowy 360 stopni

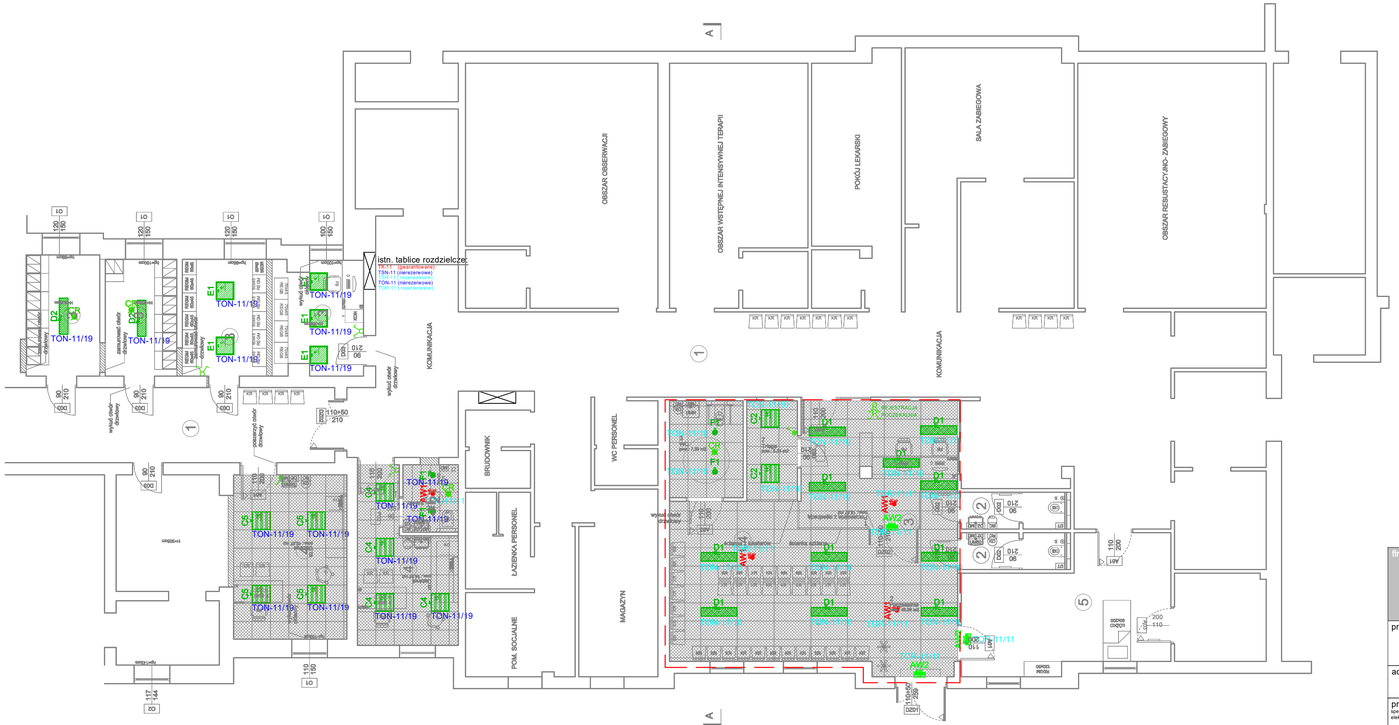

firma:

STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Żdyny, tel.:0 62 72 15 894, fax.:0 62 72 15 794
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 071 78 28 794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa SOR w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie	
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.	
projektant: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:
sprawdzający: specjalność instalacyjna elektryczna	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	podpis:
asystent:	mgr inż. Adam Niezgódka	podpis:
temat rysunku:	Instalacja oświetlenia - rzut parteru	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
elektryczna	21.09.2023	PT	-	1:100	IE-03