


c) Oznakowanie według normy PN-HD 60364-7-712:2016-08:

Wymagana naklejka (lewy górny róg), reszta naklejek zalecana

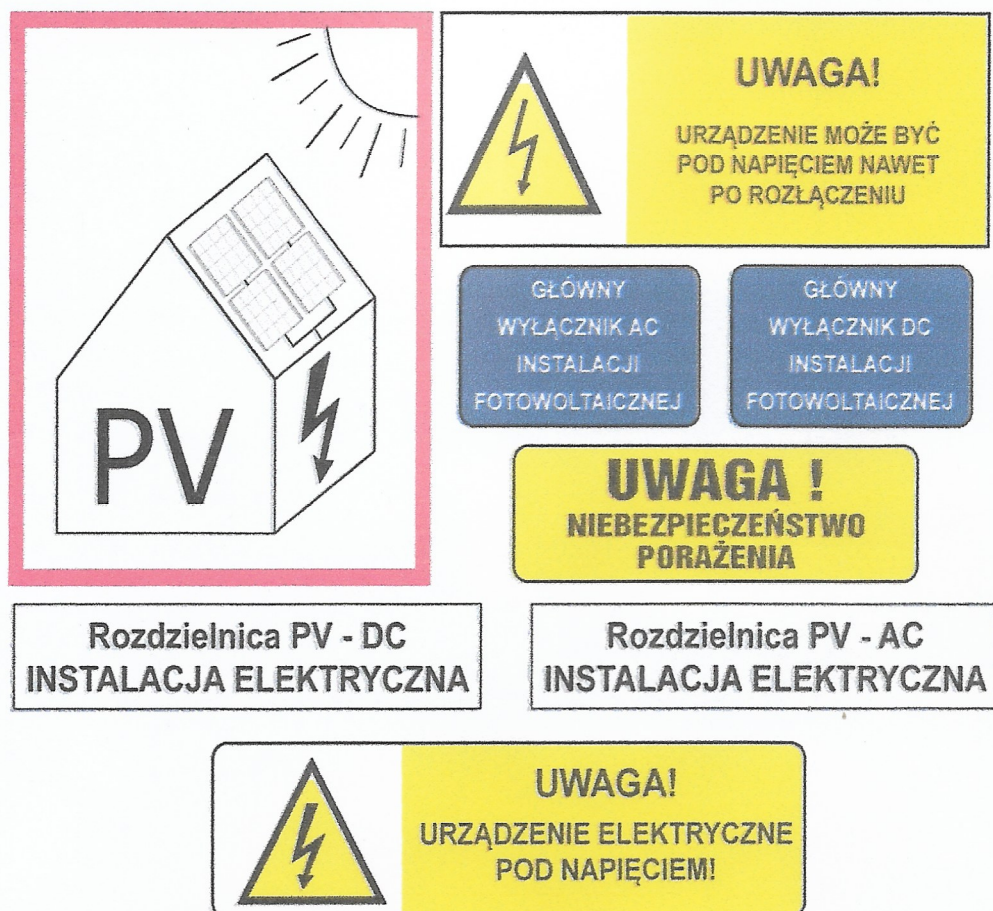

5. Zestawienie materiałów elektrycznych oraz oprzyrządowania (dot. Klatka A, Klatka B, Klatka C, Klatka D, Klatka E, Klatka F, Klatka G)

LONGi Solar LR4-72HPH-455M	58 szt.
Huawei SUN2000-5KTL-M0	7 szt.
Huawei SUN2000-4KTL-M0	
Huawei SUN2000-3KTL-M0	
Huawei SUN2000-3KTL-M0	
Huawei SUN2000-6KTL-M0	
Huawei SUN2000-3KTL-M0	
Huawei SUN2000-3KTL-M0	
Optymalizatory mocy firmy Huawei	58 szt.
Wyłącznik przeciwpożarowy Projoy PEFS	7 szt.
Zabezpieczenie AC Typ 2	7 szt.
Zabezpieczenie DC Typ 2	7 szt.
Zabezpieczenia PPOŻ	7 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6 A klasa C (4 szt.), 10 A klasa C (3 szt.)	7 szt.