


c) Oznakowanie według normy PN-HD 60364-7-712:2016-08:

*Wymagana naklejka (lewy górny róg), reszta naklejek zalecana*

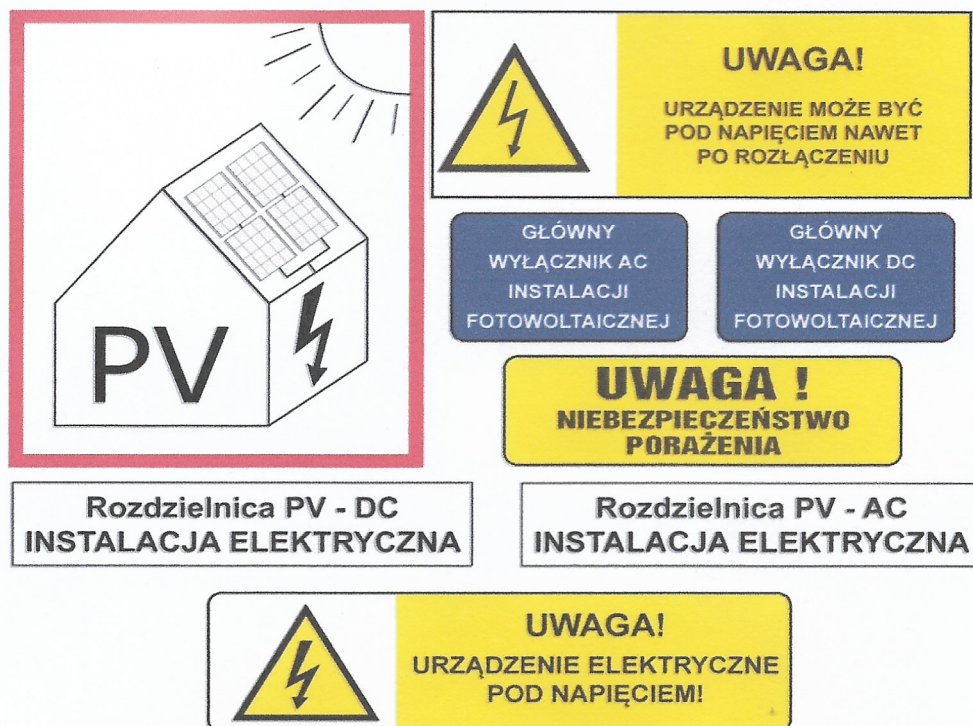

## 5. Zestawienie materiałowe

LONGi Solar LR4-72HPH-455M	64 szt.
Huawei SUN2000-30KTL-M3	1 szt.
Optymalizatory mocy firmy Huawei	64 szt.
Wyłącznik przeciwpożarowy Projoy PEFS	1 szt.
Zabezpieczenie AC Typ 2	1 szt.
Zabezpieczenie DC Typ 2	4 szt.
Zabezpieczenia PPOŻ	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy 40A klasa C	1 szt.
Wyłącznik nadprądowy 40A klasa B	1 szt.
Obudowa zabezpieczeń 12 polowa	2 szt.
Kabel AC 5x16mm YDY	60 m
Kabel DC 6mm <sup>2</sup>	650 m
Przewód uziemiający LgY16 mm <sup>2</sup>	76 m
MC4 komplet	40 szt.
Peszel 16	wg zapotrzebowania
Peszel 32	wg zapotrzebowania
Koryto metalowe BAKS 50	wg zapotrzebowania
Szyna wyrównawcza potencjał SPW2	1 szt.
Akcesoria (kołki, wkręty, trytki, oczka na kabel uziomu 16 mm, korytka, tulejki)	wg zapotrzebowania

*Ilość komponentów typu peszle, złączki, korytka, trytki itp. jest uzależniona od warunków panujących na instalacji.*