


c) Oznakowanie według normy PN-HD 60364-7-712:2016-08:

Wymagana naklejka (lewy górny róg), reszta naklejek zalecana

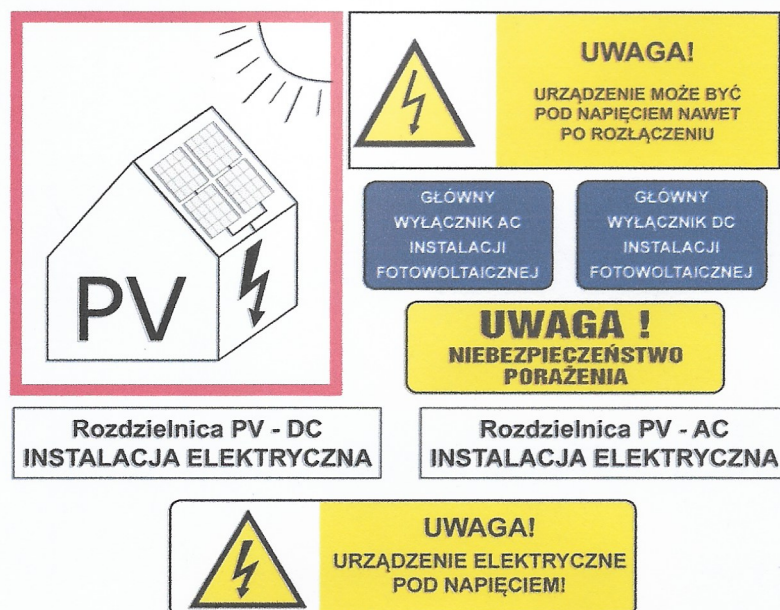

5. Zestawienie materiałów elektrycznych oraz oprzyrządowania (dot. Klatka A, Klatka B, Klatka C, Klatka D, Klatka E, Klatka F, Klatka G)

LONGi Solar LR4-72HPH-455M	63 szt.
Huawei SUN2000-5KTL-M0	7 szt.
Huawei SUN2000-4KTL-M0	
Huawei SUN2000-4KTL-M0	
Huawei SUN2000-4KTL-M0	
Huawei SUN2000-3KTL-M0	
Huawei SUN2000-3KTL-M0	
Huawei SUN2000-6KTL-M0	
Optymalizatory mocy firmy Huawei	63 szt.
Wyłącznik przeciwpożarowy Projoy PEFS	7 szt.
Zabezpieczenie AC Typ 2	7 szt.
Zabezpieczenie DC Typ 2	7 szt.
Zabezpieczenia PPOŻ	7 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6 A klasa C (4 szt.), 10 A klasa C (3 szt.)	7 szt.
Wyłącznik nadprądowy 6 A klasa B (4 szt.), 10 A klasa B (3 szt.)	7 szt.
Obudowa zabezpieczeń 8 T	14 szt.
Kabel AC 5x16mm YDY	390 m
Kabel DC 6mm ²	800 m
Przewód uziemiający LgY16 mm ²	360 m
MC4 komplet	36 szt.
Peszel 16	wg zapotrzebowania
Peszel 32	wg zapotrzebowania