ZAKRES OPRACOWANIA

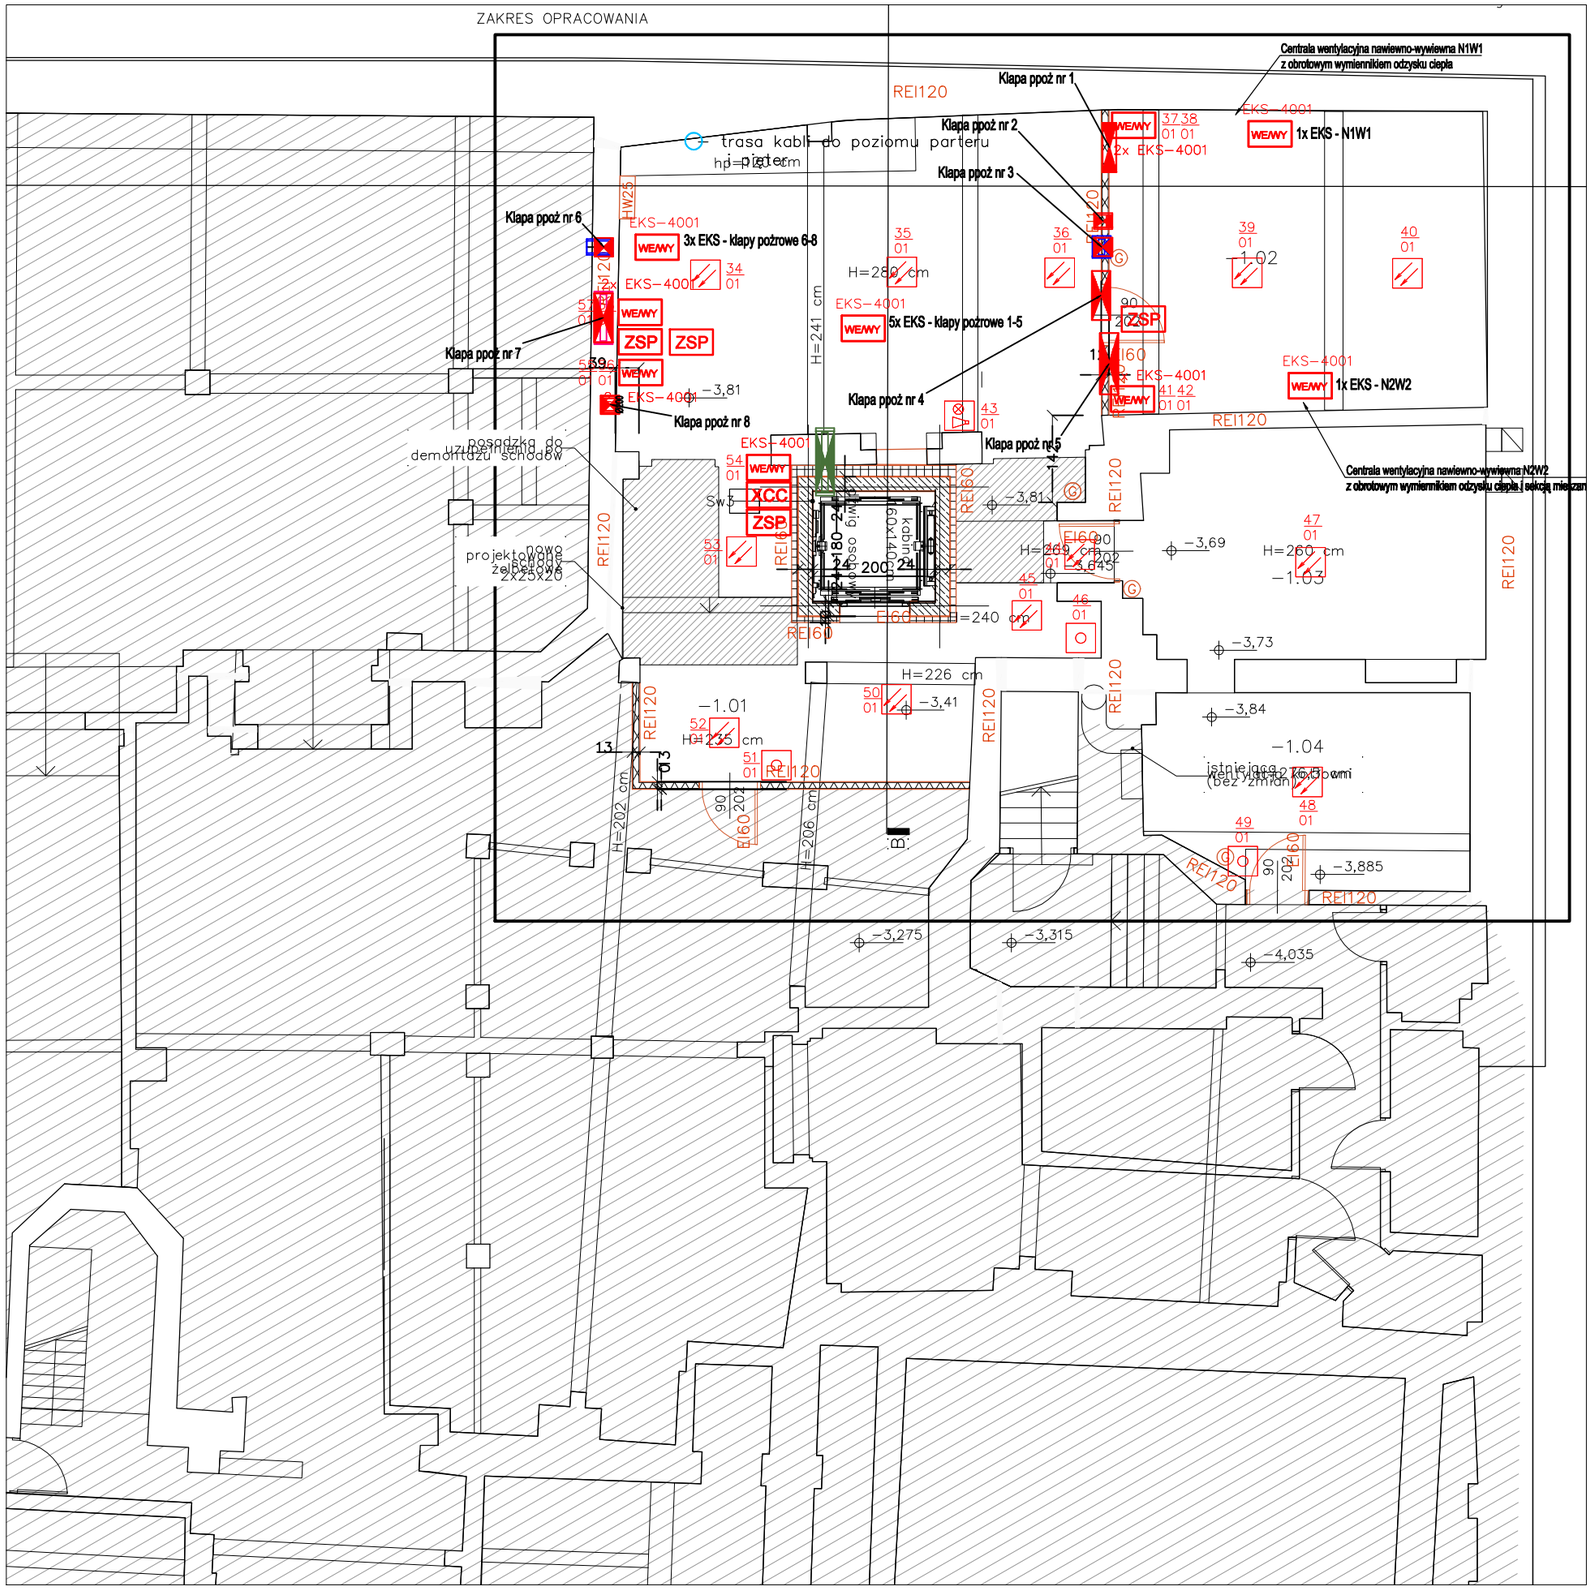

OZNACZENIA SSP:

- CSP – centralka sygnalizacji pożaru POLON ALFA 4200
- CO – centralka oddymiania AFG–2004
- – optyczna czujka dymu montowana na stropie
- – optyczna czujka dymu montowana pod podłogą technologiczną
- – optyczny wskaźnik zadziałania
- – ręczny ostrzegacz pożaru
- – sygnalizator akustyczno–optyczny
- WE/WY – moduł liniowy, kontrolno–sterujący
- ZSP – zasilacz pożarowy
- XCC – detektor VESDA

front architects
61-666 Poznań, ul. Owsiana 17, tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zmiana sposobu użytkowania w części mieszkalnej na użyteczność publiczną, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury z częścią mieszkalną wielorodzinną, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

RZUT PIWNICY
System sygnalizacji pożaru

PROJEKTANT	PODPIS
mgr inż. Andrzej Łuczak upr. proj. WKP/0389/POOT/09 SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tadeusz Budwig upr. proj. 1248/98/U	

DATA	20.02.2024	IP.01
SKALA	1:100	
	REWIZJA	00

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904) Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.