SŁUP POZ. 5.1.1

Wykonać x 1

UWAGA!!

ZBROJENIE SŁUPA POŁĄCZYC ZE ZBROJENIEM BELEK I STROPU

ZBROJENIE SŁUPA POŁĄCZYC ZE ZBROJENIEM ISTNIEJĄCEGO SŁUPA PIWNICY

WYSOKOŚĆ SŁUPA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

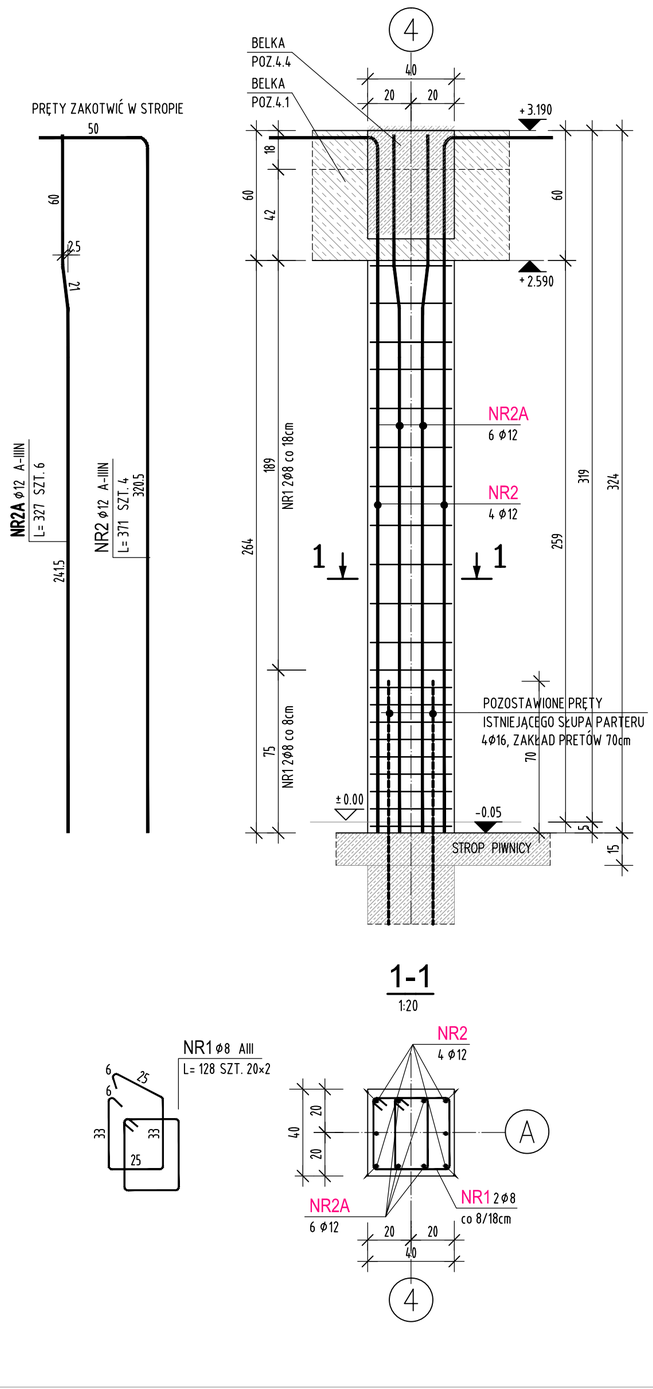

1-1

1:20

SŁUP POZ. 5.1.2

Wykonać x 2

UWAGA!!

ZBROJENIE SŁUPA POŁĄCZYC ZE ZBROJENIEM BELEK I STROPU

ZBROJENIE SŁUPA POŁĄCZYC ZE ZBROJENIEM ISTNIEJĄCEGO SŁUPA PIWNICY

WYSOKOŚĆ SŁUPA ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

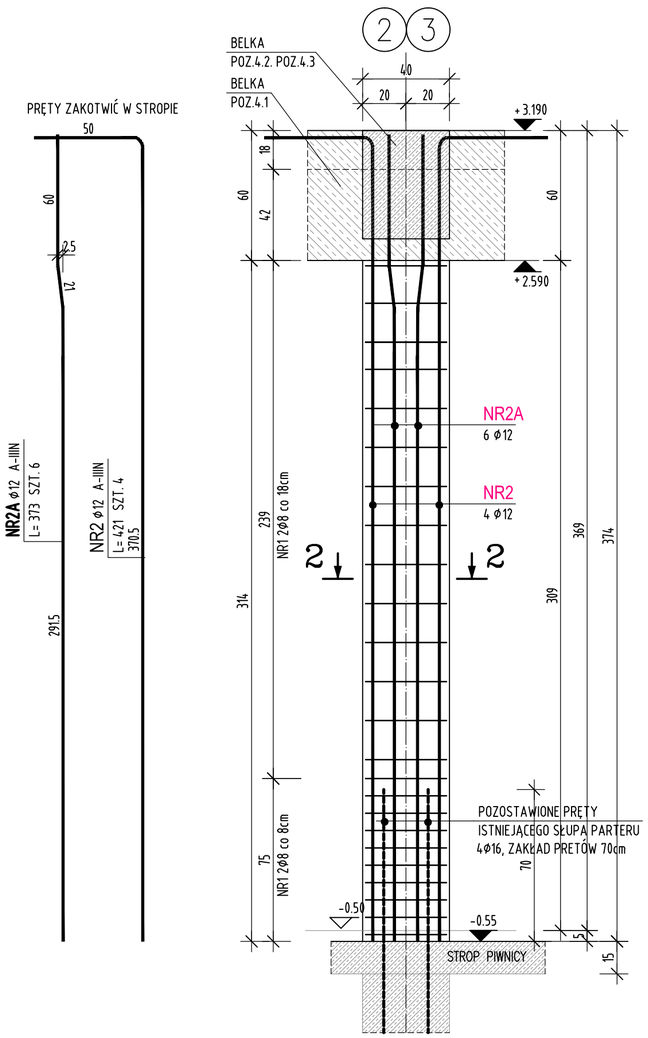

2-2

1:20

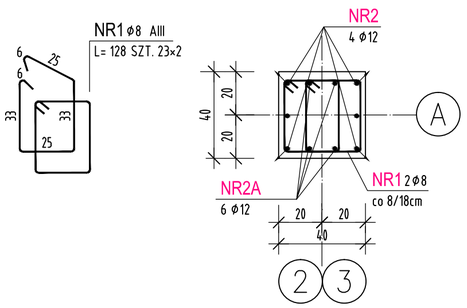

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NUMER PRĘTA	ø PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	KSZTAŁT PRĘTA [cm]	LICZBA SZTUK		DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					W 1 POZ.	RAZEM	A-IIIN ø12	AIII ø8
SŁUP POZ. 5.1.1 – wykonać x 1								
1	ø8	AIII	128	6 / 33 / 25	40	40		51.2
2	ø12	A-IIIN	371	50 / 321	4	4	14.84	
2A	ø12	A-IIIN	327	21 / 245.5 / 25 / 60 / 21	6	6	19.62	
SŁUP POZ. 5.1.2 – wykonać x 2								
1	ø8	AIII	128	6 / 33 / 25	46	92		117.76
2	ø12	A-IIIN	421	50 / 371	4	8	33.68	
2A	ø12	A-IIIN	373	21 / 291.4 / 25 / 60 / 21	6	12	44.76	
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ PRĘTÓW WG ŚREDNIC [m]							112.9	168.96
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]							0.888	0.395
MASA OGÓŁEM DLA POSZCZEGÓLNYCH ŚREDNIC [kg]							100.26	66.74
MASA RAZEM [kg]							**167**	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE WYMIARY

BETON C20/25

STAL A-III (RB400W), A-IIIN (B500SP)
OTULINA min 2.5cm
klasa ekspozycji: XC1
max. gr. kruszywa: 16mm

UWAGI:
1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi.
2.Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tą informację do biura projektowego.
3.Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
4.W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
– Prawo budowlane;
– warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
– warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),
– normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
– instrukcje, wytyczne, dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
– instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów
– przepisy tech. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

RYSUNEK ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z ARCHITEKTURĄ ORAZ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
–INSTALACJI SANITARNYCH
–INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

±0,00m=61,17m n.p.m

front architects
61-666 Poznań, ul. Owsiana 17; tel./61/ 221 81 53 biuro@frontarchitects.pl

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa, rozbudowa o zewnętrzny szyb dźwigowy oraz zmiana sposobu użytkowania w części mieszkalnej na użyteczność publiczną, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultury i gastronomi z częścią mieszkalną wielorodzinną, w celu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
BRANŻA	KONSTRUKCJA
RODZAJ OPRACOWANIA	PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY

SŁUPY STROPU NAD PARTEREM
POZ.5.1.1, POZ.5.1.2

PROJEKTANT
mgr inż. Wojciech HAREMZA
upr. poj. nr 94/P/99, WKP/BO/0030/03
mgr inż. Maciej WIŚNIEWSKI
upr. proj. nr MAZ/0863/PBKb/18, MAZ/BO/0191/19

PODPIS

DATA	09.05.2025
SKALA	1:20
	Kz10
REWIZJA	00

M PLOT 20250528 ES PW z2.dwg 28.05.2025 godz. 8:06
M CAD