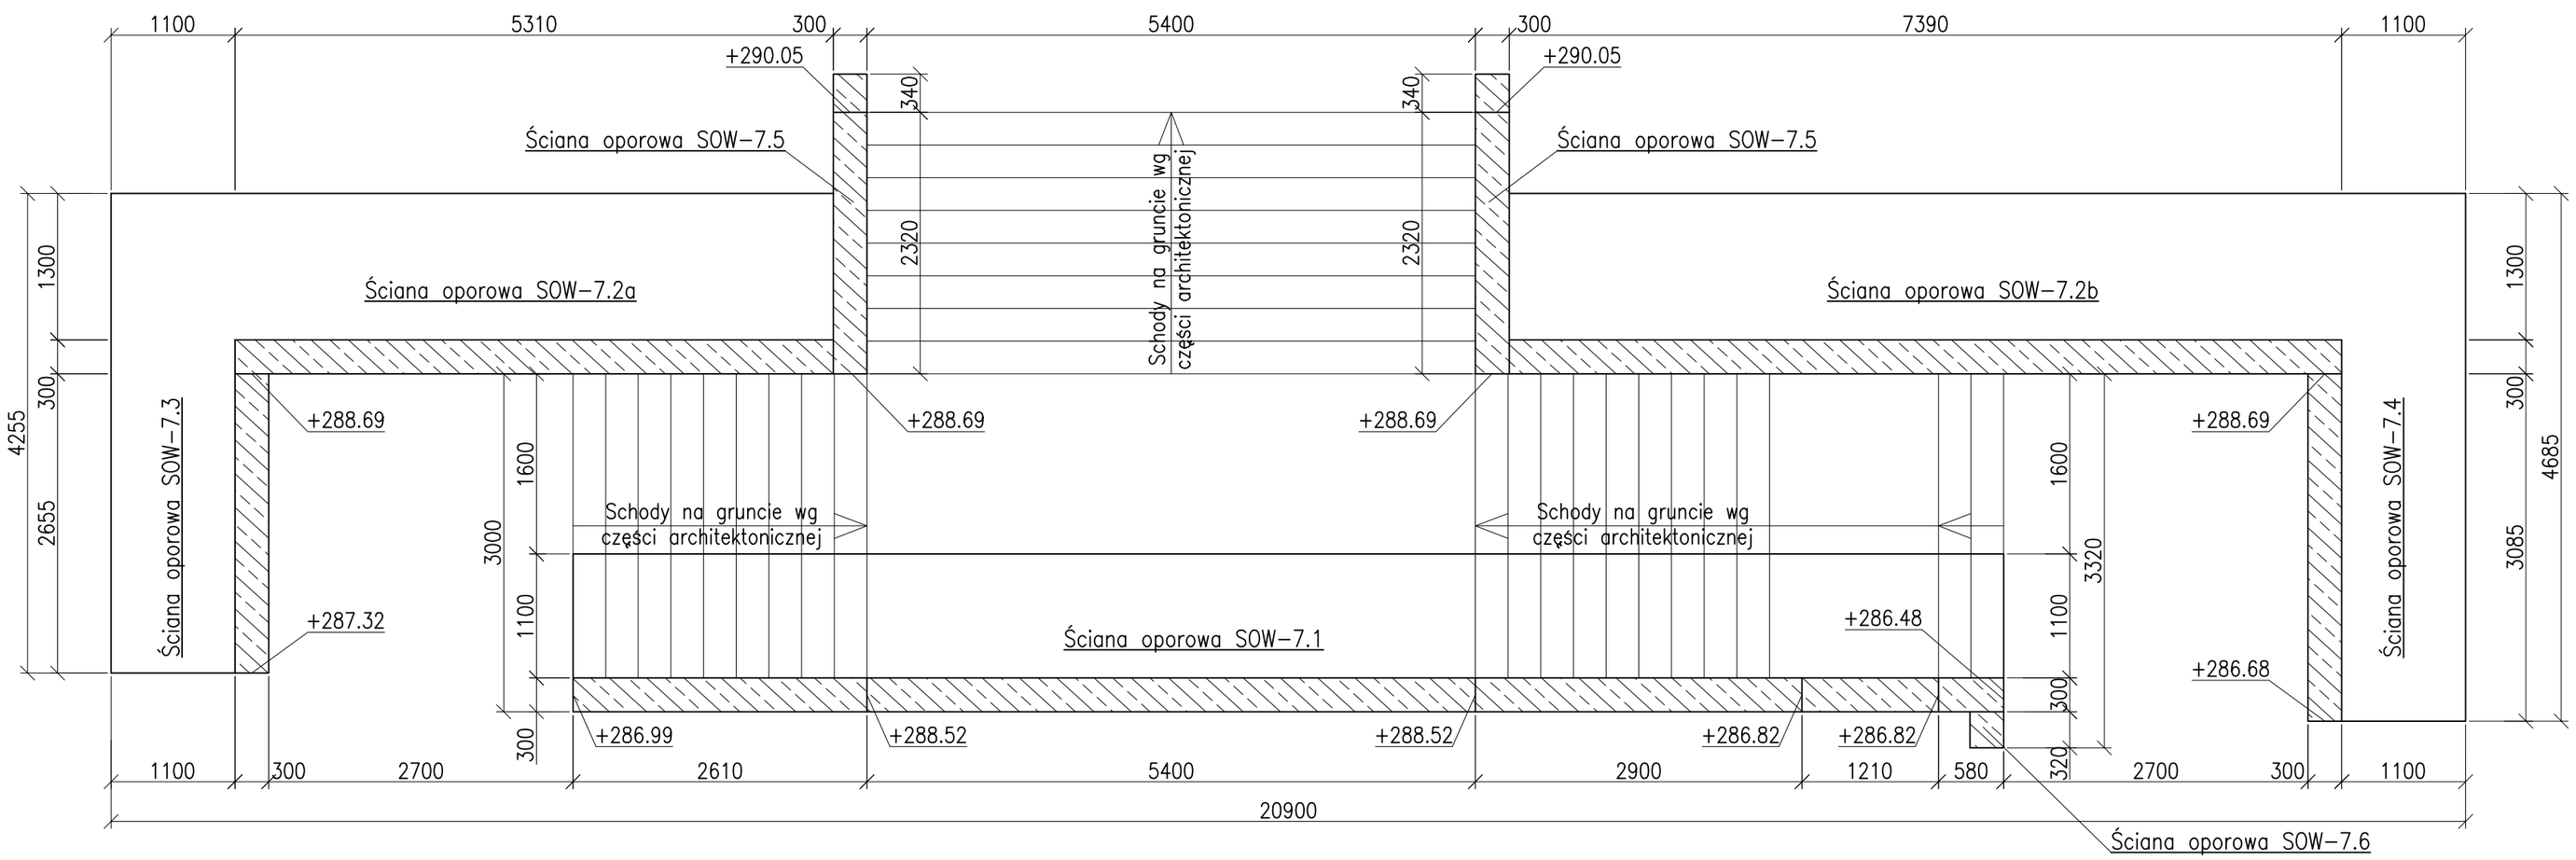

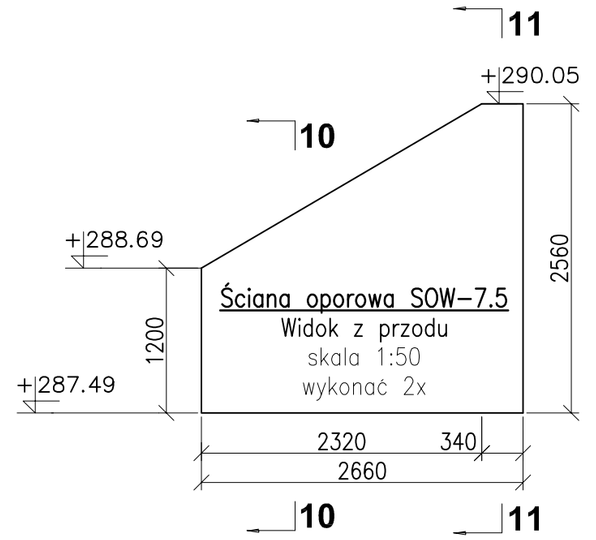

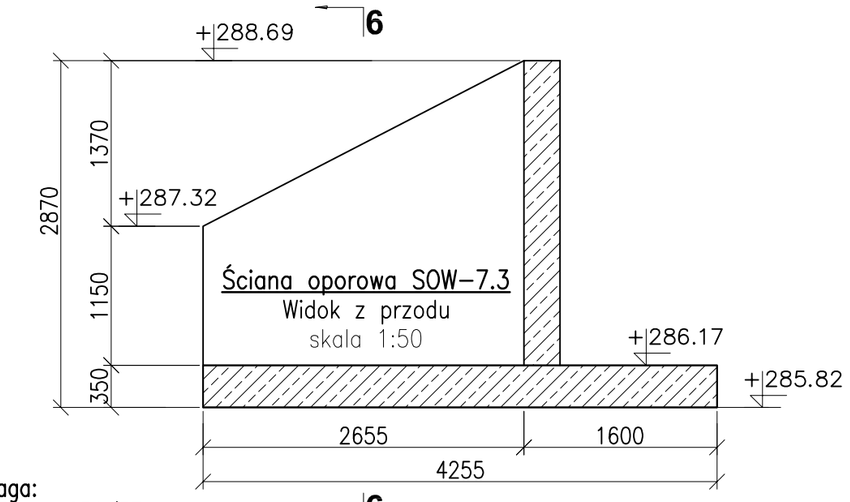

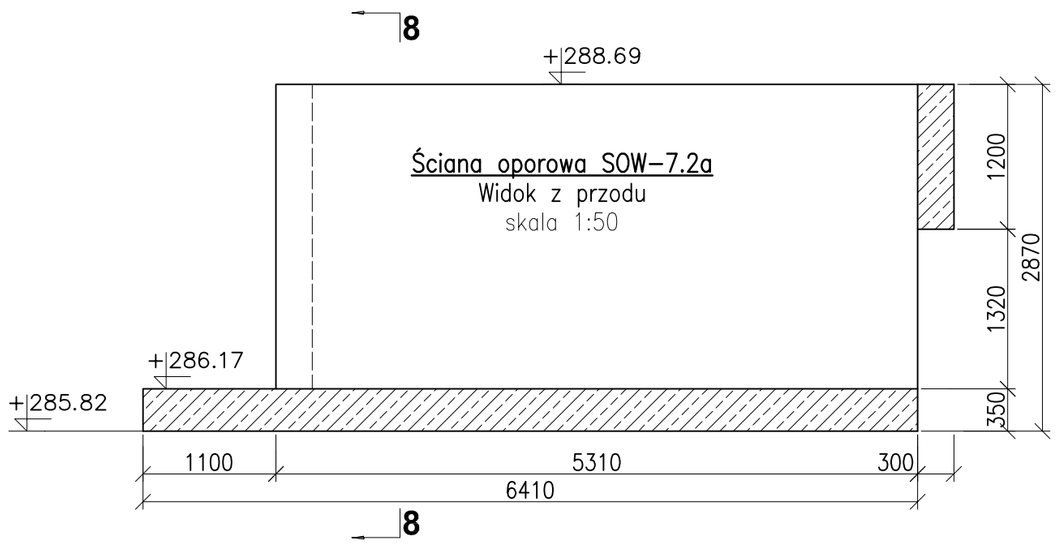

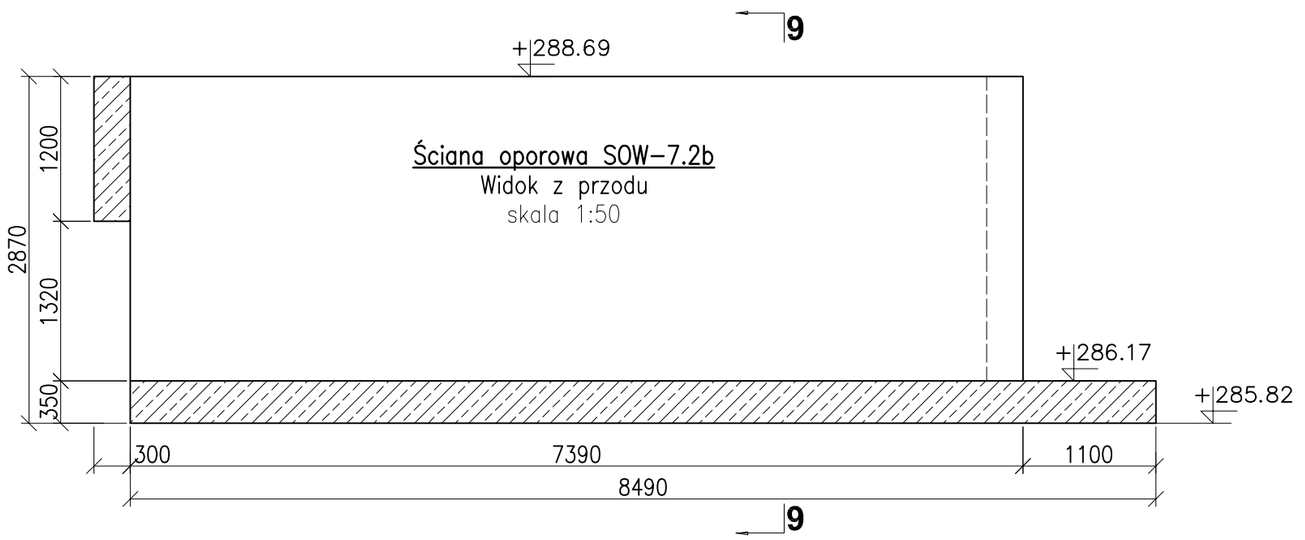

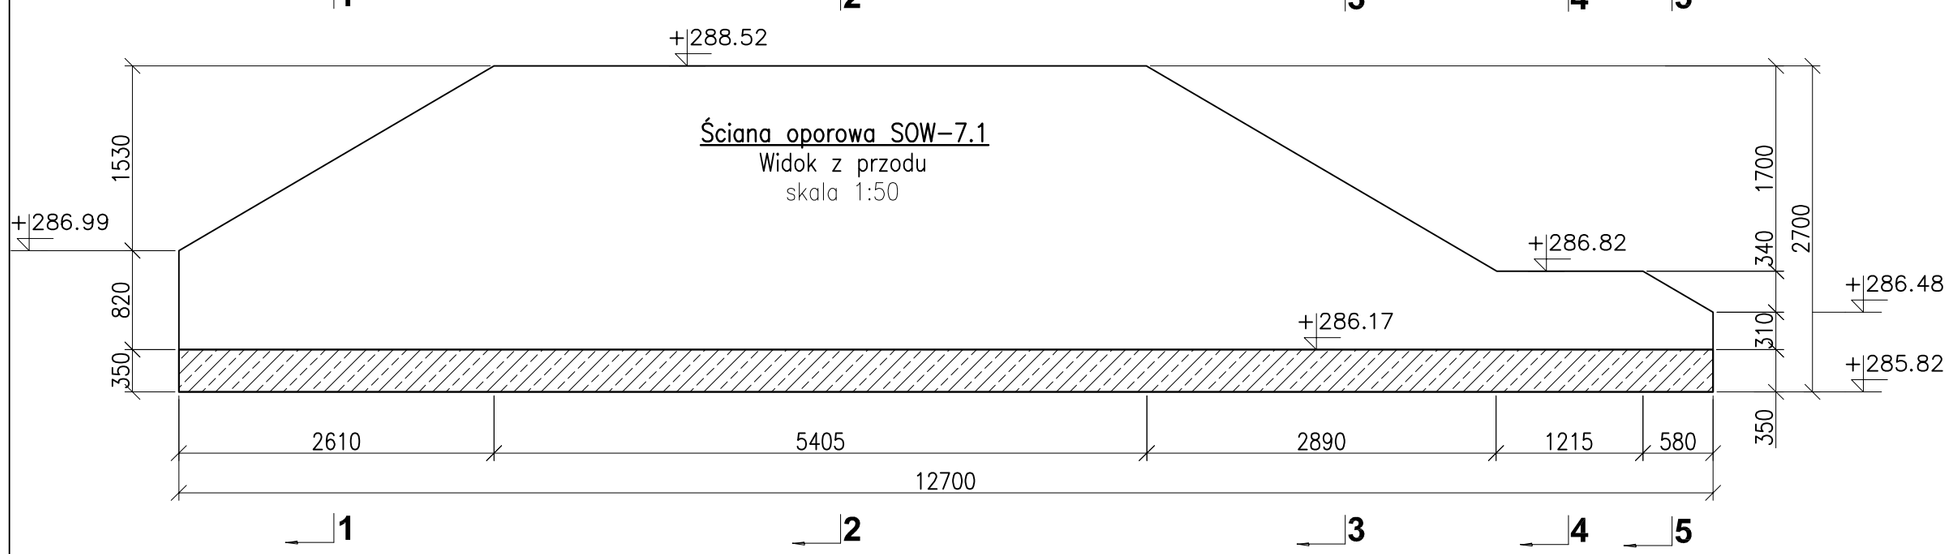

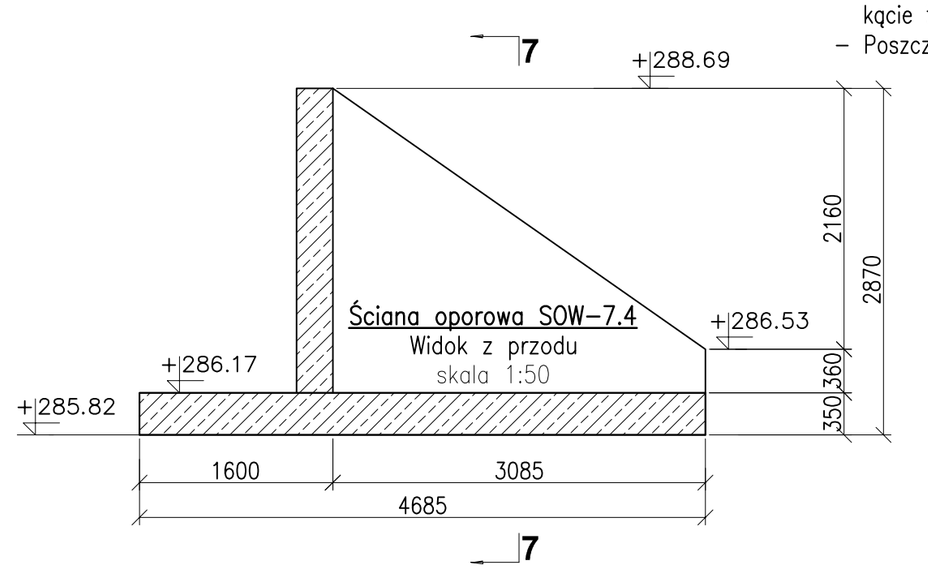

Uwaga:

- Beton C30/37;
- Stal AIIIN;
- Otulina do podstawy ściany oporowej c=50mm;
- Otulina dla pionowych części ściany oporowej c=30mm;
- Wymiary podano w mm, poziomy podano w m;
- Dopuszczalne odchyłki wykonania i montażu wg PN–EN 13670;
- Rysunki K–36 do K–37 rozpatrywać łącznie;
- Rozpatrywać łącznie z rysunkiem K–20;
- Pod ściany oporowe wykonać warstwę chudego betonu gr 10cm
- Pod ścianami oporowymi dokonać wymiany gruntu gr. 50cm na niespoisty grunt niewysadzinowy zagęszczony do stopnia zagęszczenia Is>0.97;
- Ściany oporowe zabezpieczyć przeciwwodnie wg części architekt.
- Ściany oporowe zasypywać gruntem równomiernie z obu stron;
- Ścianę oporową zasypywać gruntem o kącie tarcia wewnętrznego ∅=32° (piasek średni);
- Poszczególne fragmenty ścian wykonywać z przerwą roboczą 1 dnia;

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:
Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych; budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w Świętochłowicach

inwestor:
Gmina Świętochłowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Świętochłowice

jednostka projektowa:
An Archi Group Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@a-ag.com.pl

projektant:
mgr inż. Marian Sokołowski
upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 563/83

numer projektu: 24_0004

sprawdzający:
mgr inż. Bartłomiej Serokin
upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr SLK/4865/POOK/13

data: 09/2024

koordynacja / opracowanie:
inż. arch. Roman Wała
inż. arch. Robert Wała

skala rysunku: 1:50

tytuł rysunku:
Konstrukcja ściany SOW-7.1 do SOW-7.6 - Arkusz 1;

numer rysunku: K-36

wszelkie niezgodności i niedokładności pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie str.