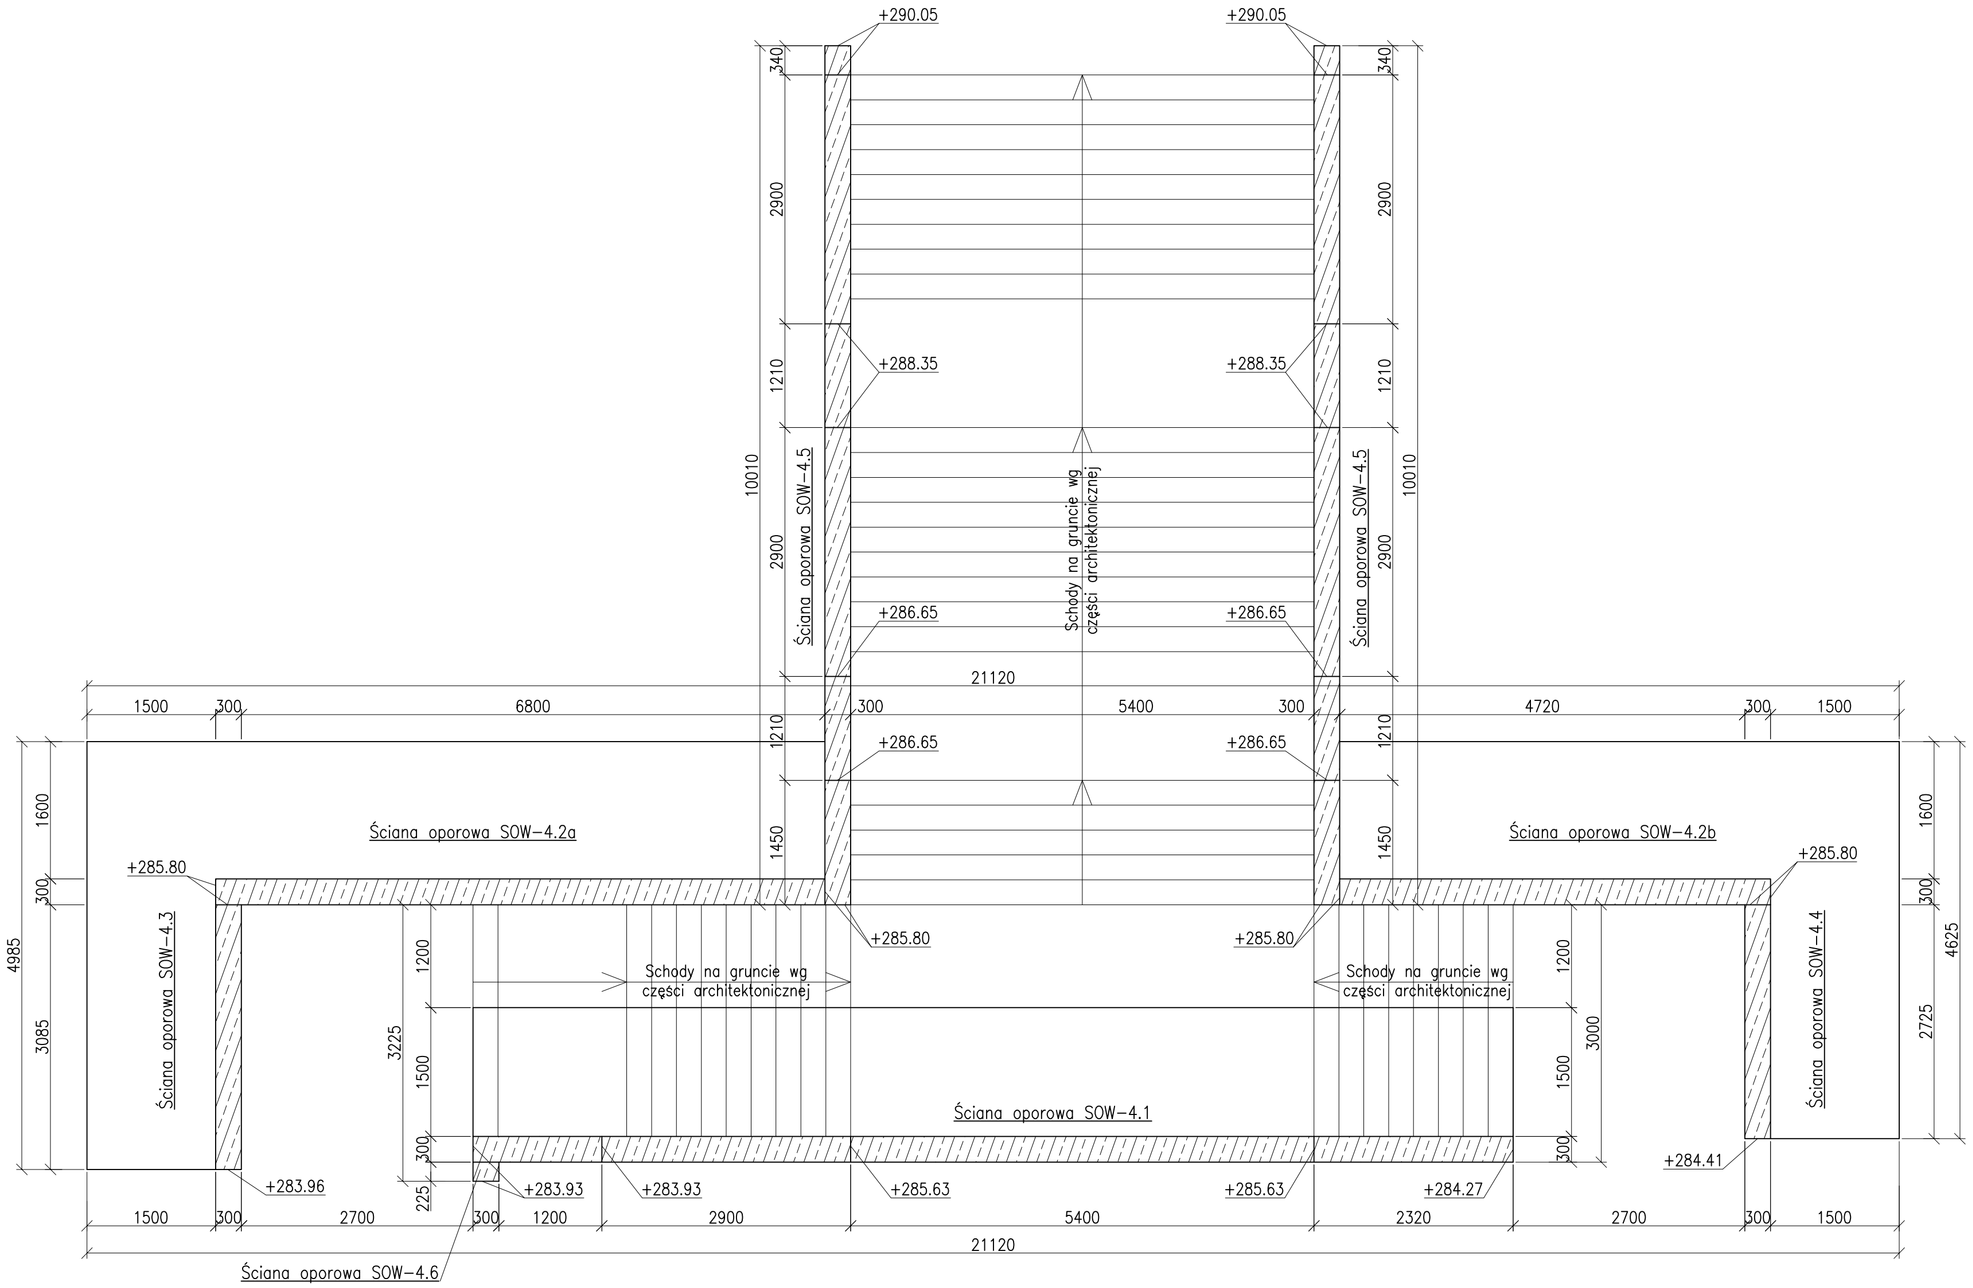

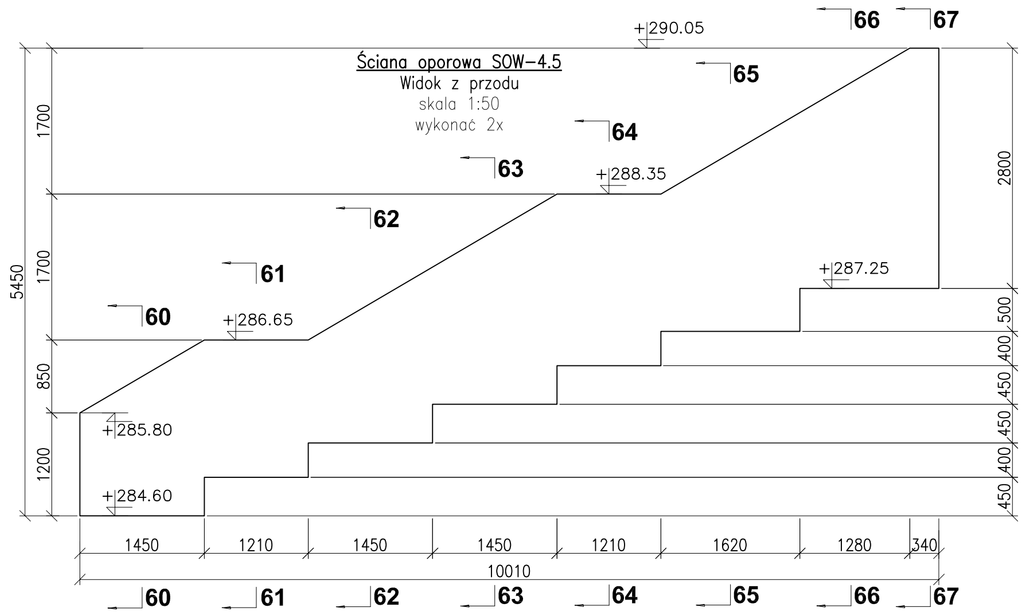

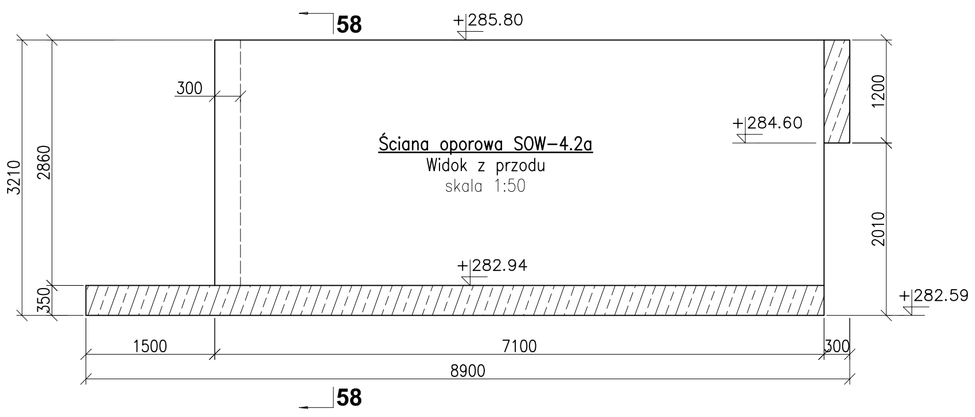

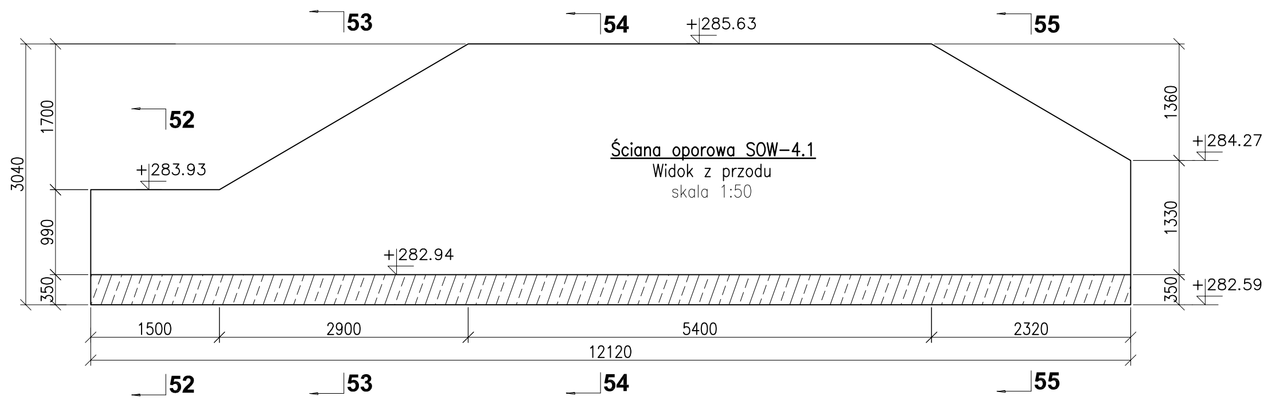

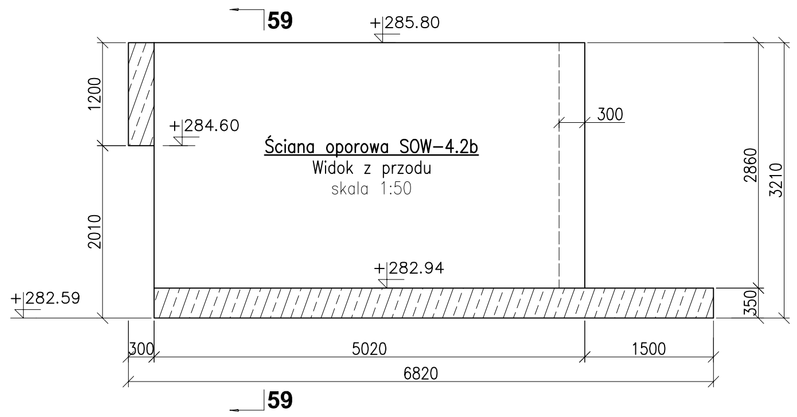

Ściana oporowa SOW-4.3
Widok z przodu
skala 1:50

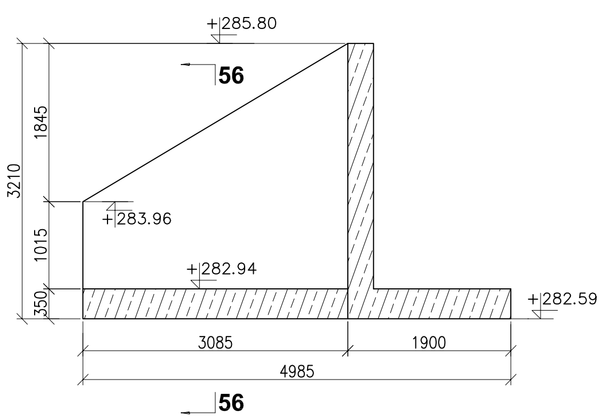

Ściana oporowa SOW-4.4
Widok z przodu
skala 1:50

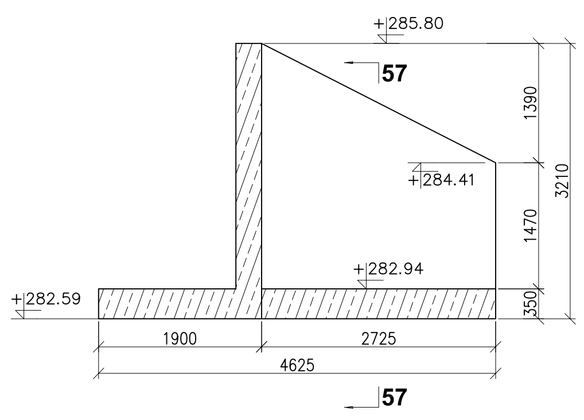

Uwaga:
- Beton C30/37;
- Stal AIIIN;
- Otulina do podstawy ściany oporowej c=50mm;
- Otulina dla pionowych części ściany oporowej c=30mm;
- Wymiary podano w mm, poziomy podano w m;
- Dopuszczalne odchyłki wykonania i montażu wg PN-EN 13670;
- Rysunki K-29 do K-30 rozpatrywać łącznie;
- Rozpatrywać łącznie z rysunkiem K-20;
- Pod ściany oporowe wykonać warstwę chudego betonu gr 10cm
- Pod ścianami oporowymi dokonać wymiany gruntu gr. 50cm na niespoisty grunt niewysadzinowy zagęszczony do stopnia zagęszczenia Is>0.97;
- Ściany oporowe zabezpieczyć przeciwwodnie wg części architekt.
- Ściany oporowe zasypywać gruntem równomiernie z obu stron;
- Ścianę oporową zasypywać gruntem o kącie tarcia wewnętrznego ϕ=32° (piasek średni);
- Poszczególne fragmenty scian wykonywać z przerwą roboczą 1 dnia;

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:
Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych; budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w Świętochłowicach

inwestor:
Gmina Świętochłowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Świętochłowice

jednostka projektowa:
An Archi Group Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@anag.com.pl

projektanci:
mgr inż. Marian Sokołowski
upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 563/83

sprawdzający:
mgr inż. Bartłomiej Serokán
upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr SLK/4885/POOK/13

koordynacja / opracowanie:
inż. arch. Roman Wała
inż. arch. Robert Wała

numer projektu: 24_0004
data: 09/2024
skala rysunku: 1:50
numer rysunku: K-29

tytuł rysunku:
Konstrukcja ściany SOW-4.1 do SOW-4.6 - Arkusz 1;

wszelka rozbieżność i niezgodność planów uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie etc.