Ściana oporowa SO10
wykonać 1x
skala 1:25

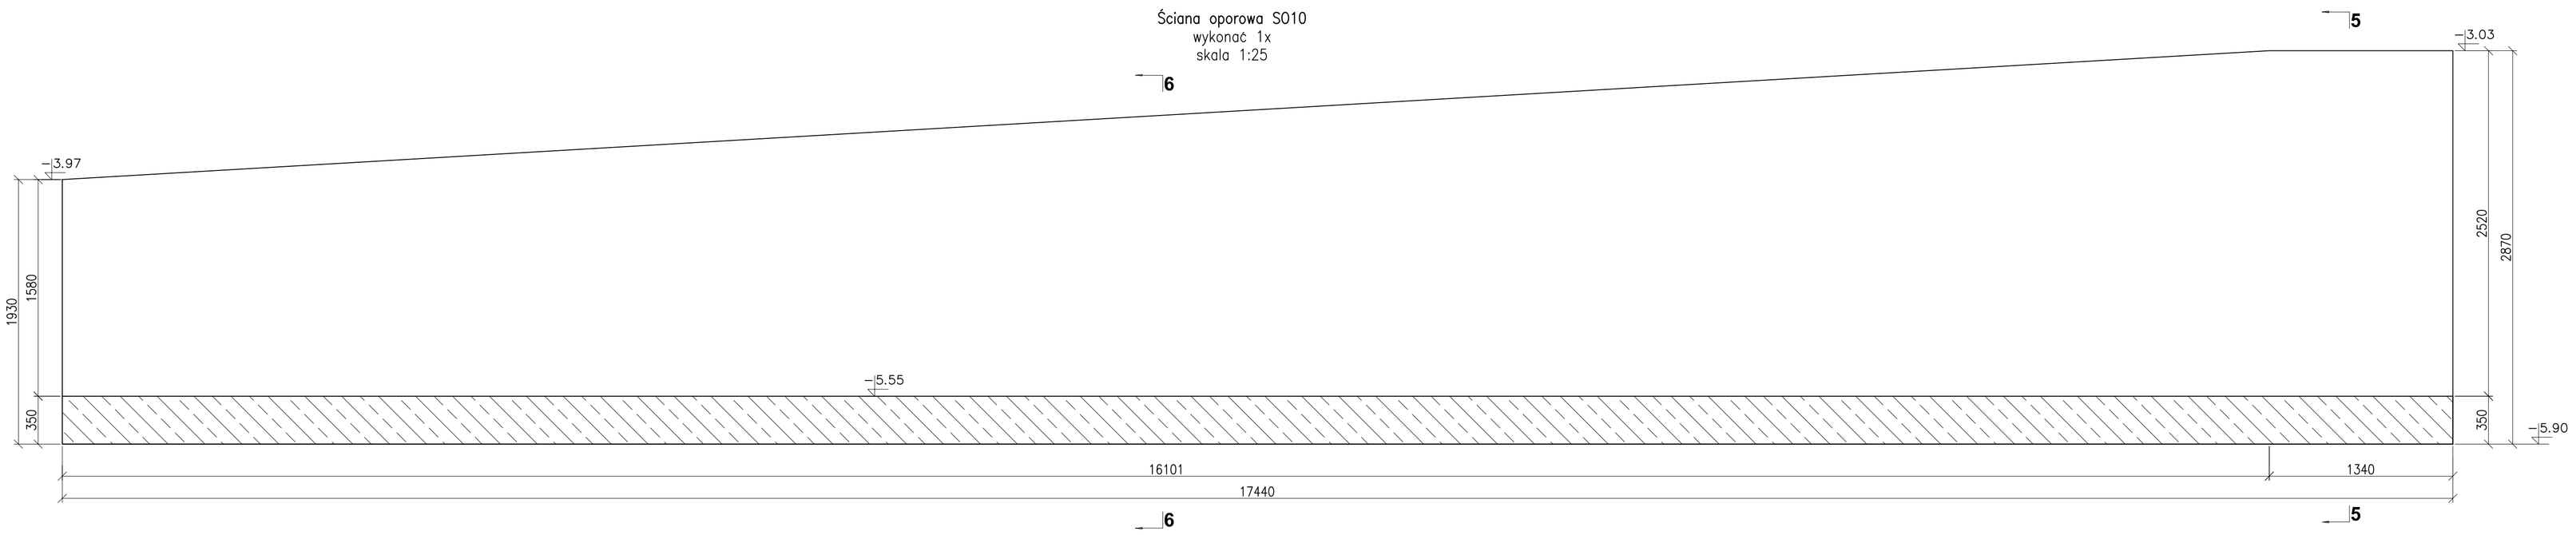

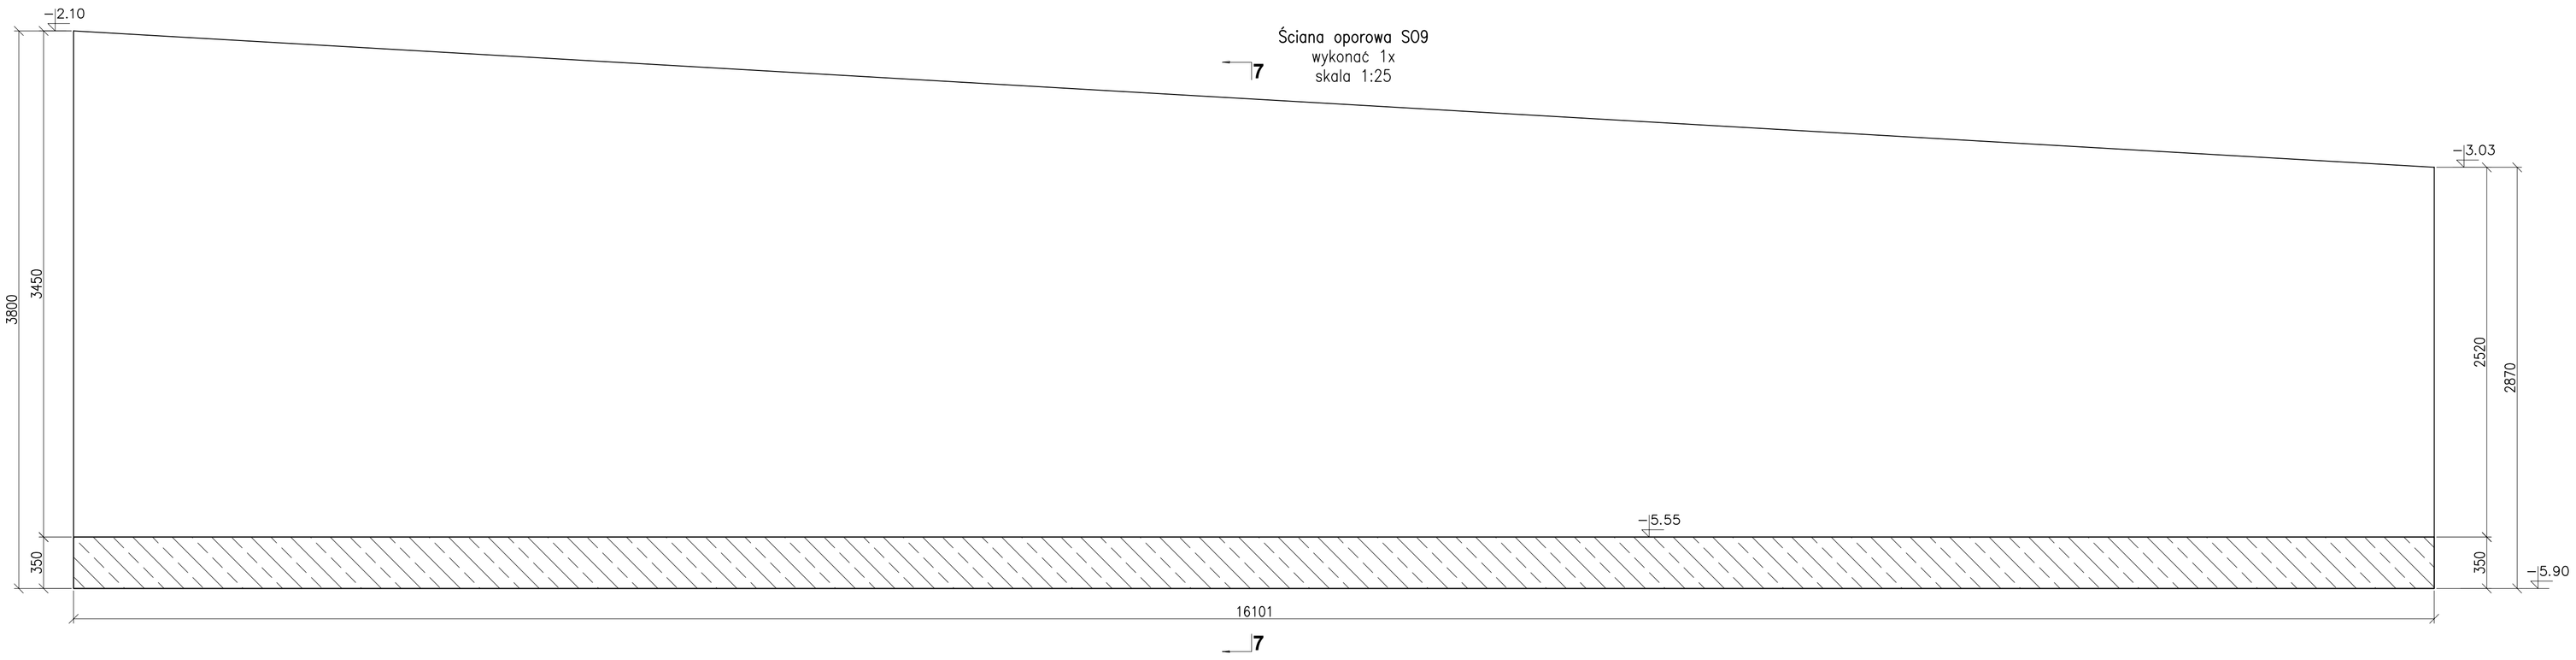

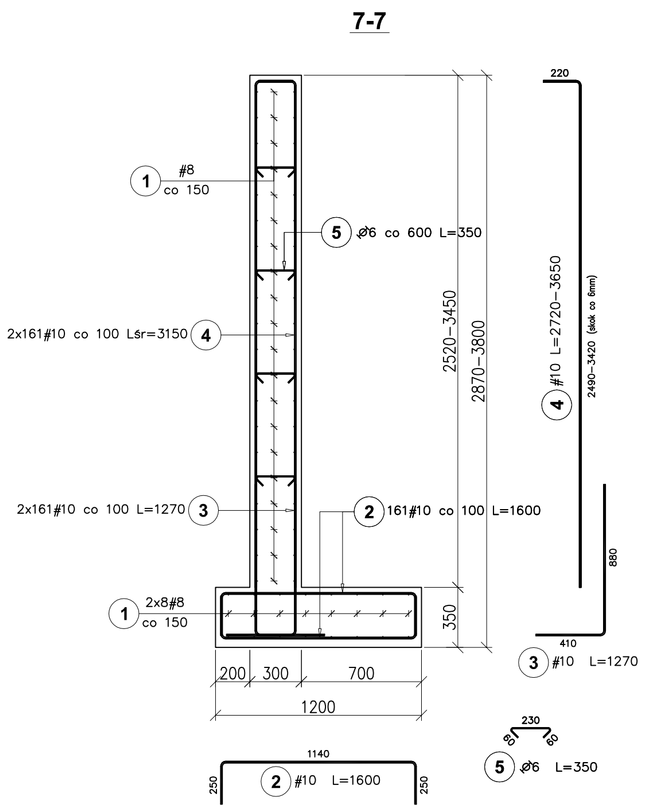

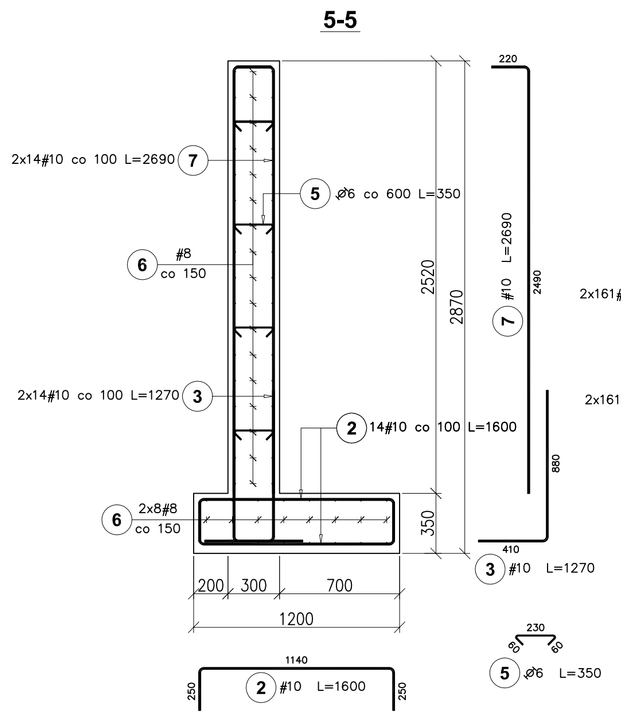

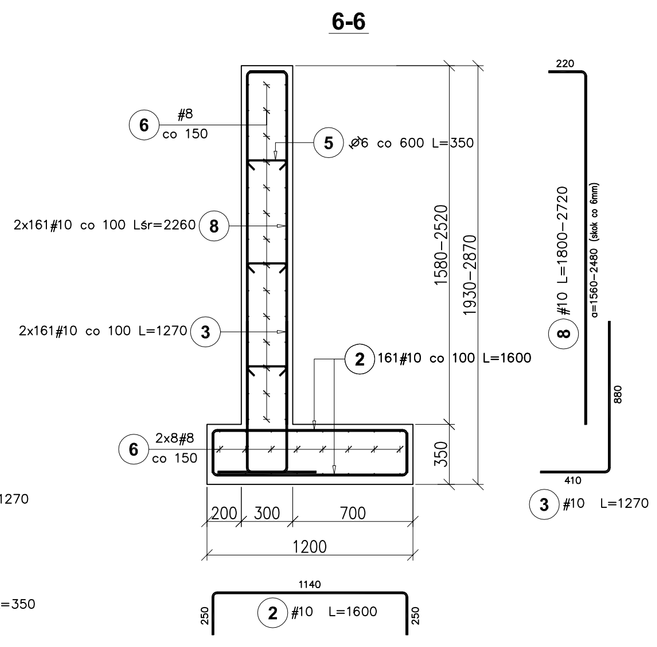

Uwaga:
- Beton C30/37;
- Stal AIIIN;
- Otulina od spodu ściany oporowej c=50mm;
- Otulina dla pozostałych powierzchni c=30mm;
- Wymiary podano w mm, poziomy podano w m;
- Dopuszczalne odchyłki wykonania i montażu wg PN–EN 13670;
- Rysunki K–11 do K–14 rozpatrywać łącznie;
- Wykaz stali pokazano na rysunku nr K–14;
- Pod ściany oporowe wykonać warstwę chudego betonu gr 10cm;
- Pod ścianami oporowymi dokonać wymiany gruntu gr. 50cm na niespoisty grunt niewysadzinowy zagęszczony do stopnia zagęszczenia Is>0.97;
- Ściany oporowe zabezpieczyć przeciwwodnie wg części architektonicznej;
- Ściany oporowe zasypywać gruntem równomiernie z obu stron;
- Ścianę oporową zasypywać gruntem o kącie tarcia wewnętrznego ø=32° (piasek średni);
- Ściany oporowe betonowe wykonywać fragmentami (~7m) z przerwą roboczą 1 dnia;

PROJEKT WYKONAWCZY

nazwa inwestycji:
Budowa trybun z dojściami pieszymi i schodami terenowymi na wałach ziemnych; budowa przyłączy i instalacji zewnętrznych związanych z torem, boiskiem i budynkiem siedziby OSiR "Skałka" w Świętochłowicach

inwestor:
Gmina Świętochłowice; ul. Katowicka 54; 41-600 Świętochłowice

jednostka projektowa:
An Archi Group Sp. z o.o.
ul. Chorzowska 64
44-100 Gliwice
biuro@awg.com.pl

projektant:
mgr inż. Marian Sokołowski
upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr 563/83

sprawdzający:
mgr inż. Bartłomiej Serokin
upr. do proj. w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr SLK/4865/POOK/13

koordynacja / opracowanie:
inż. arch. Roman Wała
inż. arch. Robert Wała

numer projektu: 24_0004
data: 09/2024
skala rysunku: 1:25
numer rysunku: K-13

tytuł rysunku:
KONSTRUKCJA ŚCIANEK OPOROWYCH SO9 i SO10;

wszelkie niezgodności i niejasności prosimy uzgadniać z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie str.