


LEGENDA:

-
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI120
-
- element oddzielenia przeciwpożarowego
-
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI60
-
- Ściana w klasie odporności ogniowej (R)EI60
-
- Przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI60
-
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI60
-
- Drzwi w klasie odporności ogniowej EI30
-
- Przegroda z materiałów niepalnych z drzwiami dymoszczelnymi
-
- Obudowa drogi ewakuacyjnej w klasie odporności ogniowej EI 30
-
- Dojście ewakuacyjne
-
- Hydrant wewnętrzny
-
- Zawór hydrantowy 52
-
- Dźwigi dla ekip ratowniczych
-
- Drzwi niespełniające wymaganej wysokości 2m
-
- Przesunięcie ścian, wstawienie drzwi i inne zmiany architektoniczne dla celów ekspertyzy technicznej

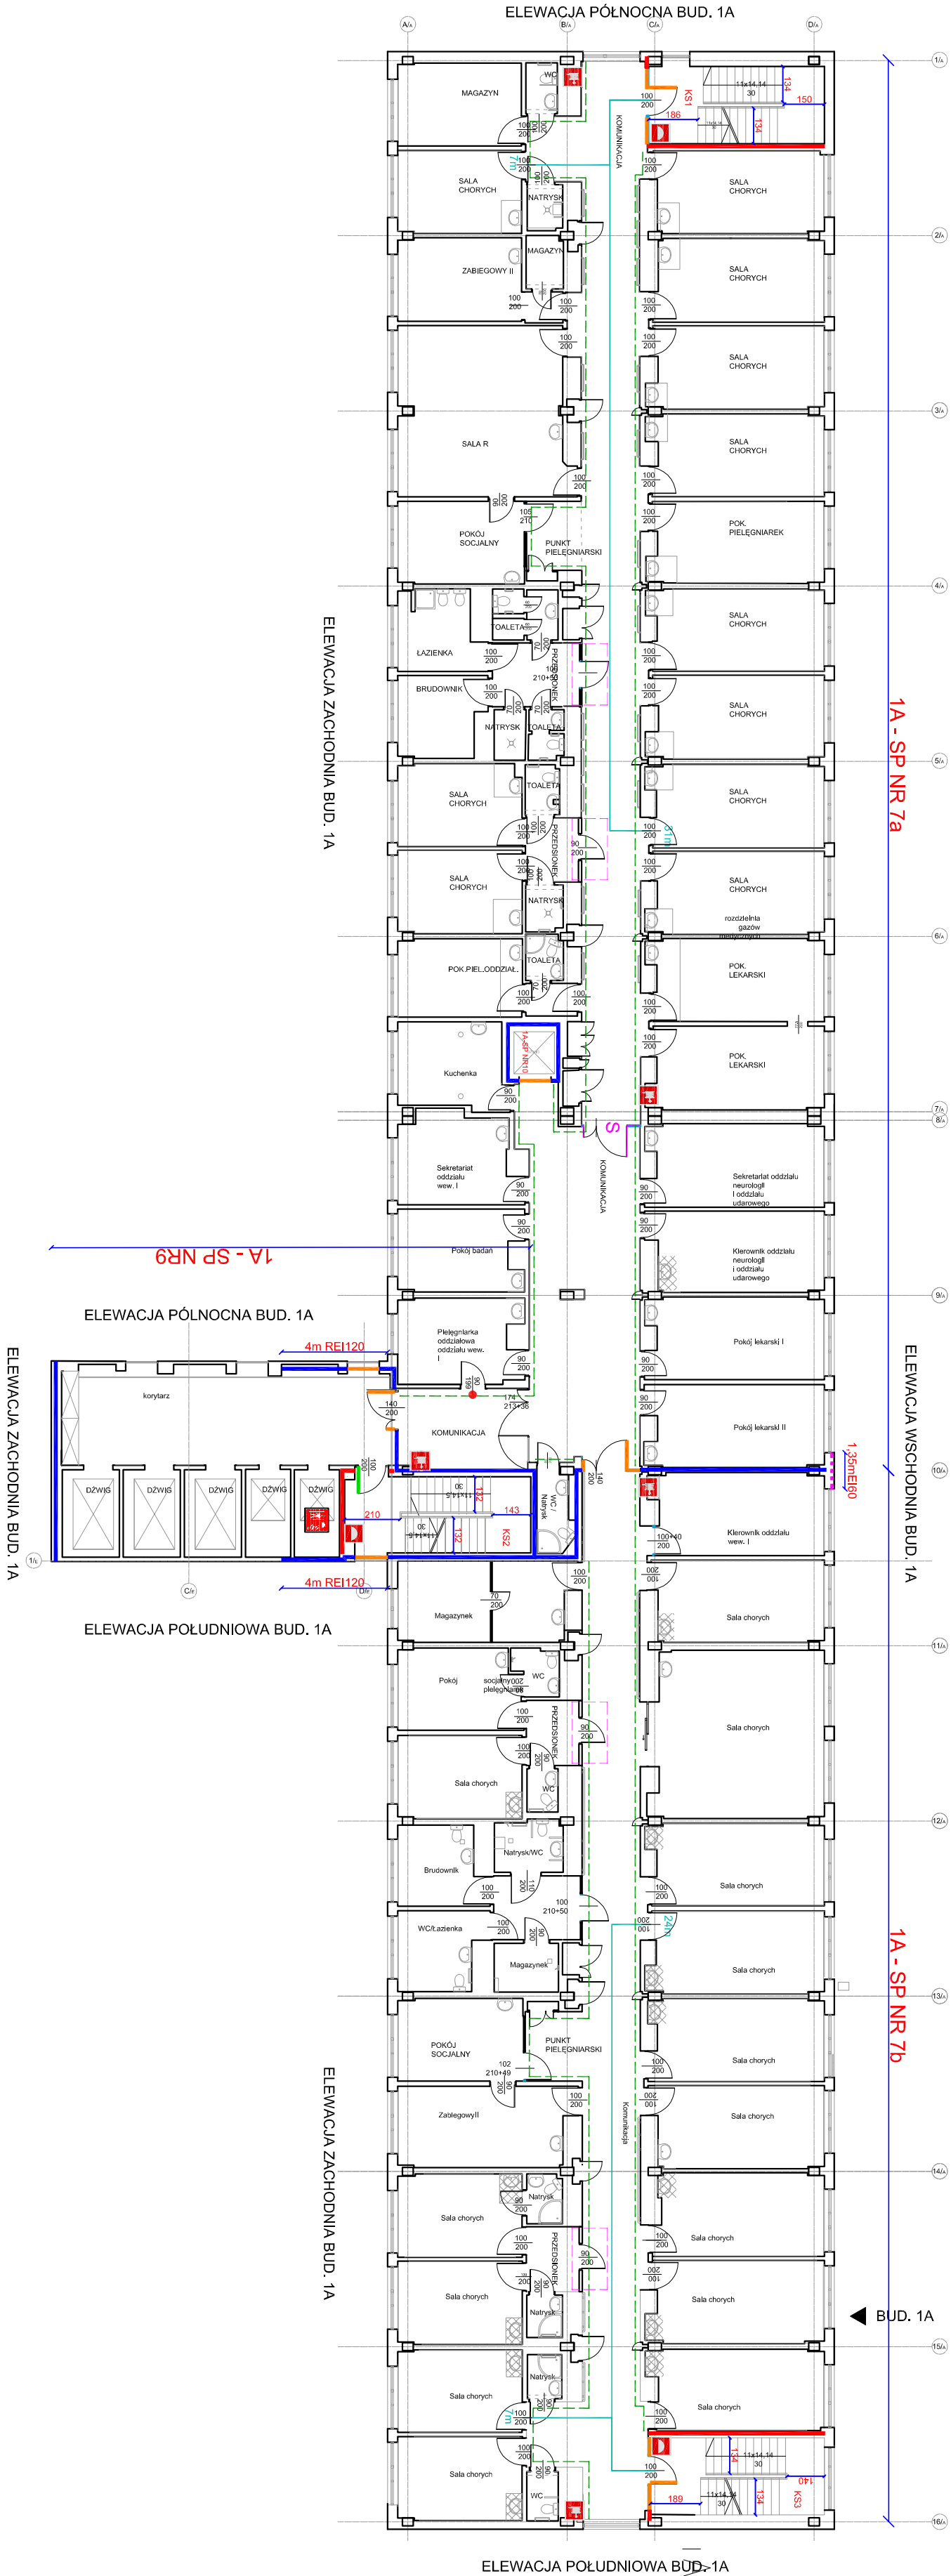

Opis:		BUDYNEK - PABIANICKIE CENTRUM MEDYCZNE	
Temat:		PABIANICE UL. J.PAWŁA II 68	
Opracował:		EKSPERTYZA TECHNICZNA	
mgr inż. Krzysztof Matczak		Data: marzec 2016	
RZECZPODZANAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWOPOŻAROWYCH		Podpis:	
nr upr.: 58699			
mgr inż. Andrzej Brandt			
RZECZPODZANAWCA BUDOWLANY			
nr upr.: 142002 (86103 GNE)			
Nazwa rys.: Rzut piętra VI		Skala: 1:200	
		Nr rys.: 9	