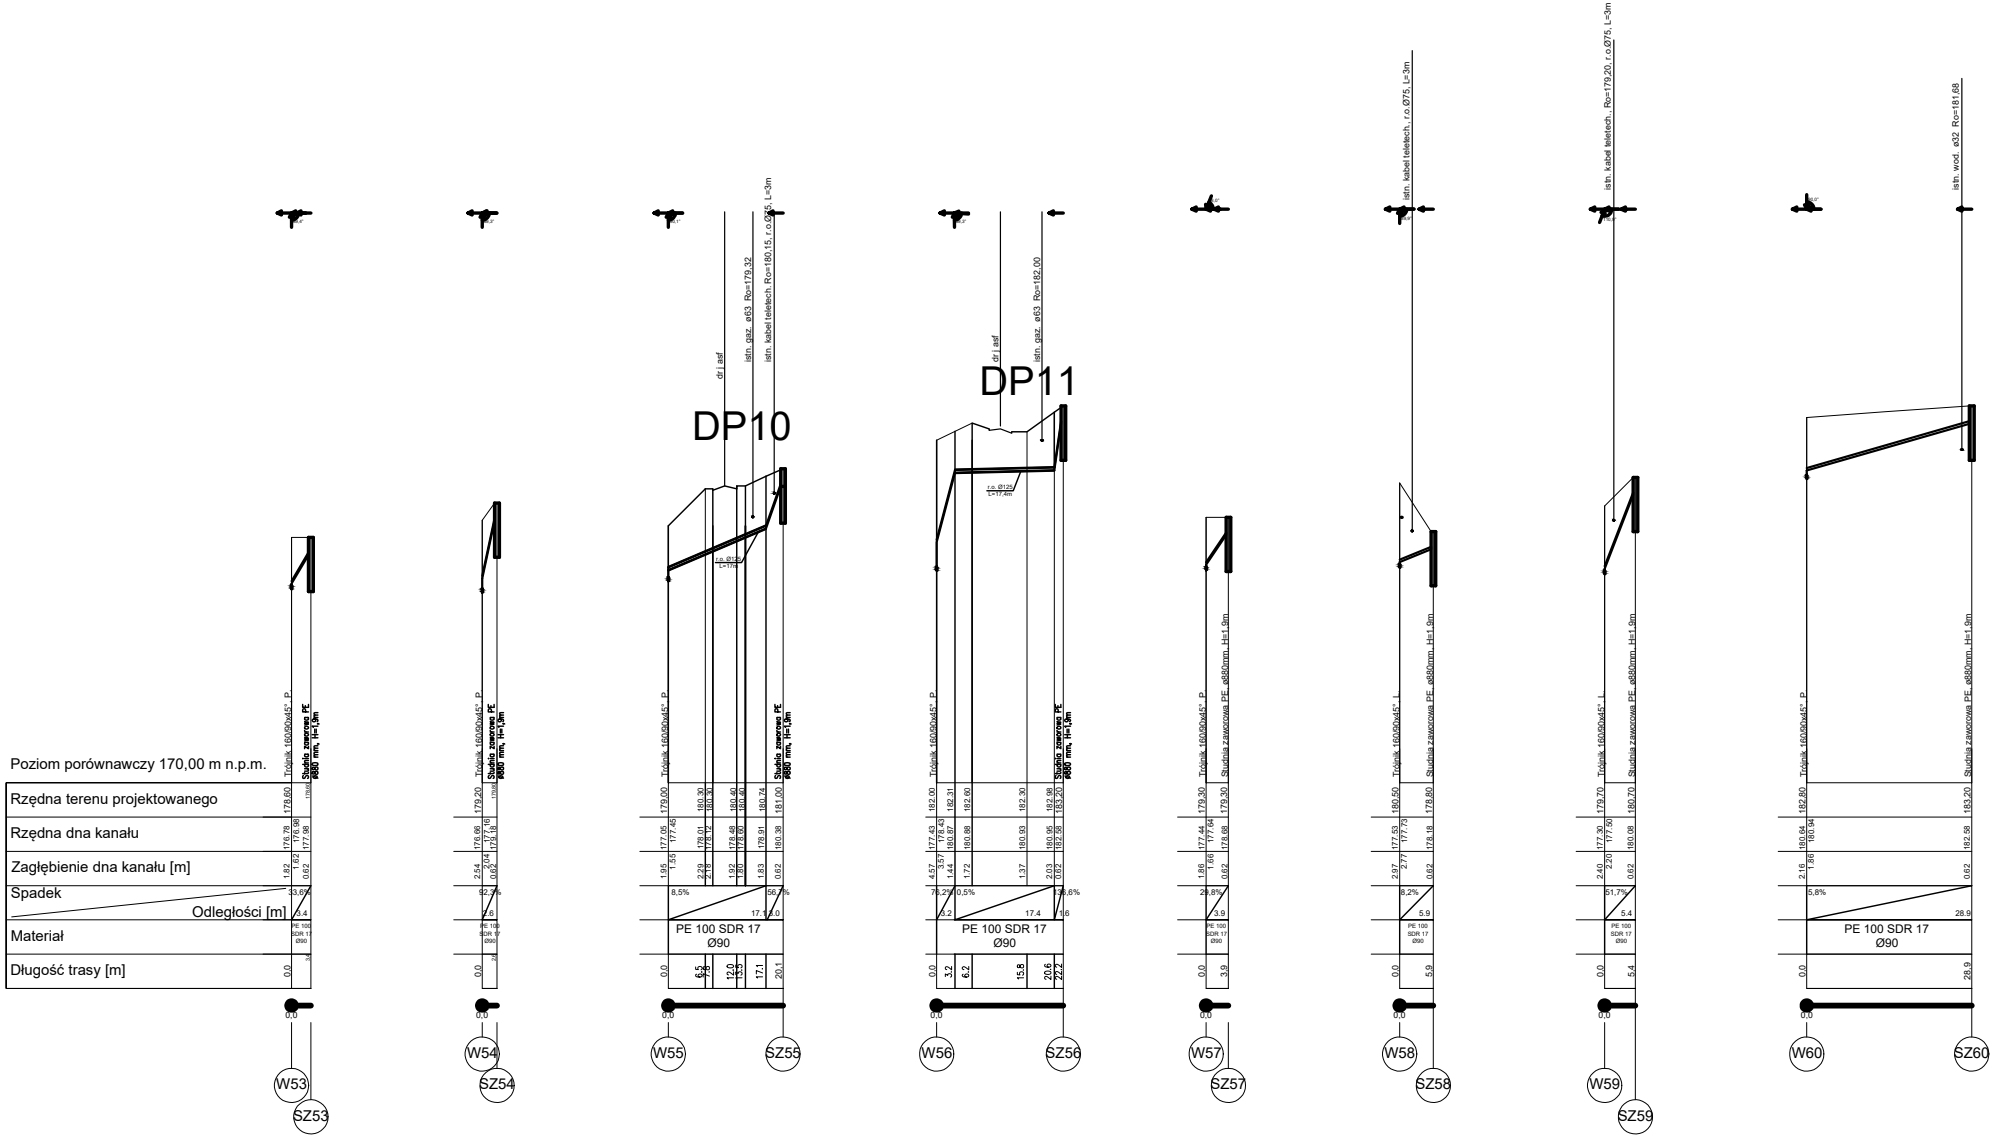
Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Spadek
Odległości [m]
Materiał
Długość trasy [m]
DP10
DP11
Trójnik 160/90x45° P
Trójnik 160/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
Studnia zaworowa PE, ø880mm, H=1,9m
dr i asf
istn. gaz. ø63, Ro=179,32
istn. kabel teletech. Ro=180,15, r.o.Ø75, L=3m
istn. gaz. ø63, Ro=182,00
istn. kabel teletech., r.o.Ø75, L=3m
istn. kabel teletech., Ro=179,20, r.o.Ø75, L=3m
istn. wod. ø32 Ro=181,68
r.o. Ø125 L=17m
r.o. Ø125 L=17,4m
PE 100 SDR 17 Ø90
33,6%
92,3%
8,5%
56,7%
76,2%
0,5%
135,6%
29,8%
8,2%
51,7%
5,8%
W53
SZ53
W54
SZ54
W55
SZ55
W56
SZ56
W57
SZ57
W58
SZ58
W59
SZ59
W60
SZ60

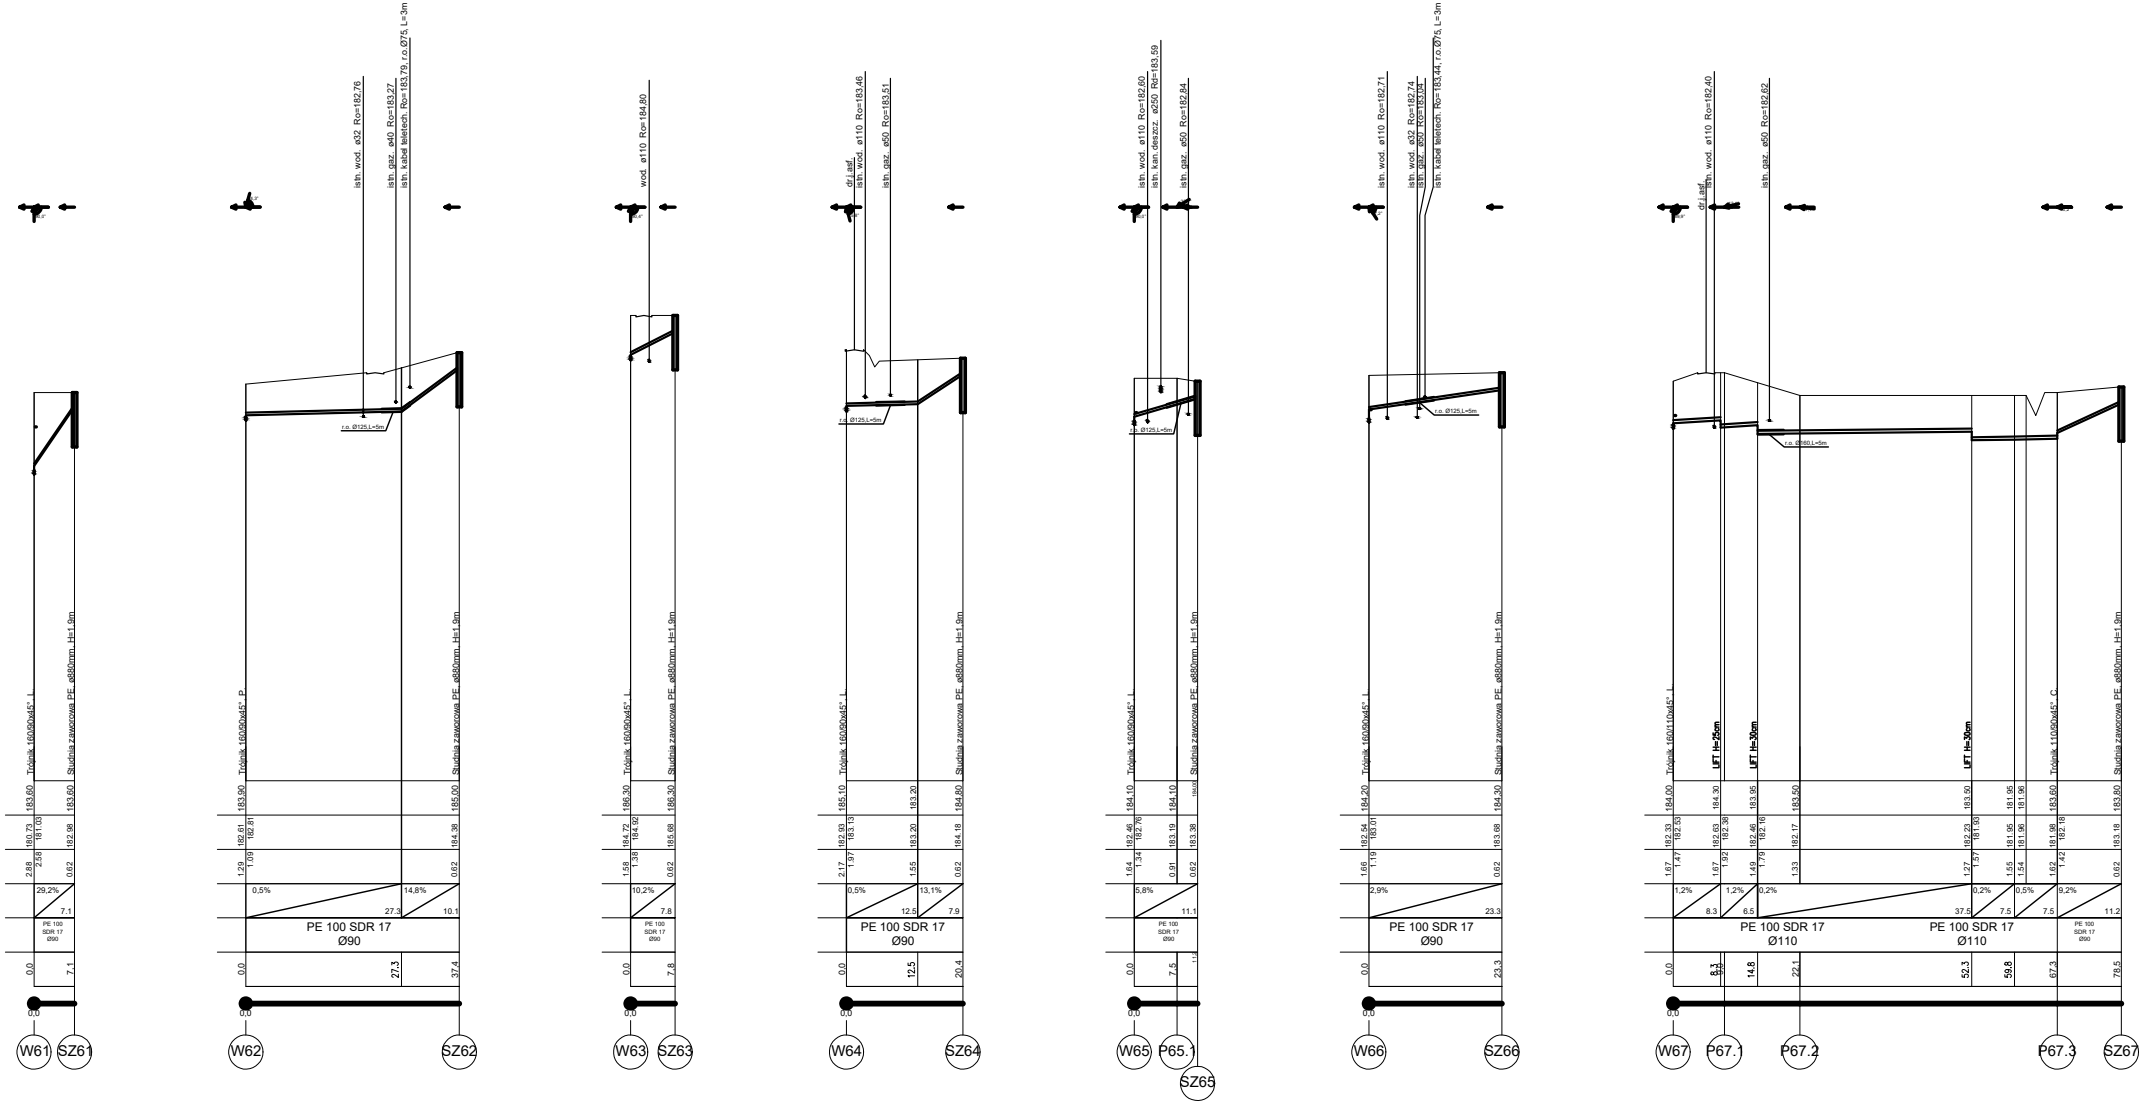
istn. wod. ø32 Ro=182,76
istn. gaz. ø40 Ro=183,27
istn. kabel teletech. Ro=183,79, r.o. Ø75, L=3m
wod. ø110 Ro=184,80
dr.j.asf.
istn. wod. ø110 Ro=183,46
istn. gaz. ø50 Ro=183,51
istn. wod. ø110 Ro=182,60
istn. kan. deszcz. ø250 Ro=183,59
istn. gaz. ø50 Ro=182,84
istn. wod. ø110 Ro=182,71
istn. wod. ø32 Ro=182,74
istn. gaz. ø50 Ro=183,03
istn. kabel teletech. Ro=183,44, r.o. Ø75, L=3m
istn. wod. ø110 Ro=182,40
istn. gaz. ø50 Ro=182,62
r.o. Ø125,L=5m
r.o. Ø160,L=5m
Trójnik 160/90x45° L
Trójnik 160/90x45° P
Trójnik 160/110x45° L
Trójnik 110/90x45° C
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1,9m
UFT H=25m
UFT H=30m
PE 100 SDR 17 Ø90
PE 100 SDR 17 Ø110
29,2%
0,5%
14,8%
10,2%
13,1%
5,8%
2,9%
1,2%
0,2%
9,2%
W61
SZ61
W62
SZ62
W63
SZ63
W64
SZ64
W65
P65.1
SZ65
W66
SZ66
W67
P67.1
P67.2
P67.3
SZ67



dr.j.asf.
istn. wod. ø110
istn. gaz. ø50
r.o. Ø125,L=5m
Trójnik 110/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
183,70
183,80
182.13
182.33
183.18
1.57
1.37
0.62
7,1%
12.4
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
12,4
0,0
W68
SZ68



dr.j.asf.
istn. wod. ø110
istn. gaz. ø50
r.o. Ø125,L=5m
Trójnik 110/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
183,90
184,30
182.18
182.38
183.68
1.72
1.52
0.62
11,1%
12.2
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
12,2
0,0
W69
SZ69



istn. gaz. ø50 Ro=182,57
r.o. Ø125,L=5m
Trójnik 110/90x45° P
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
183,80
183,60
181.72
181.92
182.98
2.08
1.88
0.62
7,4%
14.8
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
14,8
0,0
W70
SZ70



istn. kabel teletech. Ro=182,88, r.o.Ø75, L=3m
istn. gaz. ø50 Ro=182,56
r.o. Ø125,L=5m
Trójnik 110/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
183,20
182.15
184,00
181.79
181.99
182.15
183.38
1.41
1.21
1.67
0.62
0,8%
22.0
19,5%
6.7
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
22.0
28,7
0,0
W71
SZ71



istn. kabel teletech. Ro=182,99, r.o.Ø75, L=3m
istn. gaz. ø50 Ro=182,62
r.o. Ø125,L=5m
Trójnik 110/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
183,60
183,60
182.24
183,90
181.53
181,73
181,78
182.24
183.28
2.07
1.87
1.82
1.60
0.62
2,2%
22.4
23,7%
4.8
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
2
22.4
27,2
0,0
W72
P72.1
SZ72



j.asf.
istn. kan. deszcz. ø250 Rd=183,46
istn. kabel teletech. Ro=183,33, r.o.Ø75, L=3m
DG 8
r.o. Ø125
L=18m
Trójnik 110/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
184,30
182.91
184,10
182.64
182.84
182.91
183.48
1.66
1.46
1.34
0.62
0,5%
14.1
9,0%
6.8
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
14.1
20,9
0,0
W73
SZ73



j.asf.
istn. gaz. ø50 Ro=183,94
istn. kabel teletech. ø20 Ro=184,38
DG 8
r.o. Ø125
L=20m
Trójnik 110/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
184,50
185,20
182.84
183.14
184.58
1.66
1.36
0.62
7,2%
20.4
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
20,4
0,0
W74
SZ74



j.asf.
istn. kabel teletech. ø20 Ro=184,33
istn. gaz. ø50 Ro=183,99
DG 9
r.o. Ø125
L=18m
Trójnik 110/90x45° L
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
184,70
183.98
185,30
182.89
183.19
183.98
184.68
1.81
1.51
1.07
0.62
6,2%
12.7
12,9%
5.9
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
12.7
18,6
0,0
W75
SZ75


DG 10
istn. kabel teletech. ø20 Ro=184,33
istn. gaz. ø50 Ro=183,99
j.asf.
r.o. Ø125
L=17m
Trójnik 110/90x45°
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
185,00
183.89
185,20
183.01
183.31
183.89
184.58
1.99
1.69
1.15
0.62
4,8%
16,3%
12.3
4.6
PE 100 SDR 17
Ø90
0.0
12.3
16.9
0,0
W76
SZ76


DG 11
istn. gaz. ø50 Ro=183,34
j.asf.
r.o. Ø125
L=13m
Trójnik 110/90x45°
Studnia zaworowa PE ø880mm, H=1.9m
184,30
184,60
183.09
183.29
183.98
1.21
1.01
0.62
0,5%
24,6%
9.5
3.0
PE 100 SDR 17
Ø90
0.0
9.5
12.5
0,0
W77
SZ77

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	**NR UPRAWM. BUDOWL.**	**PODPIS**	**NAZWA INWESTYCJI** **"Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rudka" gm. Sieniawa**	**FAZA** **PB**
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	**s - 114/91 (sanitarne)** **oś - 114/91 (ochr. śr.)** **w 71/78 (wod.-mel.)**			
mgr inż. Szymon DYLĄG - sprawdzający	**PDK/0181/POOS/11** **(do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)**		**NAZWA PROJEKTU** **PROJEKT BUDOWLANY**	**DATA** **V. 2017 r.**
				SKALA **1:$\frac{100}{1000}$**
			NAZWA RYSUNKU: **Profil podłużny przykanalików podciśnieniowych dla ciągu K2**	**Nr Rys.** **8**

INWESTOR: **Gmina Sieniawa** **ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa**	**BRANŻA** **sanitarna**