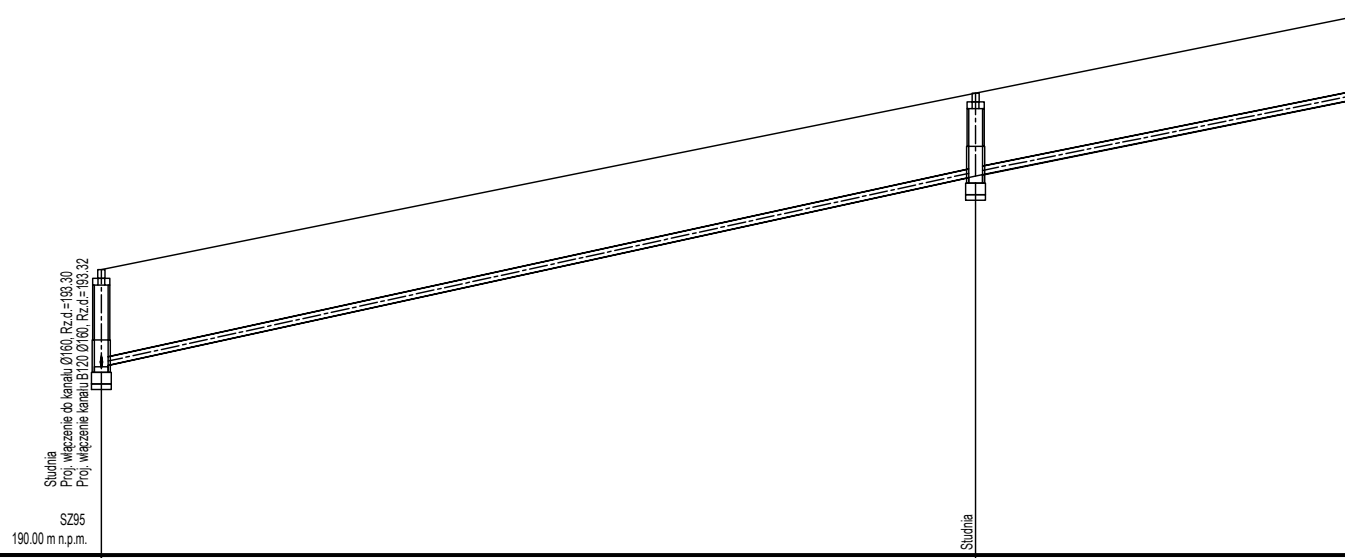

Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=193.30
Proj. włączenie kanału B120 Ø160, Rz.d.=193.32
SZ95
Studnia

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

SZ95
190.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	195.00		198.09	
RZĘDNA DNA KANAŁU	193.30		196.64	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1.70		1.45	
SPADKI, DŁUGOŚCI		4.4% 76.5m		4%
ŚREDNICA, MATERIAŁ				
ODLEGŁOŚCI	0.00	76.5	76.58	47.5
HEKTOMETRY	SZ95 0		S67	1

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

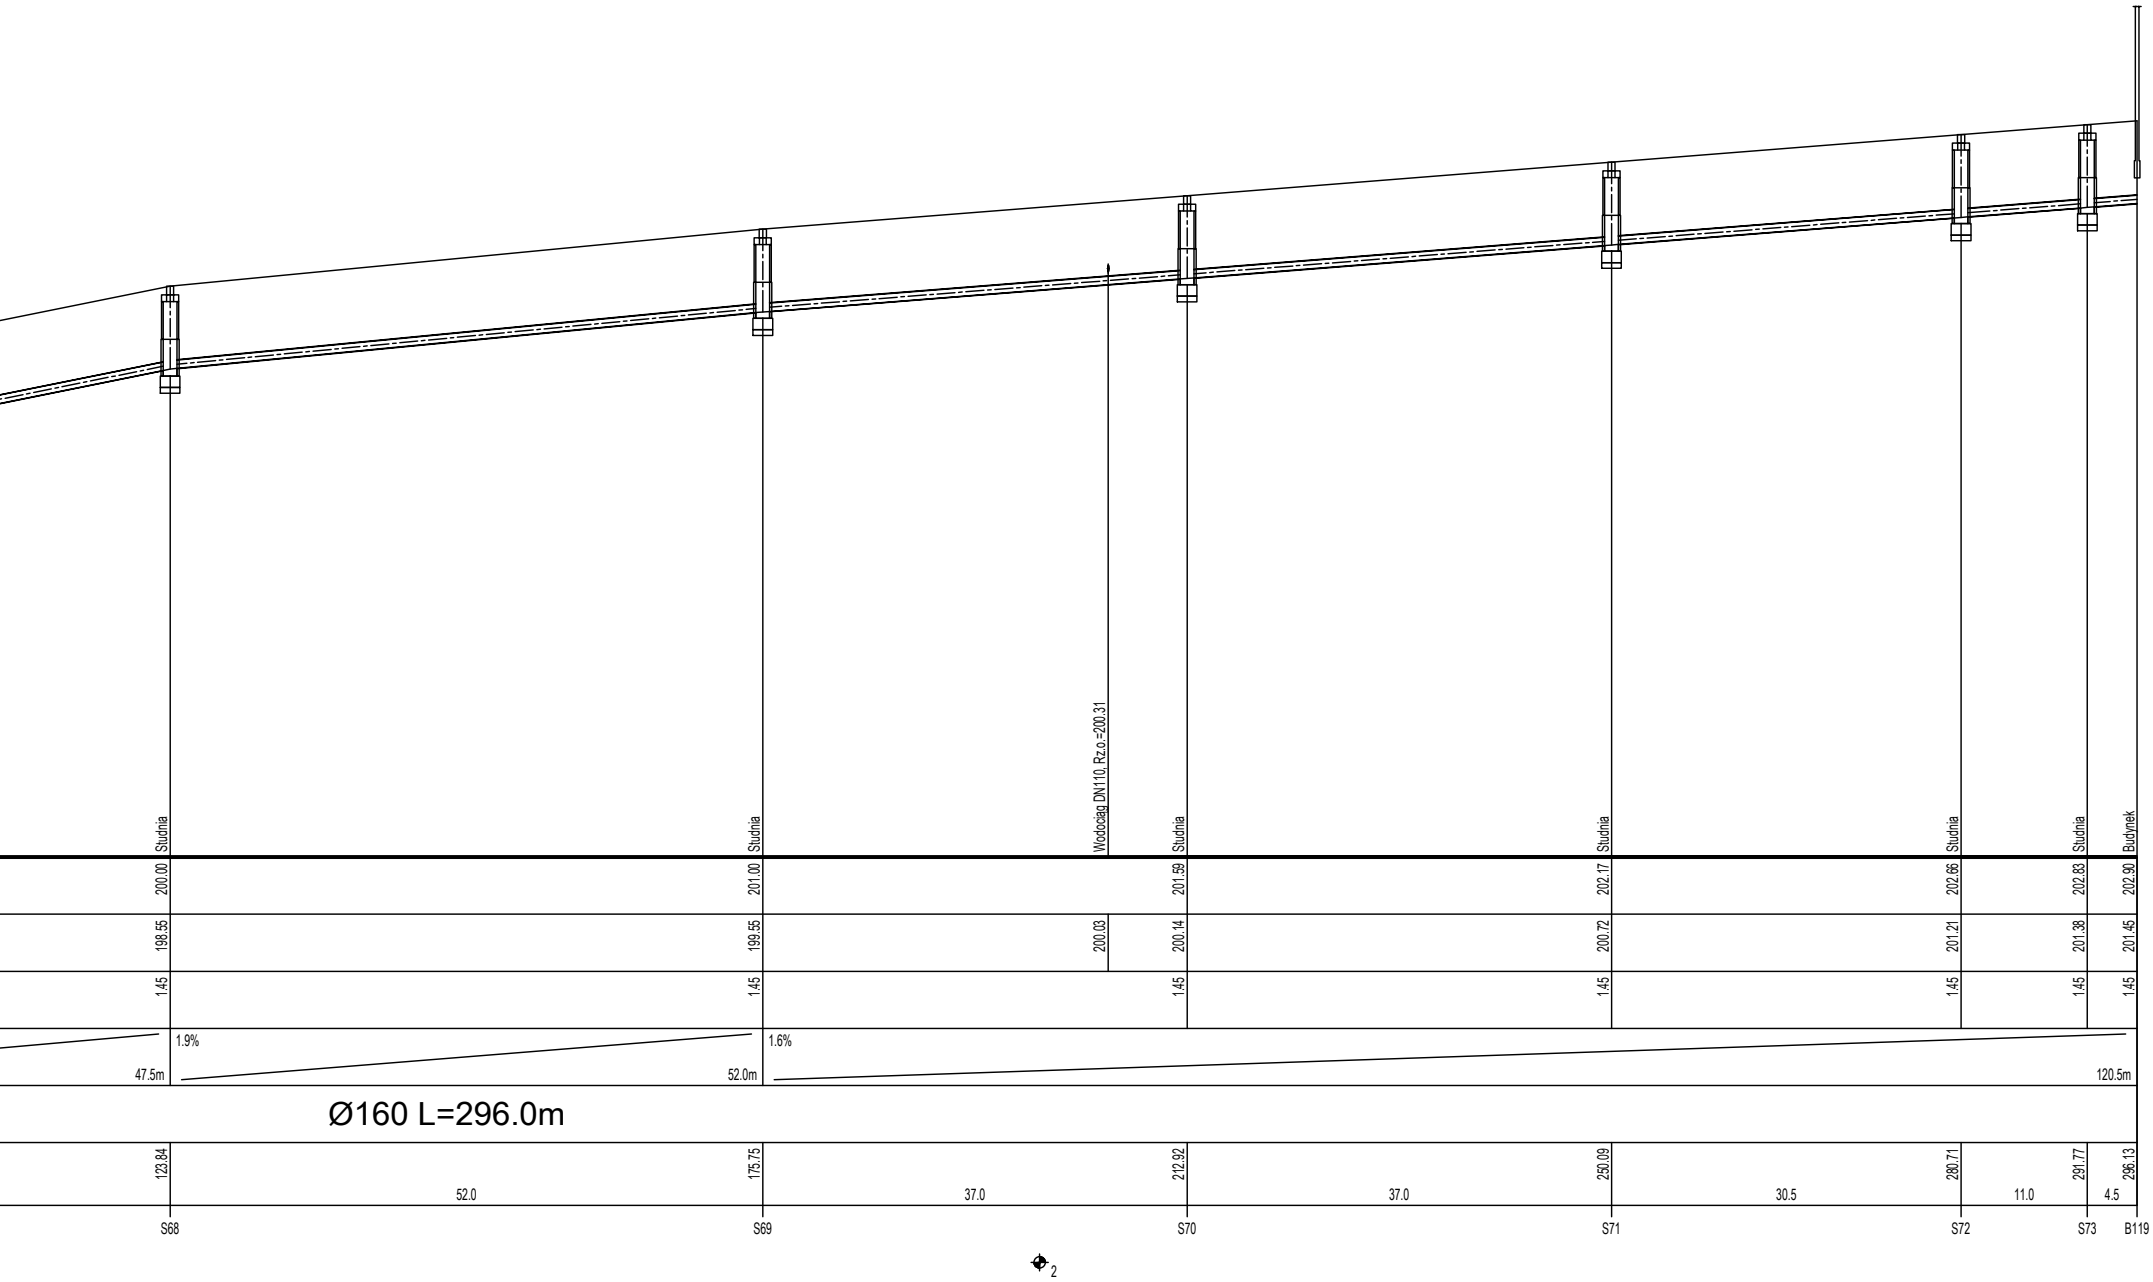
Studnia
Studnia
Wodociąg DN110, Rz.o.=200.31
Studnia
Studnia
Studnia
Studnia
Budynek
200.00
201.00
201.59
202.17
202.66
202.83
202.90
198.55
199.55
200.03
200.14
200.72
201.21
201.38
201.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.45
1.9%
1.6%
47.5m
52.0m
120.5m
Ø160 L=296.0m
123.84
175.75
212.92
250.09
280.71
291.77
296.13
52.0
37.0
37.0
30.5
11.0
4.5
S68
S69
S70
S71
S72
S73
B119
2

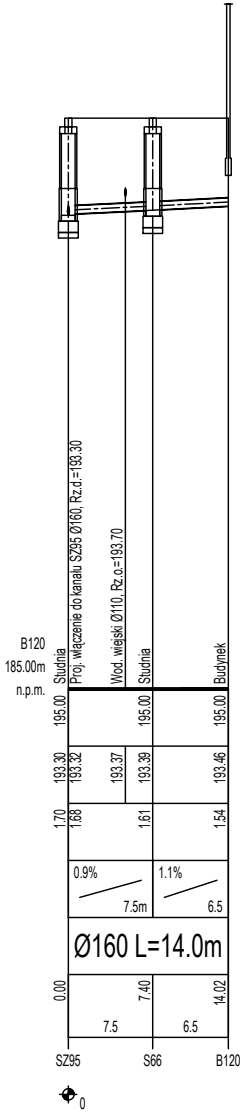
B120
185.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału SZ95 Ø160, Rz.d.=193.30
Wod. wiejski Ø110, Rz.o.=193.70
Studnia
Budynek
195.00
195.00
195.00
193.30
193.32
193.37
193.39
193.46
1.70
1.68
1.61
1.54
0.9%
7.5m
1.1%
6.5
Ø160 L=14.0m
0.00
7.40
14.02
7.5
6.5
SZ95
S66
B120
0


B121
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=179.32
Budynek
180.77
182.40
179.32
180.95
1.45
1.45
17.5%
9.5m
Ø160
0.00
9.32
9.5
SZ96
B121
0

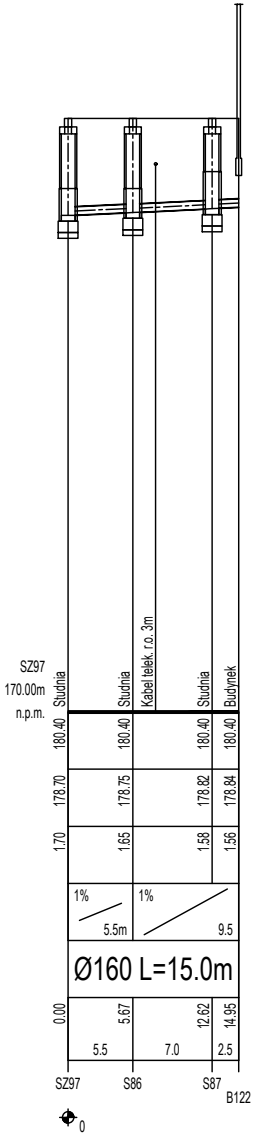
SZ97
170.00m
n.p.m.
Studnia
Studnia
Kabel telek. r.o. 3m
Studnia
Budynek
180.40
180.40
180.40
180.40
178.70
178.75
178.82
178.84
1.70
1.65
1.58
1.56
1%
5.5m
1%
9.5
Ø160 L=15.0m
0.00
5.67
12.62
14.95
5.5
7.0
2.5
SZ97
S86
S87
B122
0


B123
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=180.85
Budynek
182.30
182.30
180.85
180.96
1.45
1.34
1%
11.0m
Ø160
0.00
11.06
11.0
SZ98
B123
0

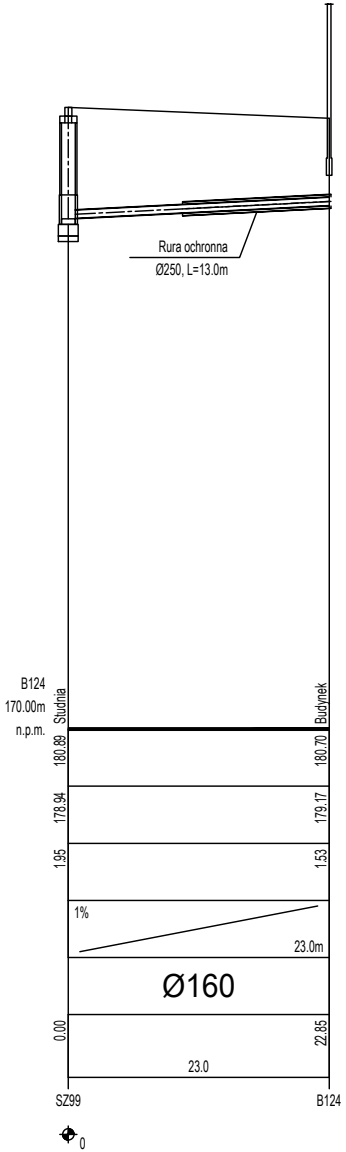
Rura ochronna
Ø250, L=13.0m
B124
170.00m
n.p.m.
Studnia
Budynek
180.89
180.70
178.94
179.17
1.95
1.53
1%
23.0m
Ø160
0.00
22.85
23.0
SZ99
B124
0

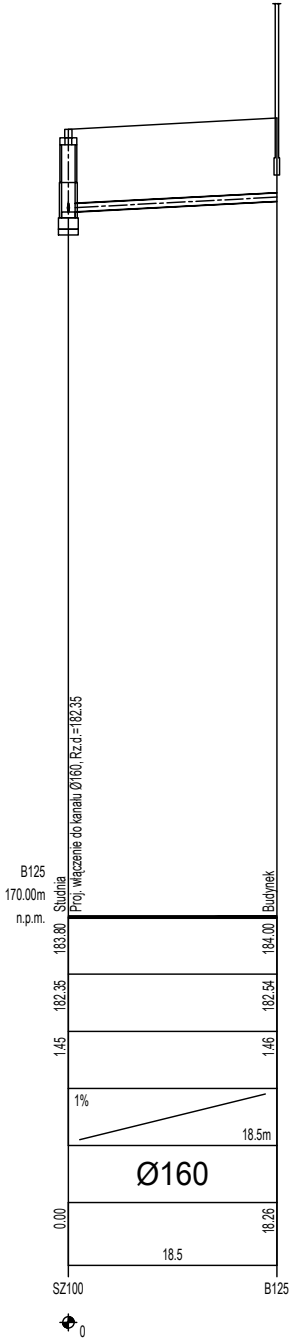
B125
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=182.35
Budynek
183.80
184.00
182.35
182.54
1.45
1.46
1%
18.5m
Ø160
0.00
18.26
18.5
SZ100
B125
0


B126
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=183.25
Przyłącze wod. Ø32
Budynek
184.70
184.70
183.25
183.32
183.34
1.45
1.36
1%
9.0m
Ø160
0.00
8.84
9.0
SZ103
B126
0


B127
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=183.25
Budynek
184.70
184.70
183.25
183.32
1.45
1.38
1%
7.5m
Ø160
0.00
7.38
7.5
SZ104
B127
0


B128
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=183.55
Budynek
185.00
185.00
183.55
183.66
1.45
1.34
1%
11.0m
Ø160
0.00
10.82
11.0
SZ105
B128
0

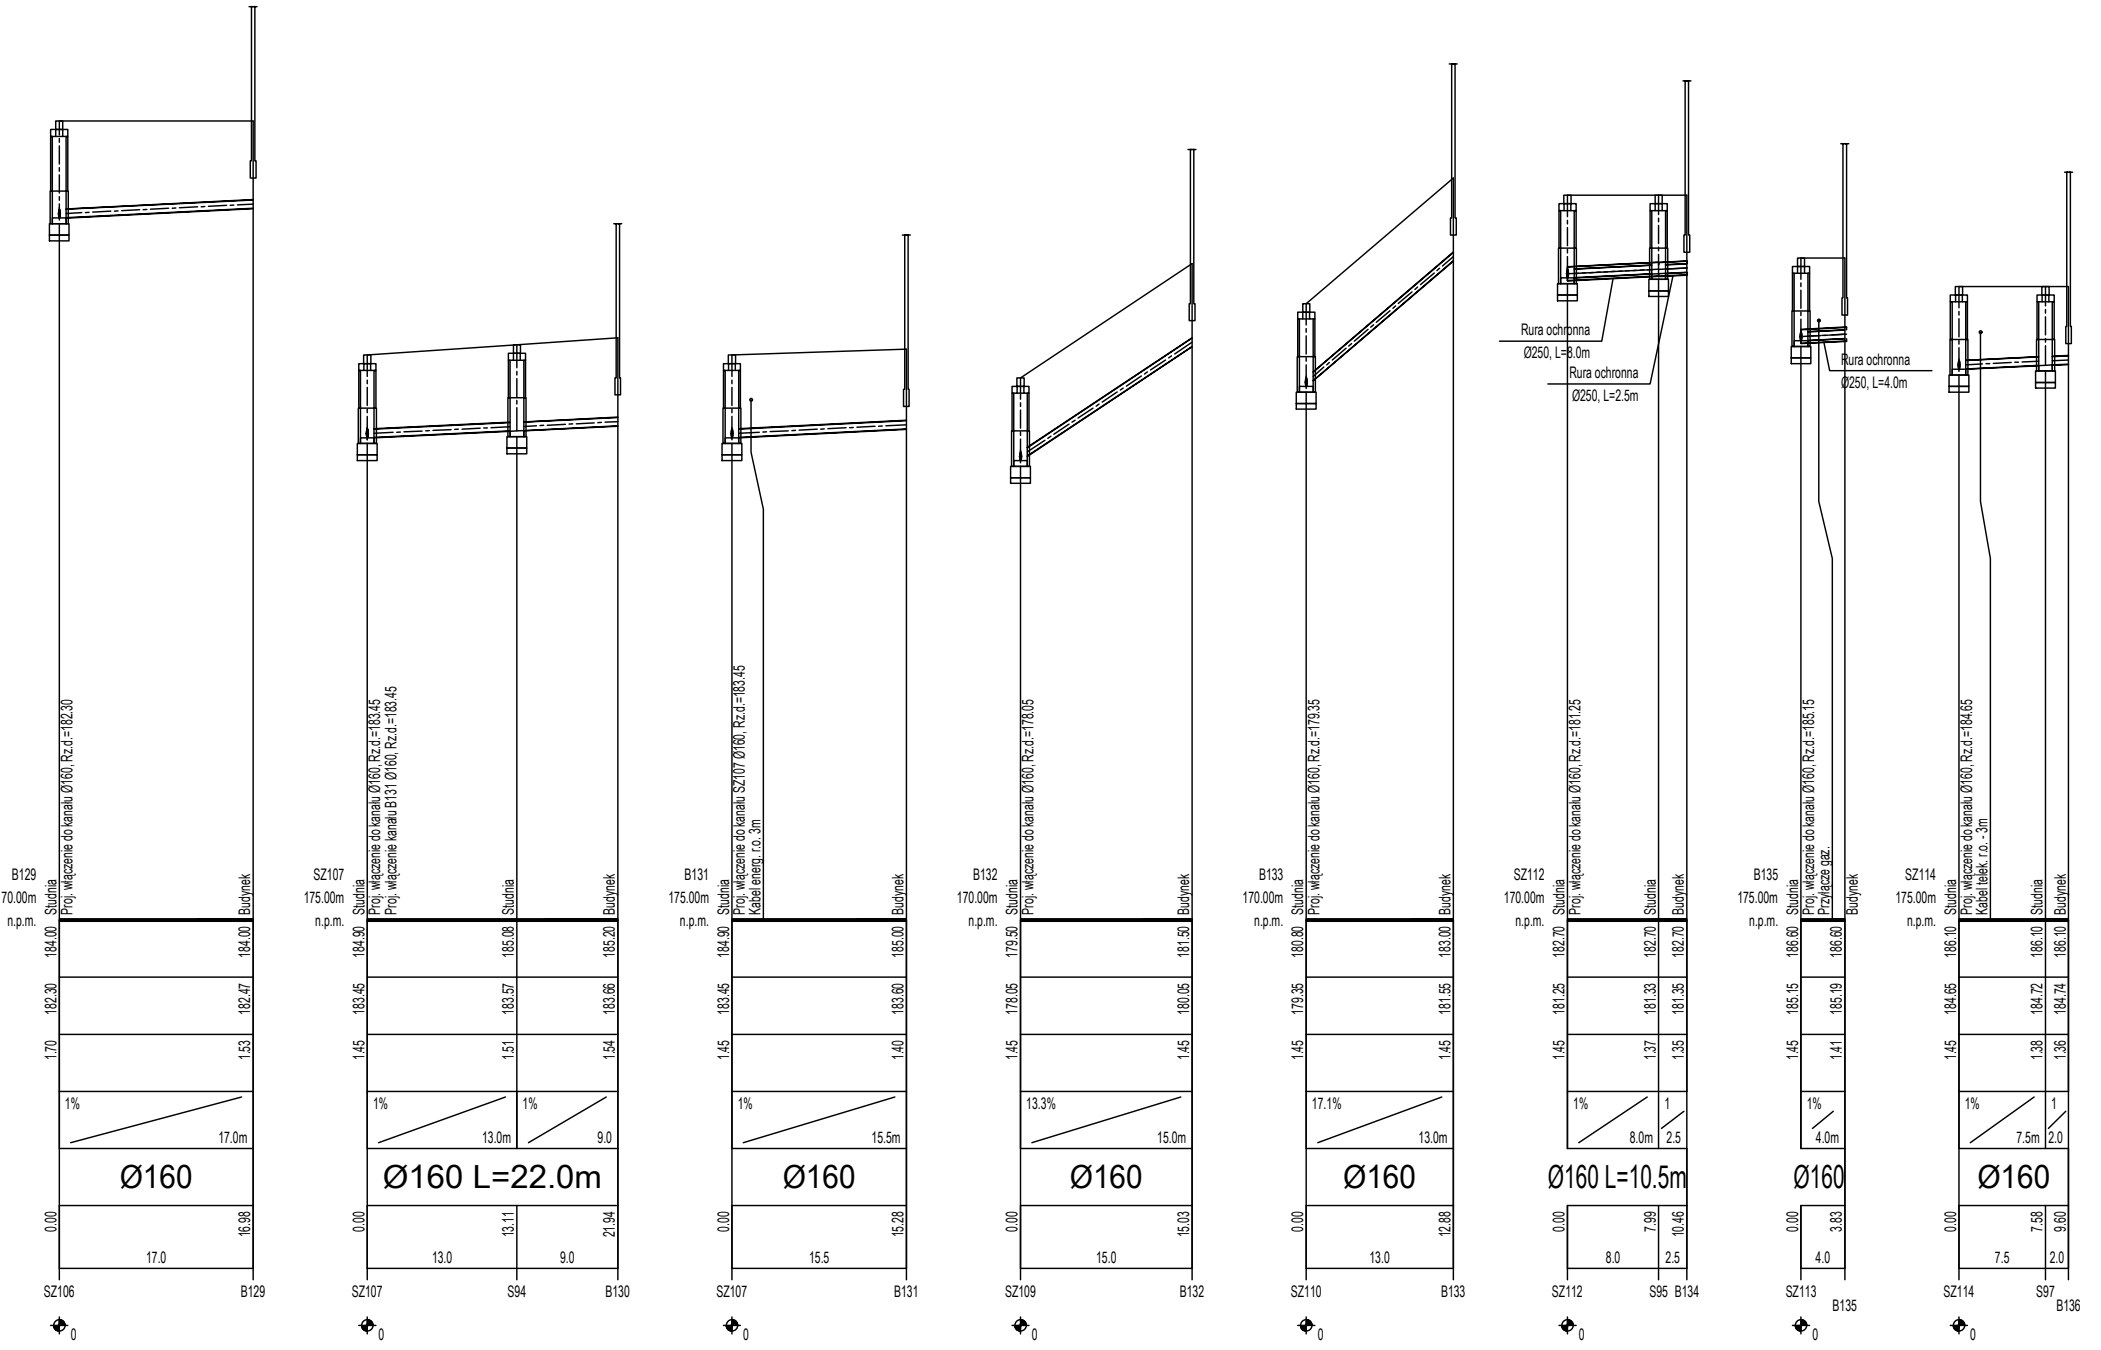
B129
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=182.30
Budynek
184.00
184.00
182.30
182.47
1.70
1.53
1%
17.0m
Ø160
0.00
16.98
17.0
SZ106
B129
0
SZ107
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=183.45
Proj. włączenie kanału B131 Ø160, Rz.d.=183.45
Studnia
Budynek
184.90
185.08
185.20
183.45
183.57
183.66
1.45
1.51
1.54
1%
13.0m
1%
9.0
Ø160 L=22.0m
0.00
13.11
21.94
13.0
9.0
SZ107
S94
B130
0
B131
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału SZ107 Ø160, Rz.d.=183.45
Kabel energ. r.o. 3m
Budynek
184.90
185.00
183.45
183.60
1.45
1.40
1%
15.5m
Ø160
0.00
15.28
15.5
SZ107
B131
0
B132
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=178.05
Budynek
179.50
181.50
178.05
180.05
1.45
1.45
13.3%
15.0m
Ø160
0.00
15.03
15.0
SZ109
B132
0
B133
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=179.35
Budynek
180.80
183.00
179.35
181.55
1.45
1.45
17.1%
13.0m
Ø160
0.00
12.88
13.0
SZ110
B133
0
Rura ochronna
Ø250, L=8.0m
Rura ochronna
Ø250, L=2.5m
SZ112
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=181.25
Studnia
Budynek
182.70
182.70
182.70
181.25
181.33
181.35
1.45
1.37
1.35
1%
8.0m
1
2.5
Ø160 L=10.5m
0.00
7.99
10.46
8.0
2.5
SZ112
S95
B134
0
Rura ochronna
Ø250, L=4.0m
B135
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=185.15
Przyłącze gaz.
Budynek
186.60
186.60
185.15
185.19
1.45
1.41
1%
4.0m
Ø160
0.00
3.83
4.0
SZ113
B135
0
SZ114
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=184.65
Kabel telek. r.o. - 3m
Studnia
Budynek
186.10
186.10
186.10
184.65
184.72
184.74
1.45
1.38
1.36
1%
7.5m
1
2.0
Ø160
0.00
7.58
9.60
7.5
2.0
SZ114
S97
B136
0

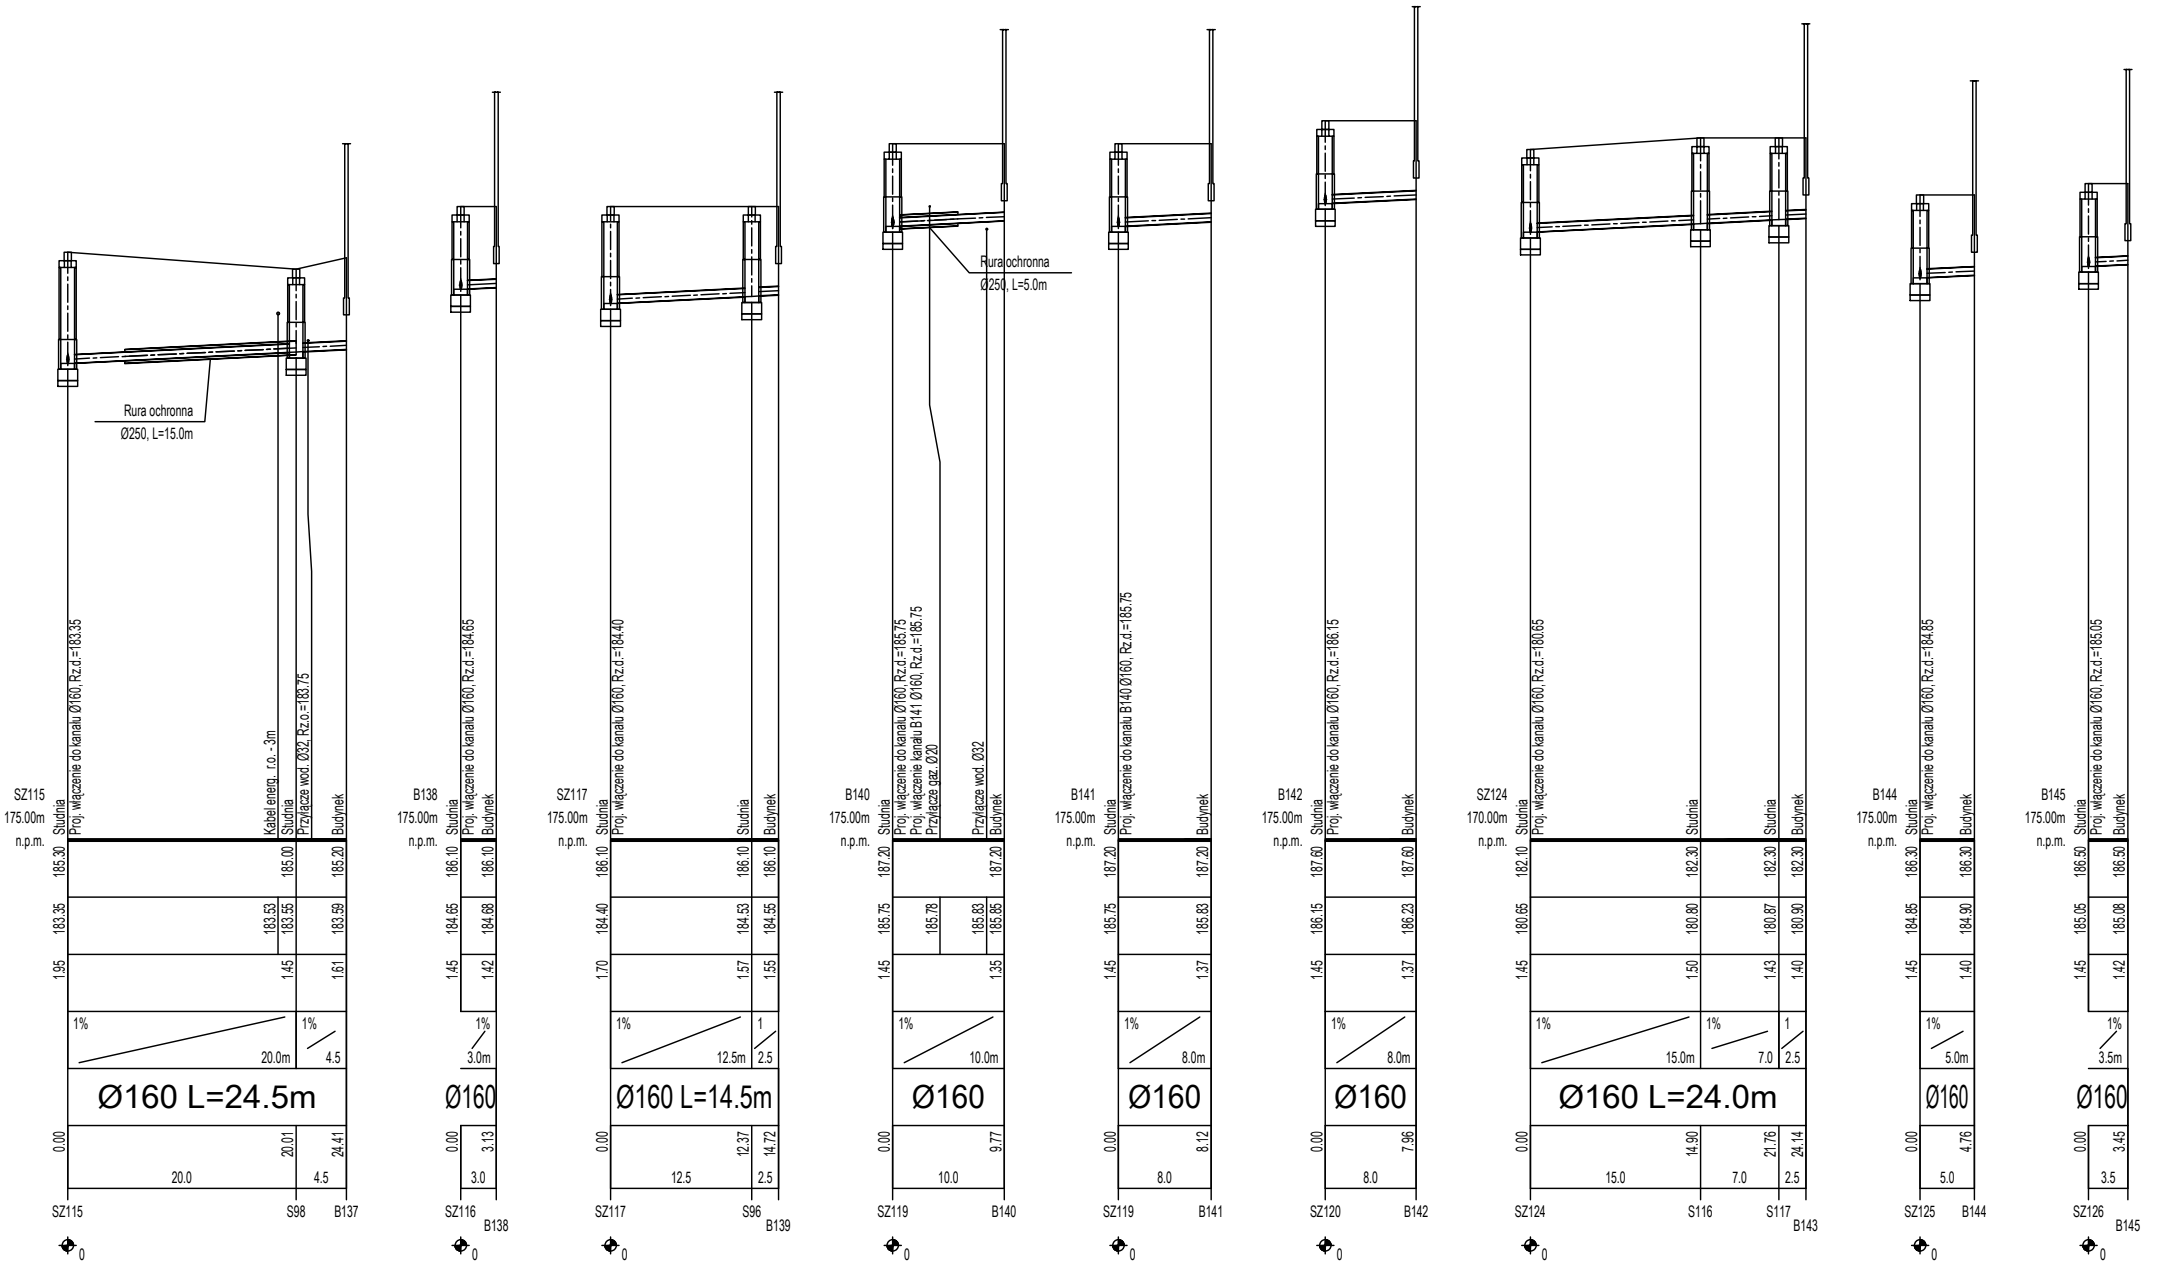
Rura ochronna
Ø250, L=15.0m
SZ115
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=183.35
Kabel energ. r.o. -3m
Studnia
Przyłącze wod. Ø32, Rz.o.=183.75
Budynek
185.30
185.00
185.20
183.35
183.53
183.55
183.59
1.95
1.45
1.61
1%
20.0m
1%
4.5
Ø160 L=24.5m
0.00
20.01
24.41
20.0
4.5
SZ115
S98
B137
0
B138
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=184.65
Budynek
186.10
186.10
184.65
184.68
1.45
1.42
1%
3.0m
Ø160
0.00
3.13
3.0
SZ116
B138
0
SZ117
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=184.40
Studnia
Budynek
186.10
186.10
186.10
184.40
184.53
184.55
1.70
1.57
1.55
1%
12.5m
1
2.5
Ø160 L=14.5m
0.00
12.37
14.72
12.5
2.5
SZ117
S96
B139
0
Rura ochronna
Ø250, L=5.0m
B140
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=185.75
Proj. włączenie kanału B141 Ø160, Rz.d.=185.75
Przyłącze gaz. Ø20
Przyłącze wod. Ø32
Budynek
187.20
187.20
185.75
185.78
185.83
185.85
1.45
1.35
1%
10.0m
Ø160
0.00
9.77
10.0
SZ119
B140
0
B141
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału B140 Ø160, Rz.d.=185.75
Budynek
187.20
187.20
185.75
185.83
1.45
1.37
1%
8.0m
Ø160
0.00
8.12
8.0
SZ119
B141
0
B142
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=186.15
Budynek
187.60
187.60
186.15
186.23
1.45
1.37
1%
8.0m
Ø160
0.00
7.96
8.0
SZ120
B142
0
SZ124
170.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=180.65
Studnia
Studnia
Budynek
182.10
182.30
182.30
182.30
180.65
180.80
180.87
180.90
1.45
1.50
1.43
1.40
1%
15.0m
1%
7.0
1
2.5
Ø160 L=24.0m
0.00
14.90
21.76
24.14
15.0
7.0
2.5
SZ124
S116
S117
B143
0
B144
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=184.85
Budynek
186.30
186.30
184.85
184.90
1.45
1.40
1%
5.0m
Ø160
0.00
4.76
5.0
SZ125
B144
0
B145
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=185.05
Budynek
186.50
186.50
185.05
185.08
1.45
1.42
1%
3.5m
Ø160
0.00
3.45
3.5
SZ126
B145
0

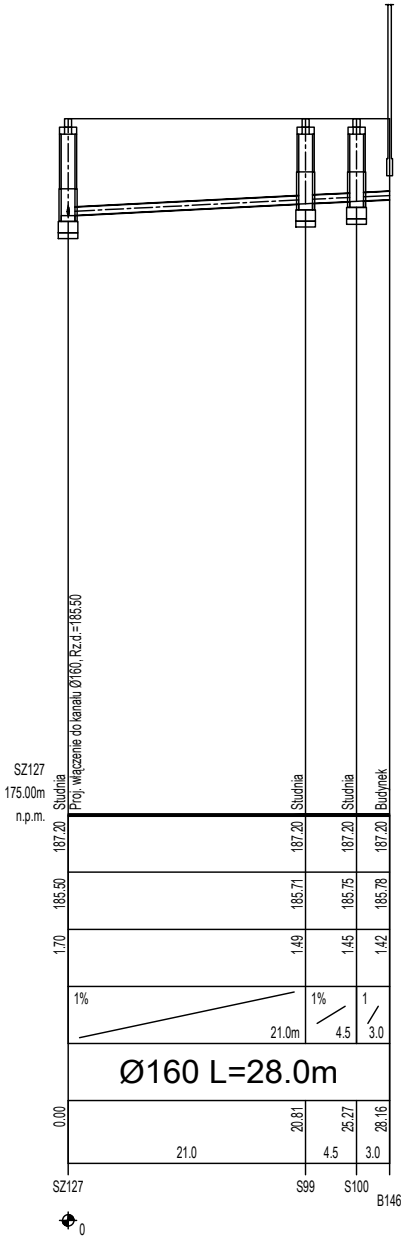
SZ127
175.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału Ø160, Rz.d.=185.50
Studnia
Studnia
Budynek
187.20
187.20
187.20
187.20
185.50
185.71
185.75
185.78
1.70
1.49
1.45
1.42
1%
21.0m
1%
4.5
1
3.0
Ø160 L=28.0m
0.00
20.81
25.27
28.16
21.0
4.5
3.0
SZ127
S99
S100
B146
0

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWM. BUDOWL.	PODPIS
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 (sanitarne) oś - 114/91 (ochr. śr.) w 71/78 (wod.-mel.)	
mgr inż. Szymon DYLĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 (do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)	

NAZWA INWESTYCJI
"Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rudka" gm. Sieniawa

FAZA
PB

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

DATA
V. 2017 r.

SKALA
1:$\frac{100}{1000}$

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej - cz. 5

Nr Rys.
17

INWESTOR:
Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

BRANŻA
sanitarna