DP1

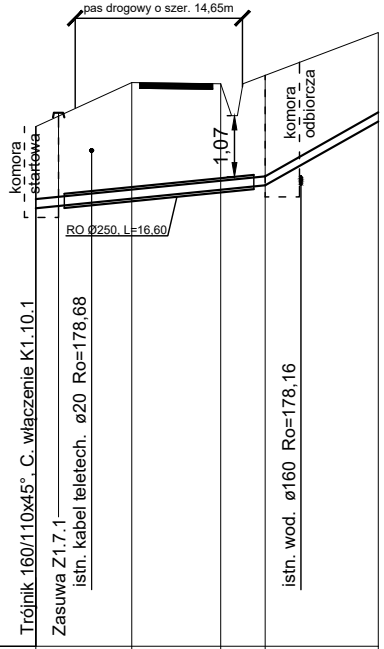
pas drogowy o szer. 14,65m
komora startowa
komora odbiorcza
1,07
RO Ø250, L=16,60
Trójnik 160/110x45°, C. włączenie K1.10.1
Zasuwa Z1.7.1
istn. kabel teletech. ø20 Ro=178,68
istn. wod. ø160 Ro=178,16

DP2

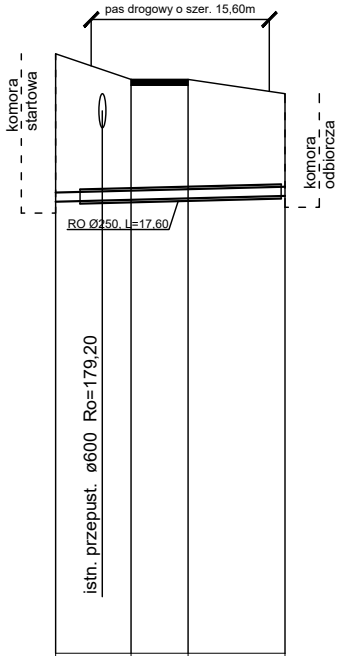
pas drogowy o szer. 15,60m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø250, L=17,60
istn. przepust. ø600 Ro=179,20

DP3

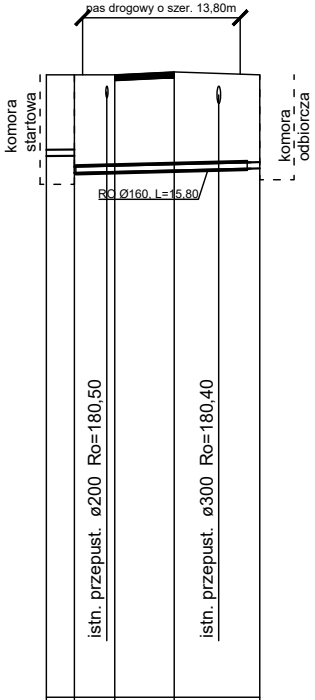
pas drogowy o szer. 13,80m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø160, L=15,80
istn. przepust. ø200 Ro=180,50
istn. przepust. ø300 Ro=180,40

Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.

DP1

Rzędna terenu projektowanego	179,10	179,87	179,85	180,00	180,75
Rzędna dna kanału	177,67	177,84	177,99	178,07	179,19
Zagłębienie dna kanału [m]	1,43	2,03	1,86	1,93	1,56
Spadek / Odległości [m]	2,0 %		20,1m	11,3 %	9,9m
Materiał	PE 100 SDR 17 Ø160				
Długość trasy [m]	0,00	8,40	16,20	20,10	30,00

K1.7.1

DP2

Rzędna terenu projektowanego	180,50	180,05	180,05	179,80
Rzędna dna kanału	177,91	177,94	177,97	178,01
Zagłębienie dna kanału [m]	2,59	2,11	2,08	1,79
Spadek / Odległości [m]	0,5 %			20,1m
Materiał	PE 100 SDR 17 Ø160			
Długość trasy [m]	0,00	6,60	11,60	20,10

21 22

DP3

Rzędna terenu projektowanego	180,90	180,90		180,90	180,95	180,90
Rzędna dna kanału	179,48	179,48	179,18	179,20	179,23	179,26
Zagłębienie dna kanału [m]	1,42	1,42	1,72	1,70	1,72	1,64
Spadek / Odległości [m]	0,5 %					19,7m
Materiał	PE 100 SDR 17 Ø110					
Długość trasy [m]		0,00	2,50	6,00	11,20	19,70

5.4 W34

DP4

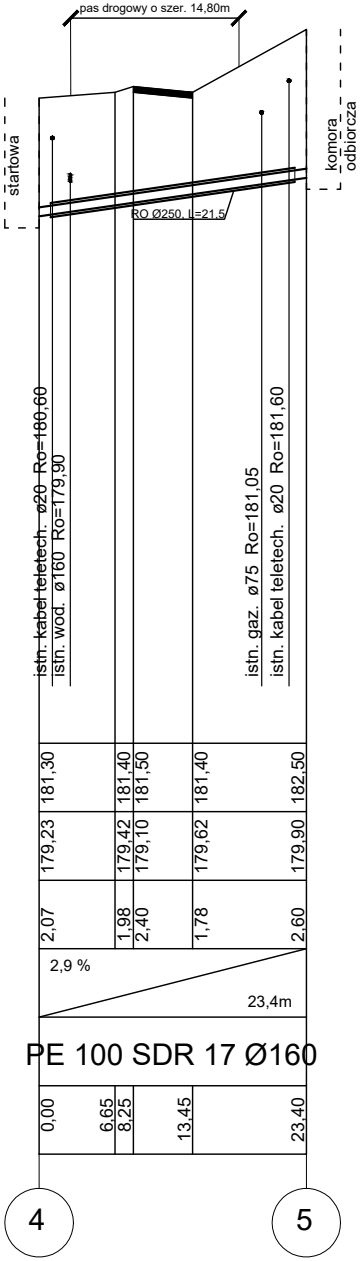
pas drogowy o szer. 14,80m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø250, L=21,5
istn. kabel teletech. ø20 Ro=180,60
istn. wod. ø160 Ro=179,90
istn. gaz. ø75 Ro=181,05
istn. kabel teletech. ø20 Ro=181,60
181,30
181,40
181,50
181,40
182,50
179,23
179,42
179,10
179,62
179,90
2,07
1,98
2,40
1,78
2,60
2,9 %
23,4m
PE 100 SDR 17 Ø160
0,00
6,65
8,25
13,45
23,40
4
5

DP5

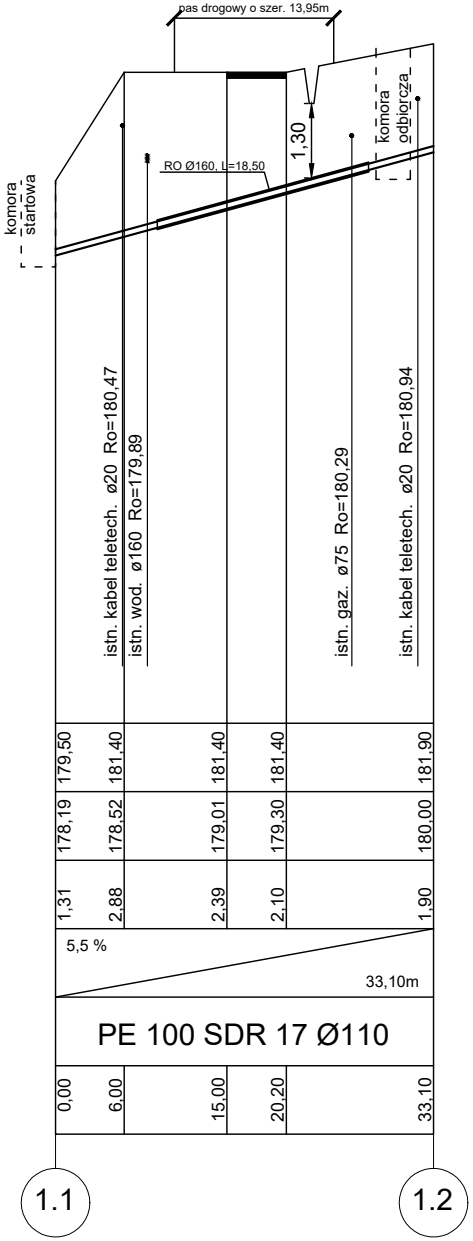
pas drogowy o szer. 13,95m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø160, L=18,50
1,30
istn. kabel teletech. ø20 Ro=180,47
istn. wod. ø160 Ro=179,89
istn. gaz. ø75 Ro=180,29
istn. kabel teletech. ø20 Ro=180,94
179,50
181,40
181,40
181,40
181,90
178,19
178,52
179,01
179,30
180,00
1,31
2,88
2,39
2,10
1,90
5,5 %
33,10m
PE 100 SDR 17 Ø110
0,00
6,00
15,00
20,20
33,10
1.1
1.2

DP6, DP7

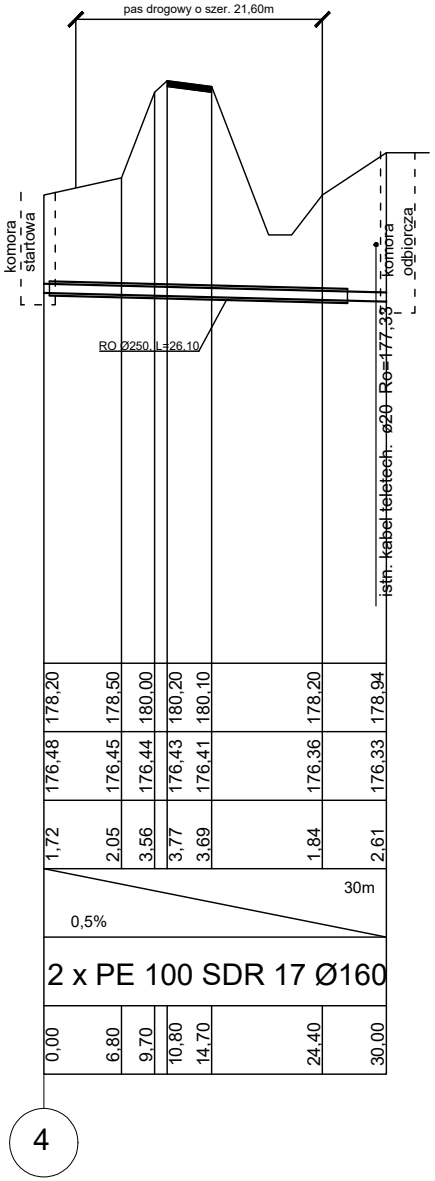
pas drogowy o szer. 21,60m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø250, L=26,10
istn. kabel teletech. ø20 Ro=177,33
178,20
178,50
180,00
180,20
180,10
178,20
178,94
176,48
176,45
176,44
176,43
176,41
176,36
176,33
1,72
2,05
3,56
3,77
3,69
1,84
2,61
30m
0,5%
2 x PE 100 SDR 17 Ø160
0,00
6,80
9,70
10,80
14,70
24,40
30,00
4

DP8

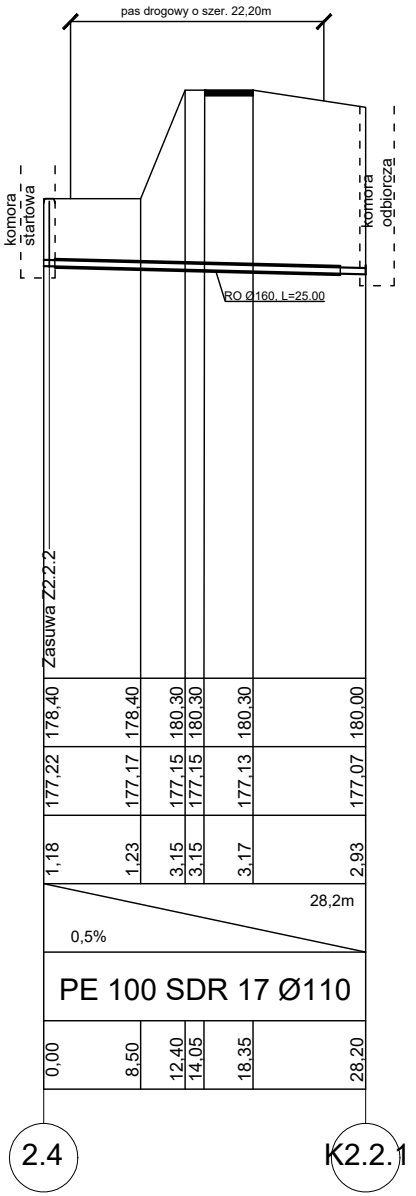
pas drogowy o szer. 22,20m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø160, L=25,00
Zasuwa Z2.2.2
178,40
178,40
180,30
180,30
180,30
180,00
177,22
177,17
177,15
177,15
177,13
177,07
1,18
1,23
3,15
3,15
3,17
2,93
28,2m
0,5%
PE 100 SDR 17 Ø110
0,00
8,50
12,40
14,05
18,35
28,20
2.4
K2.2.1

DP9

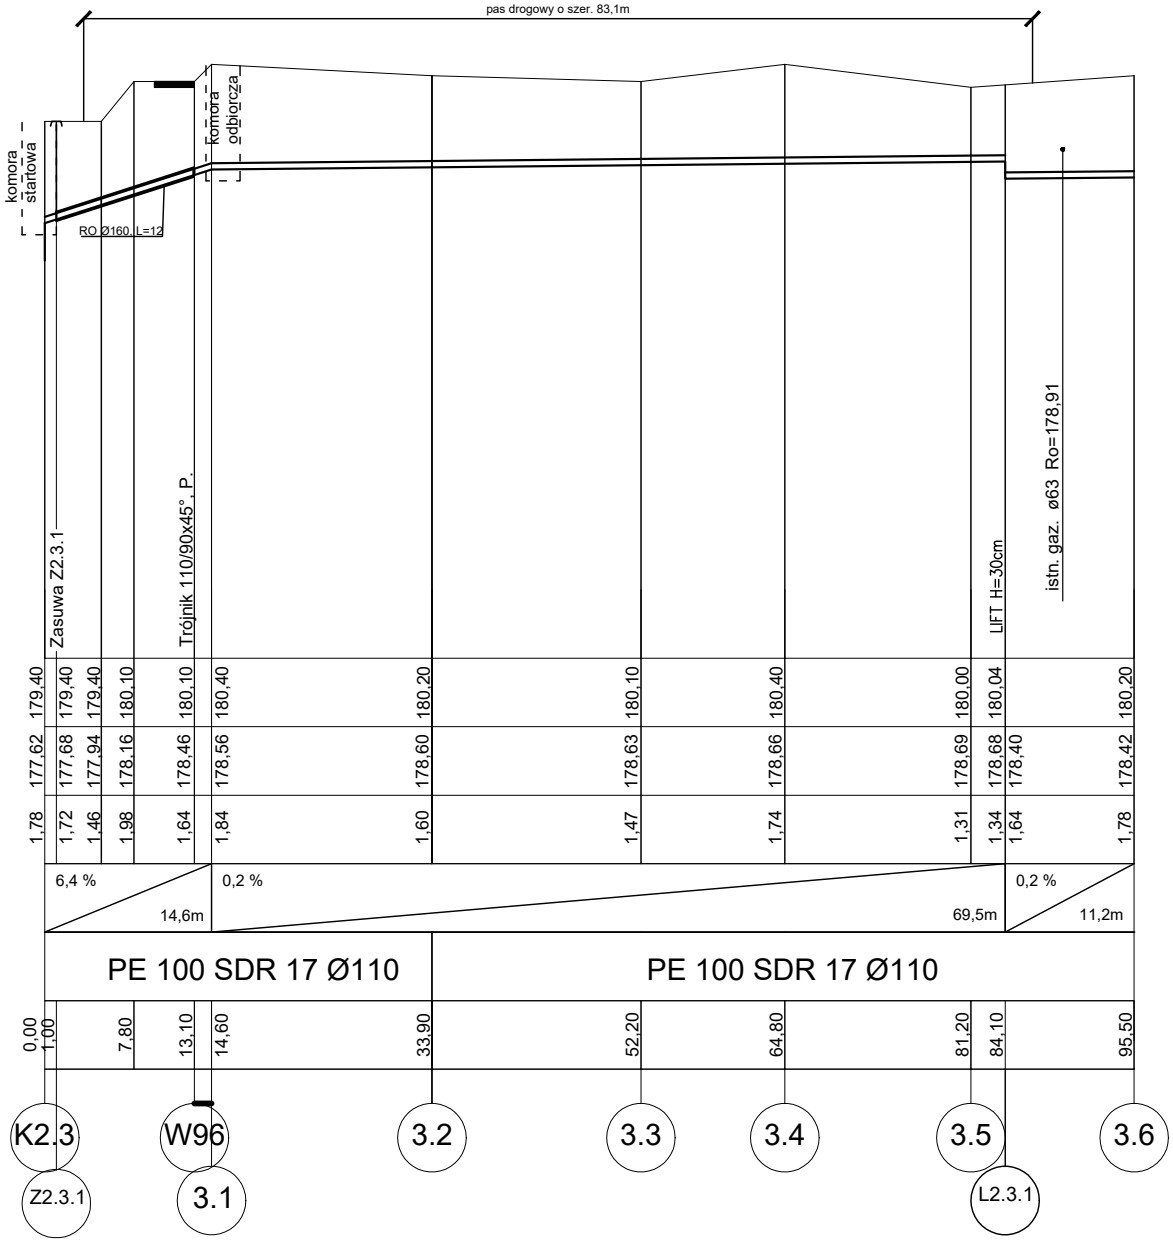
pas drogowy o szer. 83,1m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø160, L=12
Zasuwa Z2.3.1
Trójnik 110/90x45°, P.
LIFT H=30cm
istn. gaz. ø63 Ro=178,91
179,40
179,40
179,40
180,10
180,10
180,40
180,20
180,10
180,40
180,00
180,04
180,20
177,62
177,68
177,94
178,16
178,46
178,56
178,60
178,63
178,66
178,69
178,68
178,40
178,42
1,78
1,72
1,46
1,98
1,64
1,84
1,60
1,47
1,74
1,31
1,34
1,64
1,78
6,4 %
14,6m
0,2 %
69,5m
0,2 %
11,2m
PE 100 SDR 17 Ø110
PE 100 SDR 17 Ø110
0,00
1,00
7,80
13,10
14,60
33,90
52,20
64,80
81,20
84,10
95,50
K2.3
W96
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Z2.3.1
3.1
L2.3.1

DP10

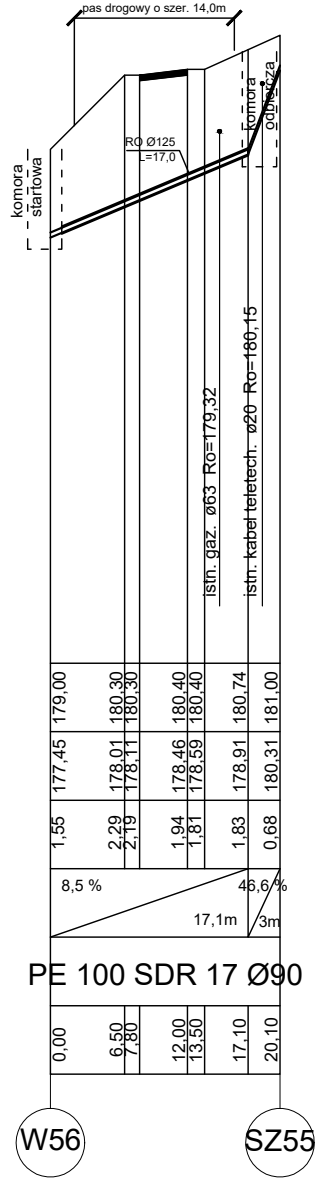
pas drogowy o szer. 14,0m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø125
L=17,0
istn. gaz. ø63 Ro=179,32
istn. kabel teletech. ø20 Ro=180,15
179,00
180,30
180,30
180,40
180,40
180,74
181,00
177,45
178,01
178,11
178,46
178,59
178,91
180,31
1,55
2,29
2,19
1,94
1,81
1,83
0,68
8,5 %
17,1m
46,6 %
3m
PE 100 SDR 17 Ø90
0,00
6,50
7,80
12,00
13,50
17,10
20,10
W56
SZ55

DP11

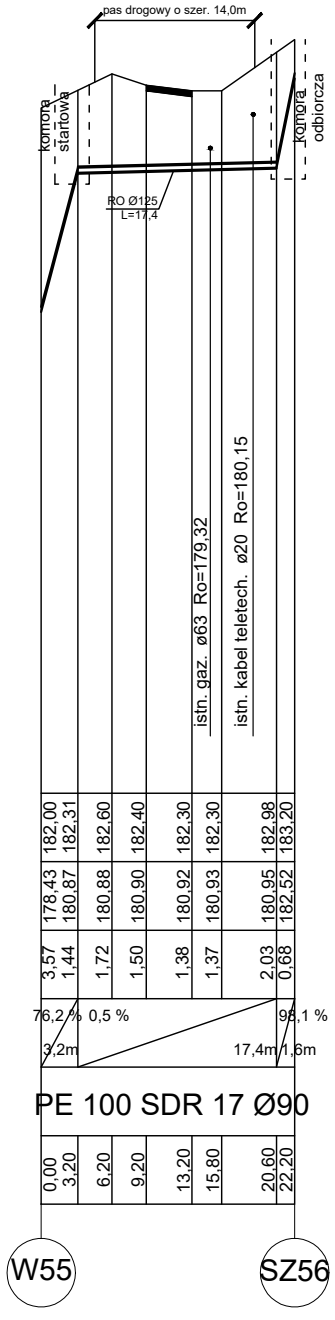
pas drogowy o szer. 14,0m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø125
L=17,4
istn. gaz. ø63 Ro=179,32
istn. kabel teletech. ø20 Ro=180,15
182,00
182,31
182,60
182,40
182,30
182,30
182,98
183,20
178,43
180,87
180,88
180,90
180,92
180,93
180,95
182,52
3,57
1,44
1,72
1,50
1,38
1,37
2,03
0,68
76,2 %
3,2m
0,5 %
17,4m
98,1 %
1,6m
PE 100 SDR 17 Ø90
0,00
3,20
6,20
9,20
13,20
15,80
20,60
22,20
W55
SZ56

P.o

DP12

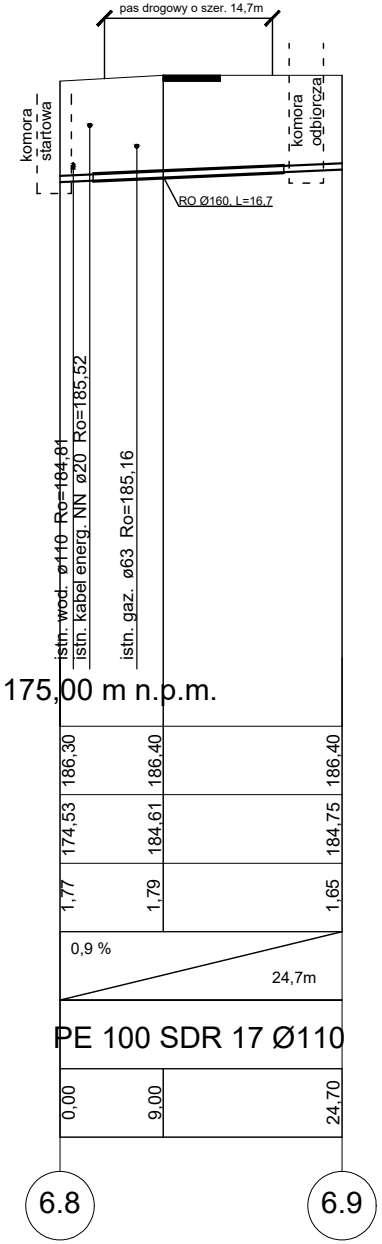
pas drogowy o szer. 14,7m
komora startowa
komora odbiorcza
RO Ø160, L=16,7
istn. wod. ø110 Ro=184,81
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=185,52
istn. gaz. ø63 Ro=185,16
175,00 m n.p.m.
186,30
186,40
186,40
174,53
184,61
184,75
1,77
1,79
1,65
0,9 %
24,7m
PE 100 SDR 17 Ø110
0,00
9,00
24,70
6.8
6.9

DP13

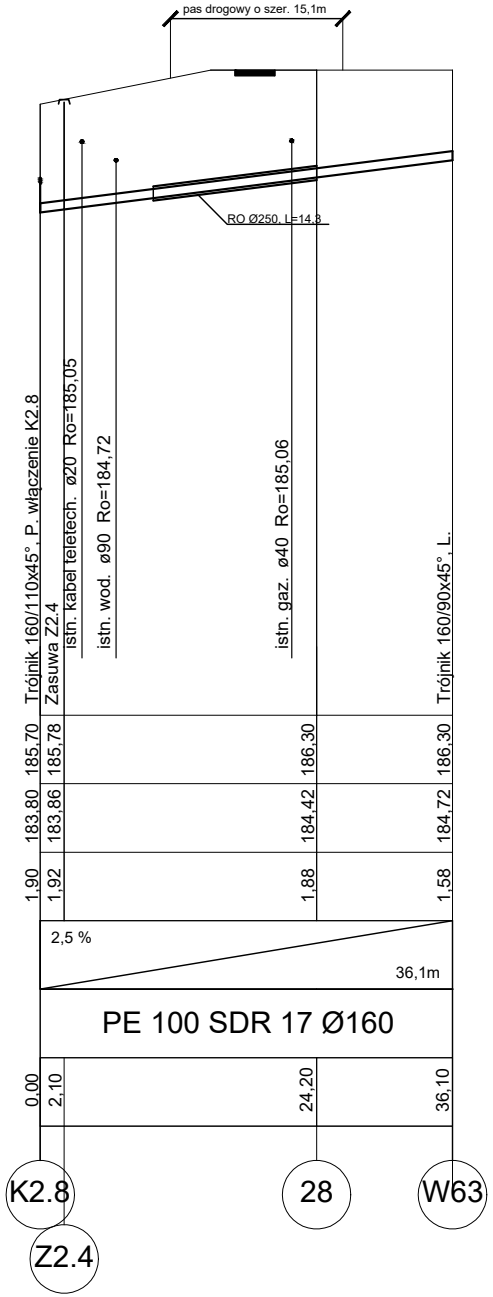
pas drogowy o szer. 15,1m
RO Ø250, L=14,8
Trójnik 160/110x45° P. włączenie K2.8
Zasuwa Z2.4
istn. kabel teletech. ø20 Ro=185,05
istn. wod. ø90 Ro=184,72
istn. gaz. ø40 Ro=185,06
Trójnik 160/90x45° L.
185,70
185,78
186,30
186,30
183,80
183,86
184,42
184,72
1,90
1,92
1,88
1,58
2,5 %
36,1m
PE 100 SDR 17 Ø160
0,00
2,10
24,20
36,10
K2.8
Z2.4
28
W63

POWIERZCHNIA ZAJETEGO PASA DROGOWEGO

DP1 - 14,65m x 0,25m = 3,66 m²
DP2 - 15,60m x 0,25m = 3,90 m²
DP3 -13,80m x 0,16m = 2,21 m²
DP4 - 14,80m x 0,25m = 3,70 m²
DP5 - 13,95m x 0,16m = 2,23 m²
DP6 - 21,60m x 0,25m = 5,40 m²
DP7 - 21,60m x 0,25m = 5,40 m²
DP8 - 22,20m x 0,16m = 3,55 m²
DP9 - 9,70m x 0,16m = 1,55 m²
DP9 - 73,40m x 0,11m = 8,07 m²
DP9 - 19,20m x 0,09m = 1,73 m²
DP10 - 14,00m x 0,09m = 1,26 m²
DP11 - 14,50m x 0,09m = 1,31 m²
DP12 - 14,70m x 0,16m = 2,35 m²
DP11 - 15,10m x 0,25m = 3,78 m²
Łącznie 50,00 m²

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	**NR UPRAWM. BUDOWL.**	**PODPIS**	NAZWA INWESTYCJI **"Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rudka" gm. Sieniawa**	FAZA **PB**
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 (sanitarne) oś - 114/91 (ochr. śr.) w 71/78 (wod.-mel.)			
mgr inż. Szymon DYLĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 (do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)		NAZWA PROJEKTU **PROJEKT BUDOWLANY**	DATA **V. 2017 r.**
mgr inż. Kinga STRIGL-AMBICKA - asystent projektanta				SKALA 1:100/500
			NAZWA RYSUNKU: Przekrój podłużny przekroczenia drogi powiatowej	Nr Rys. **20**
INWESTOR: **Gmina Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa**				BRANŻA sanitarna