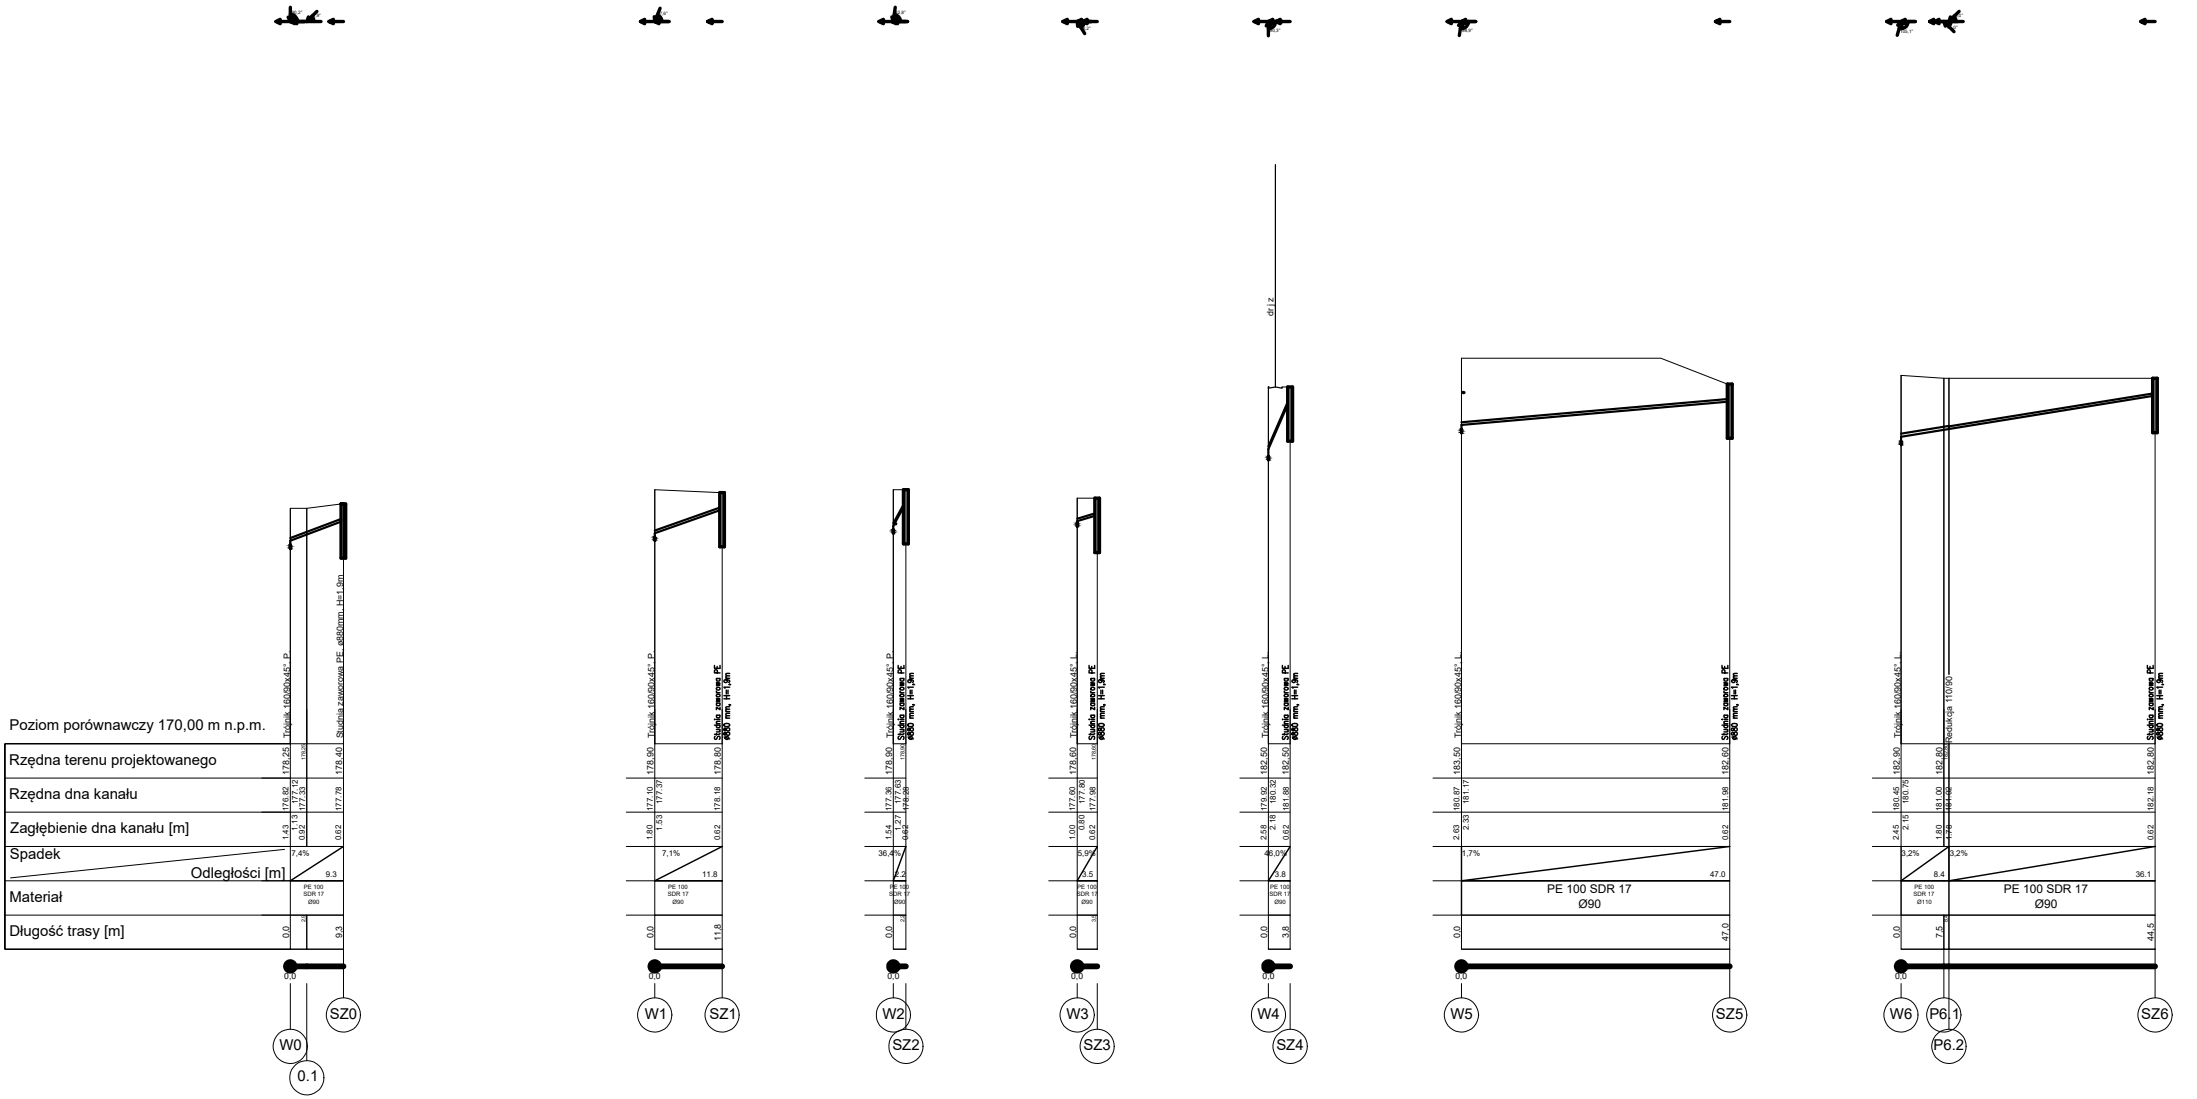
Poziom porównawczy 170,00 m n.p.m.
Rzędna terenu projektowanego
Rzędna dna kanału
Zagłębienie dna kanału [m]
Spadek
Odległości [m]
Materiał
Długość trasy [m]
Trójnik 160/90x45°, P
Studnia zaworowa PE, ø880mm, H=1,9m
178,25
178,40
176.82
177.12
177.33
177.78
1.43
1.13
0.92
0.62
7,4%
9.3
PE 100
SDR 17
Ø90
0,0
9,3
W0
0.1
SZ0
Trójnik 160/90x45°, P
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
178,90
178,80
177.10
177.37
178.18
1.80
1.53
0.62
7,1%
11.8
PE 100
SDR 17
Ø90
0,0
11,8
W1
SZ1
Trójnik 160/90x45°, P
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
178,90
177.36
177.63
178.28
1.54
1,27
0.62
36,4%
2.2
PE 100
SDR 17
Ø90
0,0
W2
SZ2
Trójnik 160/90x45°, L
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
178,60
177.60
177.80
177.98
1.00
0.80
0.62
5,9%
3.5
PE 100
SDR 17
Ø90
0,0
W3
SZ3
dr | z
Trójnik 160/90x45°, L
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
182,50
182,50
179.92
180.32
181.88
2.58
2.18
0.62
46,0%
3.8
PE 100
SDR 17
Ø90
0,0
3,8
W4
SZ4
Trójnik 160/90x45°, L
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
183,50
182,60
180.87
181.17
181.98
2.63
2.33
0.62
1,7%
47.0
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
47,0
W5
SZ5
Trójnik 160/90x45°, L
Redukcja 110/90
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
182,90
182,80
182,80
180.45
180.75
181.00
181.02
182.18
2.45
2.15
1.80
1.78
0.62
3,2%
8.4
3,2%
36.1
PE 100
SDR 17
Ø110
PE 100 SDR 17
Ø90
0,0
7,5
44,5
W6
P6.1
P6.2
SZ6

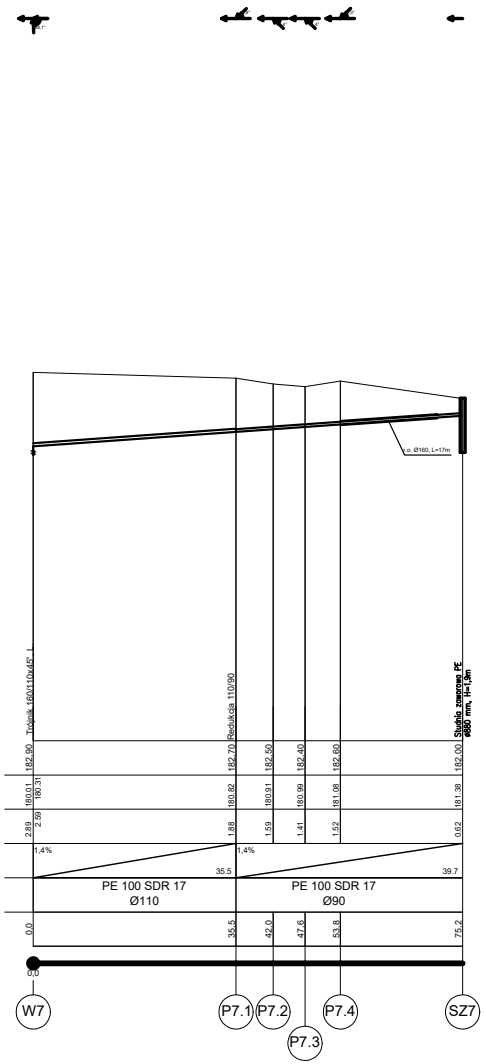

r.o. Ø160, L=17m
Trójnik 160/110x45°
Redukcja 110/90
Studnia zaworowa PE
ø880 mm, H=1,9m
182.90
182.70
182.50
182.40
182.60
182.00
180.01
180.31
180.82
180.91
180.99
181.08
181.38
2.89
2.59
1.88
1.59
1.41
1.52
0.62
1,4%
35.5
1,4%
39.7
PE 100 SDR 17
Ø110
PE 100 SDR 17
Ø90
0.0
35.5
42.0
47.6
53.8
75.2
0,0
W7
P7.1
P7.2
P7.3
P7.4
SZ7

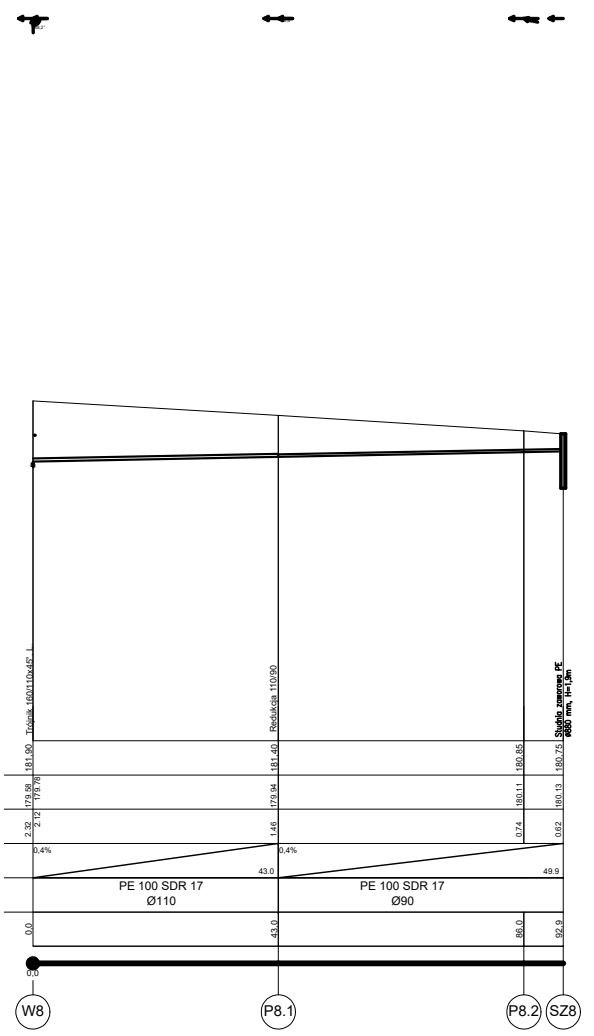

Trójnik 160/110x45°
Redukcja 110/90
Studnia zaworowa PE
ø880 mm, H=1,9m
181.90
181.40
180.85
180.75
179.58
179.78
179.94
180.11
180.13
2.32
2.12
1.46
0.74
0.62
0,4%
43.0
0,4%
49.9
PE 100 SDR 17
Ø110
PE 100 SDR 17
Ø90
0.0
43.0
86.0
92.9
0,0
W8
P8.1
P8.2
SZ8

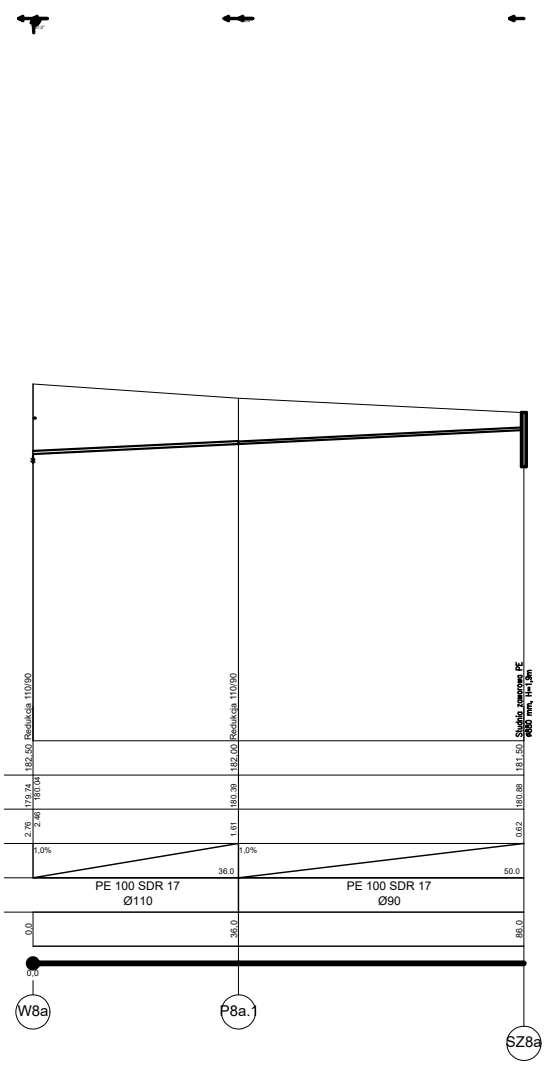

Redukcja 110/90
Redukcja 110/90
Studnia zaworowa PE
ø880 mm, H=1,9m
182.50
182.00
181.50
179.74
180.04
180.39
180.88
2.76
2.46
1.61
0.62
1,0%
36.0
1,0%
50.0
PE 100 SDR 17
Ø110
PE 100 SDR 17
Ø90
0.0
36.0
86.0
0,0
W8a
P8a.1
SZ8a

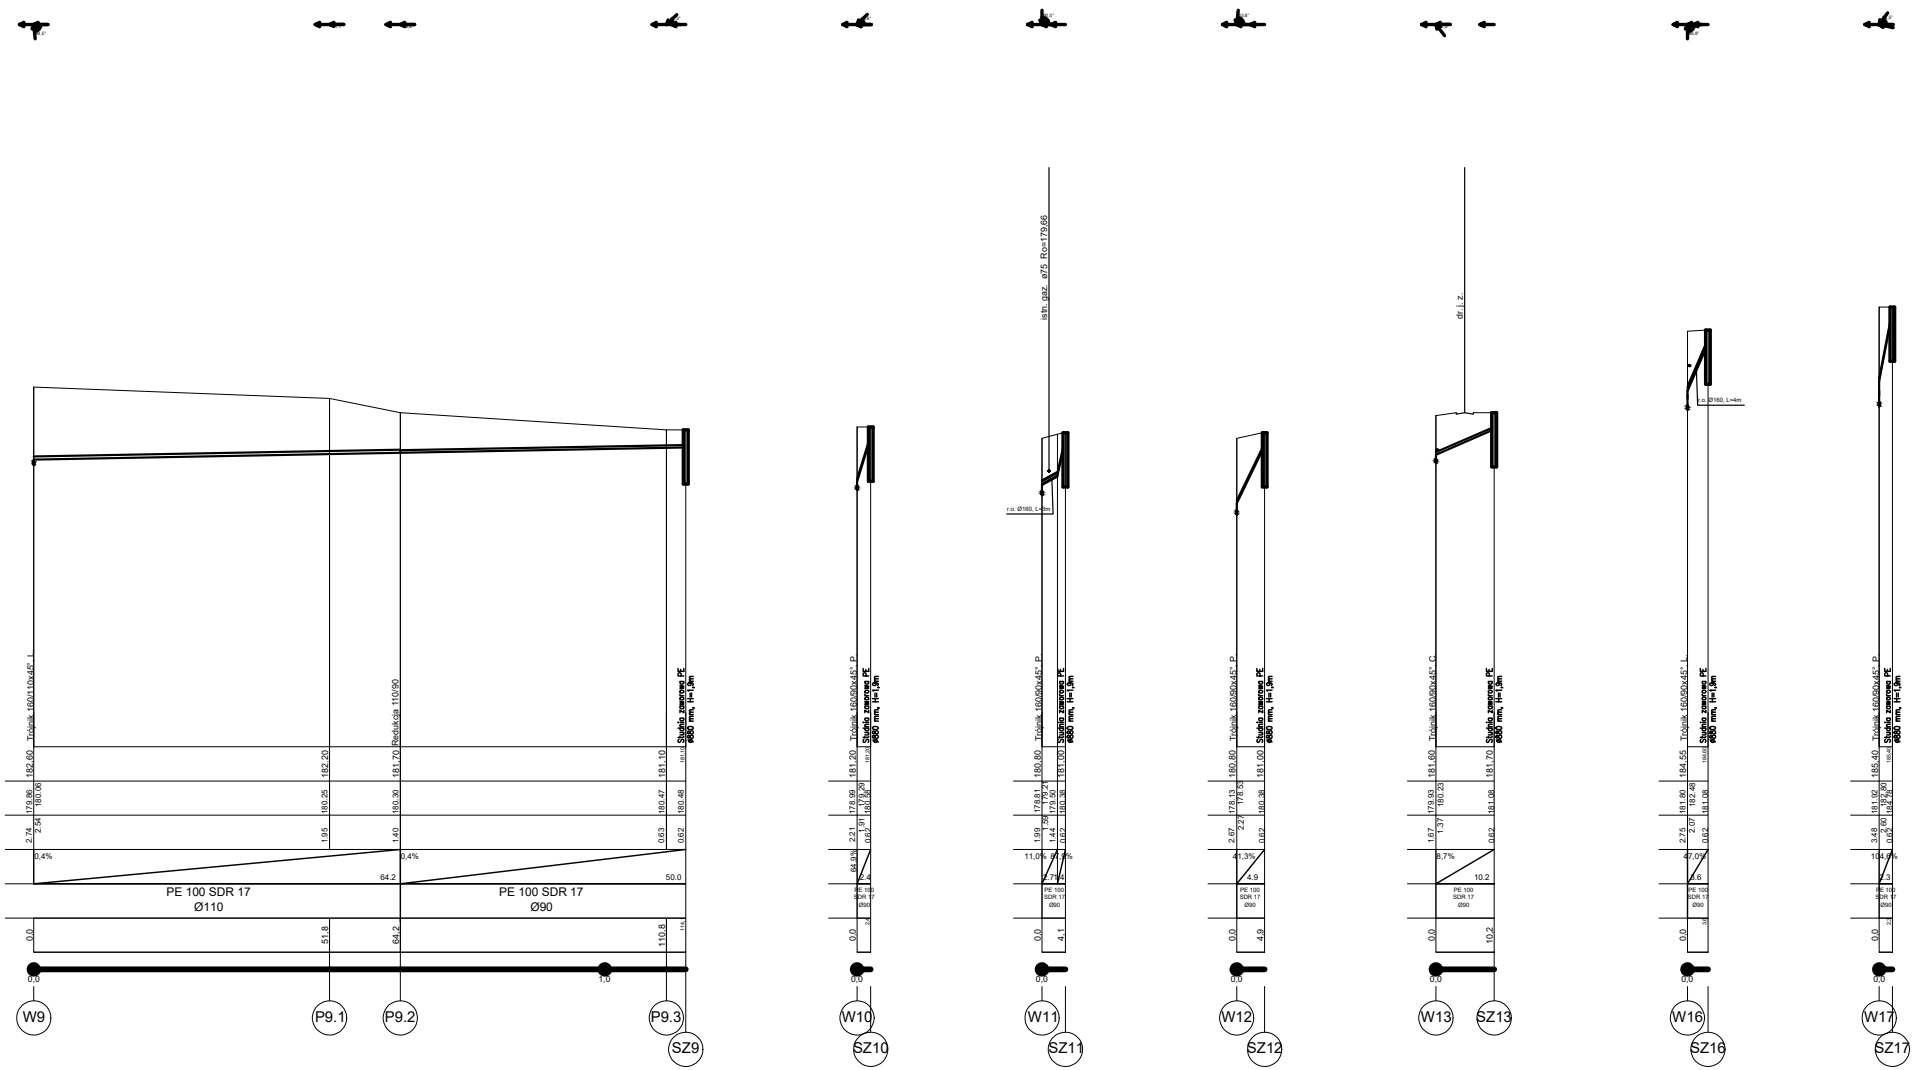
istn. gaz. ø75 Ro=179,66
dr. i. z.
r.o. Ø160, L=3m
r.o. Ø160, L=4m
Trójnik 160/110x45° L
Redukcja 110/90
Studnia zaworowa PE ø880 mm, H=1,9m
Trójnik 160/90x45° P
Trójnik 160/90x45° C
Trójnik 160/90x45° L
182.60
182.20
181.70
181.10
179.86
180.06
180.25
180.30
180.47
180.48
2.74
2.54
1.95
1.40
0.63
0.62
0,4%
64.2
50.0
PE 100 SDR 17
Ø110
Ø90
0.0
51.8
64.2
110.8
0,0
1,0
W9
P9.1
P9.2
P9.3
SZ9
181.20
178.99
179.29
180.58
2.21
1.91
64.9%
2.4
W10
SZ10
180.80
181.00
178.81
179.21
179.50
180.38
1.99
1.59
1.44
11,0%
87,9%
2.7
4.1
W11
SZ11
178.13
178.53
2.67
2.27
41,3%
4.9
W12
SZ12
181.60
181.70
179.93
180.23
181.08
1.67
1.37
8,7%
10.2
W13
SZ13
184.55
181.80
182.48
2.75
2.07
47,0%
3.6
W16
SZ16
185.40
181.92
182.80
184.78
3.48
2.60
104,6%
2.3
W17
SZ17

Profil przykanalika W20
łącznie z profilem odcinka K1


Trójnik 160/90x45° L
Studnia zaworowa PE z aeratorem
Ø880 mm, H=1,9m
179.90
179.90
176.27
176.77
179.28
3.63
3.13
0.62
14.6%
2.1
PE 100
SDR 17
Ø90
2
0.0
0,0
WA1
SZA1

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWM. BUDOWL.	PODPIS	NAZWA INWESTYCJI	FAZA
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 (sanitarne) oś - 114/91 (ochr. śr.) w 71/78 (wod.-mel.)		"Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rudka" gm. Sieniawa	PB
mgr inż. Szymon DYLĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 (do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)		NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY	DATA V. 2017 r.
				SKALA 1:$\frac{100}{1000}$
			NAZWA RYSUNKU: Profil podłużny przykanalików podciśnieniowych dla ciągu K1	Nr Rys. 2

INWESTOR:	BRANŻA
Gmina Sieniawa ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa	sanitarna