




OZNACZENIE PROFILU: POZIOM PORÓWNIAWCZY	
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANALU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANALU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Ø160 L=53.5m
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

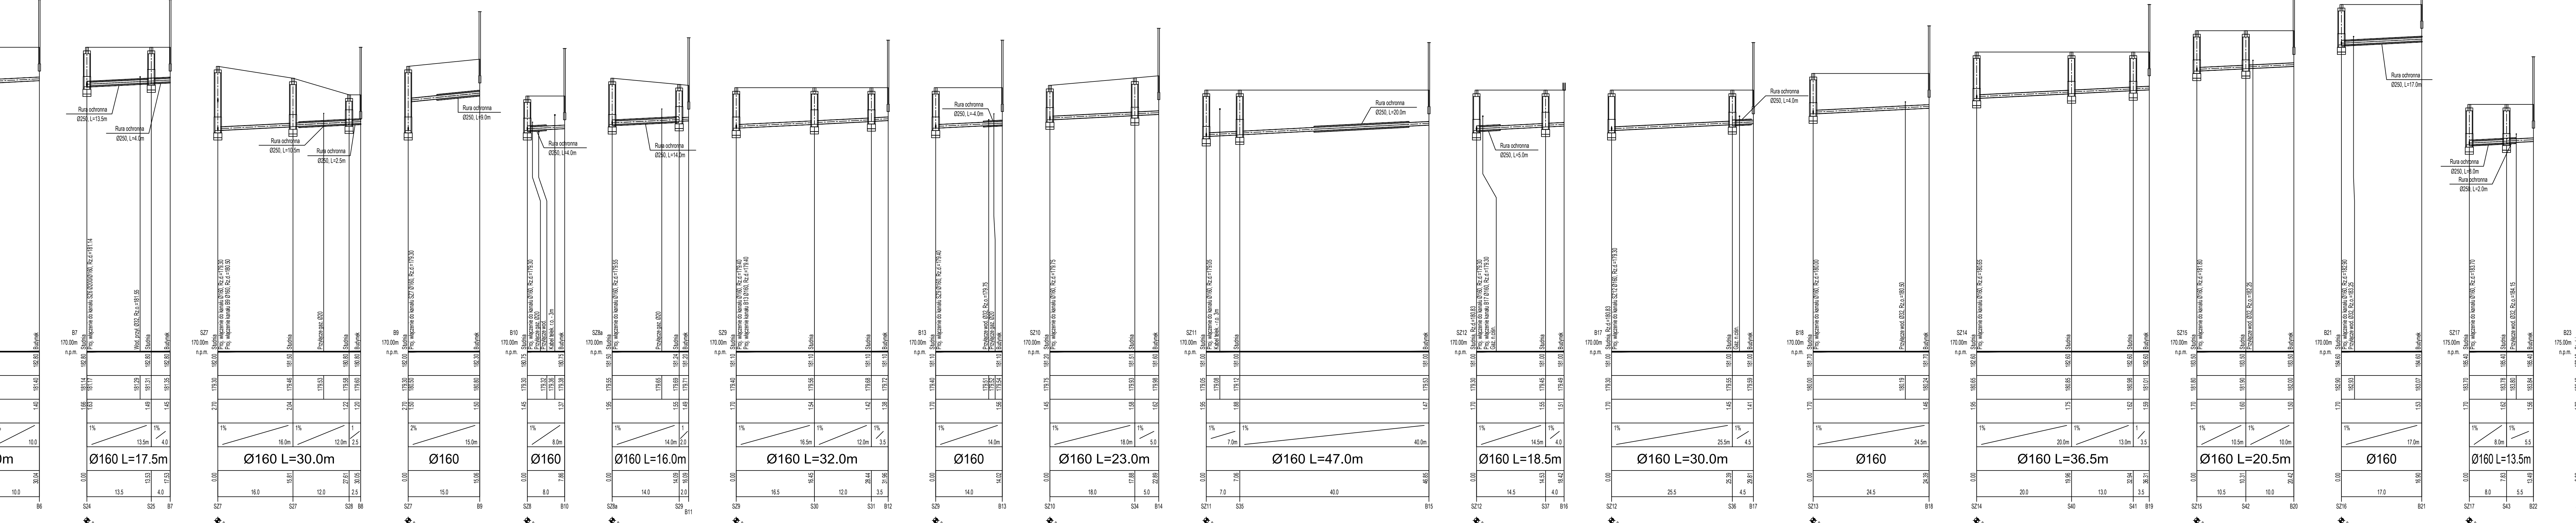

TITULO Sp. z o.o. ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów			
AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Jacek JAMRO - projektant mgr inż. Szymon DYLAŁ - sprawdzający	NR UPRAWNIENIA BUDOWL. L=1450 (sanitarny) tel.: +1461 (jeden dzień) w=170 (siedem dni)	POCISIP "Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Ruchla" gm. Sieniewa	FAZA PB
NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY			DATA V. 2017 r.
NAZWA SYSTEMU: Profil podłubny termolizacji gwarantującej - cz. 1			SKALA 1:100
INWESTOR: Gmina Sieniewa ul. Rynek 1, 37-430 Sieniewa			Strona 13