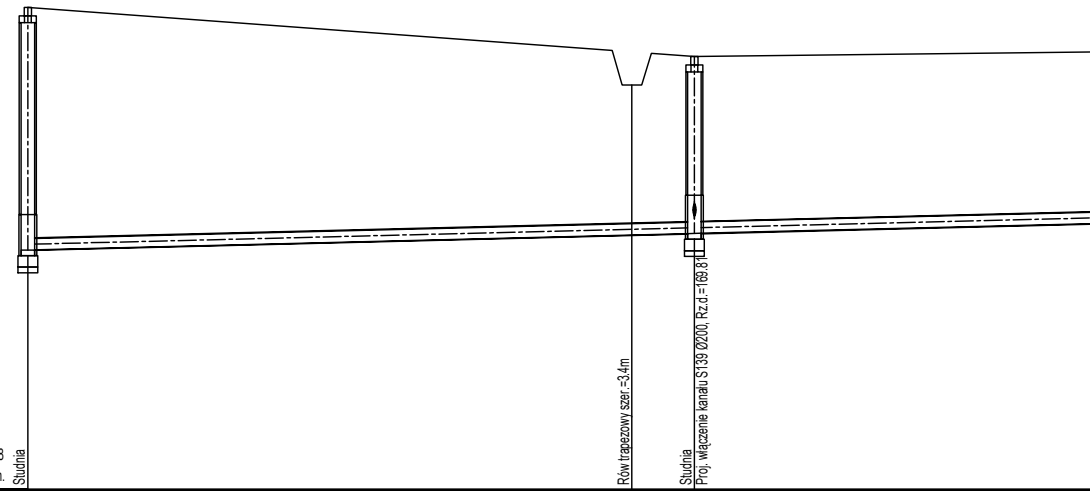
Studnia
Rów trapezowy szer.=3.4m
Studnia
Proj. włączenie kanału S139 Ø200, Rz.d.=169.81

OZNACZENIE PROFILU: S118
POZIOM PORÓWNAWCZY 165.00 m n.p.m.

RZĘDNA TERENU ISTN.	173.46		172.60	
RZĘDNA DNA KANAŁU	169.21		169.50	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	4.25		3.10	
SPADKI, DŁUGOŚCI		0.5% 58.5m		0.5%
ŚREDNICA, MATERIAŁ				
ODLEGŁOŚCI	0.00	58.5	58.38	44.5
HEKTOMETRY	S118		S119	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

0

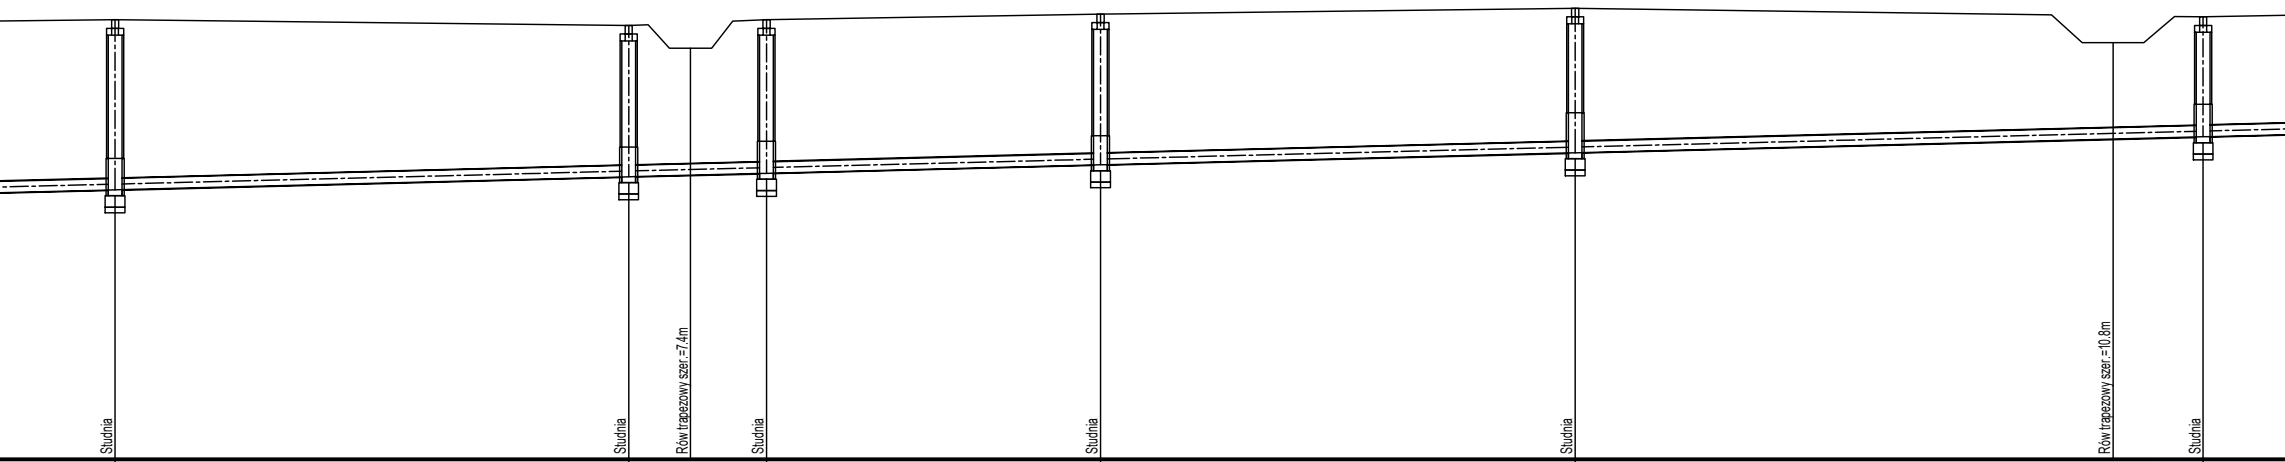

S120		S121		S122		S123		S124		S125
Studnia		Studnia	Rów trapezowy szer.=7,4m	Studnia		Studnia		Studnia	Rów trapezowy szer.=10,8m	Studnia
172.70		172.60		172.70		172.80		172.90		172.75
169.72		169.95		170.01		170.16		170.37		170.65
2.98		2.65		2.69		2.64		2.53		2.10
44.5m	0.5%	45.0m	0.5%	12.0m	0.5%	29.5m	0.5%	41.5m	0.5%	
103.11	45.0	148.10	12.0	160.17	29.5	189.42	41.5	231.00	55.0	286.00

1

2

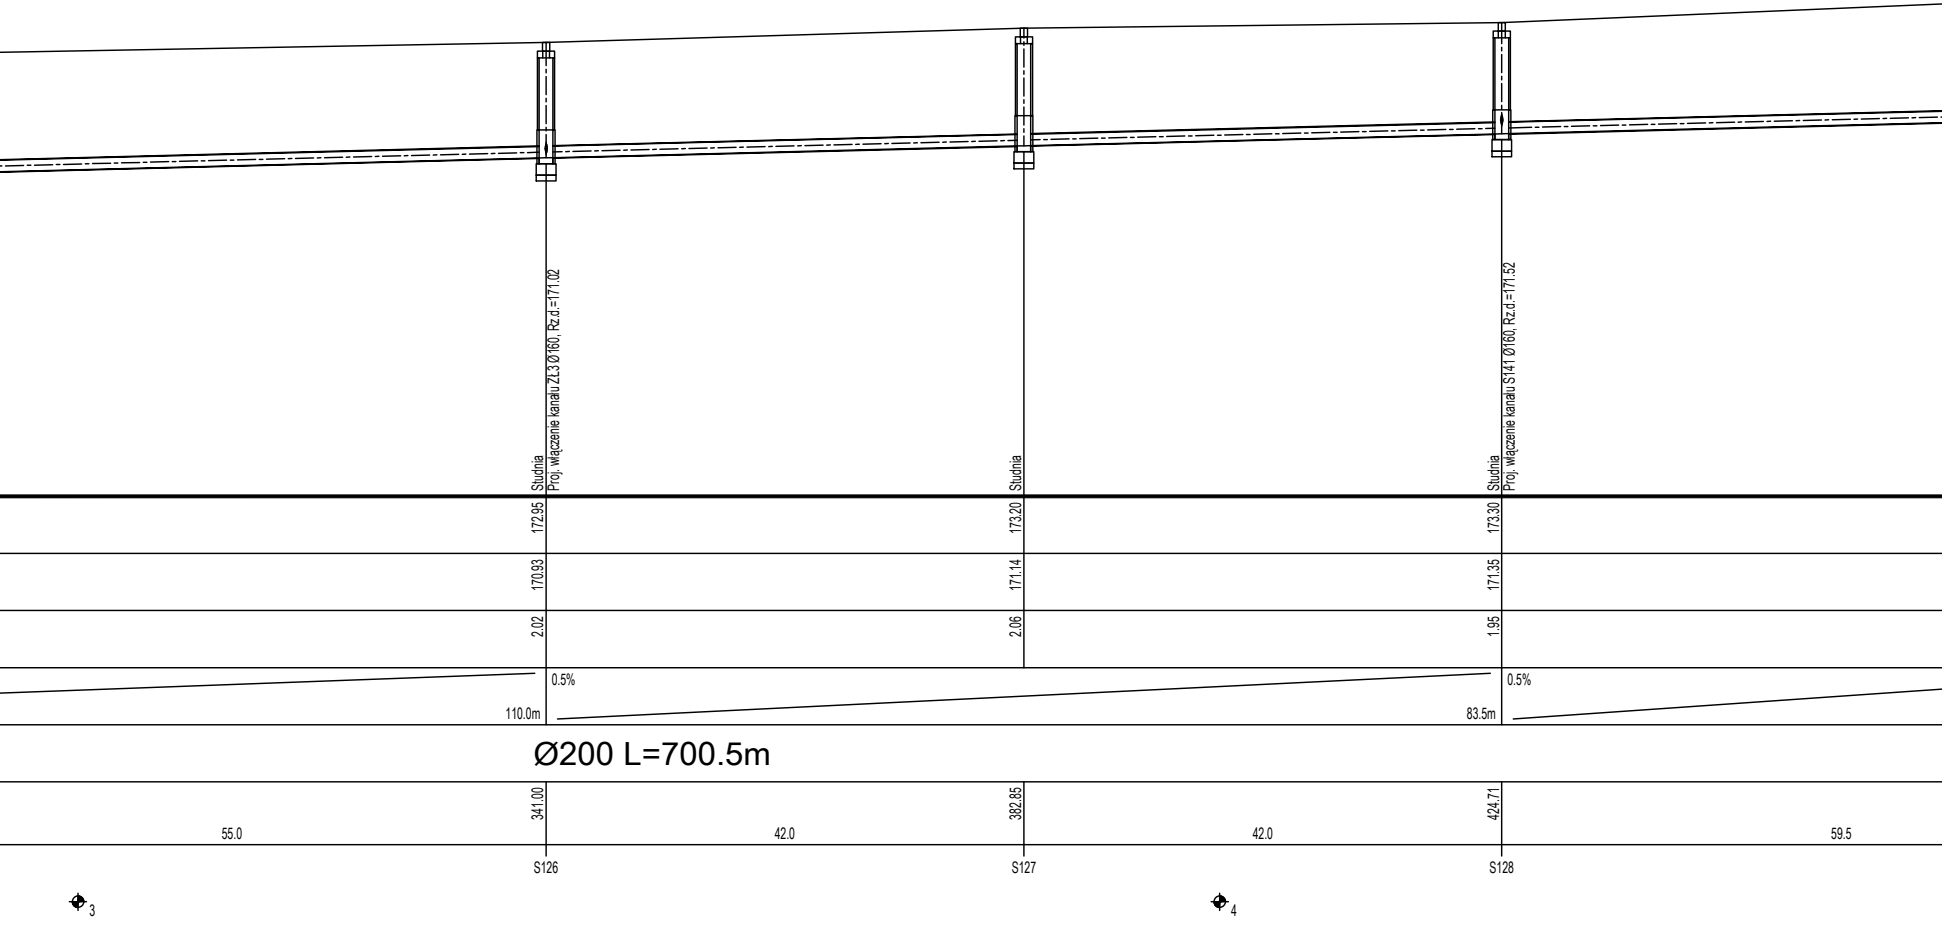
Studnia
Proj. włączenie kanału ZŁ3 Ø160, Rz.d.=171.02
Studnia
Studnia
Proj. włączenie kanału S141 Ø160, Rz.d.=171.52
172.95
173.20
173.30
170.93
171.14
171.35
2.02
2.06
1.95
0.5%
0.5%
110.0m
83.5m
Ø200 L=700.5m
341.00
382.85
424.71
55.0
42.0
42.0
59.5
S126
S127
S128
3
4

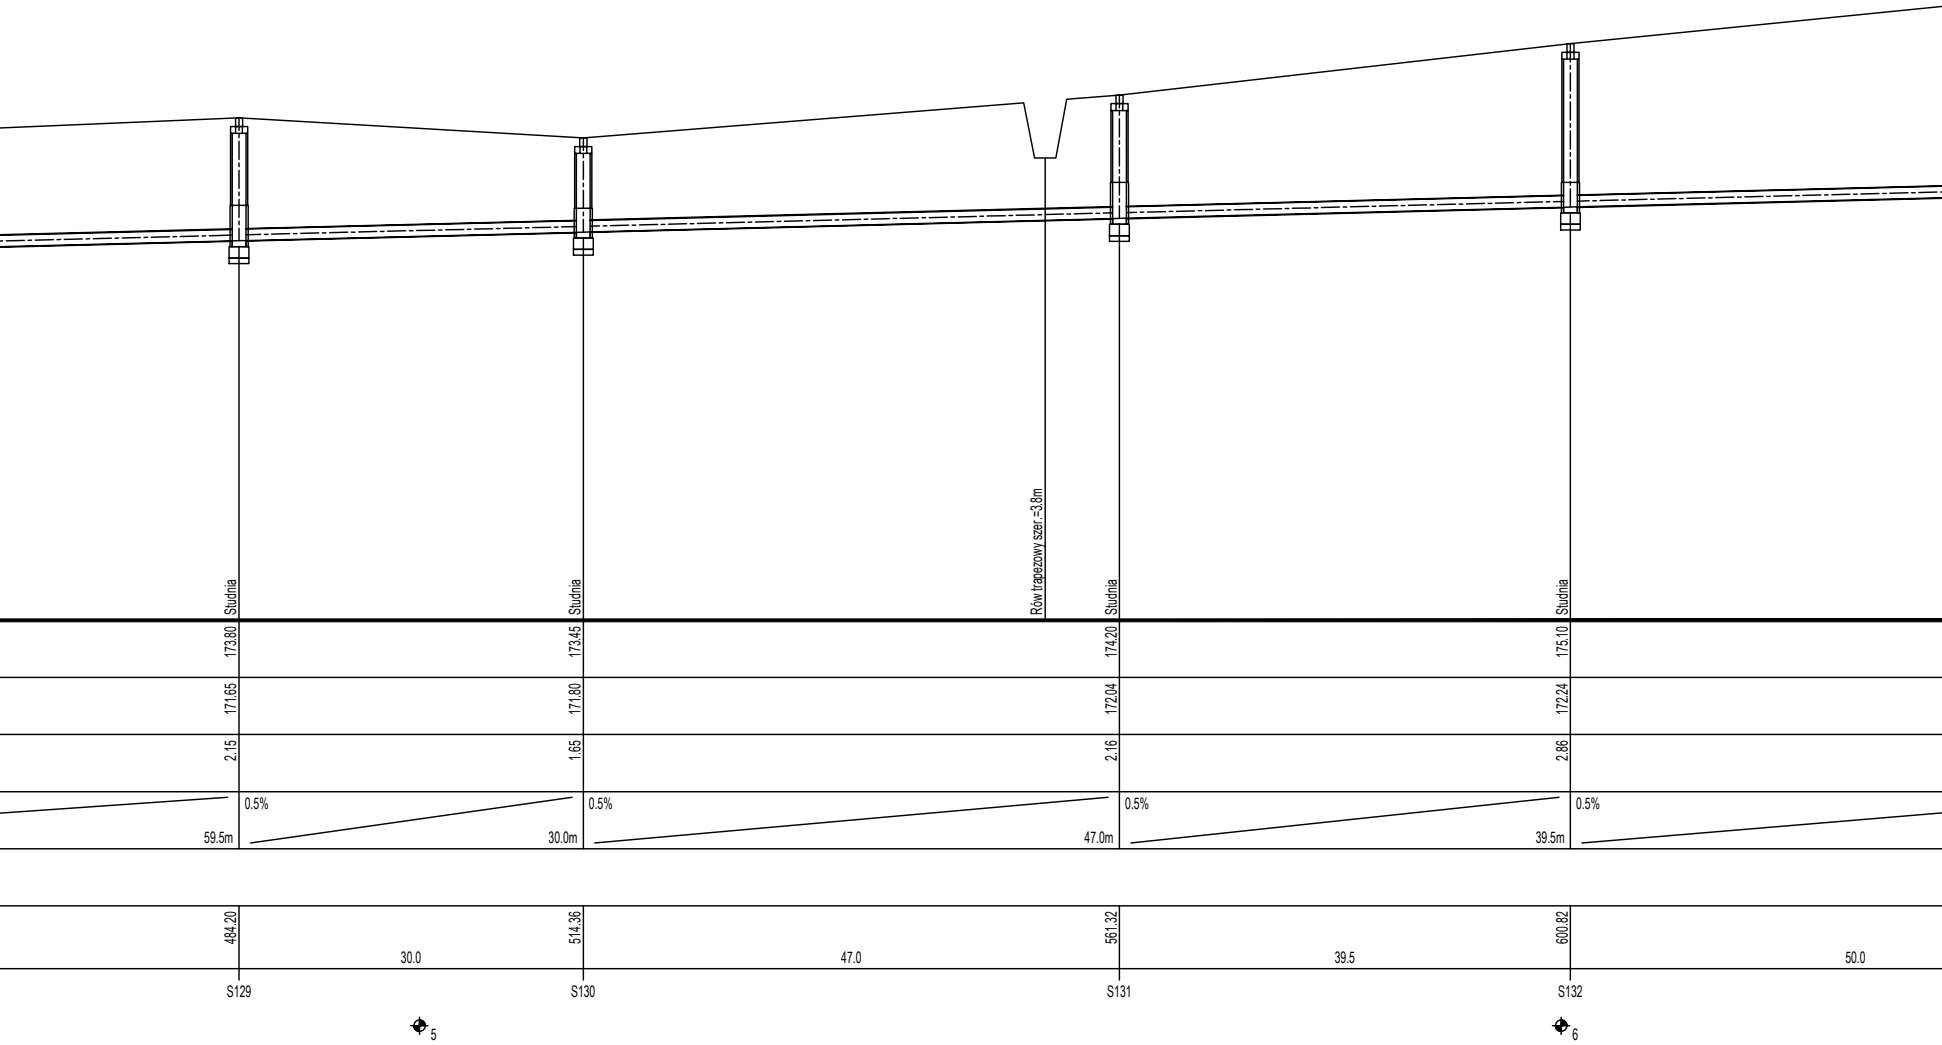
Studnia
Studnia
Rów trapezowy szer.=3.8m
Studnia
Studnia
173.80
173.45
174.20
175.10
171.65
171.80
172.04
172.24
2.15
1.65
2.16
2.86
0.5%
59.5m
0.5%
30.0m
0.5%
47.0m
0.5%
39.5m
0.5%
484.20
514.36
561.32
600.82
30.0
47.0
39.5
50.0
S129
S130
S131
S132
5
6

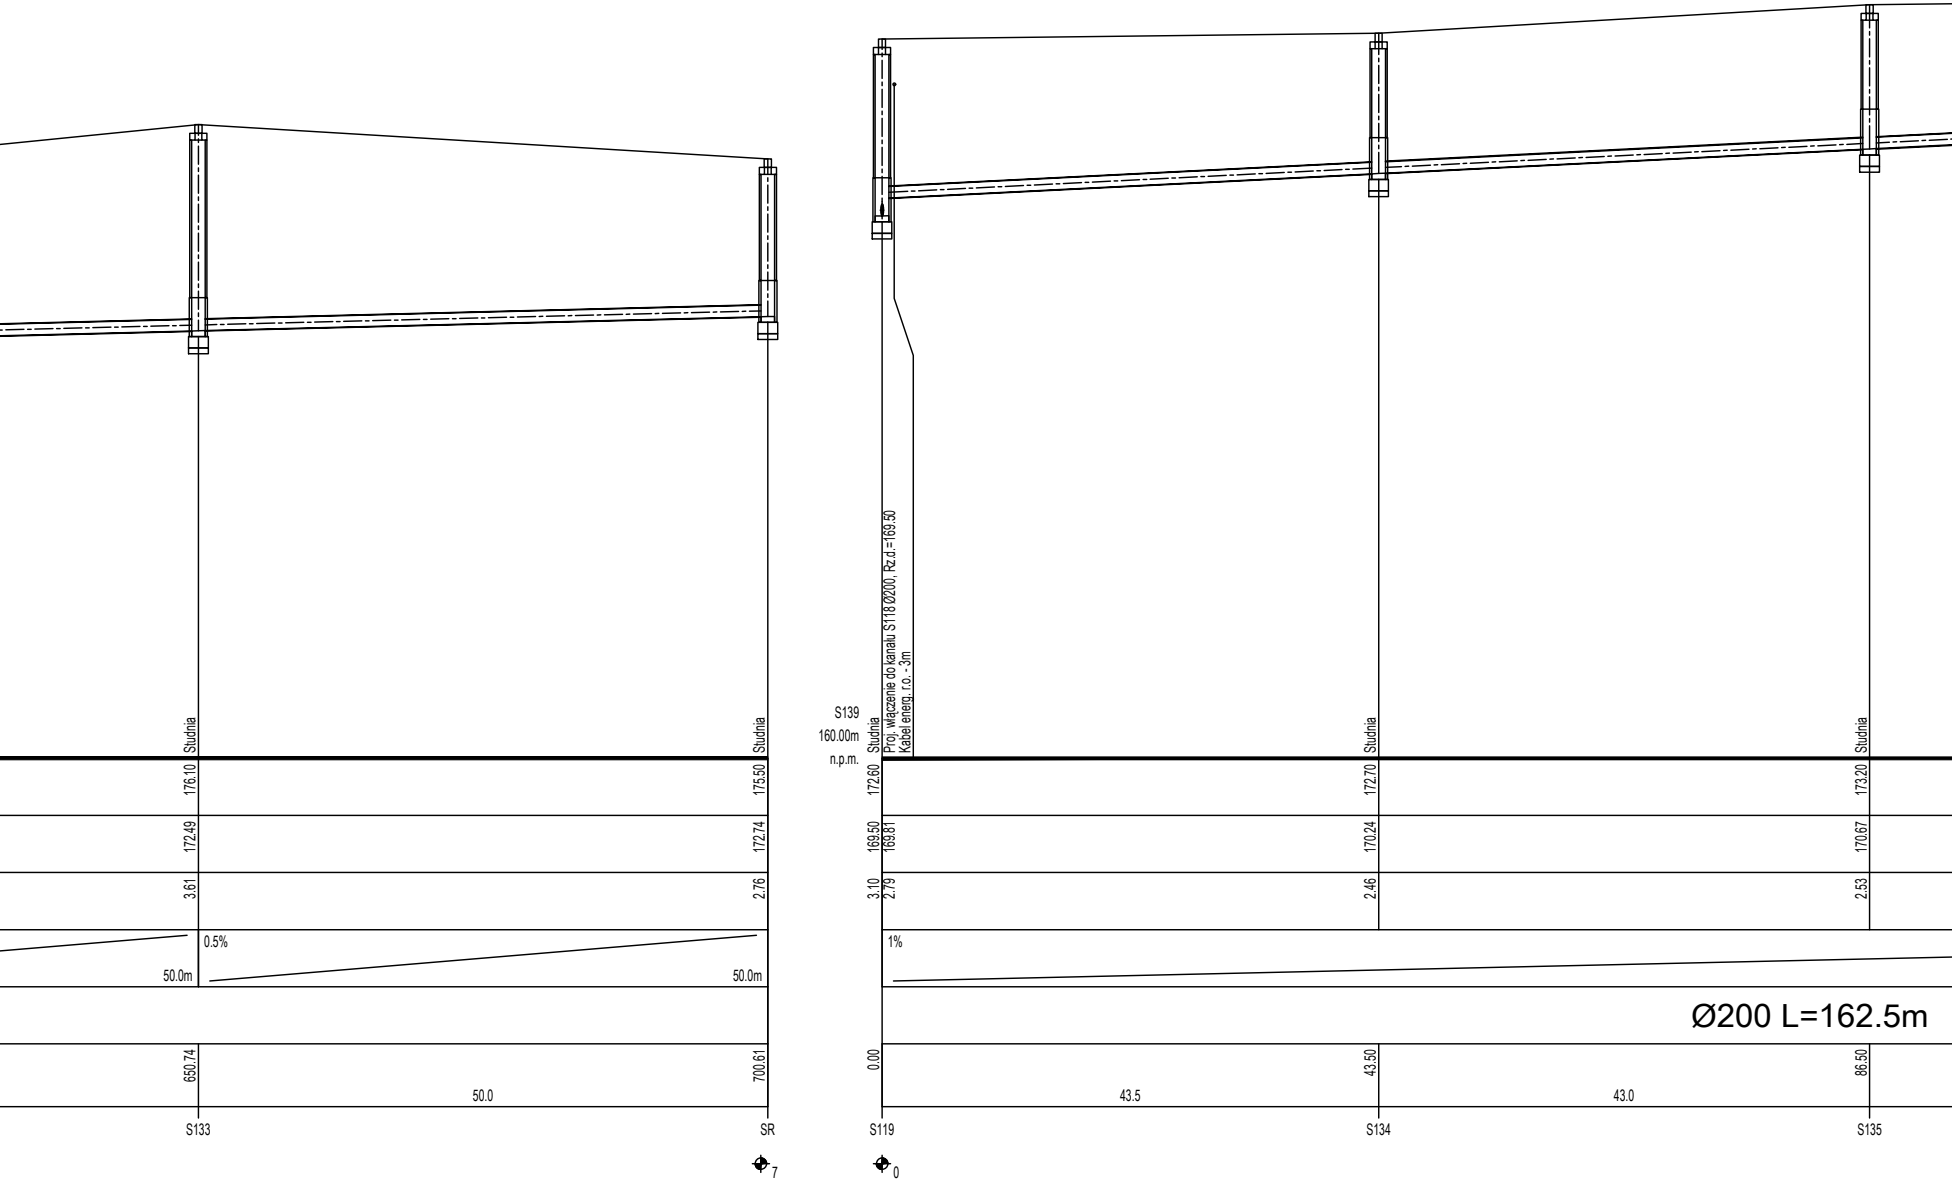
Studnia
176.10
172.49
3.61
50.0m
0.5%
650.74
S133
50.0
Studnia
175.50
172.74
2.76
50.0m
700.61
SR
7
S139
160.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału S118 Ø200, Rz.d.=169.50
Kabel energ. r.o. - 3m
172.60
169.50
169.81
3.10
2.79
1%
0.00
S119
0
43.5
Studnia
172.70
170.24
2.46
43.50
S134
43.0
Studnia
173.20
170.67
2.53
86.50
S135
Ø200 L=162.5m

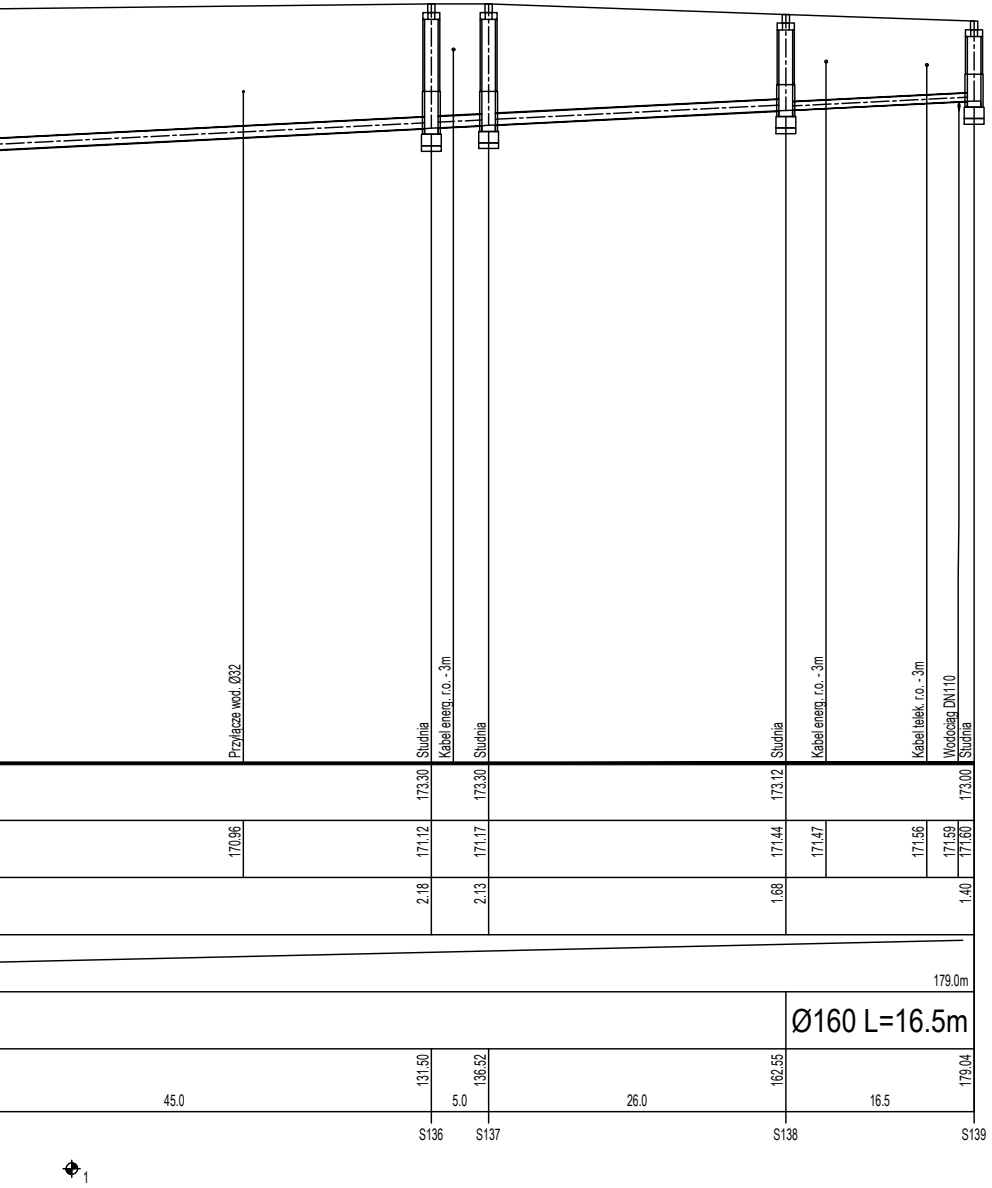
Przyłącze wod. Ø32
Studnia
Kabel energ. r.o. - 3m
Studnia
Studnia
Kabel energ. r.o. - 3m
Kabel telek. r.o. - 3m
Wodociąg DN110
Studnia
173.30
173.30
173.12
173.00
170.96
171.12
171.17
171.44
171.47
171.56
171.59
171.60
2.18
2.13
1.68
1.40
179.0m
Ø160 L=16.5m
131.50
136.52
162.55
179.04
45.0
5.0
26.0
16.5
S136
S137
S138
S139
1

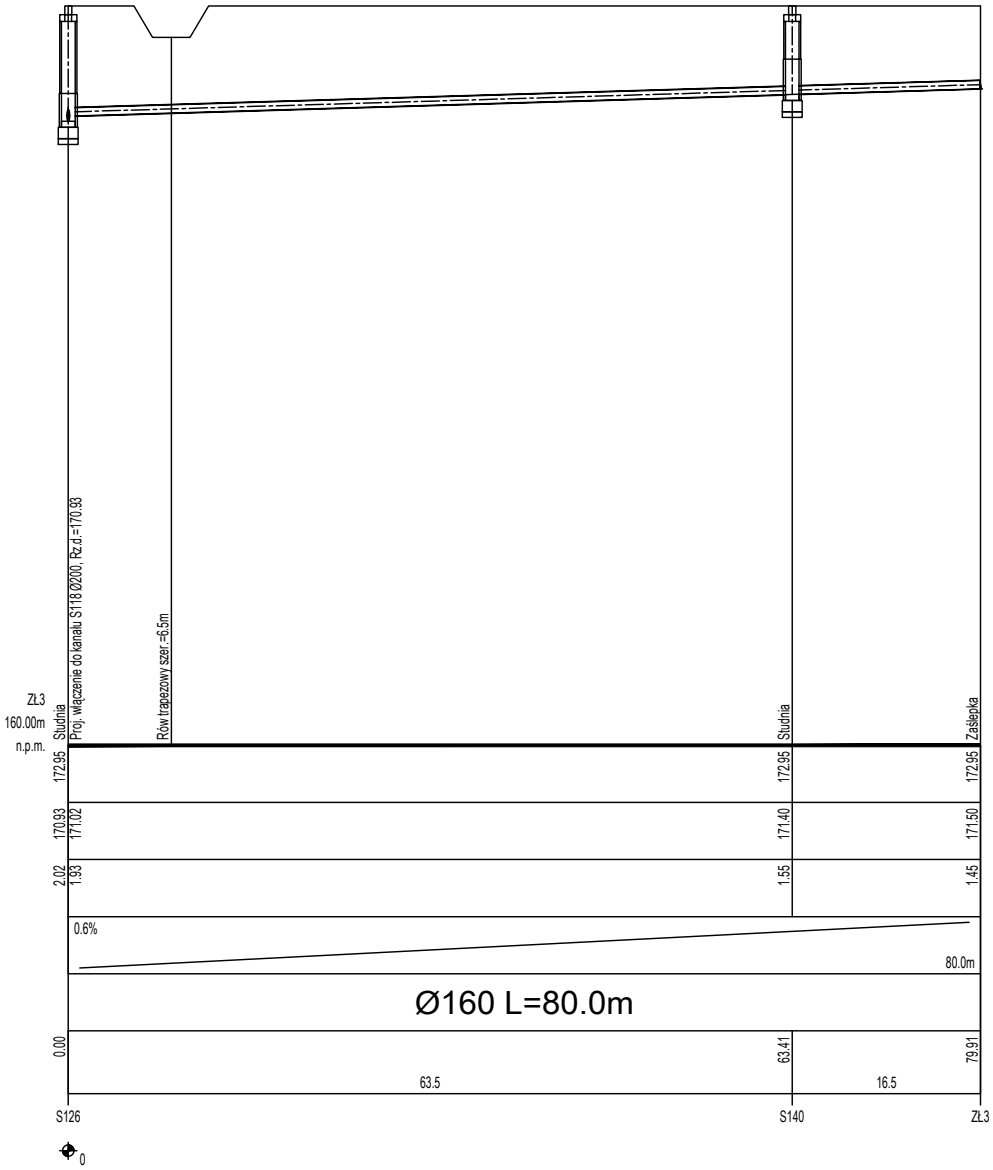
ZŁ3
160.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału S118 Ø200, Rz.d.=170.93
Rów trapezowy szer.=6.5m
Studnia
Zaślepka
172.95
172.95
172.95
170.93
171.02
171.40
171.50
2.02
1.93
1.55
1.45
0.6%
80.0m
Ø160 L=80.0m
0.00
63.41
79.91
63.5
16.5
S126
S140
ZŁ3
0

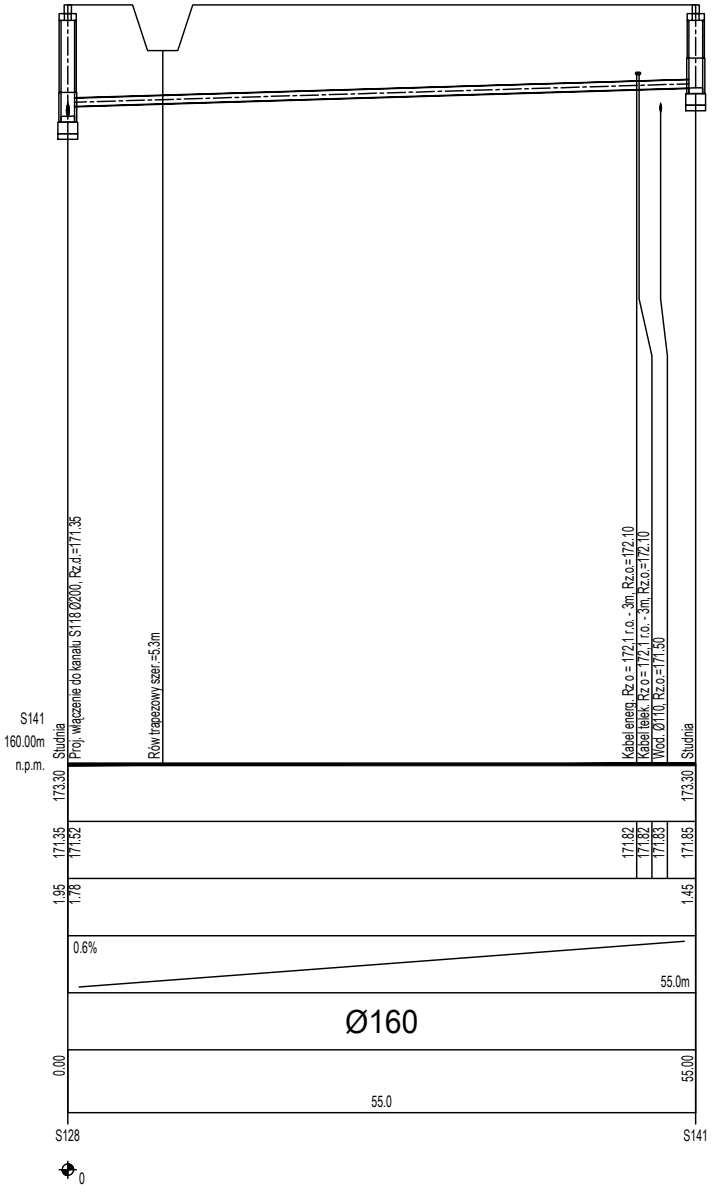
S141
160.00m
n.p.m.
Studnia
Proj. włączenie do kanału S118 Ø200, Rz.d.=171.35
Rów trapezowy szer.=5.3m
Kabel energ. Rz.o = 172,1 r.o. - 3m, Rz.o.=172.10
Kabel telek. Rz.o = 172,1 r.o. - 3m, Rz.o.=172.10
Wod. Ø110, Rz.o.=171.50
Studnia
173.30
173.30
171.35
171.52
171.82
171.82
171.83
171.85
1.95
1.78
1.45
0.6%
55.0m
Ø160
0.00
55.00
55.0
S128
S141
0

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zelwerowicza 52 G, 35-601 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA	NR UPRAWM. BUDOWL.	PODPIS
mgr inż. Józef JAMRO - projektant	s - 114/91 (sanitarne) oś - 114/91 (ochr. śr.) w 71/78 (wod.-mel.)	
mgr inż. Szymon DYLĄG - sprawdzający	PDK/0181/POOS/11 (do proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)	

NAZWA INWESTYCJI
"Opracowanie projektów budowlanych - wykonawczych budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rudka" gm. Sieniawa

FAZA
PB

DATA
V. 2017 r.

NAZWA PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY

SKALA
1:$\frac{100}{1000}$

NAZWA RYSUNKU:
Profil podłużny kanalizacji grawitacyjnej - cz. 6

Nr Rys.
18

INWESTOR:
Gmina Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

BRANŻA
sanitarna