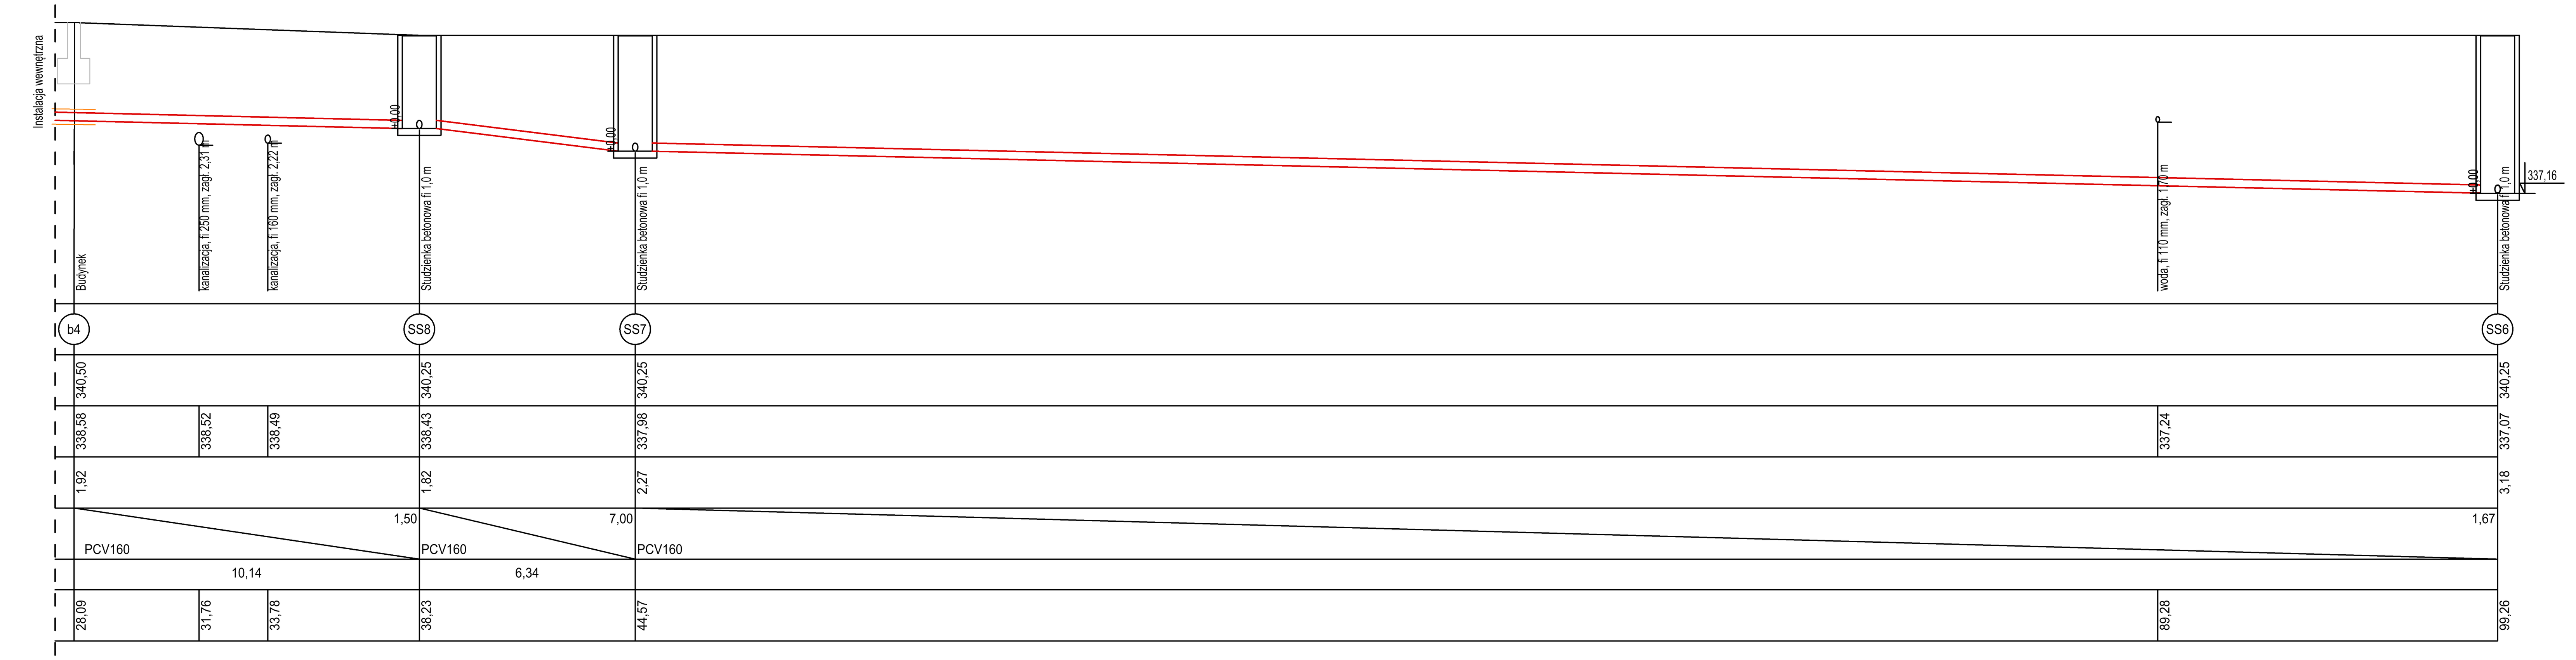

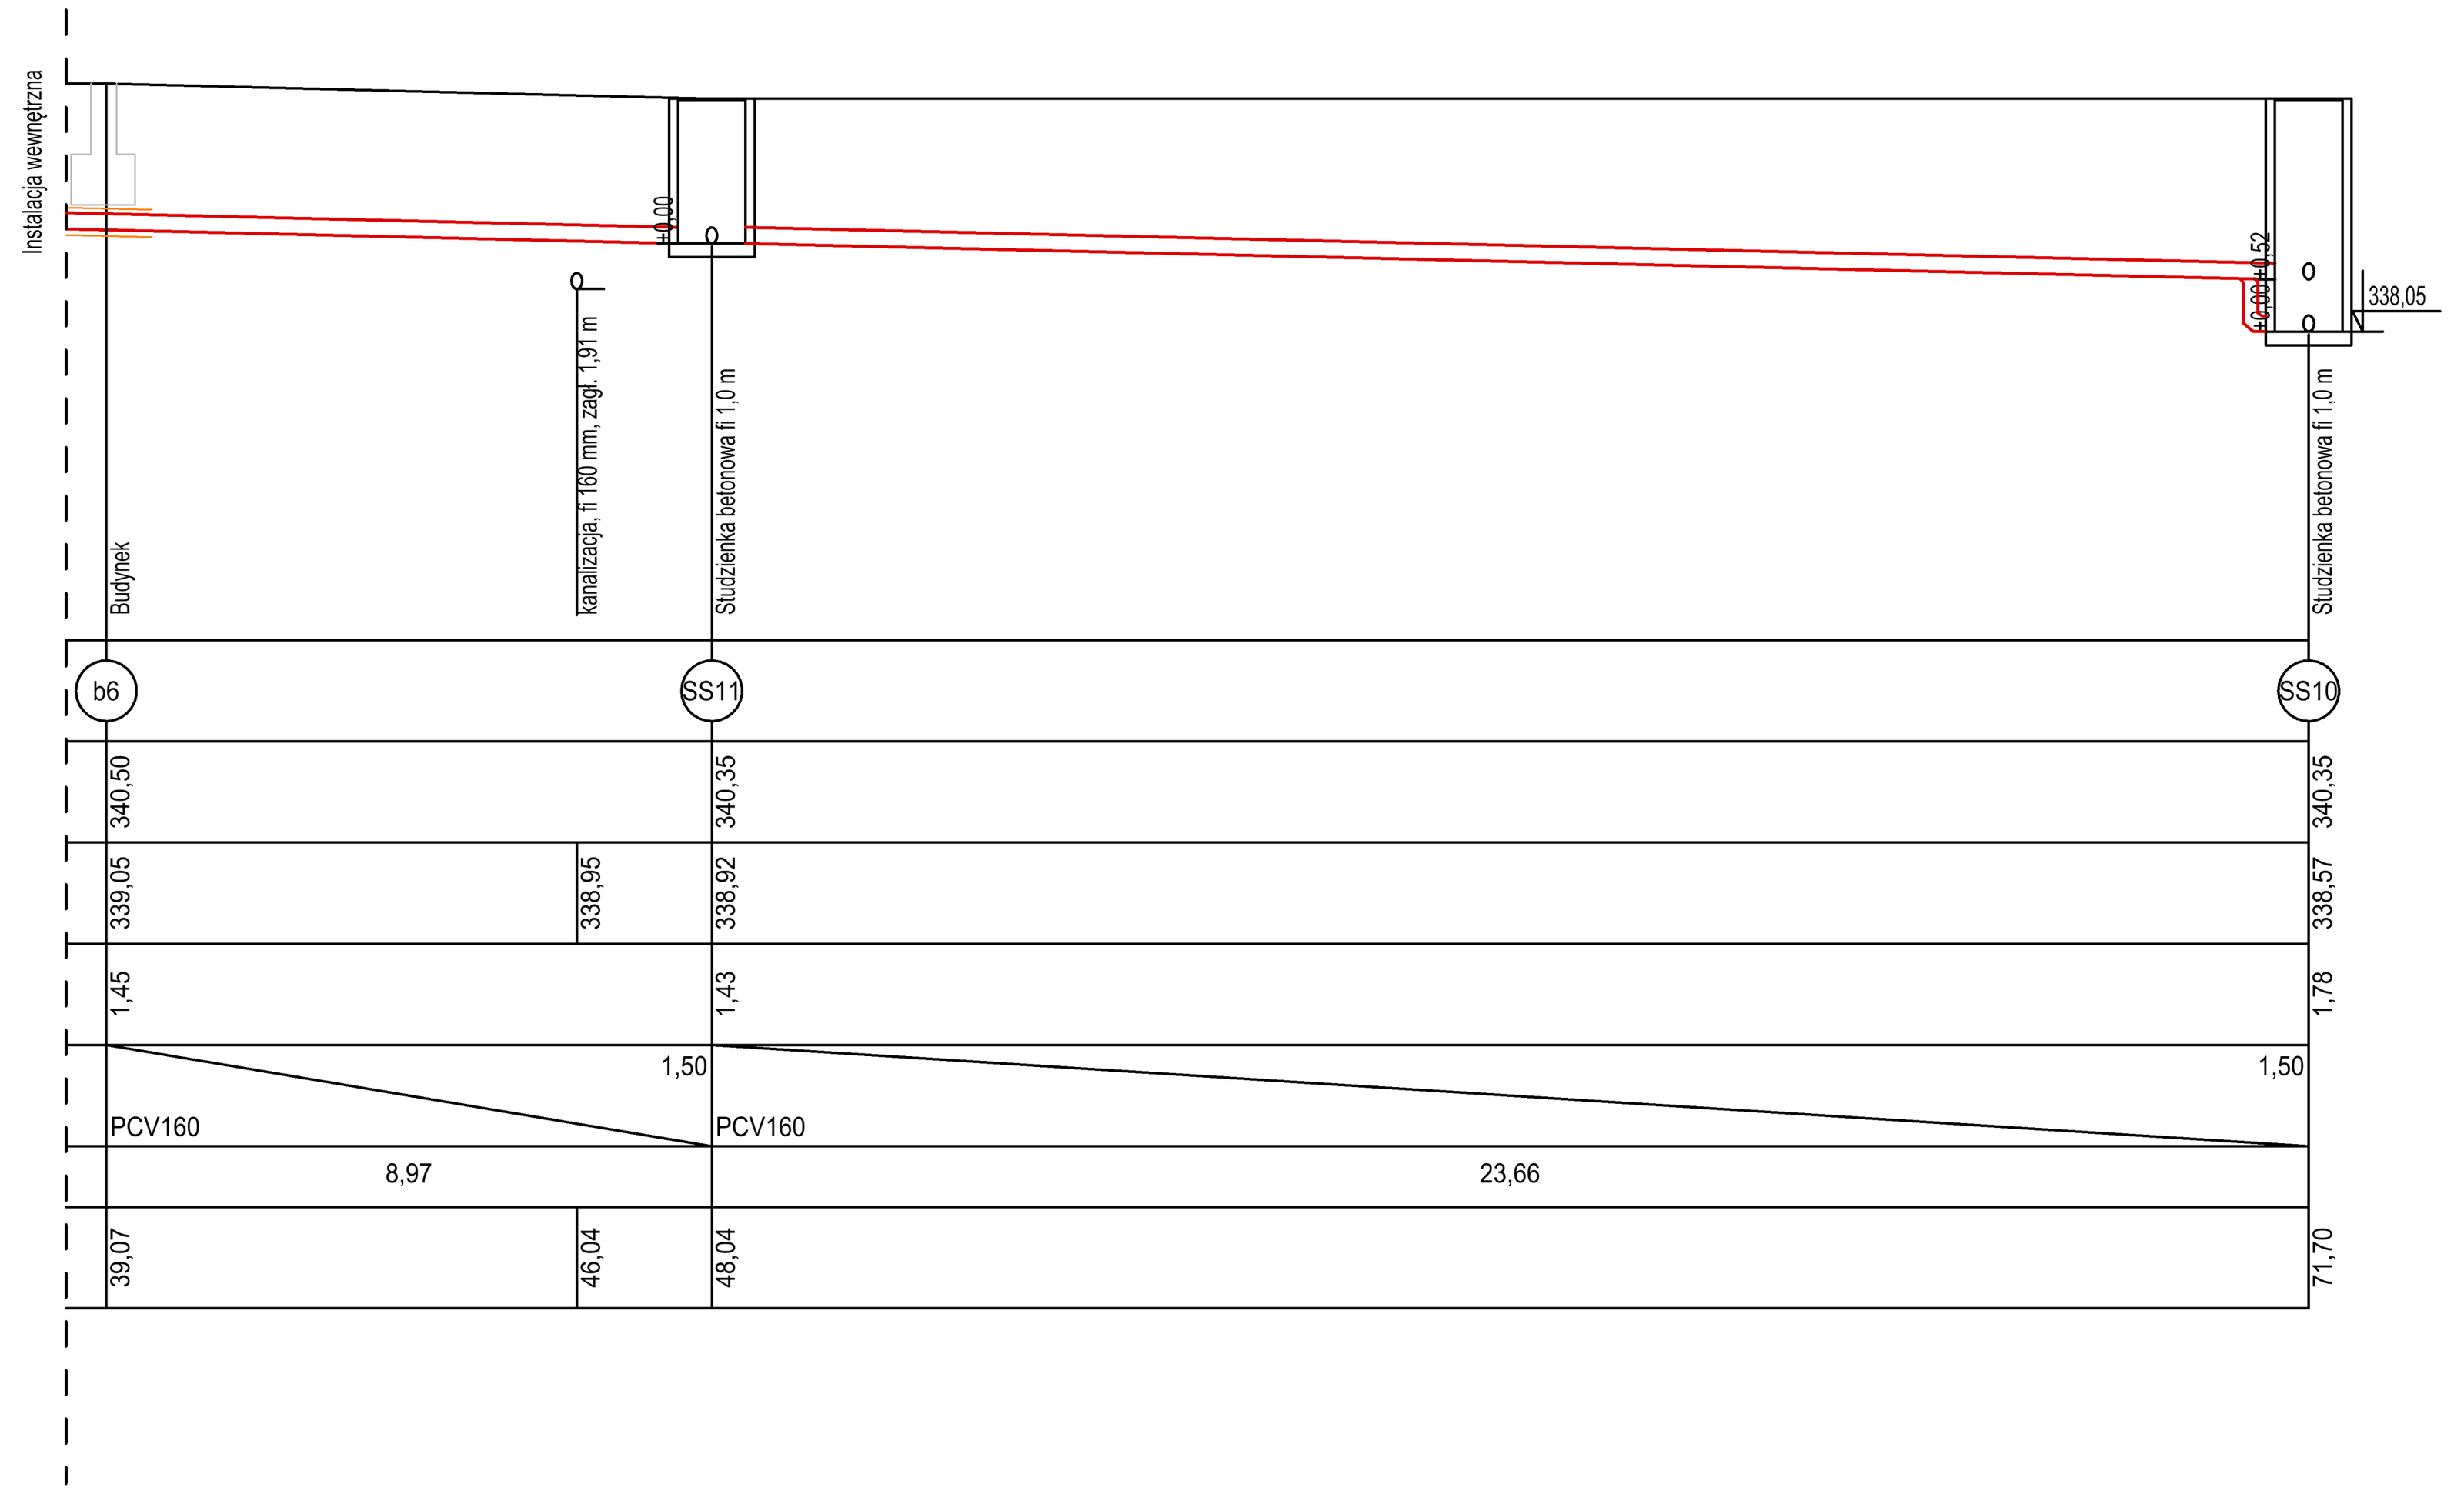

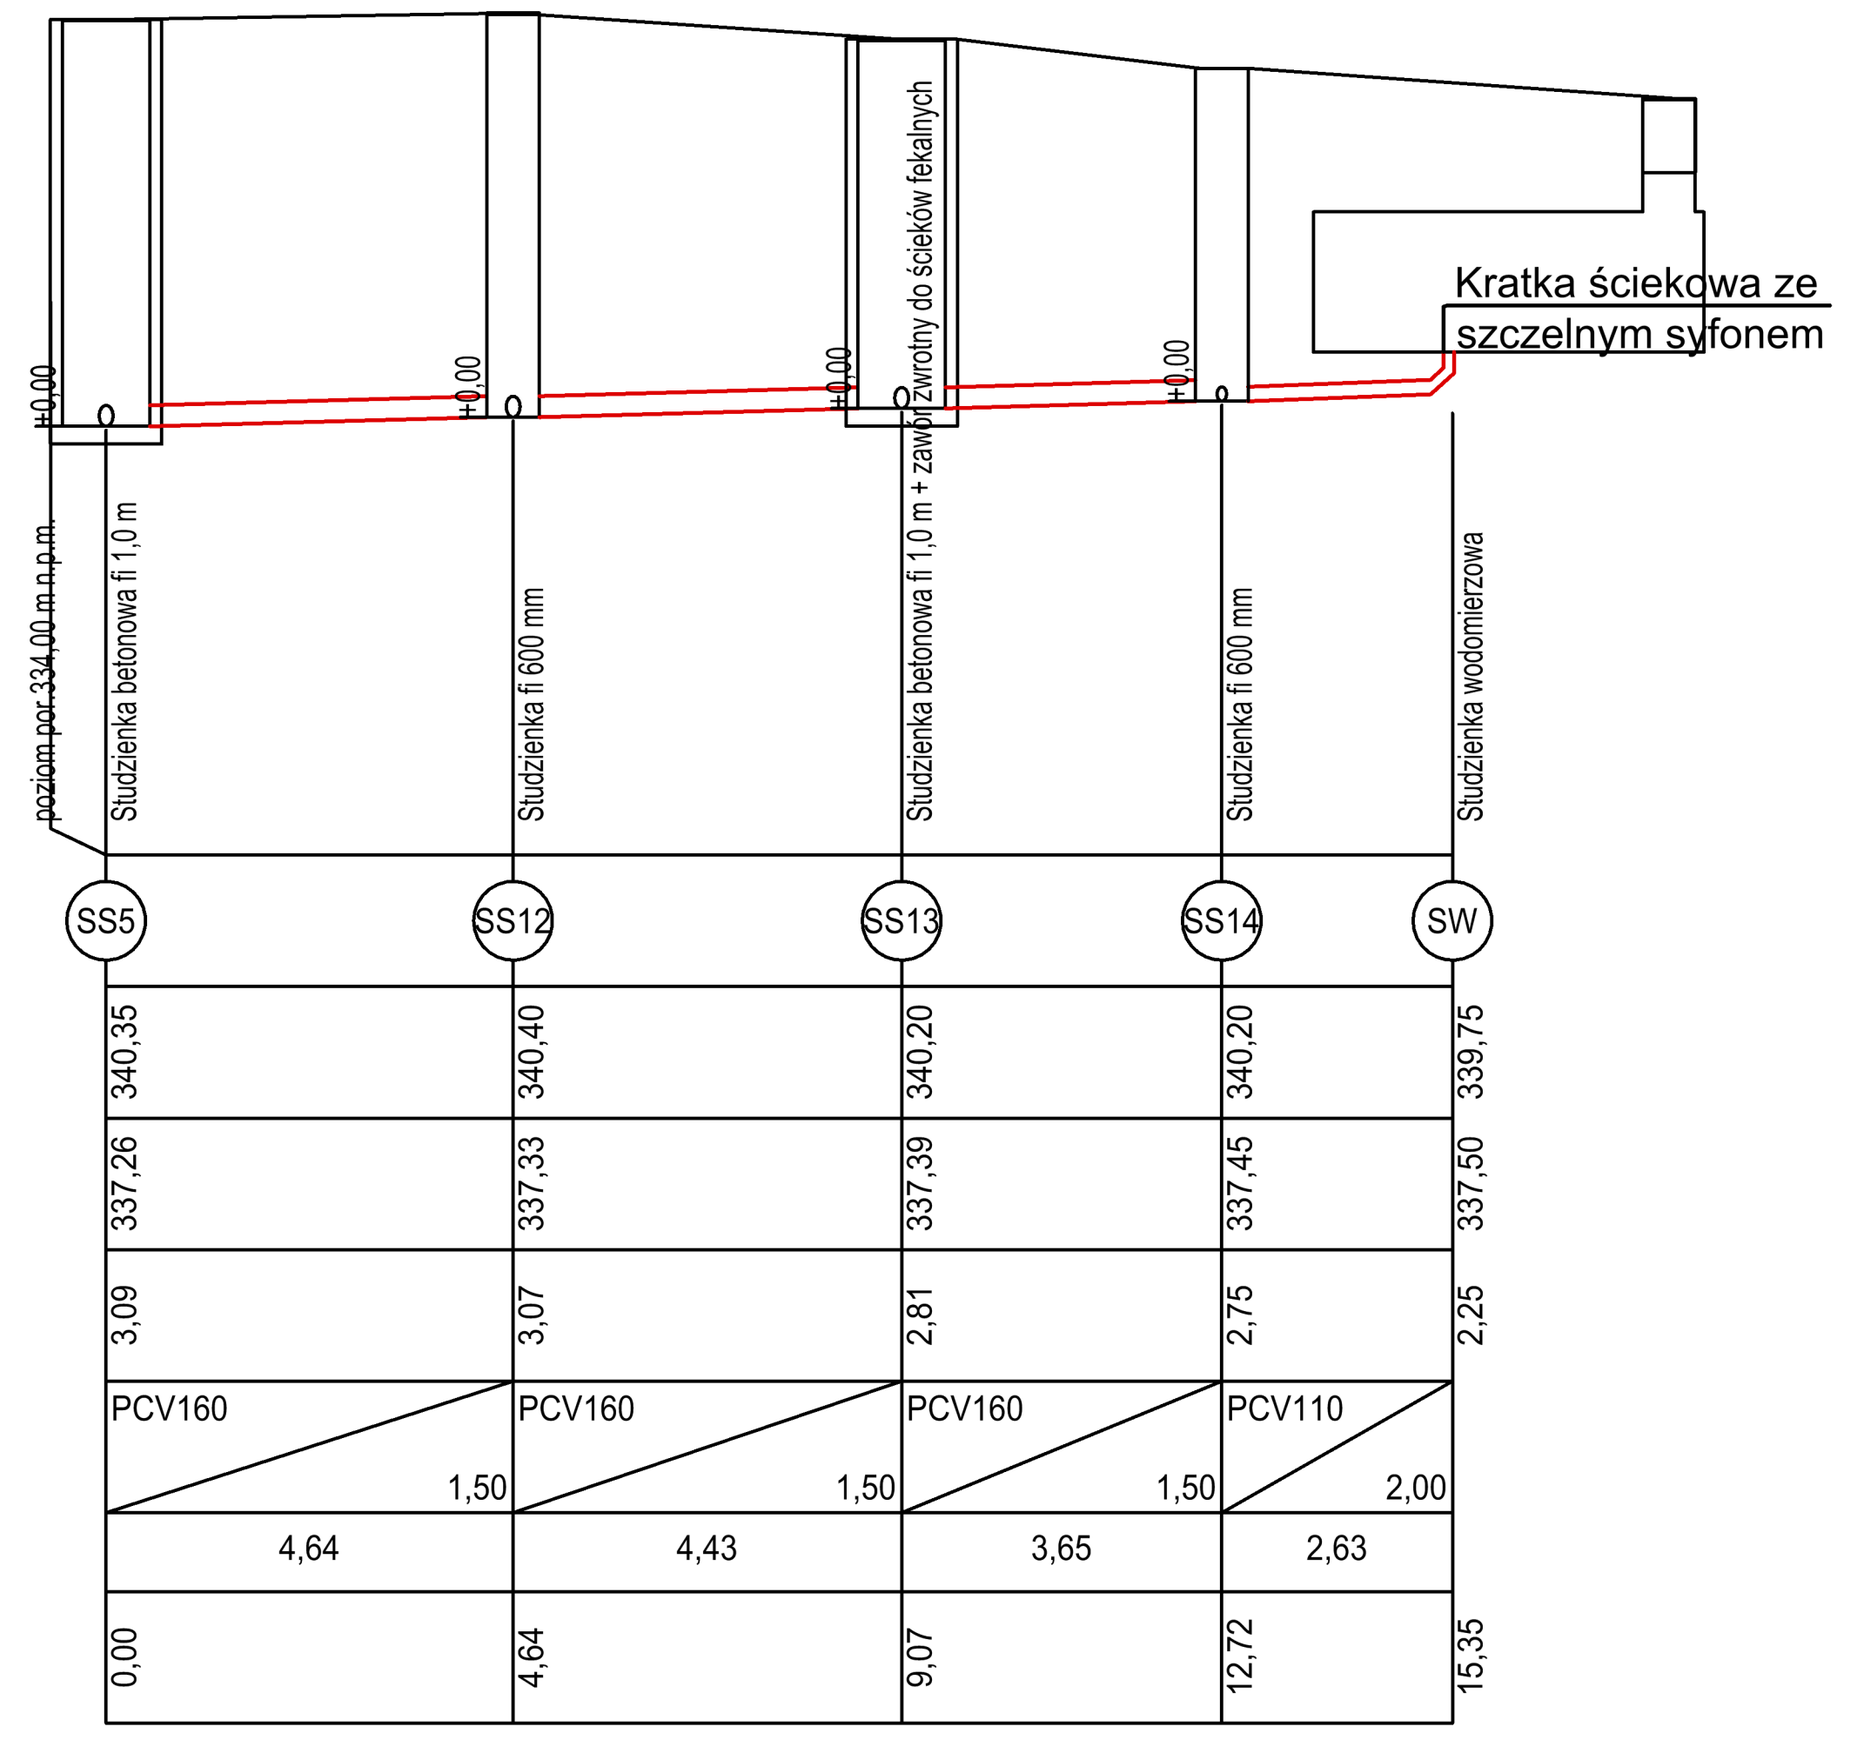

LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ø50 i=2% - Średnica instalacji / spadek

- Rura osłonowa o dwie dymensje większa niż średnica instalacji

UWAGA:
Piony kanalizacyjne zakończyć wywiewką wyprowadzoną ponad dach o średnicach dla pionu PCV 75 - wywiewka Ø110
pionu PCV 110 - wywiewka Ø160
Przejście przez przegrody odddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć przejściami ppoż o odporności ogniowej danej przegrody.
Wpięcie skroplin do pionów kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfon szczelny.
Pod i nad kanalizacją zastosować obsypkę, podsypkę o zasypkę zgodnie z częścią opisową.

REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Spółka z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. 11 Listopada 2 DZIAŁ TECHNICZNY -2-

PRIMEX
al. Jana Pawła II 132
42-202 Częstochowa
e-mail: biuro@primex-inwestycje.pl
www.primex-inwestycje.pl
tel. 665 567 748

NAZWA PROJEKTU:
BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ PSP ORAZ JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP W ZAWIERCIU

INWESTOR:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
ul.Leśna 12, 42-400 Zawiercie

LOKALIZACJA:
42-400 Zawiercie, przy ul. Inwestycyjnej
numery ewidencyjne działek: 62/3, 63/2, 64/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68, 69/1 obręb Zawiercie, Miasto Zawiercie, pow. zawierciański

BRANŻA:
SANITARNA

FAZA PROJEKTU:
PROJEKT PRZYŁĄCZA WOD-KAN

NAZWA RYSUNKU:
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT		
branży sanitarnej	mgr inż. Ewelina IŻYCKA uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, nr ewid. SLK/6257/PWBS/16	

RYSUNEK NR	SKALA	FORMAT	DATA
S9	1:100	420x1100	26 Czerwiec 2023