


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Aktualna na dzień: 07.01.2025r.		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		GKN-I.6642.6.2316.2024
Numer roboty wykonawcy		229/2024
Nazwa miejscowości		Szudziałowo
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	201110_2
	nazwa	Szudziałowo
Obręb ewidencyjny	identyfikator	201110_2.0031
	nazwa	Szudziałowo
Numer działki		280
Skala mapy		1 : 500
Nazwa układu	współrzędnych prostokątnych płaskich	PL-2000/8
	wysokościowego	PL-EVRF2007-NH (Amsterdam)
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji:		-----
Wykonawca:		Kierownik prac:
USŁUGI GEODEZYJNE s.c T. Klimiuk M. Popławski 16-100 Sokółka ul. Piłsudskiego 5/33 NIP 545-181-37-07 REG. 200724364		GEODETA UPRAWNIONY Jarosław Woronko Nr 16662
Współpraca oraz opracowanie mapy		GEODETA Adam Borowski
Data opracowania mapy		08.01.2025r.
Informacja o punktach osnowy podstawowej i szczegółowej w granicach opracowania: -brak-		
Wykonanie opracowania nie było poprzedzone ustaleniami odnośnie ewentualnych istniejących służebności gruntowych.		
Uwaga ! Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.		
- Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1990 z p.z.)		

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.	
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	GKN-I.6642.6.2316.2024
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Sokółski
Wykonawca prac geodezyjnych	USŁUGI GEODEZYJNE s.c. T. Klimiuk, M. Popławski 16-100 Sokółka, ul. Marsz Józefa Piłsudskiego 5 nr lok. 33
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Jarosław Woronko Nr upr. 16662
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji nr: GKN-I.6642.6.2316.2024_1 z dnia: 16. 01. 2025

GEODETA
Tomasz Klimiuk

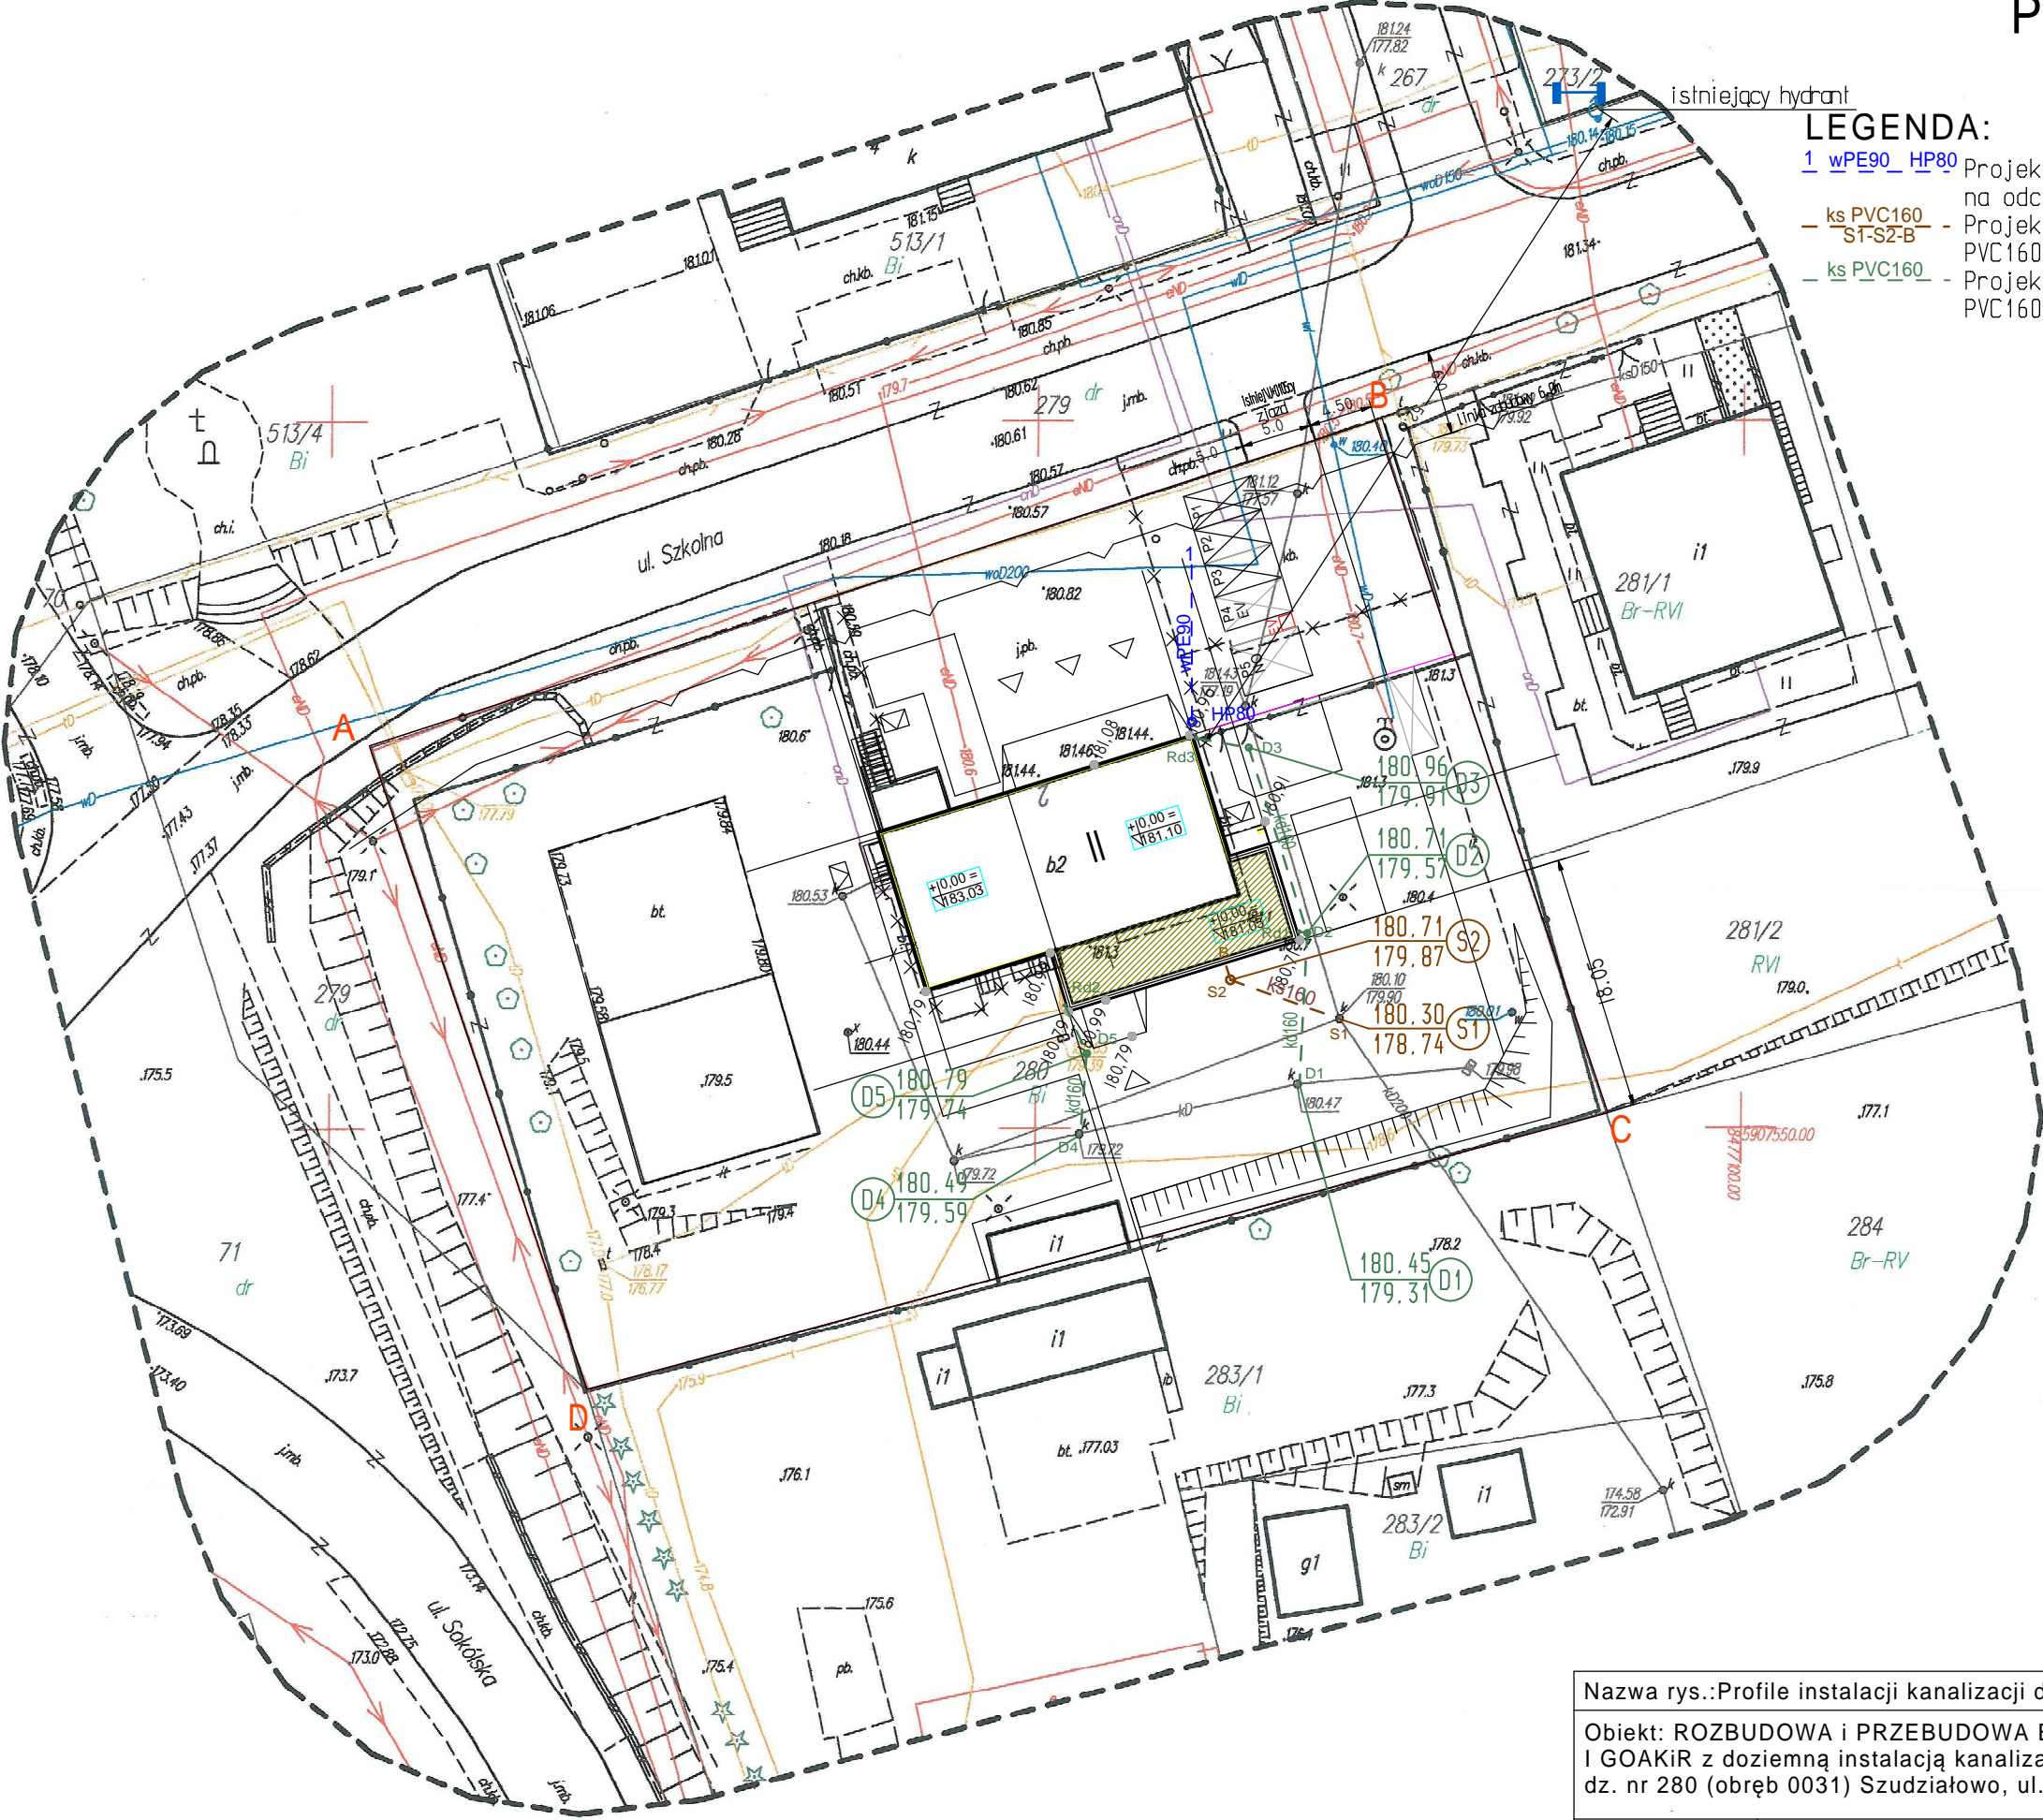

- istniejący hydrant
- LEGENDA:**
- 1 wPE90 HP80 - Projektowane przyłącze wodociągowe PE90 na odcinku 1-HP80
 - ks PVC160 S1-S2-B - Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej PVC160 na odcinku S1-S2-B
 - ks PVC160 - Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej PVC160 na odcinkach D1-D2-D3-Rd3, D2-Rd1, D4-D5-Rd2

Nazwa rys.:Profile instalacji kanalizacji deszczowej		Rys. PT1	
Objekt: ROZBUDOWA i PRZEBUDOWA BUDYNKU STRAŻNICY OSP I GOAKiR z doziemną instalacją kanalizacji deszczowej, dz. nr 280 (obręb 0031) Szudziałowo, ul. Szkolna 2		Skala	1:500
		Data	31.01.2025
Autor projektu:	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis
	mgr inż. Marcin Pawłuszewicz	Bt/195/01	
Sprawdzający:	mgr inż. Marek Godlewski	PDL/IS/0208/06	
Opracowała:	mgr inż. Renata Pawłuszewicz	-	