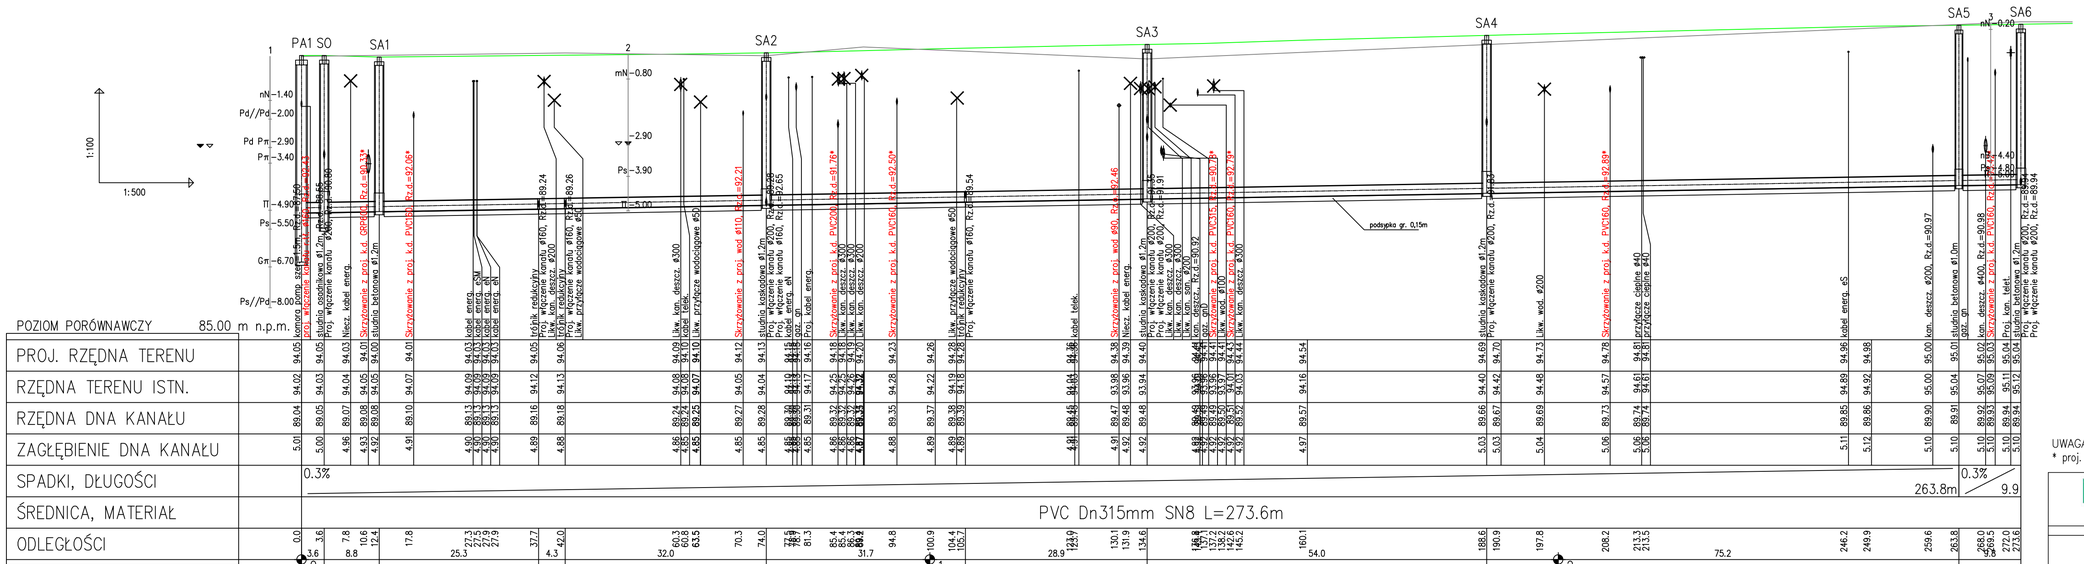
PA1 SO
SA1
SA2
SA3
SA4
SA5
SA6
1:100
1:500
nN −1.40
Pd//Pd −2.00
Pd Pn −2.90
Pn −3.40
Tl −4.90
Ps −5.50
Gn −6.70
Ps//Pd −8.00
mN −0.80
Ps −3.90
Tl −5.00
nN −0.20
nN −4.40
Pd −4.80
Pn −5.00
Tl −5.50
Ps −6.00
Gn −7.20
Ps//Pd −8.00
komora pomp ścieków Rz.d.=89.65
studnia kaskadowa ø1.2m Rz.d.=89.24
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=89.88
Proj. włączenie kanału ø200, Rz.d.=89.94
Niecz. kabel. energ.
Skrzyżowanie z proj. k.d. GRP600, Rz.d.=89.37*
Skrzyżowanie z proj. k.d. PVC150, Rz.d.=92.06*
studnia betonowa ø1.0m
Skrzyżowanie z proj. k.d. PVC160, Rz.d.=89.24
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Likw. kon. deszcz. ø300
Trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Likw. kon. deszcz. ø300
Trójnik redukcyjny
Proj. włączenie kanału ø160, Rz.d.=89.26
Likw. przyłącze wodociągowe ø50
studnia betonowa ø1.0m
Kabel. energ.
Kabel. energ.
Kabel. energ.