


Budynek 1 · ZSP nr 3 sanitariat nauczycieli · Toaleta personelu (Scena świetlna 1)

## Obiekty obliczeniowe

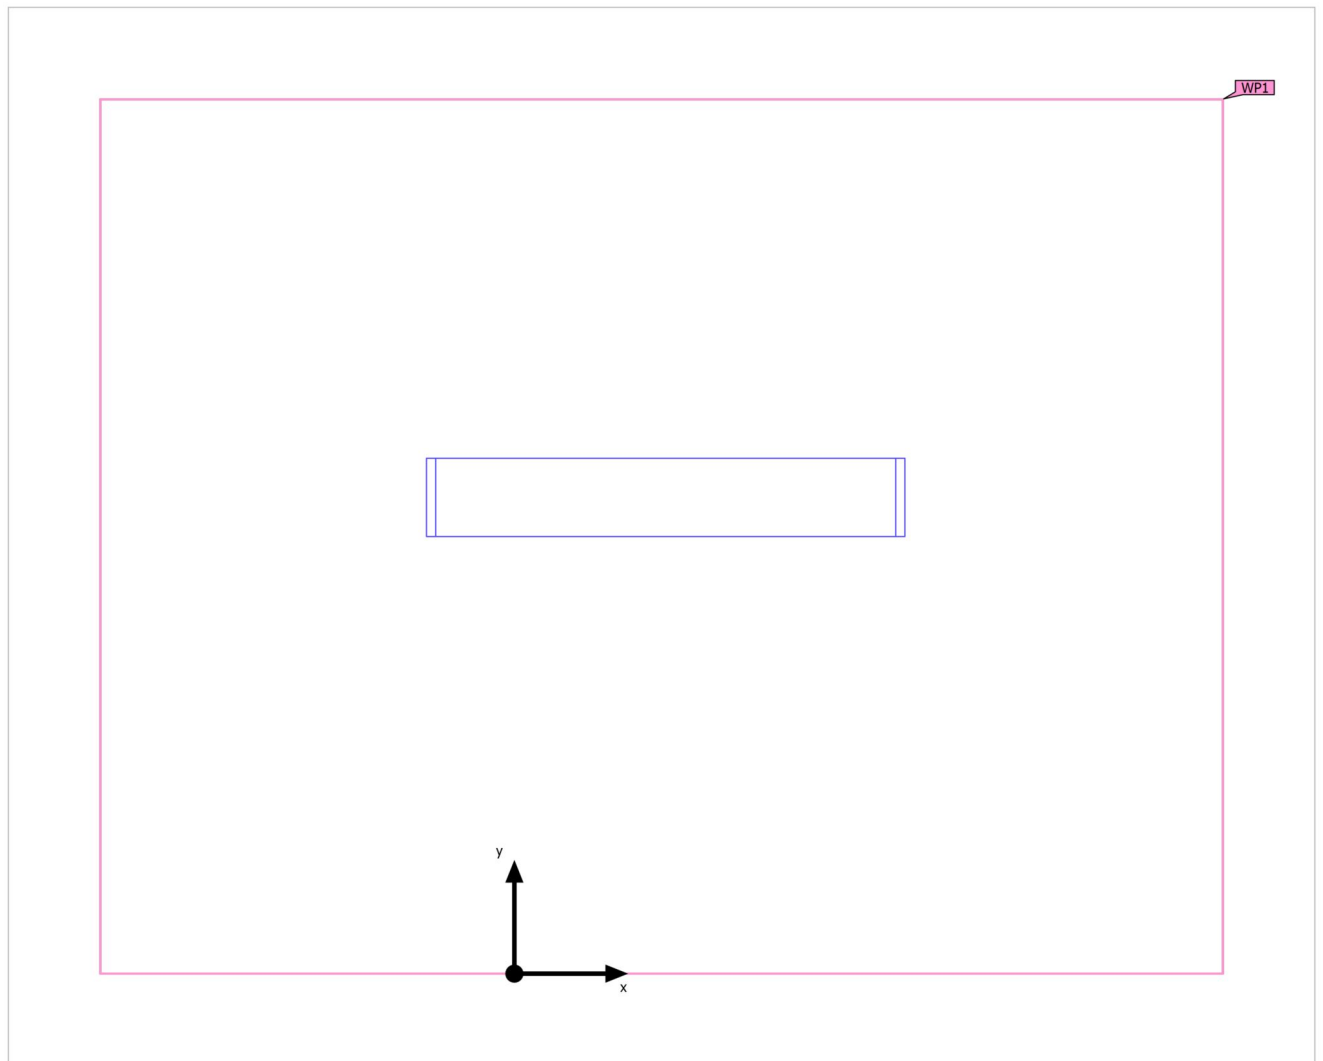

Budynek 1 · ZSP nr 3 sanitariat nauczycieli · Toaleta personelu (Scena świetlna 1)

**Obiekty obliczeniowe**

Poziomy użytkowe

Właściwości	$\bar{E}$ (Zad.)	$E_{min.}$	$E_{maks}$	$U_o (g_1)$ (Zad.)	$g_2$	Indeks
Płaszczyzna pracy (Toaleta personelu) Prostopadłe natężenia oświetlenia Wysokość: 0.800 m, Margines: 0.000 m	212 lx ( $\geq 200$ lx) ✓	170 lx	252 lx	0.80 ( $\geq 0.40$ ) ✓	0.67	WP1

Profil użytkowania: Zakres ogólny wewnątrz budynków - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy (10.4 Szatnie, umywalnie, łazienki, toalety)