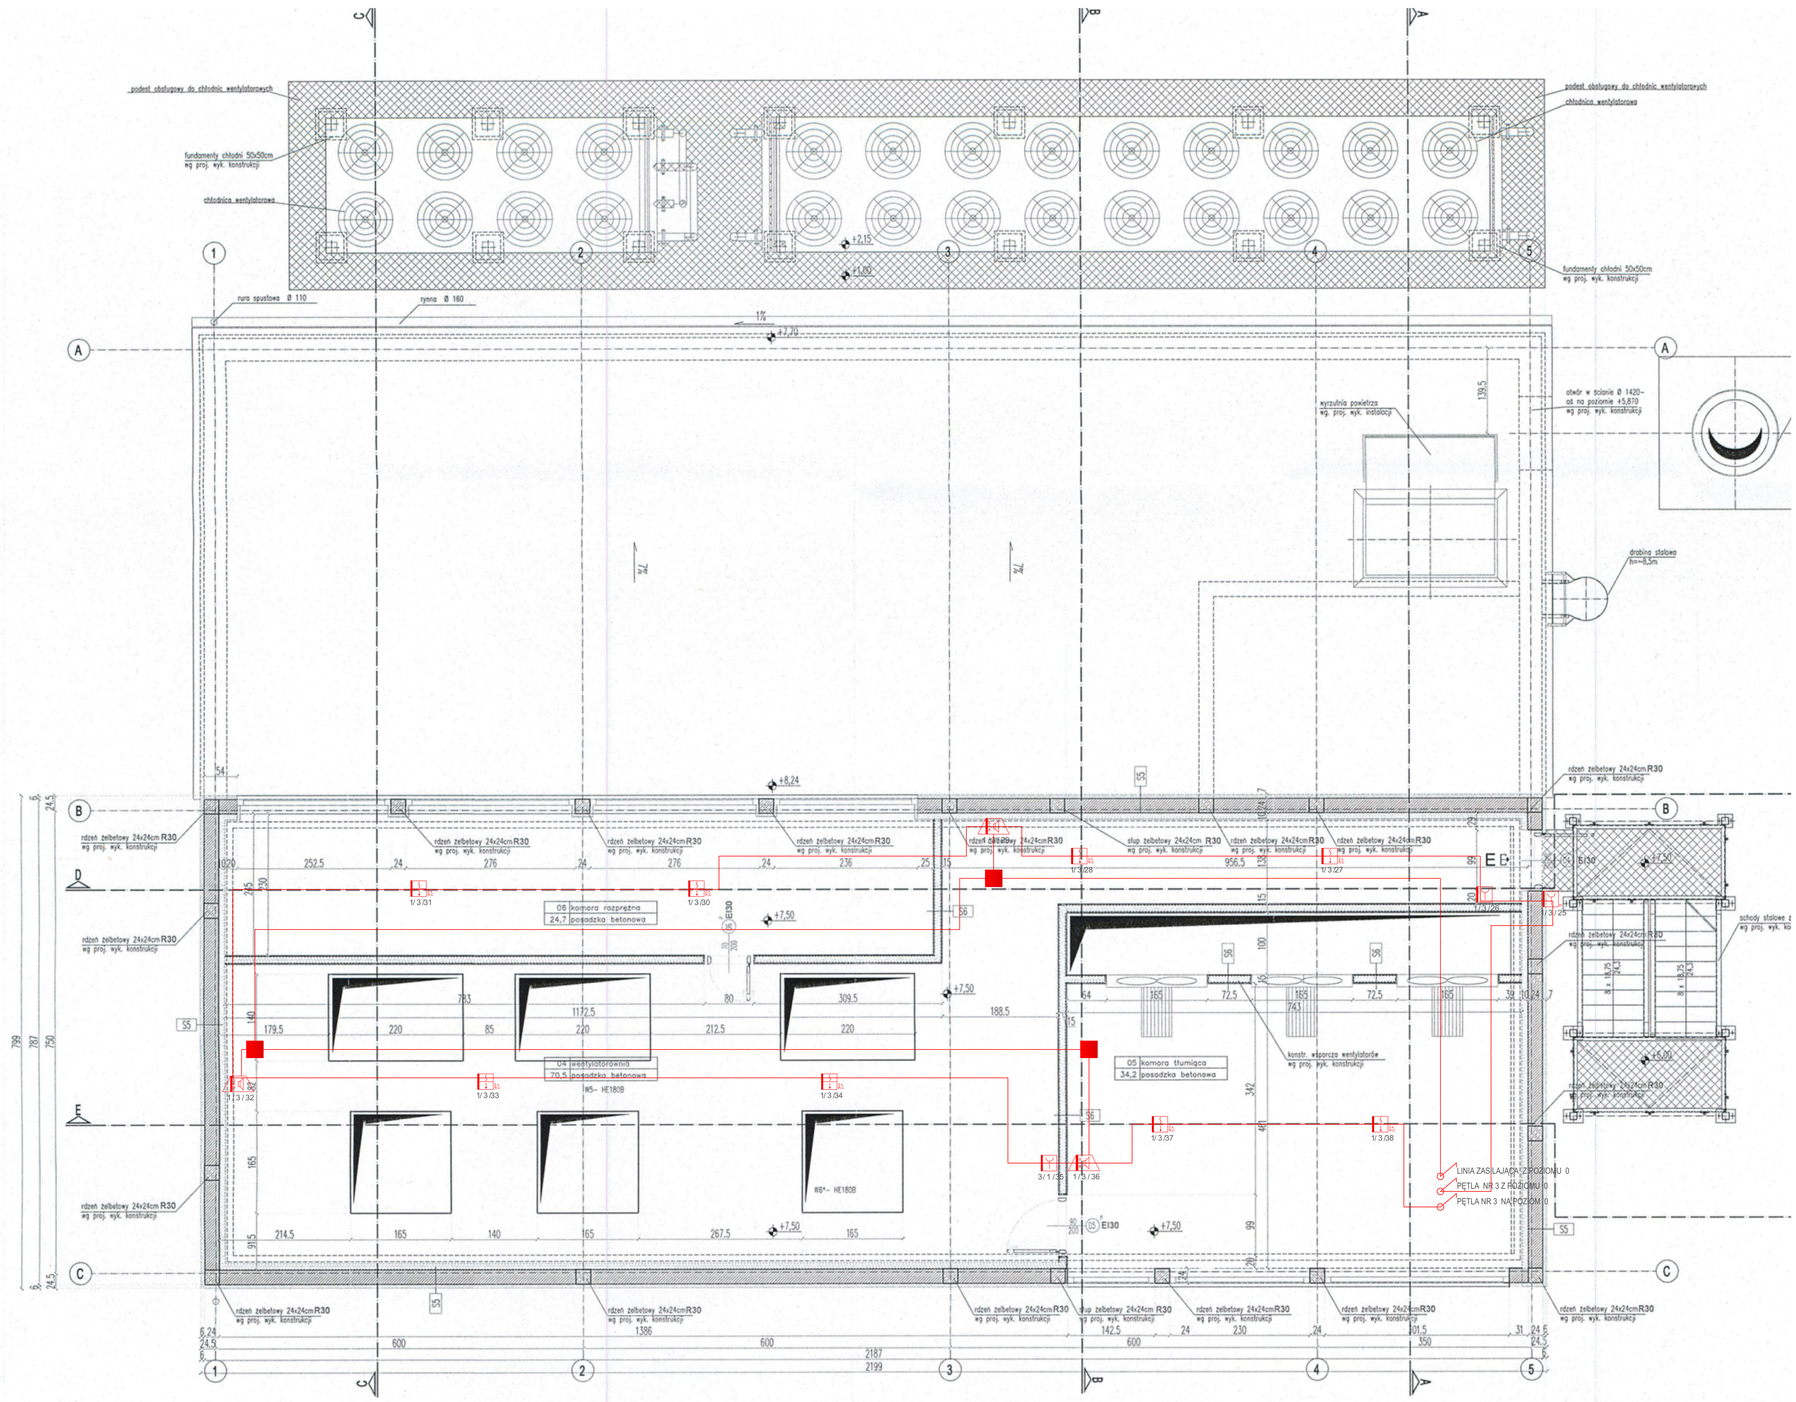

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU
	CENTRALA MODUŁOWA SSP
	CZUJKA MULTISENSOROWA
	MODUŁ 4 WEJŚĆ
	MODUŁ 4 WEJŚCIA 4 WYJŚCIA
SWDD	SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI DYMU
	KONTROLER SYSTEMU LINIOWEJ DETEKCJI TEMPERATURY
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	ROP WEWNĘTRZNY
	ROP ZEWNĘTRZNY
	SYGNALIZATOR PĘTLOWY
	ZASILACZ POŻAROWY 24V PĘTLOWY
	ORUROWANIE WCZESNEJ DETEKCJI Z OTWOREM SSĄCYM
	PRZEWÓD XzKAXwekw 1x2x1
	HTKSH PH90 1x2x1
	OBUDOWA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ
EX	OBUDOWA Z BARIERĄ ISKROBEZP.
	PRZEWÓD IB-BiT 500(st) 6x1.5
	PRZEWÓD (N)HXH-J FE180/E90 3X1.5
1/1/1	Nr centrali / Nr pętli / Nr elementu
zewn	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
	PUSZKA PIP-1AN
	PRZEWÓD SENSORYCZNY Z ROZMIESZCZENIEM CZUJNIKÓW CO 2m.
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYPODŁOGOWEJ
	MODUŁ POŁĄCZENIOWY LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATUREYEx
	UNIWERSALNA CZUJKA DYMU Ex
	ZAKOŃCZENIE LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURY

Obiekt/Adres:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Leszno ul. Spółdzielcza 12

ABPS PROJEKT

Tytuł rysunku:

System Sygnalizacji Pożaru- rozmieszczenie elementów Kogeneracja - POZIOM 7,5

Nr umowy/Kontraktu: DI/20/2023

Data: 09.2023

Stadium: PW

Skala: 1:50

Branża: PPOŻ

Wersja: 1.0

Rysunek: 9.0

Opracował:	Maciej Borowicz	Uprawnienia:	-	
Projektował:	inż. Adam Borowicz		CNBOP-PIB 278/2018 CNBOP-PIB 224/2019 PIGA 61/09/P/2021	
Sprawdził:	mgr inż. Przemysław Steiner		SGSP 11258/2018 SGSP 12130/2020 PIGA 61/10/P/2021	

Podpis: