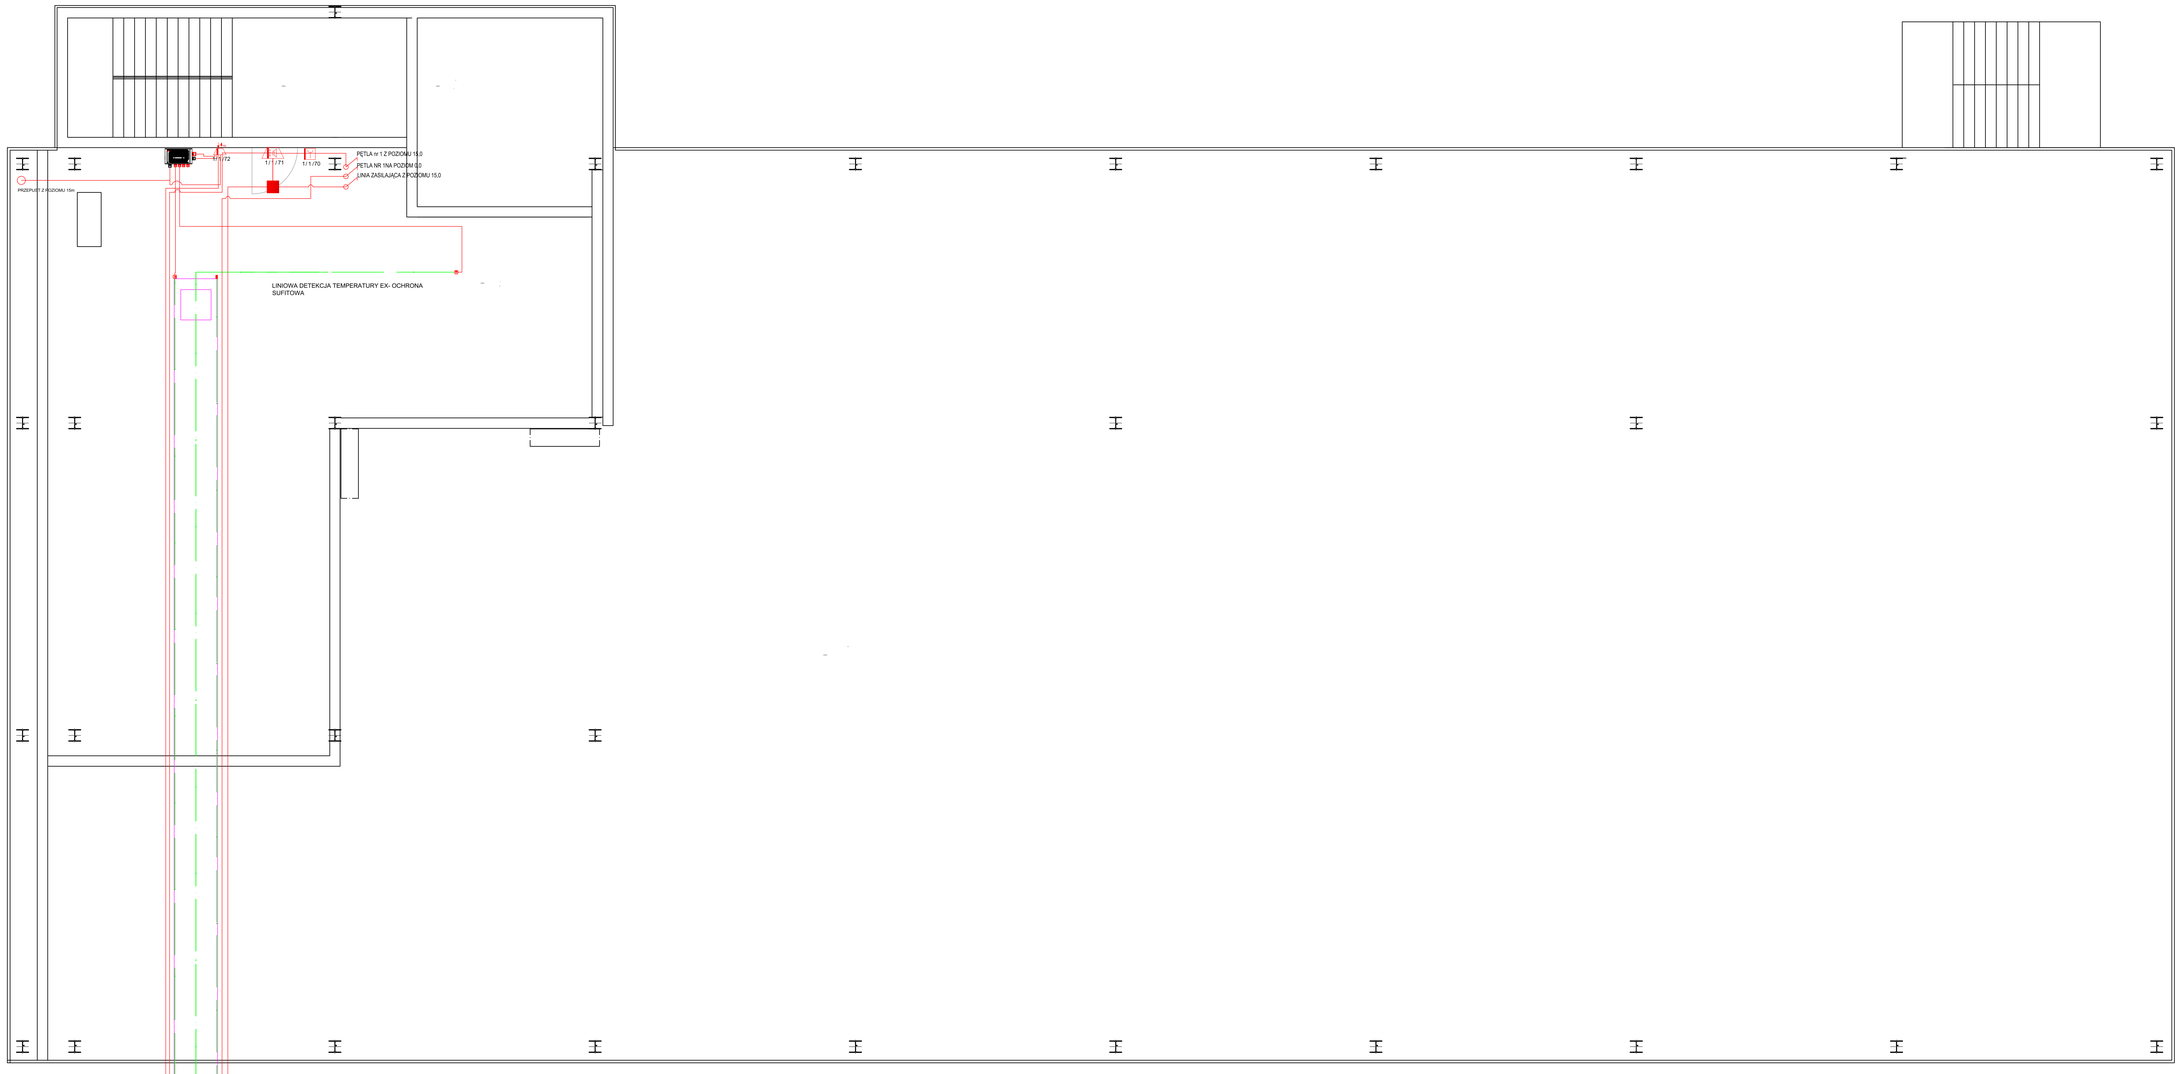

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU
	CENTRALA MODUŁOWA SSP
	CZUJKA MULTISENSOROWA
	MODUŁ 4 WEJŚĆ
	MODUŁ 4 WEJŚCIA 4 WYJŚCIA
SWIDD	SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI DYMU
	KONTROLER SYSTEMU LINIOWEJ DETEKCJI TEMPERATURY
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	ROP WEWNĘTRZNY
	ROP ZEWNĘTRZNY
	SYGNALIZATOR PĘTLOWY
	ZASILACZ POŻAROWY 24V PĘTLOWY
	ORUROWANIE WCZESNEJ DETEKCJI Z OTWOREM SSĄCYM
	PRZEWÓD XzKAXwekw 1x2x1
	HTKSH PH90 1x2x1
	OBUDOWA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ
EX	OBUDOWA Z BARIERĄ ISKROBEZP.
	PRZEWÓD IB-BiT 500(st) 6x1.5
	PRZEWÓD (N)HXH-J FE180/E90 3X1.5
1/1/1	Nr centrali / Nr pętli / Nr elementu
	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
	PUSZKA PIP-1AN
	PRZEWOD SENSORYCZNY Z ROZMIESZCZENIEM CZUJNIKÓW CO 2m.
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYPODŁOGOWEJ
	MODUŁ POŁĄCZENIOWY LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURYEx
	UNIWERSALNA CZUJKA DYMU Ex
	ZAKOŃCZENIE LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURY

Zlecił/ Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Leszno ul. Spółdzielcza 12

ABPS PROJEKT

Etap / opis:
System Sygnalizacji Pożaru- rozmieszczenie elementów Budynek B kotlownia - POZIOM 19,95

Nr umowy / Kontrakt: DI/20/2023
Data: 09.2023
Nadzór: PW
Skala: 1:50
Branża: PPOŻ
Arkusz: 1.0
Rewizja: 5.0

Opracował:	Maciej Borowicz	
Projektował:	inż. Adam Borowicz	
Sprawdził:	mgr inż. Przemysław Steiner	

Uprawnienia: -
Podpis: