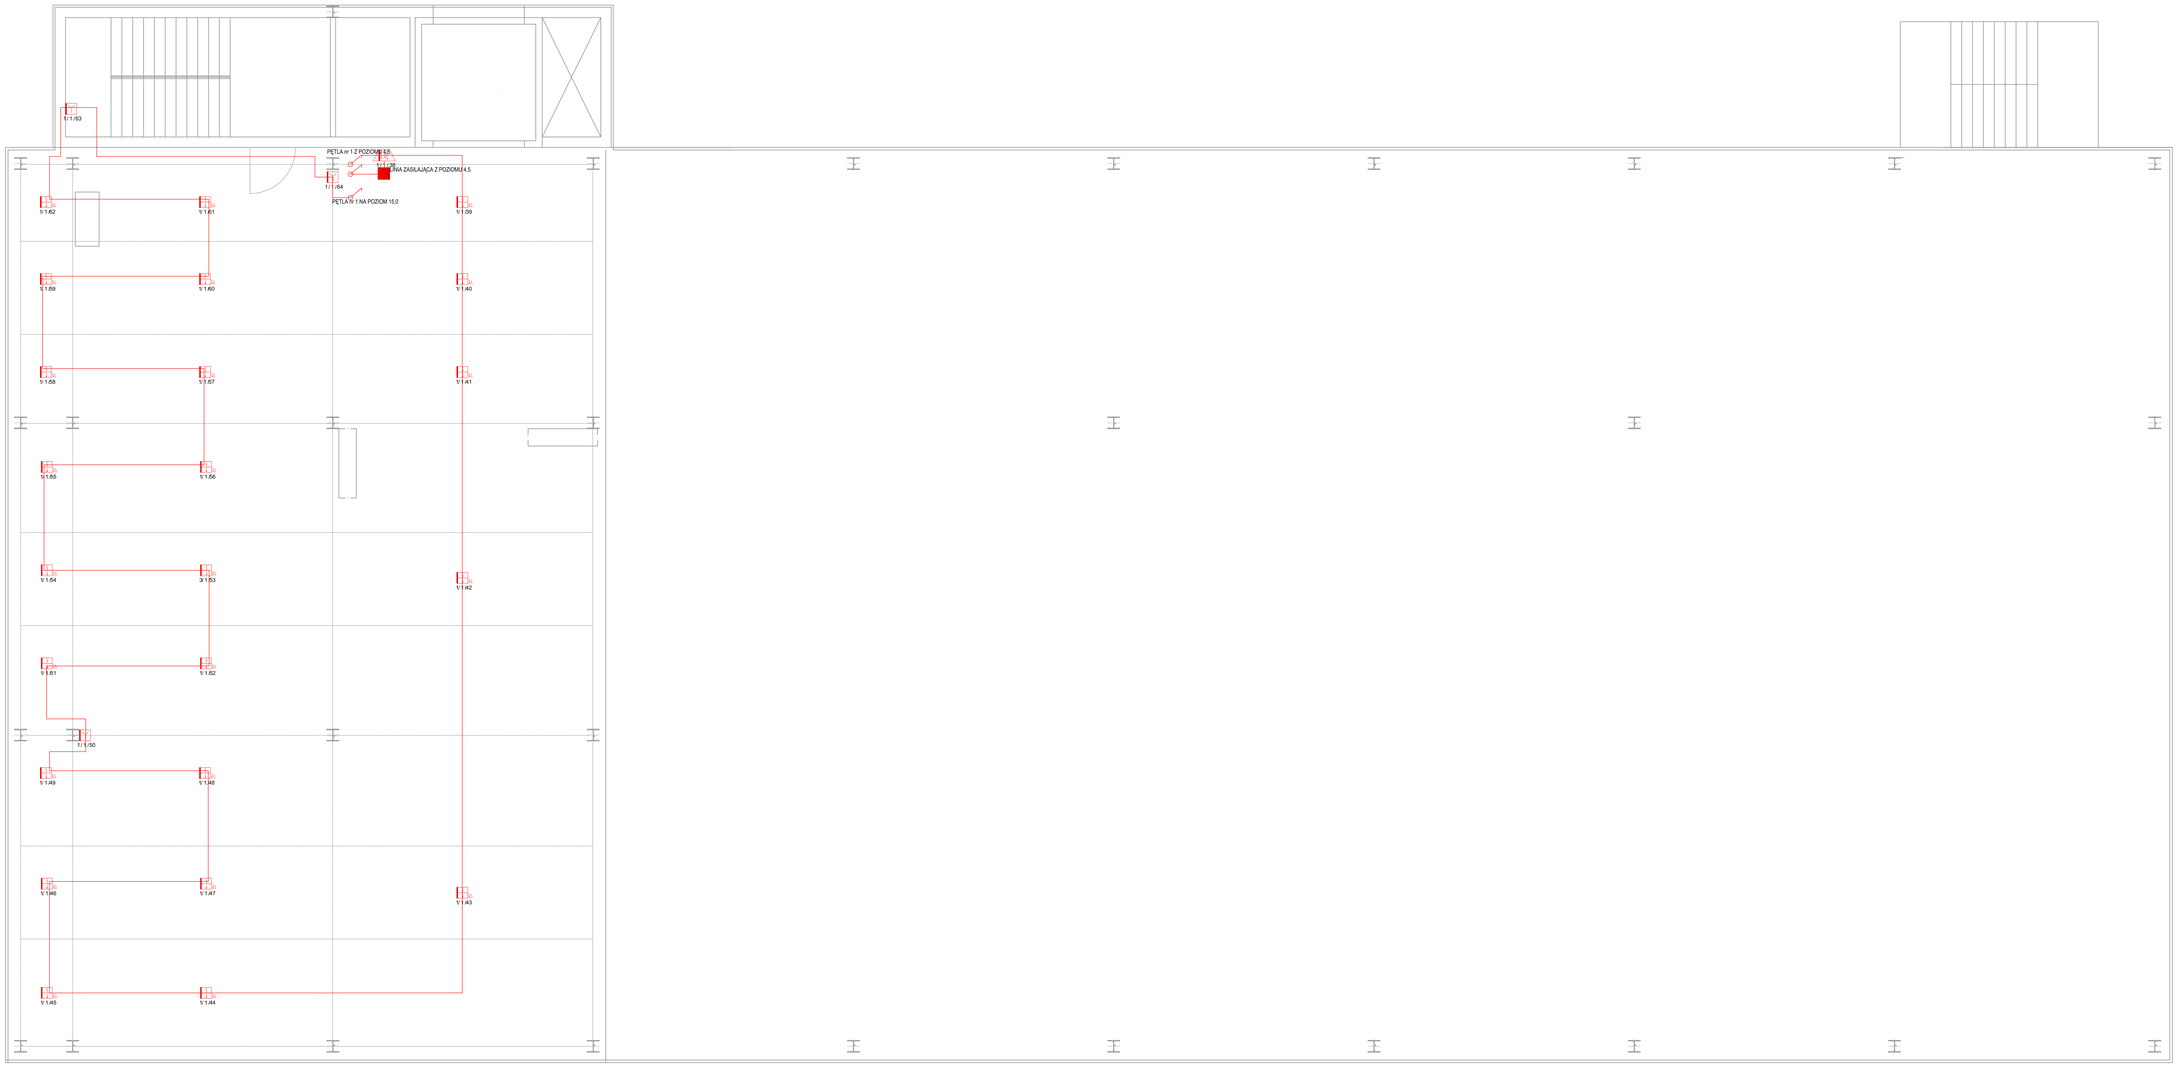

SYMBOL	NAZWA ELEMENTU
	CENTRALA MODUŁOWA SSP
	CZUJKA MULTISENSOROWA
	MODUŁ 4 WEJŚĆ
	MODUŁ 4 WEJŚCIA 4 WYJŚCIA
SWIDD	SYSTEM WCZESNEJ DETEKCJI DYMU
	KONTROLER SYSTEMU LINIOWEJ DETEKCJI TEMPERATURY
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA
	ROP WEWNĘTRZNY
	ROP ZEWNĘTRZNY
	SYGNALIZATOR PĘTLOWY
	ZASILACZ POŻAROWY 24V PĘTLOWY
	ORUROWANIE WCZESNEJ DETEKCJI Z OTWOREM SSĄCYM
	PRZEWÓD XzKAXwekw 1x2x1
	HTKSH PH90 1x2x1
	OBUDOWA Z OGRANICZNIKIEM PRZEPIĘĆ
	OBUDOWA Z BARIERĄ ISKROBEZP.
	PRZEWÓD IB-BiT 500(st) 6x1.5
	PRZEWÓD (N)HXH-J FE180/E90 3X1.5
1/1/1	Nr centrali / Nr pętli / Nr elementu
	SYGNALIZATOR ZEWNĘTRZNY
	PUSZKA PIP-1AN
	PRZEWÓD SENSORYCZNY Z ROZMIESZCZENIEM CZUJNIKÓW CO 2m.
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYSUFITOWEJ
	CZUJKA W PRZESTRZENI MIĘDZYPODŁOGOWEJ
	MODUŁ POŁĄCZENIOWY LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURYEx
	UNIWERSALNA CZUJKA DYMU Ex
	ZAKOŃCZENIE LINIOWEGO DETEKTORA TEMPERATURY

Zlecił/Adres:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. , Leszno ul. Spółdzielcza 12

ABPS PROJEKT

Obiekt/ zadanie:
System Sygnalizacji Pożaru- rozmieszczenie elementów
Budynek B kotlownia - POZIOM 9,0

Nr umowy/ Nr zlecenia: DI/20/2023
Data: 09.2023
Skalarium: PW
Skala: 1:50
Branża: PPOŻ
Wersja: 1.0
Rysunek: 3.0

Opracował:	Maciej Borowicz
Projektował:	inż. Adam Borowicz
Sprawdził:	mgr inż. Przemysław Steiner

Uprawnienia:
-
DWDP/ PW 0752/15
SWDP 1/1/2020/20
PSM #10/PI/2021

DWDP 110/08/2018
SWDP 1/1/2020/20
PSM #10/PI/2021

Podpis: