



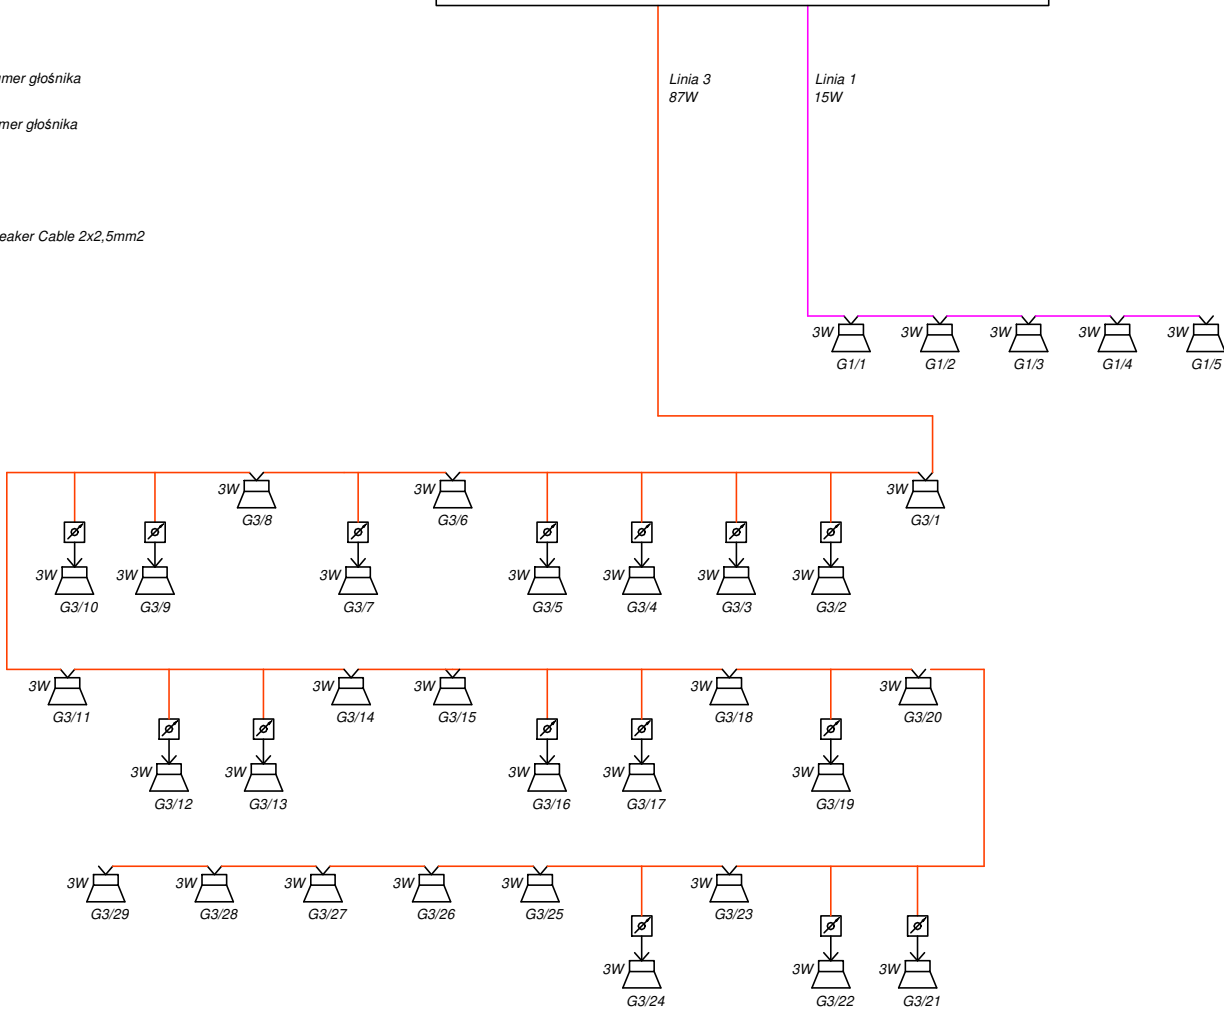






- G1/10  Głośnik radiowęzła wewnętrzny - linia/numer głośnika
- G1/10  Głośnik radiowęzła zewnętrzny - linia/numer głośnika
-  Regulator głośności
-  Kabel głośnikowy: BiTsound INSTAL Speaker Cable 2x2,5mm2



| | | | |
|---|--|--|---|
| SCHEMAT: | | KIERUNEK PÓŁNOCY: | |
|  | |  | |
| INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Grudziądzu | | ADRES: ul. Piłsudskiego 25/27, 86-300 Grudziądz | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO Budowa budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu wraz z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 1 oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ewid. 84/12, 84/10, 85/8, 86-300 Grudziądz | | | |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ | NR UPRAWNIENI: Uprawnienie budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr: WKP0402PWOT15 | PODPIS:  | JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |
| SPRAWDZIŁ: mgr inż. W. GONET | Uprawnienie budowlane w specjalności telekomunikacyjnej do projektowania bez ograniczeń upr. nr: WKP1084PWOT10 |  | A.DO XXI <small>opisła z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań</small> |
| OPRACOWAŁ: | PODPIS: | | |
| BRANŻA: TELETECHNIKA | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY | DATA: 20.08.2022 | |
| TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI RADIOWEZŁA | | | NR RYSUNKU: TT.13 |
| PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań | | | |