

		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM I/IV	
Nazwa zamierzenia budowlanego		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i Bema w Częstochowie.	
Adres obiektu budowlanego		Działki nr: 69 Obr 296 Ulica Sabinowska 42-200 Częstochowa	
Kategoria obiektu budowlanego		XXVI	
Dane inwestora		Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa	
I.p.	specjalność	stanowisko	Imię i nazwisko
1	elektryczna	projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik
2	elektryczna	sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik
<p style="text-align: right;">mgr inż. Zbigniew Kowalik Opł. bud. Nr UAN-7342/162/91 oraz GPN-VIII-7342/162/91 Projektowanie oraz kierowanie, nadzór nad budową i robót w zakresie sieci i lin stacji elektrycznych - bez ograniczeń. mgr inż. Jarosław Budzik BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA, ROBÓT, MONTAŻU I INSTALACJI BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ URZĄDZENIE ELEKTROENERGETYCZNYCH NR EWID: SLK/6019/PWBE/16</p>			
Częstochowa, lipiec 2024			

Spis treści projektu zagospodarowania terenu

I. Dokumenty dołączone do projektu (str. 1-3)

1. Kopia decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych projektanta i sprawdzającego
2. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego i sprawdzającego
3. Oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
4. Kopia warunków technicznych przyłączenia
5. Protokół MZUDP
6. Zatwierdzenie sylwetki słupa

II. Część opisowa (str. 4)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.
3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.
4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.
5. Współrzędne geodezyjne

III. Część rysunkowa (str. 5-6)

Orientacja i projekt zagospodarowania terenu

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Ślaska 11/13
42-217 Częstochowa
(41 25 57 11 12)

Częstochowa, 2024-02-29

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/016570/2024/O08R01 z dnia 2024-02-29

Obiekt: oświetlenia przejścia dla pieszych

Adres przyłączanego obiektu: ul. Sabinowska dz. nr 69, obr. 296
42-200 Częstochowa

Odpowiadając na wniosek z dnia 2024-02-09, zapewniamy przyłączenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **2,5 kW** dla zasilania podstawowego, w **V** grupie przyłączeniowej, na poniższych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: stanowisko słupowe nr CZC208184, Stacja SN/nN Hetmańska 12 CZC10125, Obwód nN Kier. ZK-CZC100745 (8256) nr CZC10125/7.
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego.
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie przyłącza: TAURON Dystrybucja S.A., wykona przyłącze kablowe, kablem typu NA2XY-J 4x35 mm² o długości około 1 m zakończony zestawem złączowo - pomiarowym ZK1a 1P zabudowanym przy słupie nr CZC208184, w miejscu dostępnym dla obsługi, odpowiadającym wymaganiom określonym w OSD, wyposażonym w rozłącznik bezpiecznikowy o prądzie znamionowym wkładki 50 A oraz wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
 - b) w zakresie sieci: Brak prac,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia własności oraz jej podłączenie do zestawu złączowo-pomiarowego, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni,
 - b) miejsce zainstalowania: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym przy słupie OSD nr CZC208184.
5. Zabezpieczenia główne:
 - a) prąd znamionowy: 16 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadprądowy (bez członu zwarciovego),
 - c) lokalizacja: w zestawie złączowo-pomiarowym zlokalizowanym przy słupie OSD nr CZC208184.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć nN pracuje w układzie: TT

II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
 - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
 - przerw planowanych – 35 godz.,
 - przerw nieplanowanych – 48 godz.

III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

Przygotował: Matyjewicz Robert

Pełnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Olejnik

Robert Olejnik

Uwaga: Jeżeli mają Państwo pytania w sprawie warunków przyłączania, prosimy, żeby skontaktowali się Państwo z nami na jeden z poniższych sposobów:

- elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu należy wybrać „Napisz wiadomość”),
- przez infolinię 32 606 0 616.

Prosimy, żeby w zgłoszeniu podali Państwo numer warunków przyłączenia WP/016570/2024/O08R01.

Informacje dodatkowe do warunków przyłączenia

1. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci.
2. Instalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia.
3. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych użytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
4. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu na podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia dla placu budowy.
5. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za ponadumowny pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.
9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
10. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON Dystrybucja S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie www.tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

1. Mapa z lokalizacją przyłącza.

Częstochowa, dn. 10.06.2024 r.

PREZYDENT MIASTA CZĘSTOCHOWY

Znak sprawy: GK.6630.206.2024

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 07.06.2024 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych
Lokalizacja:	296, dz.: 69, Sabinowska
Wnioskodawca:	KOWALIK USŁUGI PROJEKTOWE ZBIGNIEW ul. Awicenny 12, 42-274 Konopiska
Inwestor:	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W CZĘSTOCHOWIE ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa
Projektant:	ZBIGNIEW KOWALIK
Przewodniczący:	Ernest Augustowski
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	15.05.2024 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodniono pozytywnie z uwagami

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostały wprowadzone do baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Stanowisko Przewodniczącego:

Uzgadniam usytuowanie projektowanych obiektów sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem bezwzględnego wyznaczenia ich w terenie, a po wybudowaniu wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez wykonawcę prac geodezyjnych, o którym mowa w art. 11 ust 1. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) obiekty ulegające zakryciu, podlegają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich zakryciem.

Znaki geodezyjne podlegają ochronie zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.). Wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia znaku geodezyjnego, jego wznowienie inwestor zleci wykonawcy prac geodezyjnych, o którym mowa w art. 11 ust 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne na własny koszt.

Przedłożone usytuowanie projektowanych obiektów uzbrojenia terenu zostało uzgodnione z obowiązkiem uwzględnienia wszystkich n/w uwag oraz informacji pozostałych uczestników narady koordynacyjnej.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji	Stanowisko	Imię i nazwisko uczestnika
-----	------------------	------------	----------------------------

Dokument wygenerował(a): Małgorzata Łatacz, dn. 10-06-2024 14:04:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Sposób uczestnictwa	Uwagi	
1	Centrum Usług Komunalnych elektroniczny	Stanowisko pozytywne Uzgodniono	Anna Makuch
2	Departament Cyfryzacji i Informatyki Województwa Śląskiego elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Paweł Kuźniak
3	FIBEE sp. z o.o. Wysogotowo ul. Wierzbowa 84 62-081 Przeźmierowo elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Mariusz Szyja
5	GAZ-SYSTEM S.A. elektroniczny	Stanowisko pozytywne Bez uwag	Tomasz Głogowski
6	MIEJSKI ZARZĄD DRÓG elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na prowadzenie robót w pasach ulicznych. Uzgodniono Przeście poprzeczne pod nawierzchnią jezdni należy wykonać przewiertem. W przypadku braku możliwości wykonania przewiertu, konstrukcję odtworzenia nawierzchni należy uzgodnić w Miejskim Zarządzie Dróg w Częstochowie.	Ryszard Weber
7	Netia S.A. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
8	Orange Polska S.A. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
9	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgodniono pod warunkiem: - zachowania normatywnych odległości od gazociągów - zabezpieczenia miejsc kolizyjnych (skrzyżowań) zgodnie z obowiązującymi przepisami - normami, - wykonanie prac ziemnych w pobliżu gazociągu ręcznie i pod nadzorem Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Częstochowa, - przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca zleci nadzór do Polskiej Spółki Gazownictwa w Częstochowie.	Zbigniew Jura
10	Powiatowy Nadzór Budowlany dla m. Cz-wy elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
11	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji elektroniczny	Stanowisko pozytywne z uwagami Uzgodniono pod warunkiem zachowania normatywnych odległości od istniejących przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przy zbliżeniach do naszych sieci wytyczenie projektowanego uzbrojenia w terenie, dokonać w obecności służb eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji O/Częstochowa S.A.	Paweł Kwiecień
12	Przewodniczący Rady Koordynacyjnej	Stanowisko pozytywne z uwagami	Ernest Augustowski

Dokument wygenerował(a): Małgorzata Łatacz, dn. 10-06-2024 14:04:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

elektroniczny		
<p>13 TAURON Dystrybucja SA Oddział w Częstochowie Rejon Dystrybucji Częstochowa Miasto elektroniczny</p>	<p>Stanowisko pozytywne z uwagami</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nn, • 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, • 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć.</p> <p>Odległości powyższe dotyczące również użycia dźwigni, licząc odległości od najdalej wysuniętej części maszyny od skrajnego przewodu.</p> <p>Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>Uzgadnia się z uwagą, że w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. Należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami.</p> <p>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>dla kabli 1kv rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego. 2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: <ol style="list-style-type: none"> a) dla kabli 1kv rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego, b) dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego. 3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły- zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. 4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. 5. Wszystkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością Tauron Dystrybucja S.A., należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Częstochowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych. 6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwości przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kabinowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej. Lokalizację obiektów sprawdzono w zakresie występowania kolizji z uzbrojeniem terenu. <p>Przyjęte rozwiązania oraz szczegóły techniczne należy przedstawić do</p>	Przemysław Piper

Dokument wygenerował(a): Małgorzata Łatacz, dn. 10-06-2024 14:04:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		uzgodnienia Tauron Dystrybuja S.A. Oddział w Częstochowie. Należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami	
14	Wydz. Administr. Arch. Budowl. elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
15	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego elektroniczny	Uczestnik nieobecny na naradzie Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
Wnioskodawca			KOWALIK USŁUGI PROJEKTOWE ZBIGNIEW

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W wyniku narady koordynacyjnej projektowane obiekty uzbrojenia terenu zostały wprowadzone do baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Prezydenta Miasta Częstochowy.

Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
CZĘSTOCHOWY
Ernest Augustowski

Z up. Prezydenta Miasta Częstochowy

mgr inż. Ernest Augustowski
p.o. kierownika Wydziału
Geodezji i Kartografii

Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.
2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.
3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990).

Dokument wygenerował(a): Małgorzata Łatacz, dn. 10-06-2024 14:04:57

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem



Częstochowa, 2024-06-06

KIS.111.1.127.2024

Pan
Zbigniew Kowalik

Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie

**Dot. oświetlenia przejścia dla pieszych – ul. Sabinowska, ul. Bema
w Częstochowie**

W odniesieniu do korespondencji z dn. 21.05.2024 r. dotyczącej budowy oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i ul. Bema w Częstochowie informuję uprzejmie, że sprawa została rozpatrzona przez Zespół ds. Estetyki Miasta na posiedzeniu w dn. 5.06.2024 r. Zespół akceptuje przedłożoną dokumentację.

Z poważaniem

Pełnomocniczka Prezydenta Miasta
ds. Estetyki Miasta
Elżbieta Idczak-Łydzba

Do wiadomości: Wydział AAB
Załącznik:
1.projektowana sylwetka słupa oświetleniowego

II. Część opisowa (str. 4)

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i Bema w Częstochowie.

2. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu.

Ulica Sabinowska posiada nawierzchnię utwardzoną. Na odcinku objętym opracowaniem posiada chodni i urządzone pobocza. Na odcinku objętym opracowaniem przebiegają sieci energetyczne sieci wodociągowe i gazowe .

Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu – nie dotyczy.

3. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/016570/2024/O08R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem zasilania będzie złącze pomiarowe przy słupie linii nN nr przy skrzyżowaniu Sabinowskiej i Komandosów. Kable oświetleniowe YAKXS 4x25mm² prowadzić zgodnie z uzgodnioną trasą pokazaną na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyżej 0,3m spowodowane trudnościami terenowymi należy ponownie uzgodnić na posiedzeniu MZUDP w Częstochowie.

Kable układane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych należy chronić rurami osłonowymi typu RHDPE 75. Kable wprowadzone do słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPE 50. Kabel na całej długości układać w rurach osłonowych typu RHDPE 50. Lokalizacja latarni oświetleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i przekroje kabli oraz moce opraw oświetleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie kablowe należy układać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przejścia przez drogę należy wykonać za pomocą przewiertu sterowanego, bez rozbierania nawierzchni.

Projektowane oświetlenie przejść należy zrealizować na słupach aluminiowych pokazanych na Rys nr 2. Projekt zagospodarowania terenu. Szczegółowe rozwiązania i obliczenia są pokazane w tomie III – Projekt budowlany.

4. Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Nie dotyczy

5. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu.


Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na terenie działki, w stosunku do której Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1422 ze zmianami)


Punkty wysokościowe dla projektowanego oświetlenia przejść

ul.Sabinowska/Bema

1. X=5628299,2407 Y=6578260,6077

2. X=5628290,1907 Y=6578271,0422

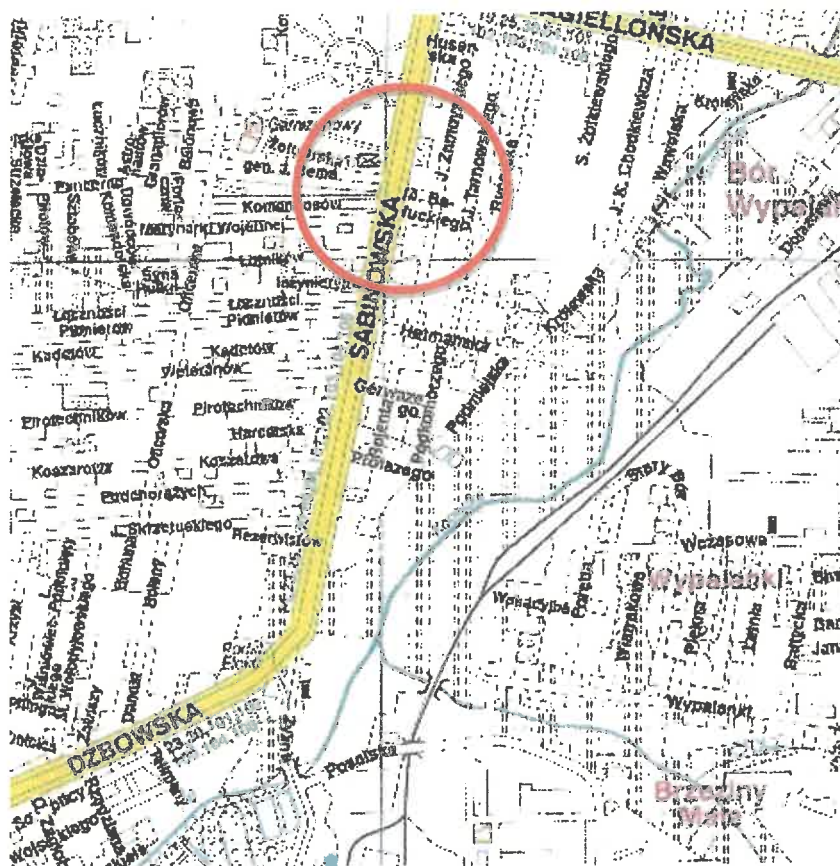

Investor	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie Ul. Legionów 52 42-202 Częstochowa		
Temat	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabińskiej i Bema w Częstochowie.	Data:	29.07.2024r.
Rys nr 1	Orientacja	Skala:	1:20000
Projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik UAN 7342/162/91	Instalacje sieci i urządzenia elektryczne	
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik SLK/6019/PWBE/16	Instalacje sieci i urządzenia elektryczne	

		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY TOM II/IV																								
Nazwa zamierzenia budowlanego		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i Bema w Częstochowie.																								
Adres obiektu budowlanego		Działki nr: 69 Obr 296 Ulica Sabinowska 42-200 Częstochowa																								
Kategoria obiektu budowlanego		XXVI																								
Dane inwestora		Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>I.p.</th> <th>specjalność</th> <th>stanowisko</th> <th>Imię i nazwisko</th> <th>Numer uprawnień</th> <th>Podpis</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>elektryczna</td> <td>projektant</td> <td>mgr inż. Zbigniew Kowalik</td> <td>Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91 oraz GPN-VII-7342/4/96 Projektowanie oraz kierowanie, nadzorowanie budowlanych robót w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych - bez ograniczeń, I KIEROWANIA I KONTROLA PRACY WYMIENIOWYMI BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE KONTROLI I URZĄDZENIA</td> <td><i>Zbigniew KOWALIK</i></td> <td>29.07.2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>elektryczna</td> <td>sprawdzający</td> <td>mgr inż. Jarosław Budzik</td> <td>SLK/6019/PWBE/16</td> <td><i>Jarosław Budzik</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						I.p.	specjalność	stanowisko	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	Data	1	elektryczna	projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik	Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91 oraz GPN-VII-7342/4/96 Projektowanie oraz kierowanie, nadzorowanie budowlanych robót w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych - bez ograniczeń, I KIEROWANIA I KONTROLA PRACY WYMIENIOWYMI BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE KONTROLI I URZĄDZENIA	<i>Zbigniew KOWALIK</i>	29.07.2024	2	elektryczna	sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik	SLK/6019/PWBE/16	<i>Jarosław Budzik</i>	
I.p.	specjalność	stanowisko	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	Data																				
1	elektryczna	projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik	Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91 oraz GPN-VII-7342/4/96 Projektowanie oraz kierowanie, nadzorowanie budowlanych robót w zakresie sieci i instalacji elektroenergetycznych - bez ograniczeń, I KIEROWANIA I KONTROLA PRACY WYMIENIOWYMI BEZ OGRANICZEŃ W ZAKRESIE INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE KONTROLI I URZĄDZENIA	<i>Zbigniew KOWALIK</i>	29.07.2024																				
2	elektryczna	sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik	SLK/6019/PWBE/16	<i>Jarosław Budzik</i>																					
Częstochowa, lipiec 2024																										

Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej
Projekt budowlany zatwierdzony decyzją
nr z dn. 29.08.2024r.
znak sprawy
-2-

Spis treści projektu architektoniczno-budowlanego

Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
41-200 Częstochowa
(AAB-3)

I. Dokumenty dołączone do projektu zagospodarowania terenu – TOM I

II. Część opisowa (str. 1)

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/016570/2024/O08R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem zasilania będzie złącze pomiarowe przy słupie linii nN nr przy skrzyżowaniu Sabinowskiej i Komandosów. Kable oświetleniowe YAKXS 4x25mm² prowadzić zgodnie z uzgodnioną trasą pokazaną na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyżej 0,3m spowodowane trudnościami terenowymi należy ponownie uzgodnić na posiedzeniu MZUDP w Częstochowie.

Kable układane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych należy chronić rurami osłonowymi typu RHDPE 75. Kable wprowadzone do słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPE 50. Kabel na całej długości układać w rurach osłonowych typu RHDPE 50. Lokalizacja latarni oświetleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i przekroje kabli oraz moce opraw oświetleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie kablowe należy układać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przejścia przez drogę należy wykonać za pomocą przewiertu sterowanego, bez rozbierania nawierzchni.


Projektowane oświetlenie przejść dla pieszych należy zrealizować na słupach oświetleniowych pokazanych na Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu. Szczegółowe rozwiązania i obliczenia są pokazane w tomie III – Projekt budowlany.

- Informacje na temat projektowanej instalacji znajdują się w projekcie technicznym
- Działka objęta niniejszym opracowaniem nie jest objęta MPZP, a dla urządzeń budowlanych nie jest wymagana decyzja o warunkach zabudowy. Budowa oświetlenia istniejącej drogi nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Część graficzna projektu architektoniczno - budowlanego

- Sposób realizacji instalacji został pokazany w tomie I/III na Rys nr 2 Projekt zagospodarowania terenu szczegółowy opis i schemat instalacji ujęty zostanie w projekcie technicznym,
- projektowana instalacja nie ma odniesienia do żadnego z punktów zawartości projektu architektoniczno – budowlanego wymienionych w § 20 i 21 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Schemat ideowy zasilania zestawu złączowo pomiarowego oraz szafy oświetlenia ulicznego SOU
Złącze pomiarowe realizowane przez TD S.A. w ramach warunków technicznych
WP/016570/2024/O08R01

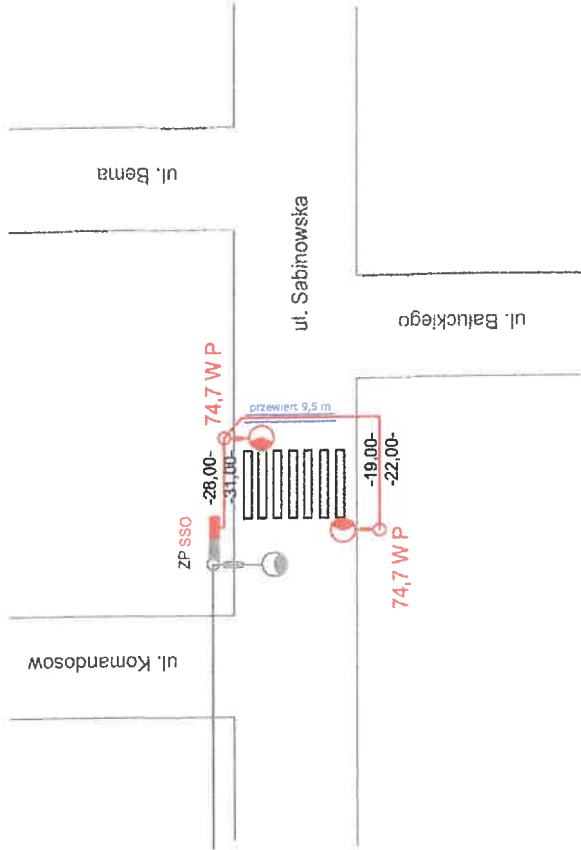

Zasilanie ZP ze szupa linii nN nr CZC208184
Sieć zasilana ze stacji transformatorowej
SN/nN CZC10125 Hetmańska 12 Układ
sieci TT

LEGENDA:

Projektowana linia kablowa oświetlenia
drogowego YAKXS 4x25mm² + FeZn
30x4mm

proj. słup oświetleniowy z tabliczką w
III kl izolacji z bezpiecznikiem Bi 2A




długość przesła obwodu

-30,5-

-32,5-


*) ZP do realizacji w zakresie Tauron Dystrybucja S.A.
S.A. - zgodnie z warunkami przyłączenia

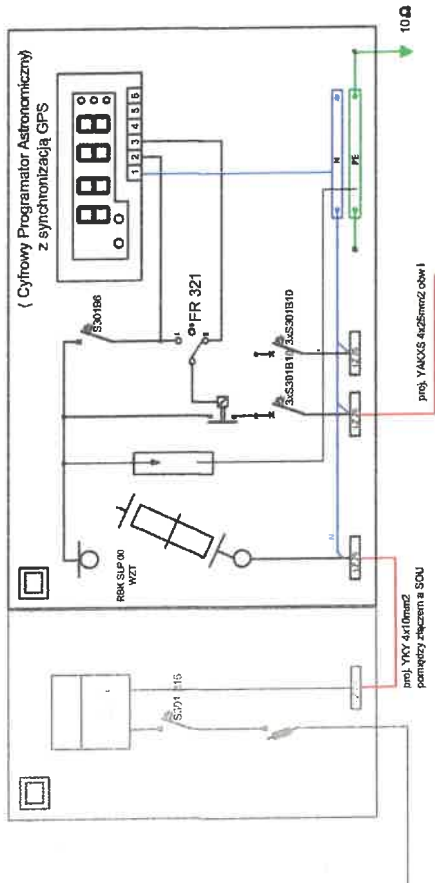

Investor	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa	
Temat	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i ul. Bema w Częstochowie.	Data: 07.2024
Branża	Elektroenergetyczna	
Rysunek nr 3	Schemat ideowy obwodu	
Projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik UAN 7342/162/91	Instalacje i sieci elektryczne
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik SLK/6019/PWBE/16	Instalacje i sieci elektryczne
Skala:		Podpis:
		Podpis:

Oprawa oświetleniowa LED. Klosz z płaskiego szkła hartowanego, Obudowa wykonana w formie jednoczęściowego odlewu aluminiowego, II klasa Izolacji IP66 IK09 Asymetryczny rozsył światła dedykowany na przejścia dla pieszych.

Kąt zamocowania oprawy:
Słup nr 1,2 - 15 stopni.

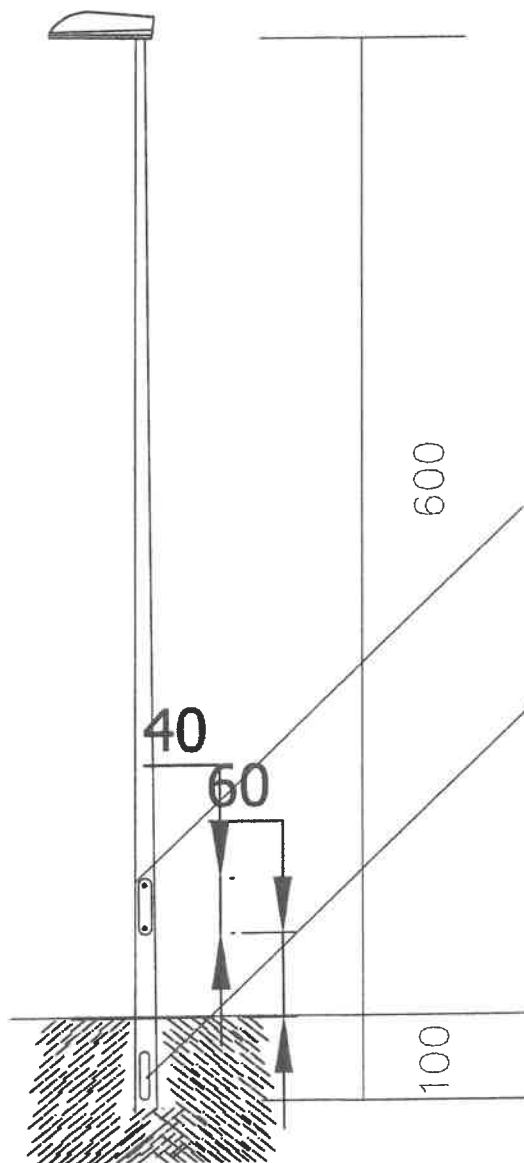

Słup aluminiowy o wysokości 6 m. Przystosowany do montażu bezpośredniego w ziemi. Podstawa słupa powinna być fabrycznie zabezpieczona elastomerem. Łączna wysokość słupa i wysięgnika-wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej - 6m Średnica na szczycie słupa 60mm. Średnica u podstawy 146mm.

Wnęka na tabliczkę bezpiecznikową wykonaną w II klasie izolacji

Otwór na wprowadzenie rury osłonowej fi 50 z kablem zasilającym YAKXS 4x35mm²

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie Ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa		Tytuł rys.: Sylwetka słupa					
Temat: Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i ul. Józefa Bema w Częstochowie		Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kowalik		Nr uprawnień	Podpis	
					UAN 7342/162/91		
		Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Budzik		Nr uprawnień	Podpis	
					SLK/6019/PWBE/16		
		Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Kod projektu:	Nr rys.: 4
		07.2024		ELEKTRYCZNA			

		<p align="center">PROJEKT TECHNICZNY TOM III/IV</p>																									
Nazwa zamierzenia budowlanego		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i Bema w Częstochowie.																									
Adres obiektu budowlanego		Działki nr: 69 Obr 296 Ulica Sabinowska 42-200 Częstochowa																									
Kategoria obiektu budowlanego		XXVI																									
Dane inwestora		Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>I.p.</th> <th>specjalność</th> <th>stanowisko</th> <th>Imię i nazwisko</th> <th>Numer uprawnień</th> <th>Podpis</th> <th>Data</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>elektryczna</td> <td>projektant</td> <td>mgr inż. Zbigniew Kowalik</td> <td>Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91 UAN 7342/162/91 oraz GPN-VIII-7342/4/96 Projektowanie oraz kierowanie, nadzorowanie budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.</td> <td><i>[Podpis]</i></td> <td>29.07.2024</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>elektryczna</td> <td>sprawdzający</td> <td>mgr inż. Jarosław Budzik</td> <td>SLK/6019/PWB/16</td> <td><i>[Podpis]</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							I.p.	specjalność	stanowisko	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	Data	1	elektryczna	projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik	Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91 UAN 7342/162/91 oraz GPN-VIII-7342/4/96 Projektowanie oraz kierowanie, nadzorowanie budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.	<i>[Podpis]</i>	29.07.2024	2	elektryczna	sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik	SLK/6019/PWB/16	<i>[Podpis]</i>	
I.p.	specjalność	stanowisko	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis	Data																					
1	elektryczna	projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik	Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91 UAN 7342/162/91 oraz GPN-VIII-7342/4/96 Projektowanie oraz kierowanie, nadzorowanie budowy i robót w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych.	<i>[Podpis]</i>	29.07.2024																					
2	elektryczna	sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik	SLK/6019/PWB/16	<i>[Podpis]</i>																						
Częstochowa, lipiec 2024																											

Spis treści projektu technicznego

I. Dokumenty dołączone do projektu zagospodarowania terenu – TOM I

II. Część opisowa i obliczenia (str. 1-12)

III. Część rysunkowa (str.13-14)

1. Schemat ideowy
2. Sylwetka słupa

II. Część opisowa i obliczenia

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

- Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Konwaliowej i Przestrzennej w Częstochowie. tj.
- Budowę linii kablowej YAKXS 4x25mm² zasilającej projektowany obwód oświetleniowy układanej na całej długości w rurach osłonowych typu RHDPE 50;
 - Układanie wzdłuż projektowanej linii oświetleniowej bednarki ocynkowanej FeZn 30x4mm;
 - Posadowienie aluminiowych słupów oświetleniowych bezpośrednio w gruncie;
 - Montaż szafy oświetleniowej;
 - Zabudowa na projektowanych słupach opraw oświetleniowych o następujących parametrach: moc 74,7 W asymetryczna geometria: prawa – 2 szt

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna obiektu

Napięcie zasilania	-	Un=230V	
Moc przyłączeniowa	-	Pi= 0,15 kW	
		Rodzaj zasilania	- kabel
		YAKXS 4x25mm ² ;	
System ochrony od porażeń	-	II klasa izolacji	
Układ sieci nn 1f~50Hz 230V	-	TT	

W odniesieniu do całości instalacji elektrycznej należy przestrzegać każdorazowo obowiązujących przepisów, technicznych warunków przyłączenia oraz zaleceń niniejszego projektu.

3. BUDOWA LINII OŚWIETLENIOWEJ

Zgodnie z warunkami przyłączenia nr WP/016570/2024/O08R01 z dnia 29.02.2024r. miejscem zasilania będzie złącze pomiarowe przy słupie linii nN nr przy skrzyżowaniu Sabinowskiej i Komandosów. Kable oświetleniowe YAKXS 4x25mm² prowadzić zgodnie z uzgodnioną trasą pokazaną na planie sytuacyjnym zagospodarowania terenu. Zmiany kabla powyżej 0,3m spowodowane trudnościami terenowymi należy ponownie uzgodnić na posiedzeniu MZUDP w Częstochowie. Kable układane pod drogami i przejazdami, wjazdami do posesji oraz w innych miejscach dodatkowo wskazanych na planach sytuacyjnych należy chronić rurami osłonowymi typu RHDPE 75. Kable wprowadzone do słupów oświetleniowych należy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu RHDPE 50. Kabel na całej długości układać w rurach osłonowych typu RHDPE 50 Lokalizacja latarni oświetleniowych pokazana jest na planie sytuacyjnym, natomiast typy i przekroje kabli oraz moce opraw oświetleniowych pokazano na schemacie ideowym. Linie kablowe należy układać zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przejścia przez drogę należy wykonać za pomocą przewiertu sterowanego, bez rozbierania nawierzchni.

Projektowane oświetlenie przejść należy zrealizować na słupach aluminiowych pokazanych na Rys nr 2

Trasę kabla pokazuje Rys nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu.

Oprawa oświetleniowa powinna znajdować się na wysokości 6 m. Oprawa powinna być zainstalowana bezpośrednio na słupie (bez wysięgnika) oraz spełniać następujące wymogi:

Oprawa o asymetryczny rozsyle światła 2 szt. optyka prawa

Korpus i rama: Wytłaczane ciśnieniowo z aluminium i zaprojektowane z przekrojem o bardzo małej powierzchni wystawionej na działanie wiatru. Skrzydełka ochładzające połączone z osłoną.

Utrzymanie strumienia 100.000h L80B10

Strumień świetlny LED min. 77472lm;

Strumień świetlny oprawy min. 6872 lm;

Moc początkowa 74,7 W

Współczynnik mocy >0,93

Optyka: PMMA, bardzo odporna na promieniowanie UV i temperatury;

Zamocowanie słupa: Wytłaczane ciśnieniowo z aluminium i wyposażone w szczęki dla zablokowania osprzętu zgodnie z różnymi kątami nachylenia. Pochylenie od 0° do 15° dla zamocowania w na wysięgniku; i od 0° do 10° dla zamocowania na szczycie słupa. Krok nachylenia wynosi 5° odpowiedni dla słupów o średnicy 63-60 mm.

Dyfuzor: z przeźroczystego hartowanego szkła o grubości 4mm odpornego na szoki termiczne i na uderzenia (UNI-EN 12150-1 : 2001)

Malowanie: proszkowe z żywic na bazie poliestrów, odporne na działanie korozji i środowiska o dużym zasoleniu.

Wyposażenie: Automatyczny przyrząd do kontroli temperatury. W przypadku nieprzewidzianego podniesienia się temperatury LED spowodowanego szczególnymi warunkami klimatycznymi lub nieprawidłowym funkcjonowaniem LED, system obniża strumień światła dla zmniejszenia temperatury roboczej, gwarantując zawsze prawidłowe funkcjonowanie. Dioda zabezpieczająca przed skokami napięcia.

Wyposażenie: Szczelny łącznik IP67 dla połączenia z linią.

System rozproszenia ciepła: System rozpraszania ciepła jest specjalnie opracowany i wykonany dla umożliwienia diodom LED funkcjonowania przy temperaturach niższych od 50° (Tj = 25°), gwarantując doskonałą efektywność/osiągi i długi okres żywotności.

Klasa fotobiologiczne Bezpieczeństwo: zwolnione grupa EN 62471.

Przepisy: Oprawa wyprodukowana zgodnie z norma EN60598-1 CEI 34-21. Stopień protekcji zgodny z norma EN 60529.

II klasa izolacji IP-66, IK 09)

Oprawa oświetleniowa powinna cechować się taką krzywą rozsytu, która przy zadanej geometrii układu oświetleniowego zastosowanego w projekcie zapewni zachowanie nie gorszych parametrów fotometrycznych niż określone w załączonych obliczeniach.

Zmiany kabla powyżej 0,3m spowodowane trudnościami terenowymi należy ponownie uzgodnić na posiedzeniu ZUDP .

4. SYSTEM OCHRONY PRZED PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I OCHRONA PRZECIWPRZEPICIOWA

Zgodnie z warunkami przyłączenia WP/016570/2024/O08R01 z dnia 29.02.2024r. sieć zasilana ze stacji CZC10125 pracuje w układzie TT.

W celu zapewnienia skutecznej ochrony dodatkowej przeciwporażeniowej projektuje się montaż obudów w wersjach „izolowanych”, wykonanych z tworzyw termoutwardzalnych. Projektowane oprawy oświetleniowe winny być „izolowane” (II klasa ochronności). Przewód YDY2x2,5mm² wciągany słupów oraz do rur wysięgników winien być dodatkowo chroniony osłoną z rurki karbowanej RVKL 18. Dodatkowo w celu wyrównania potencjałów na całej długości projektowanej linii kablowej należy równolegle do kabla YAKXS 4x25mm² ułożyć bednarke ocynkowaną FeZn 30x4mm, z którą należy połączyć zaciski uziemiające projektowanych słupów oświetleniowych. Impedancja uziomu nie może być niższa niż 10 Ohmów. W przypadku nie uzyskania takiej wartości należy do skutku uzupełniać uziom taśmowy o uziomy szplikowe.

5. UWAGI KOŃCOWE OPRACOWANIA TECHNICZNEGO

Wszystkie wybudowane urządzenia należy trwale oznaczyć w widocznych miejscach symbolami MZD (szczegóły oznakowania zostały szczegółowo opisane w warunkach technicznych) – symbole należy uzgodnić przed rozpoczęciem prac wykonawczych;

Wymienione w projekcie nazwy fabryczne zastosowanych aparatów zamieszczono w celu łatwiejszego zrozumienia intencji projektanta. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń zamiennych pod warunkiem zastosowania urządzeń o nie gorszych parametrach technicznych oraz wcześniejszym uzyskaniu zgody projektanta;

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów tj. słupów oświetlenia ulicznego ogranicza się do pasa drogowego. Linie kablowe i słupy oświetleniowe znajdują się w normatywnych odległościach od granic ewidencyjnych działek; Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami BHP; Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac; Po wykonaniu prac montażowych wykonać stosowne pomiary kontrolne.

Kompletność oraz jakość dostaw i robót.

1. Roboty określone w dokumentacji należy wykonać kompletnie, 2. W sprawach niesprecyzowanych przez projekt ustala się, że obowiązują przepisy techniczno-budowlane, na które składa się co następuje: a) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, b) Polskie Normy, c) instrukcje, wytyczne, świadectwa i decyzje dopuszczenia, aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności z normami oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa, wydane przez jednostki upoważnione (art7+10 Prawa Budowlanego) lub jednostki posiadające zawodowe uznanie, d) warunki techniczne dostawców materiałów, wyrobów i urządzeń, e) przepisy techniczne, wymagane przez organy wymienione w art. 56 Prawa Budowlanego, instytucje określone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jako właściwe do uzgodnień, opinii i udziału w odbiorach robót.
3. Kompletność wykonania robót wg projektu i powyższych przepisów jest rozumiana w ten sposób, że obejmuje wykonanie robót podstawowych wg projektu i wszelkich robót pomocniczych i towarzyszących, obejmując min. wszelkie połączenia, uszczelnienia, izolacje, wykończenia powierzchni, krawędzi, wykonanie niezbędnych a niezaznaczonych w projekcie otworów <φ100mm oraz wykonanie wymaganych prób i uruchomień, tak aby po ich wykonaniu możliwa była normalna eksploatacja obiektu przez użytkownika.
4. Jakość techniczna oferowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, powinna być udokumentowana przez Wykonawcę świadectwami technicznymi. Wykonawca dostarczy kompletne informacje techniczne o oferowanych materiałach, wyrobach i urządzeniach, w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przed rozpoczęciem robót i uzyska akceptację Inwestora dla swych ofert technicznych. Wszystkie dostawy i roboty powinny spełniać cechy dobrej jakości w świetle wymagań przepisów techniczno-budowlanych

Po wykonaniu projektowanych instalacji należy wykonać pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporażeniowej i sporządzić protokoły pomiarowe

6. WARTOŚCI PROJEKTOWANYCH ZABEZPIECZEŃ PRZEDLICZNIKOWYCH ORAZ WYLICZENIE SPADKÓW NAPIĘCIA

Obliczenie dot. kabla zasilającego obwód oświetleniowy

a) spadek napięcia przy założeniu linii AsXSn 2x25mm² (L=53mb)

$$\Delta U_{wiz} = \frac{P_I \cdot L \cdot 100\%}{\gamma \cdot S \cdot U_N^2} = \frac{150 \cdot 53 \cdot 100}{34 \cdot 25 \cdot 230^2} = 0,05\% \leq 5\%$$

[P_{O2} = 0,15 kW – moc przyłączeniowa projektowanych stanowisk słupowych oświetlenia drogowego]

b) sprawdzenie dobranego kabla przyłączeniowego na przeciążalność i obciążenie długotrwałe:
UWAGA! Do obliczeń prądu znamionowego obciążenia została przyjęta moc zainstalowana oraz założony został cosφ=0,96, ze względu na mało istotne dla obliczeń obciążenie reaktancyjne.

Znamionowy prąd obciążenia:

$$I_B = \frac{P_S}{\sqrt{3} \cdot U_N \cdot \cos\varphi} = \frac{150}{1,73 \cdot 230 \cdot 0,96} = 0,1W$$

< 112A - wartość obciążalności długotrwałej przewodu AsXn 2x25mm².

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sabinowska / Lista opraw

2 ilość

SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 600mA
CW 757 74,70167W / Zebra right, Embellishment
plate / 475262

Numer artykułu:

Strumień świetlny (Oprawa): 10698 lm


Strumień świetlny (Lampy): 12025 lm

Moc opraw: 74.7 W

Klasyfikacja oświetleń CIE: 100

Kod Flux CIE: 53 92 99 100 89

Wyposażenie: 1 x 40 LEDs 600mA CW 757
(Czynnik korekcyjny 1.000).




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sabinowska / Oprawy (lista współrzędnych)

**SCHREDER IZYLUM 2 / 5369 / 40 LEDs 600mA CW 757 74,70167W / Zebra right,
Embellishment plate / 475262**


10698 lm, 74.7 W, 1 x 1 x 40 LEDs 600mA CW 757 (Czynnik korekcyjny 1.000).

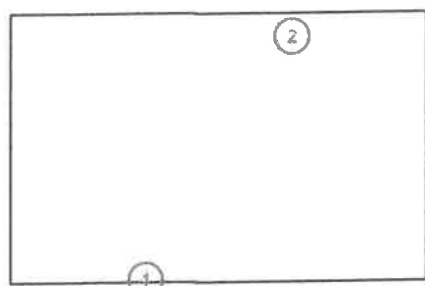

Nr.	Pozycja [m]		Z	Rotacja [°]		Z
	X	Y		X	Y	
1	6.500	0.100	6.000	15.0	0.0	0.0
2	13.500	11.900	6.000	15.0	0.0	-180.0

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sabinowska / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

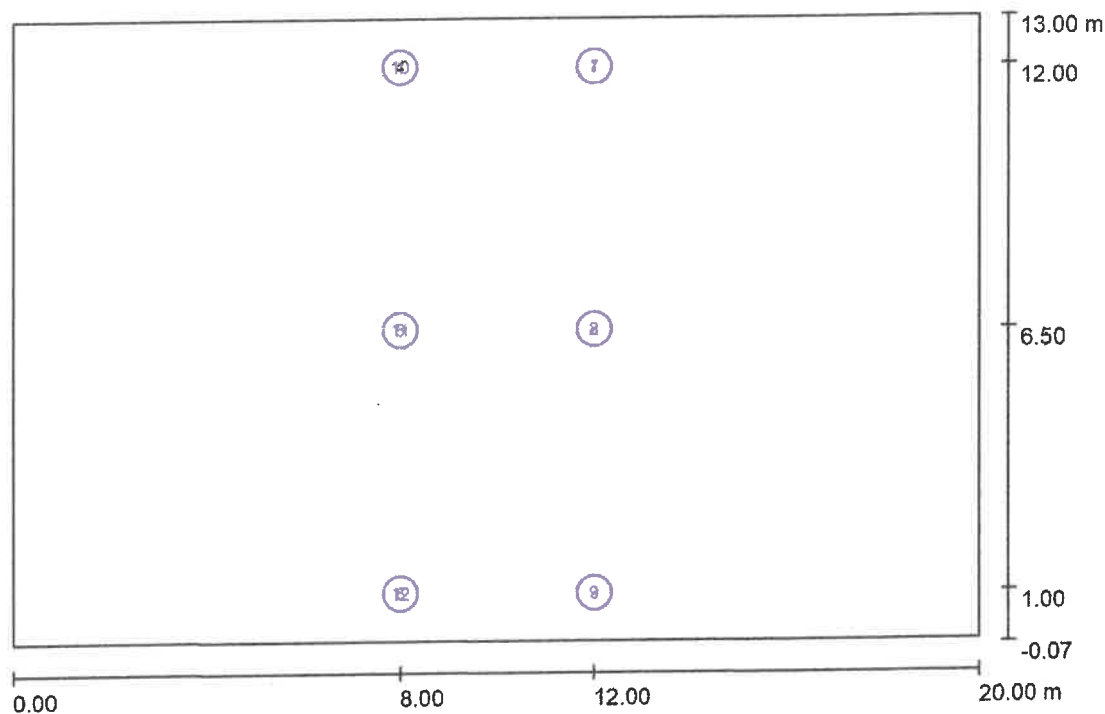

Skala 1 : 149

Lista punktów obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Pozycja [m]			Rotacja [°]			Wartość [lx]
			X	Y	Z	X	Y	Z	
1	Pionowy punkt obliczeniowy A	pionowy, płaski	12.000	12.000	1.000	0.0	0.0	0.0	36
2	Pionowy punkt obliczeniowy B	pionowy, płaski	12.000	6.500	1.000	0.0	0.0	0.0	23
3	Pionowy punkt obliczeniowy C	pionowy, płaski	12.000	1.000	1.000	0.0	0.0	0.0	13
4	Pionowy punkt obliczeniowy D	pionowy, płaski	8.000	12.000	1.000	0.0	0.0	0.0	24
5	Pionowy punkt obliczeniowy E	pionowy, płaski	8.000	6.500	1.000	0.0	0.0	0.0	36
6	Pionowy punkt obliczeniowy F	pionowy, płaski	8.000	1.000	1.000	0.0	0.0	0.0	30
7	Pionowy punkt obliczeniowy A	pionowy, płaski	12.000	12.000	1.000	0.0	0.0	180.0	25
8	Pionowy punkt obliczeniowy B	pionowy, płaski	12.000	6.500	1.000	0.0	0.0	180.0	34
9	Pionowy punkt obliczeniowy C	pionowy, płaski	12.000	1.000	1.000	0.0	0.0	180.0	33

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sabinowska / Punkty obliczeniowe (zestawienie wyników)

Lista punktów obliczeniowych

Nr.	Etykieta	Typ	Pozycja [m]			Rotacja [°]			Wartość [lx]
			X	Y	Z	X	Y	Z	
10	Pionowy punkt obliczeniowy D	pionowy, płaski	8.000	12.000	1.000	0.0	0.0	180.0	10
11	Pionowy punkt obliczeniowy E	pionowy, płaski	8.000	6.500	1.000	0.0	0.0	180.0	21
12	Pionowy punkt obliczeniowy F	pionowy, płaski	8.000	1.000	1.000	0.0	0.0	180.0	46


Podsumowanie wyników

Typy punktów obliczeniowych	Liczba	Średnia [lx]	Min. [lx]	Maks. [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
Pionowy, płaski	12	27	10	46	0.36	0.22




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sabinowska / Przejście poziomo / Grafika wartości (E, prostopadłe)

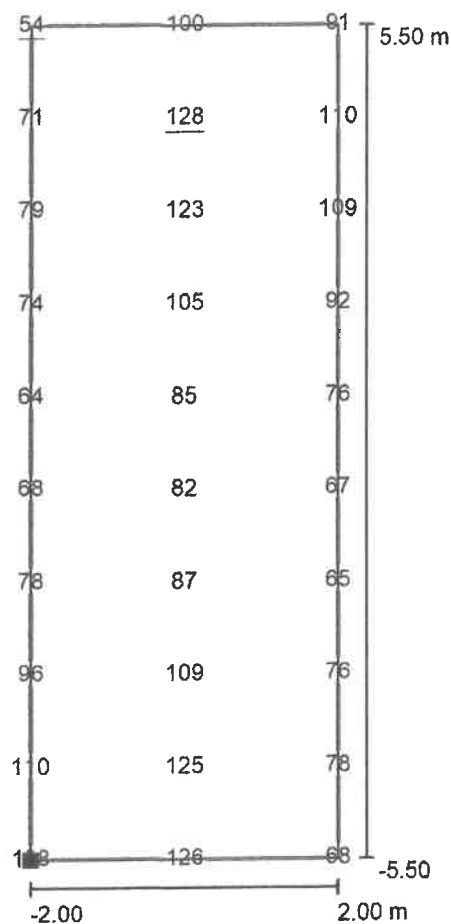

Wartości Lux, Skala 1 : 94

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (8.000 m,
1.000 m, 0.010 m)



Siatka: 3 x 10 Punkty

E_m [lx]
90

E_{min} [lx]
54


E_{max} [lx]
128

E_{min} / E_m
0.60

E_{min} / E_{max}
0.42

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Sabinowska / Przejście pionowo - kierunek 1 / Grafika wartości (E, prostopadle)

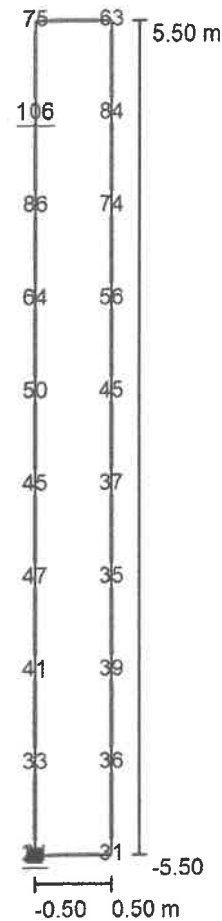

Wartości Lux, Skala 1 : 94

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie
zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m,
1.000 m, 1.500 m)




Siatka: 3 x 10 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
54	24	106	0.45	0.23

Edytor
Telefon
faks
e-Mail


Sabinowska / Przejście pionowo - kierunek 2 / Grafika wartości (E, prostopadle)

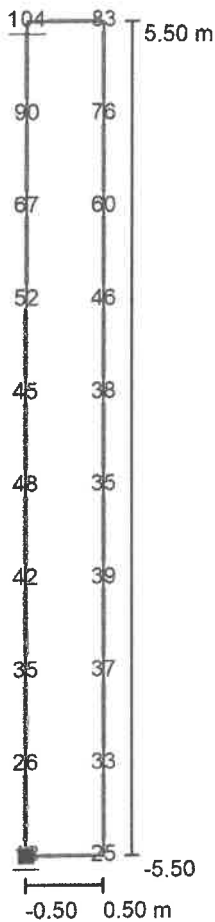

Wartości Lux, Skala 1 : 94

Nie wszystkie obliczone wartości mogą zostać przedstawione.

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
Zaznaczony punkt: (10.000 m, 12.000 m, 1.500 m)



Siatka: 3 x 10 Punkty

E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
50	18	104	0.35	0.17

Architectural site plan showing a building layout. The plan includes the following details:

- Streets:**
 - ul. Komandosów (top)
 - ul. Sabinowska (left)
 - ul. Bałuckiego (right)
 - ul. Bema (bottom)
- Building Dimensions and Features:**
 - Overall width: 74,7 W P
 - Overall depth: 74,7 W P
 - Internal width: 28,00-
 - Internal depth: 31,00-
 - Przeświet 9,5 m (transparency 9.5 m)
 - Room dimensions: -19,00- and -22,00-
 - Room width: 74,7 W P
- Other Labels:**
 - ZP SSO (top left)


LEGENDA:



Projektowana linia kablowa oświetlenia
drogowego YAKXS 4x25mm² + FeZn
30x4mm



32,5-
30,5-
długość przesa obwodu
długość kabla

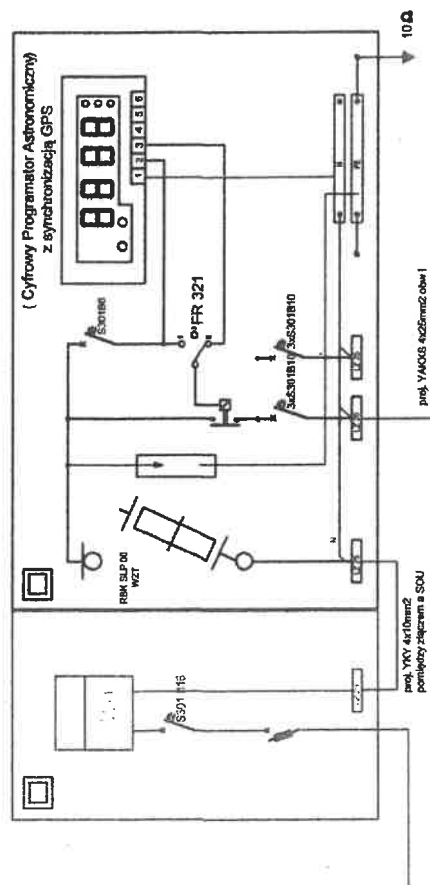
¹⁾ ZP do realizacji w zakresie Tauron Dystrybucja S.A.
S.A. - zgodnie z warunkami przyłączenia



Investor	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa		
Temat	Budowa obiektu przejęcia dla placzych przy ul. Sabiniowej i ul. Bema w Częstochowie.	Data: 07.2024	
Branta	Elektroenergetyczna		
Rysunek nr 3	Schemat ideowy obwodu	Skala:	
Projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik UAN 7342/162/91	Instalacje i sieć elektryczne	Podpis: 
Sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik SLK/6019/PWBE/16	Instalacje i sieć elektryczne	Podpis: 

Oprawa oświetleniowa LED. Klosz z płaskiego szkła hartowanego. Obudowa wykonana w formie jednoczęściowego odlewu aluminiowego, II klasa Izolacji IP66 IK09 Asymetryczny rozsył światła dedykowany na przejścia dla pieszych.

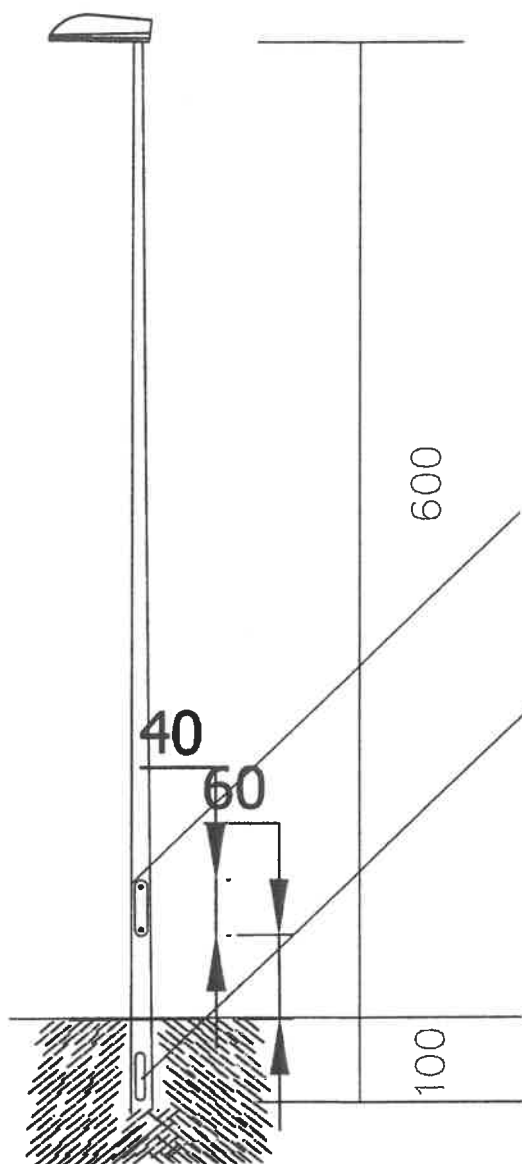

Kąt zamocowania oprawy:
Słup nr 1,2 - 15 stopni.



Słup aluminiowy o wysokości 6 m. Przystosowany do montażu bezpośrednio w ziemi. Podstawa słupa powinna być fabrycznie zabezpieczona elastomerem. Łączna wysokość słupa i wysięgnika - wysokość zawieszenia oprawy oświetleniowej - 6m Średnica na szczycie słupa 60mm. Średnica u podstawy 146mm.

Wnęka na tabliczkę bezpiecznikową wykonaną w II klasie Izolacji

Otwór na wprowadzenie rury osłonowej ϕ 50 z kablem zasilającym YAKXS 4x35mm²

Inwestor:	Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie Ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa	Tytuł rys.: Sylwetka słupa					
Temat:	Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i ul. Józefa Bema w Częstochowie	Projektant:	mgr inż. Zbigniew Kowalik		Nr uprawnień UAN 7342/162/01		Podpis 
		Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Budzik		Nr uprawnień SLK/6019/PWBE/16		Podpis 
		Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Kod projektu:	Nr rys.: 4
			07.2024		ELEKTRYCZNA		

		OPINIE, UZGODNIENIA I INNE DOKUMENTY		TOM IV/IV	
Nazwa zamierzenia budowlanego		Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Sabinowskiej i Bema w Częstochowie.			
Adres obiektu budowlanego		Działki nr: 69 Obr 296 Ulica Sabinowska 42-200 Częstochowa			
Kategoria obiektu budowlanego		XXVI			
Dane inwestora		Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie ul. Legionów 52, 42-202 Częstochowa			
I.p.	specjalność	stanowisko	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Podpis i Data
1	elektryczna	projektant	mgr inż. Zbigniew Kowalik	Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91 oraz GPM-VIII-7342/162/91 UAN 7342/162/91	29.07.2024
2	elektryczna	sprawdzający	mgr inż. Jarosław Budzik	SLK/6019/PWBE/16	
Częstochowa, czerwiec 2024					

Przebieganie i kierowanie, nadzorowanie budowy i robót w zakresie sieci instalacji elektrycznych - bez ograniczeń.
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY
ZAKRES SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
NR EWID: SLK/6019/PWBE/16

IV. Opinie,uzgodnienia,pozwolenia (str. 1-6)

Urząd Miasta Częstochowy

ul. Śląska 11/13

42-217 Częstochowa

(AAB-3)

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Projektował:

mgr inż. Zbigniew Kowalik
UAN 7342/162/91

mgr inż. Zbigniew KOWALIK

Upr. bud. Nr UAN-7342/162/91

oraz GPN-VIII-7342/4/96

Projektowanie oraz kierowanie,
nadzorowanie budowy i robót w zakresie sieci
i instalacji elektrycznych - bez ograniczeń.

1. Zakres robót

Firma, która przy wykonywaniu instalacji elektrycznych do budowy obwodu oświetleniowego wystąpi jako wykonawca instalacji elektrycznych będzie wykonywać następujące roboty:

- montaż linii kablowych nN;
- montaż latarni oświetleniowych;
- włączenie projektowanych obwodów do istniejących sieci elektroenergetycznych.

2. Elementy mogące stwarzać zagrożenia

- prace z wykorzystaniem podnośnika oraz w zasięgu jego działania

3. Przewidywane zagrożenia

Przy wykonywaniu czynności montażu opraw i podłączania obwodów do sieci pod napięciem może wystąpić zagrożenie porażenia prądem elektrycznym za skutkiem śmiertelnym. Zachować szczególną ostrożność.

4. Sposób prowadzenia instruktażu

Prace szczególnie niebezpieczne lub w pobliżu urządzeń energetycznych prowadzi się na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika. Pracownicy pracujący przy budowie urządzeń energetycznych powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma obowiązek przedstawić zagrożenia wynikające w czasie prowadzenia prac budowlanych oraz przygotować i przeprowadzić instruktaż na temat przestrzegania przepisów BHP i udzielania pierwszej pomocy.

5. Wskazanie środków zapobiegających niebezpieczeństwom

- wyłączyć i uziemić urządzenia energetyczne,
- wywiesić tablice ostrzegawcze o treści „Nie załączać”,
- egzekwować od pracowników stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej – odzieży i obuwia roboczego oraz właściwych narzędzi i sprzętu,
- opracować organizację ruchu w przypadku budowy linii kablowej przez drogę,
- ściśle stosować się do uzgodnień branżowych,
- przy wykonywaniu czynności prac w systemie PPN (prac pod napięciem) bezwzględnie przestrzegać technologii i procedur w/w czynności.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYSTĄPIENIA WYPADKU.

W razie wystąpienia wypadku należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby medyczne. W miarę możliwości należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy zgodnie z zasadami postępowania w takich wypadkach.

Należy również zawiadomić jak najszybciej osobę odpowiedzialną za BHP. Osobą odpowiedzialną jest kierownik budowy który musi mieć niezbędne uprawnienia budowlane i przeszkolenie BHP odpowiedniego stopnia pozwalające prowadzić mu budowę

Ważniejsze telefony

Pogotowie ratunkowe	- 999
Policja	- 997
Straż pożarna	- 998

Pogotowie gazowe - 992
Pogotowie wod-kan - 994
Ogólny numer ratunkowy - 112

7. KARTA WYPADKU

W przypadku wystąpienia wypadku lekkiego należy sporządzić notatkę, która powinna zawierać:

- * datę i godzinę wypadku,
- * imię i nazwisko poszkodowanego,
- * krótki opis zdarzenia i sposobu udzielonej pomocy,
- * imię i nazwisko osoby sporządzającej kartę

W przypadku wystąpienia wypadku poważnego należy niezwłocznie zawiadomić odpowiednie służby BHP w przedsiębiorstwie.

8. POMIESZCZENIA HIGIENICZNO – SOCJALNE NA BUDOWIE

Na budowie należy zapewnić pomieszczenia higieniczno-socjalne dla pracowników wykonujących prace budowlane.

9. MASZYNY I URZĄDZENIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI BUDOWY

Zwyzka z koszem izolowanym przystosowana do prac pod napięciem oraz właściwe narzędzia. Dostawcy wszystkich maszyn i urządzeń na budowie zobligowani są do przeprowadzania kontroli i przeglądów stanu technicznego, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, okazując stosowne dokumenty na żądanie uprawnionego przedstawiciela Inwestora i zewnętrznych organów kontroli. Operatorzy maszyn i urządzeń zatrudnionych na budowie zobowiązani są do przestrzegania wprowadzonej na budowie organizacji robót oraz posiadać stosowne uprawnienia.

10. SPRZĘT POMOCNICZY

Wszelki sprzęt pomocniczy i narzędzia stosowane na budowie powinny być sprawne, bezpieczne i posiadać odpowiednie, przewidziane normą atesty dopuszczające do stosowania na terenie Polski.

11. NADZÓR TECHNICZNY

Budowa musi być prowadzona przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane.

12. ZALECENIA PODSTAWOWE DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

Rozpoczęcie jakichkolwiek prac może nastąpić po przejęciu placu budowy przez Wykonawcę od Inwestora, co należy odnotować wpisem do dziennika budowy.

Na budowie powinien znajdować się Projekt Organizacji Robót, określający sposób wykonawstwa pozostałych robót i Plan Organizacji Budowy, określający drogi komunikacyjne,

drogi ewakuacyjne, place składowe materiałów budowlanych, punkty czerpania wody i energii elektrycznej.

Wszelkie roboty budowlano - montażowe należy prowadzić zgodnie z Projektem Organizacji Robót i Projektem Organizacji Montażu określającym zarówno warunki techniczne jak również ściśle wytyczne BHP dotyczące poszczególnych asortymentów robót. Wszyscy pracownicy łącznie z operatorami sprzętu powinni być zapoznani z całą dokumentacją określającą organizację i sposób prowadzenia robót.

Wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji budowy muszą mieć aktualne badania lekarskie, stwierdzające możliwość ich zatrudnienia, posiadać odpowiednie przeszkolenie BHP, potwierdzone wpisem do dziennika BHP i być bezwzględnie wyposażeni w środki ochrony osobistej: okulary ochronne, pasy bezpieczeństwa, kaski i odpowiednie ubranie. W/w środki muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty.

Dziennik BHP powinien znajdować się na budowie.

Bezwzględnie zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót, przez pracowników będących pod wpływem alkoholu.

W zakresie robót budowlano - montażowych zastosowanie mają przepisy BHP, które reguluje Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 roku – W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr. 13, poz 93.