ZESTAWIENIE ŚLUSARKI DZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ STALOWEJ

Lp.		1	2	3	4
Oznaczenie na rysunku		SS1	SS2	SS3	SS4
Opis		ścianka systemowa	ścianka systemowa WC	ścianka systemowa WC	ścianka systemowa WC
Schemat		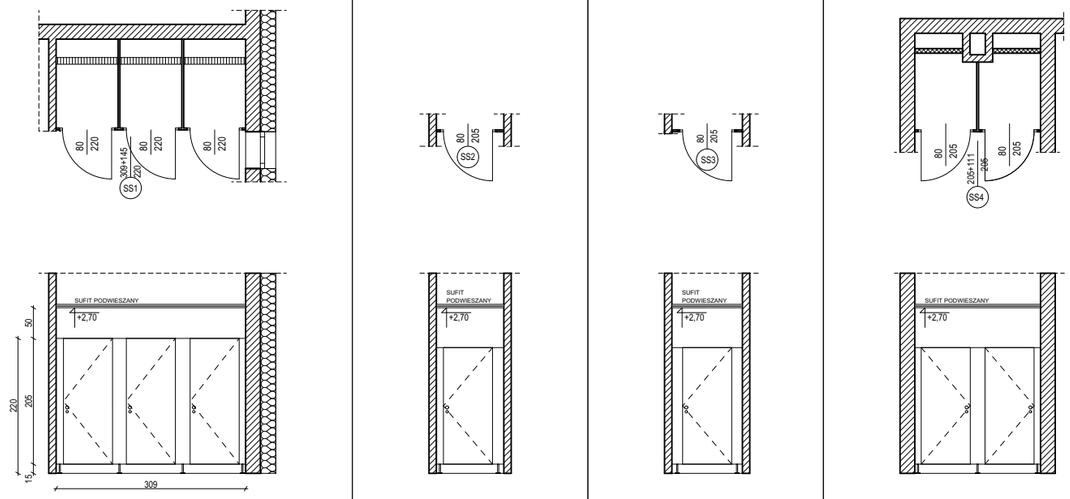			
Wymiary	S [cm]	309	110	115	205
	H [cm]	220	205	205	205
Lokalizacja	PARTER	0.20(1)	0.20(1)	0.26(1)	[-]
	PIĘTRO	[-]	[-]	[-]	1.13(1)
Ilość		1	1	1	1
Kąt otwarcia		90°	90°	90°	90°
Wyposażenie i właściwości		- ścianka w kolorze RAL 9006 - ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane z litej płyty HPL o grubości 13mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, o strukturze powierzchni chropowato-matowej - montaż do ściany prostokątnymi profilami aluminiowymi, ściana czołowa zwieńczona profilem górnym - profile z aluminium anodowanego z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL - drzwi jednoskrzydłowe, fazowane, które po zamknięciu tworzą gładką powierzchnię ze ścianką czołową, amortyzowane uszczelką - zamykanie dwuelementowe, ze stali nierdzewnej, zamknęcie ryglujące z sygnalizacją wolne/zajęte, z możliwością awaryjnego otwierania - zawiasy nawierzchniowe, ze stali nierdzewnej - nóżki ze stali nierdzewnej - dodatki: odbojnik	- ścianka w kolorze RAL 9006 - ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane z litej płyty HPL o grubości 13mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, o strukturze powierzchni chropowato-matowej - montaż do ściany prostokątnymi profilami aluminiowymi, ściana czołowa zwieńczona profilem górnym - profile z aluminium anodowanego z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL - drzwi jednoskrzydłowe, fazowane, które po zamknięciu tworzą gładką powierzchnię ze ścianką czołową, amortyzowane uszczelką - zamykanie dwuelementowe, ze stali nierdzewnej, zamknęcie ryglujące z sygnalizacją wolne/zajęte, z możliwością awaryjnego otwierania - zawiasy nawierzchniowe, ze stali nierdzewnej - nóżki ze stali nierdzewnej - dodatki: haczyk ubraniowy, odbojnik	- ścianka w kolorze RAL 9006 - ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane z litej płyty HPL o grubości 13mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, o strukturze powierzchni chropowato-matowej - montaż do ściany prostokątnymi profilami aluminiowymi, ściana czołowa zwieńczona profilem górnym - profile z aluminium anodowanego z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL - drzwi jednoskrzydłowe, fazowane, które po zamknięciu tworzą gładką powierzchnię ze ścianką czołową, amortyzowane uszczelką - zamykanie dwuelementowe, ze stali nierdzewnej, zamknęcie ryglujące z sygnalizacją wolne/zajęte, z możliwością awaryjnego otwierania - zawiasy nawierzchniowe, ze stali nierdzewnej - nóżki ze stali nierdzewnej - dodatki: haczyk ubraniowy, odbojnik	- ścianka w kolorze RAL 9006 - ścianki czołowe, działowe oraz drzwi wykonane z litej płyty HPL o grubości 13mm, wilgocioodpornej zaimpregnowanej przeciwgnilnie, odpornej na zarysowania, pęknięcia i uderzenia, o strukturze powierzchni chropowato-matowej - montaż do ściany prostokątnymi profilami aluminiowymi, ściana czołowa zwieńczona profilem górnym - profile z aluminium anodowanego z możliwością malowania proszkowego wg palety RAL - drzwi jednoskrzydłowe, fazowane, które po zamknięciu tworzą gładką powierzchnię ze ścianką czołową, amortyzowane uszczelką - zamykanie dwuelementowe, ze stali nierdzewnej, zamknęcie ryglujące z sygnalizacją wolne/zajęte, z możliwością awaryjnego otwierania - zawiasy nawierzchniowe, ze stali nierdzewnej - nóżki ze stali nierdzewnej - dodatki: haczyk ubraniowy, odbojnik
Uwagi		Kierunek otwierania drzwi rozpatrywać z rzutem architektury			

UWAGA! PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY:

1. UZYSKAĆ PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. ZESTAWIENIA ROZWAŻAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
4. KONTROLA DOSTĘPU, CZYTNIKI KART ORAZ ELEKTORAZACZEPY WG PROJEKTU INSTALACJI TELETECHNICZNYCH
5. KRATKI NAWIEWNE WG PROJEKTU INSTALACJI SANITARNYCH
6. PRZED ZAMÓWIENIEM WSZYSTKIE ILOŚCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIĆ Z RZUTAMI.
7. WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE, MATERIAŁOWE I KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI PROJEKTANTA
8. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
9. PRZEGRODY Z WSPÓŁCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPŁA ZGODYM Z PRZEPISAMI WCHODZĄCYMI W ŻYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.
10. WSZYSTKIE OKNA SZKLONE SZKŁEM BEZPIECZNYM - SZYBA KLASY P2

Projekt rozpatrywać łącznie z opinią geotechniczną - GEOTEMA GEOTECHNIKA GEOLIGIA WYDROGEOLOGIA "*OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWO-WODNYCH POD PLANOWANA BUDOWĘ STRAŻACKIEJ JEDNOSTKI RATOWNICZO GAŚNICZEJ NR 10 W IWNIE* "
OBIEKT: Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, która stanowi integralną część projektu.
Data opracowania: Suchy Las, czerwiec 2022r.
Opracowanie: mgr Ł. Sobkowiak (upr. geol. V-1815, VII-1904); mgr R. Roszak de Tolkmitt

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkleń, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia nieścisłości.
6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi instalacji).
7. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cześć konstrukcyjna - projekt budowlan.
9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumanetacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki branżowe oraz koordynacyjne.
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty instalacyjne wg projektów instalacyjnych.

Przy wyznaczaniu poziomu 0,00 projektu należy pisemnie powiadomić projektanta w celu potwierdzenia rzędnej 0,00 projektu. W przypadku wątpliwości należy pisemnie powiadomić projektanta w celu wizyty na budowie, w celu potwierdzenia poziomu 0,00.

Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ogniowa podstawowych elementów budynku JRG					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop	ściana zewętrzna	ściana wewętrzna	przekrycie dachu
"D"	R 30	(-)	REI 30	EI 30	(-)	(-)

SCHEMAT:



KIERUNEK PÓŁNOCY:



INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu

ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn."

PROJEKTOWAL:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. 67/WPOKK/2017		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
mgr inż. arch. J. ZIELIŃSKA	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WP-O/A/OKK/UpB/4/2011		

OPRACOWAL:	PODPIS:
mgr inż. arch. P.SOBOTA	
mgr inż. arch. K. BOCIAN	
mgr inż. arch. D. SOBCZAK	
mgr inż. arch. K. SKRZYDLIŃSKA	

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT WYKONAWCZY	16.09.2022r.	1:100

TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE ŚCIANEK SYSTEMOWYCH WC

NR RYSUNKU: PW-A-09-16

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań