


| Nr    | Pomieszczenia         | Powierzchnia<br>[m <sup>2</sup> ] |
|-------|-----------------------|-----------------------------------|
| 101   | Sala lekcyjna         | wyłk. obiekt. 60,21               |
| 102   | Magazyn sprzętu       | gres 7,47                         |
| 103   | Zaplecze Sali         | gres 7,47                         |
| 104   | Klatka schodowa       | gres 17,34                        |
| 105   | WC męskie             | gres 20,21                        |
| 106   | WC damskie            | gres 24,85                        |
| 107   | WC NPS                | gres 6,55                         |
| 108   | Komunikacja           | gres 108,75                       |
| 109   | Sala lekcyjna         | wyłk. obiekt. 61,14               |
| 110   | Zaplecze Sali         | wyłk. obiekt. 6,08                |
| 111   | Zaplecze Sali         | wyłk. obiekt. 6,08                |
| 112   | Sala lekcyjna         | wyłk. obiekt. 74,33               |
| 113   | Komunikacja           | wyłk. obiekt. 55,84               |
| 114   | RG                    | gres 12,15                        |
| 115   | Kolonia               | gres 19,63                        |
| 116   | Pom. gosp. pod schod. | gres 7,92                         |
| 117   | Hol - komunikacja     | gres 62,31                        |
| 118   | Sala korekcyjna       | wyłk. sport. 115,61               |
| 119   | Przedsionek           | gres 16,89                        |
| 120   | Portiernia            | wyłk. obiekt. 8,53                |
| 121   | Pokój konsultacji     | wyłk. obiekt. 35,10               |
| 122   | WC Nauczycieli        | gres 5,85                         |
| 123   | Zaplecze Sali         | wyłk. obiekt. 6,08                |
| 124   | Sala lekcyjna         | wyłk. obiekt. 61,14               |
| 125   | Zaplecze Sali         | wyłk. obiekt. 6,08                |
| 126   | Pom. przydatkowe      | gres 6,08                         |
| 127   | Sala lekcyjna         | wyłk. obiekt. 61,14               |
| 128   | Sala lekcyjna         | wyłk. obiekt. 71,13               |
| 129   | Zaplecze Sali         | wyłk. obiekt. 6,08                |
| 130   | Zaplecze Sali         | wyłk. obiekt. 6,08                |
| 131   | Sala lekcyjna         | wyłk. obiekt. 60,34               |
| suma: |                       | 1092,57                           |

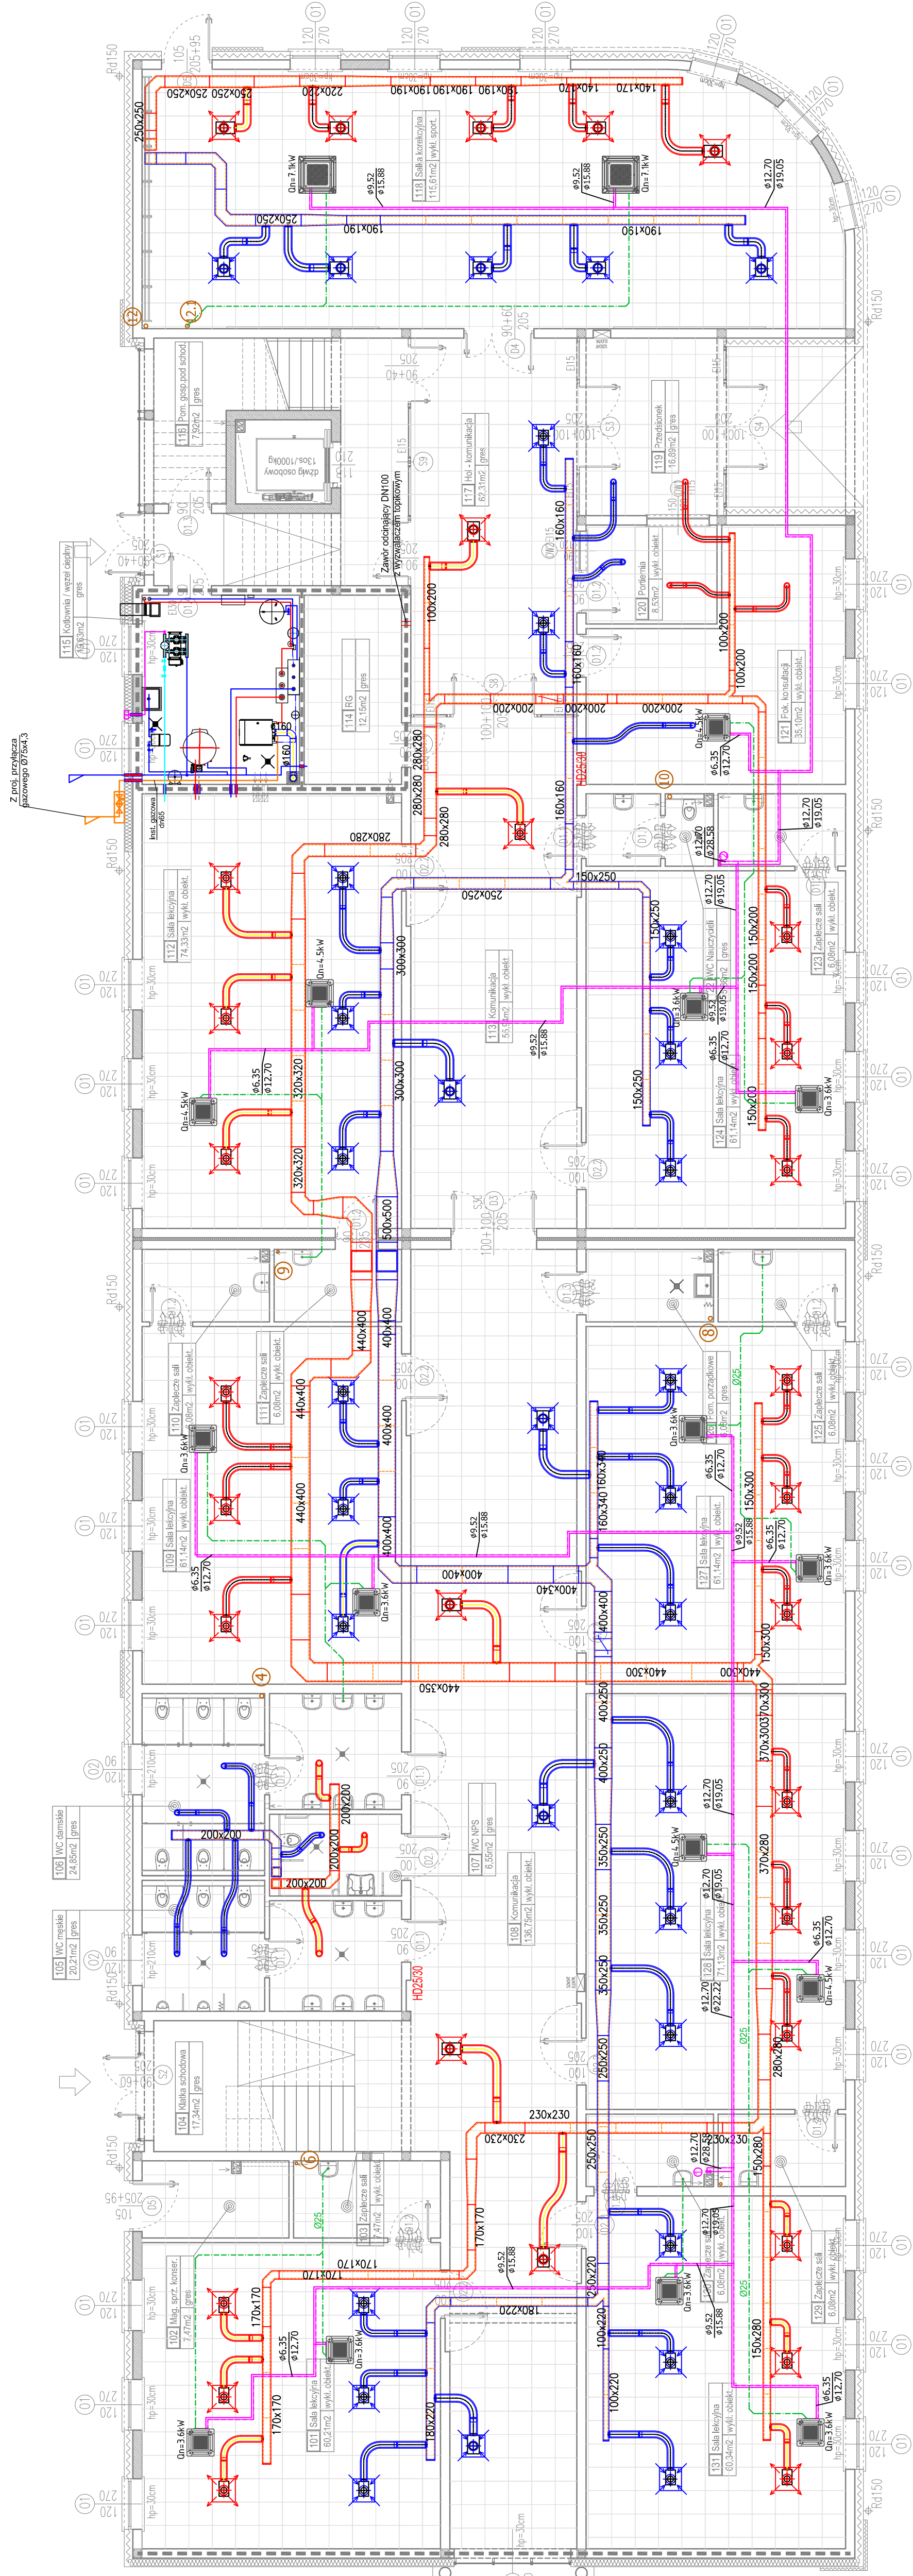

- LEGENDA :
- instalacja gazowa
  - instalacja chłodnicza klimatyzacji
  - instalacja ciepła technologicznego
  - instalacja odprowadzenia skroplin
  - klimatyzator kasetonowy
  - instalacja wentylacji nawiewnej
  - instalacja wentylacji wywiewnej
  - nawiewnik ze skrzynką rozprężną
  - wywiewnik ze skrzynką rozprężną
  - regulator stałego przepływu

PROJEKT ZMIAN

|   |   |
|---|---|
| UL. LISOWSKIEGO 2/4<br>65-072 ZIELONA GÓRA<br>tel.: 49 320 13 75                  |   |
| INWESTOR:<br>GMINA KOMORNIKI<br>ul. Sławna 1, 62-052 Komorniki, tel. 61 610 06 48 | ABK-PROJEKT                               |
| INWESTYCJA:<br>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach                     |   |
| ADRES:<br>Działka nr 618/96 obręb 0006 w Plewiskach                               | Nr rys.: S/1                              |
| Termin realizacji:<br>Rzut parteru - inst. klimatyz. i gazu                       | Data: 11.2020                             |
| Projektant:<br>mgr inż. Radosław Wiekiera   | Nazwa firmy: ABK-PROJEKT                  |
| Specjalizacja:<br>mgr inż. Marek Goraj  | W spec. instalacji:<br>w spec. instalacji |
| Asystent:<br>mgr inż. Bogdan Mrozowski  | W spec. instalacji:<br>w spec. instalacji |
| Wzrost:<br>1,70m  | Wzrost:<br>1,70m                          |
| Waga:<br>75kg   | Waga:<br>75kg                             |
| Temperatura:<br>22°C  | Temperatura:<br>22°C                      |
| Wzrost:<br>1,70m  | Wzrost:<br>1,70m                          |
| Waga:<br>75kg   | Waga:<br>75kg                             |
| Temperatura:<br>22°C  | Temperatura:<br>22°C                      |